


RG




HDGS 3x1,5

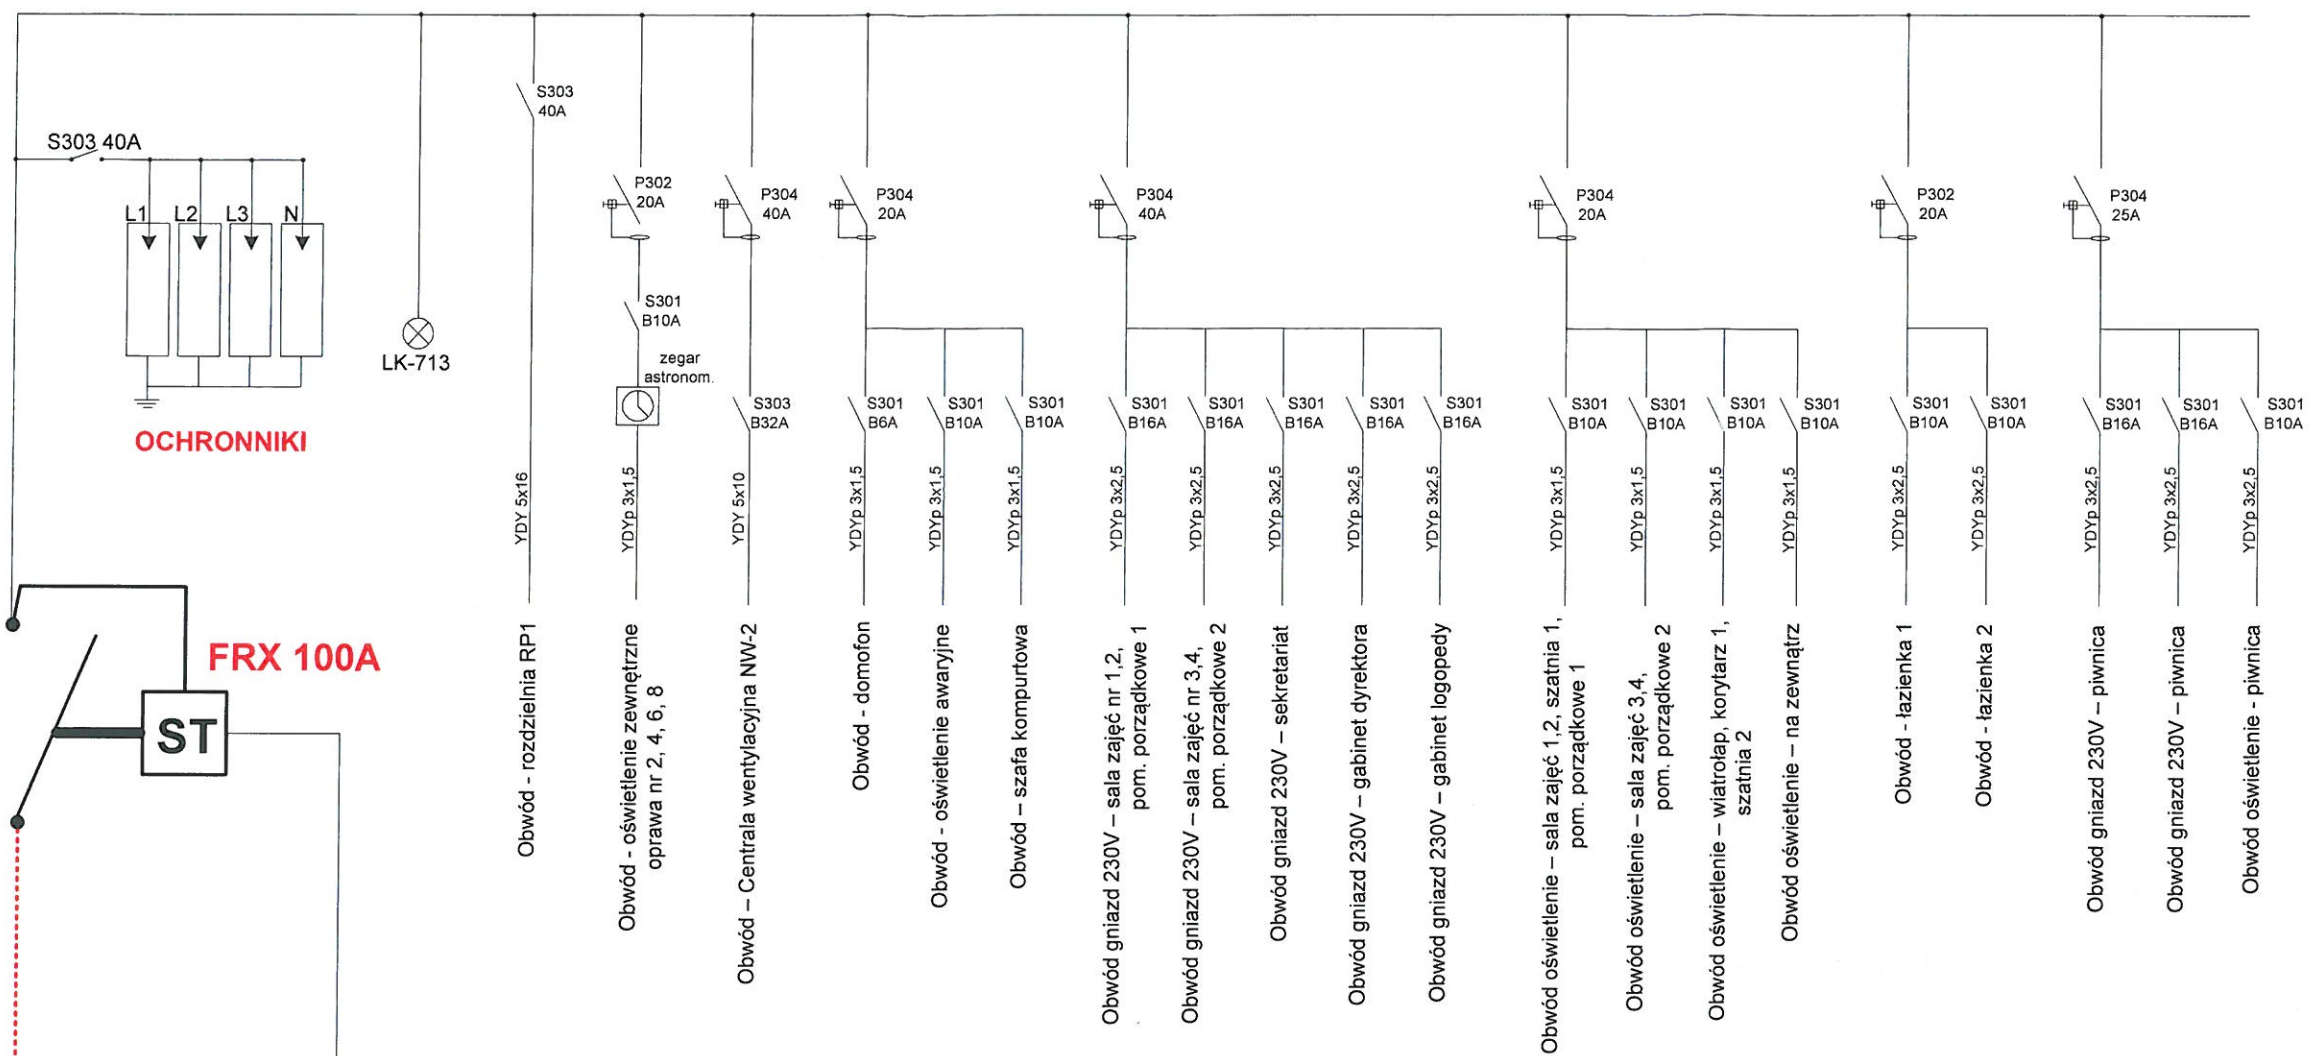

Wyłącznik P.POŻ
Lokalizacja :
- przy drzwiach wejściowych

Złącze kablowo-pomiarowe
zakres prac ENEA Operator Sp z o.o
montaż w płocie przedszkola



Inwestor : Gmina Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo.

Miejscowość : Kołaczkowo dz. 153/33.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA w związku z przebudową i modernizacją istniejącego przedszkola.

Kierujący projektem :
Marek Wardeński

Projektant :
Ryszard Bryske
upr. 184/86/Pw

Asystent projektanta :
mgr inż. Mariusz Depczyński

Biuro projektowe : Zakład Elektroinstalacyjny
ENERGOSIEĆ Marek Wardeński

grudzień 2017

rysunek nr 14 - schemat RG