



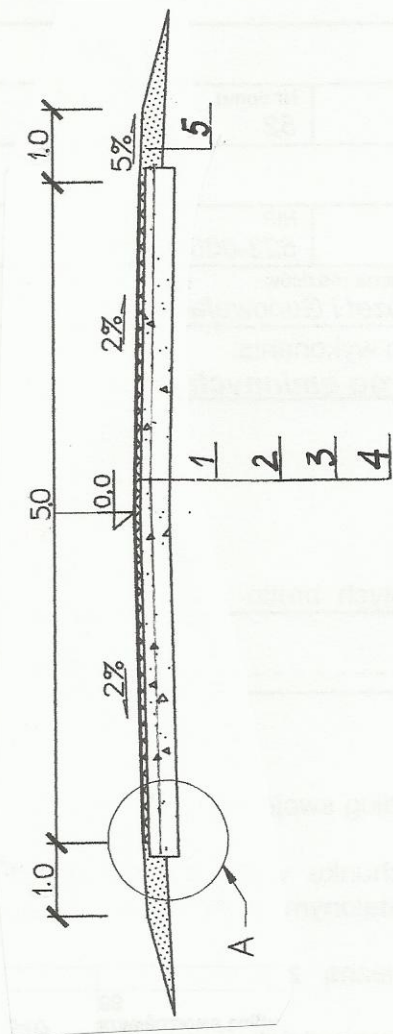

Szczegóły A

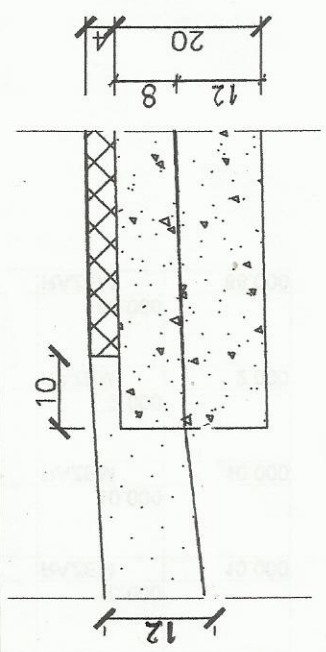

ETAP II

1. projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr 4cm wg PN-EN-13108-1 dla KR 3

2. projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 8 cm

ETAP I

3. projektowana podbudowa z kruszywa łamanego mieszanki 5/63 lub tłucznia 31,5/63 i kłińca 5/31,5 grubości 12 cm

4. istniejące podłoże umocnione żwirem

5. umocnienie poboczy pospółką dowożoną lub podgarnięta do krawędzi grubości do 10 cm

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. w m. SALAMONY		
Temat	PRZEKRÓJ NORMALNY		
Opracował	Józef Przybyłek UAN 7342-31/92 WKP/BD/4132/01	Podpis	
Data 04/14	Rys 3		