


RZUT DACHU

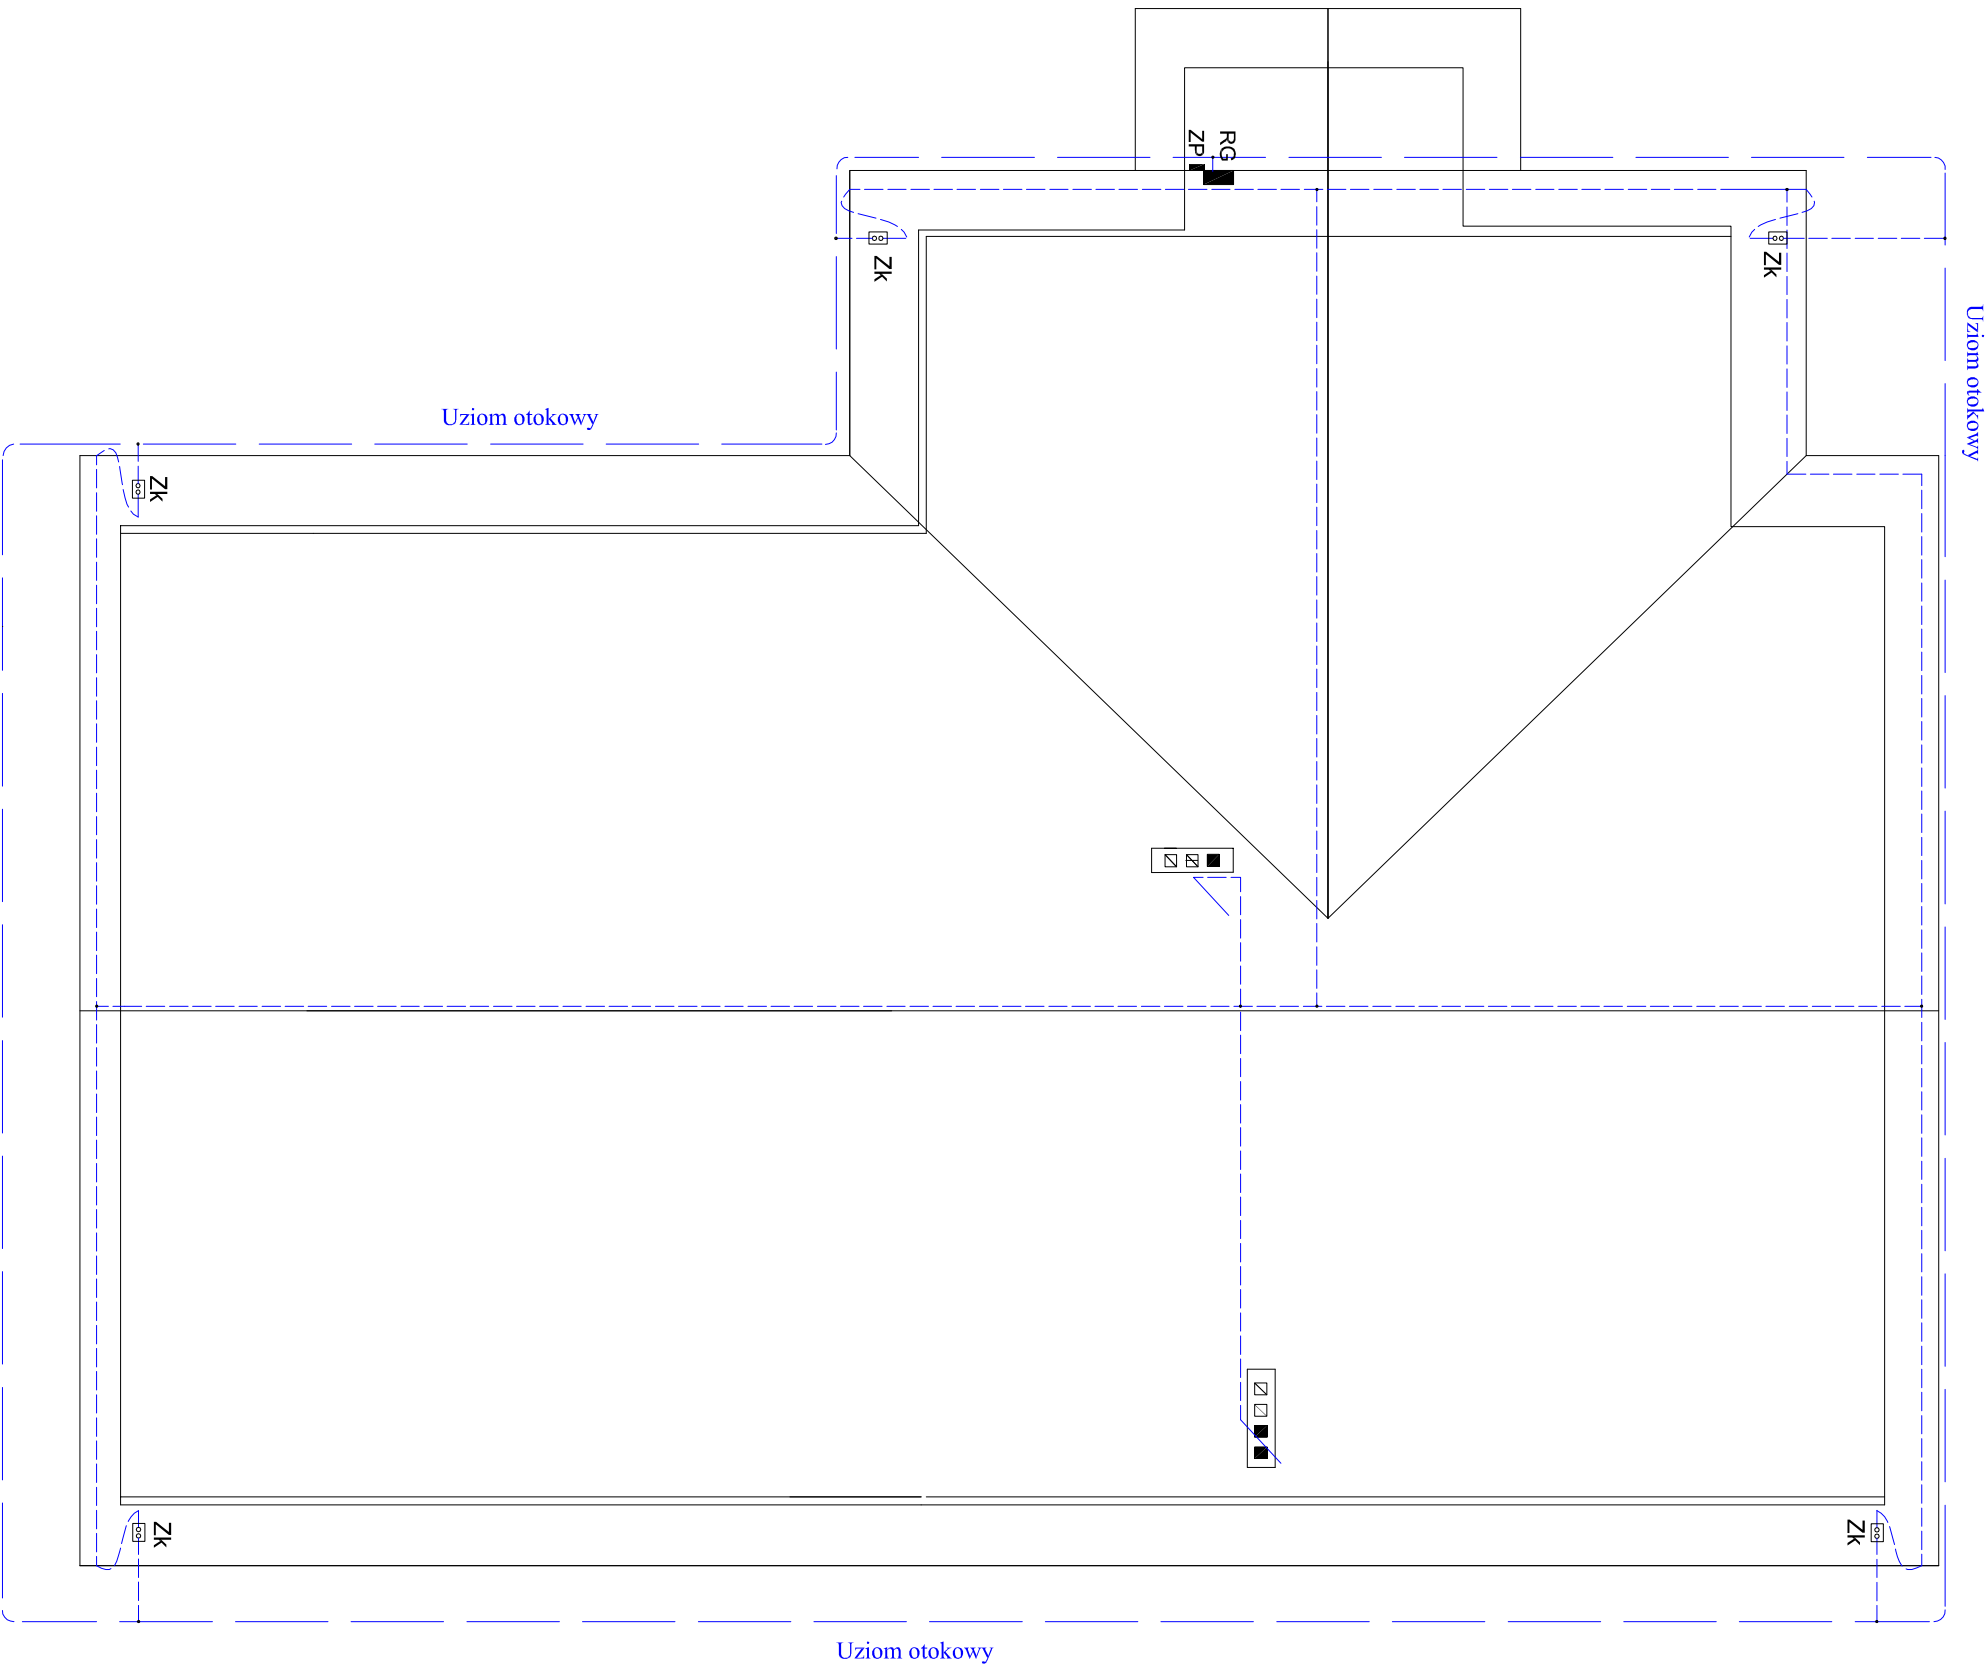

LEGENDA:

 Złącze kontrolne w skrzynce ochronnej w dociepleniu ściany

UWAGI:

- Instalację odgromową na dachu prowadzić na wspornikach
- Zwody pionowe na ścianie budynku - drut FeZn fi 8mm w rurce ochronnej o gr. ścianki min 5mm, pod dociepleniem
- Wykonać uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4mm
- Bednarkę ułożyć na głębokości 0.6m.
- Wykonać pomiary kontrolne.

P.B. PRZEBUDOWY DOMU NAUCZYCIELA NA PRZEDSZKOLE PUBL			
SCHEMAT TABLICZ "RG"			
Obiekt:	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POGRZEBIENIU		
Lokalizacja:	POGRZEBIEŃ UL. PAMIĄTKI 23B		
Inwestor:	URZĄD GMINY W KORNOWACU		
	KORNOWAC UL. RACIBORSKA 48		
Projektant:	Jan Kłoc upr. bud. 326/76		
Opracował:	Bronisław Niewiadomski		
Data:	Gruzień 2011 rok	Rys. nr E-06	