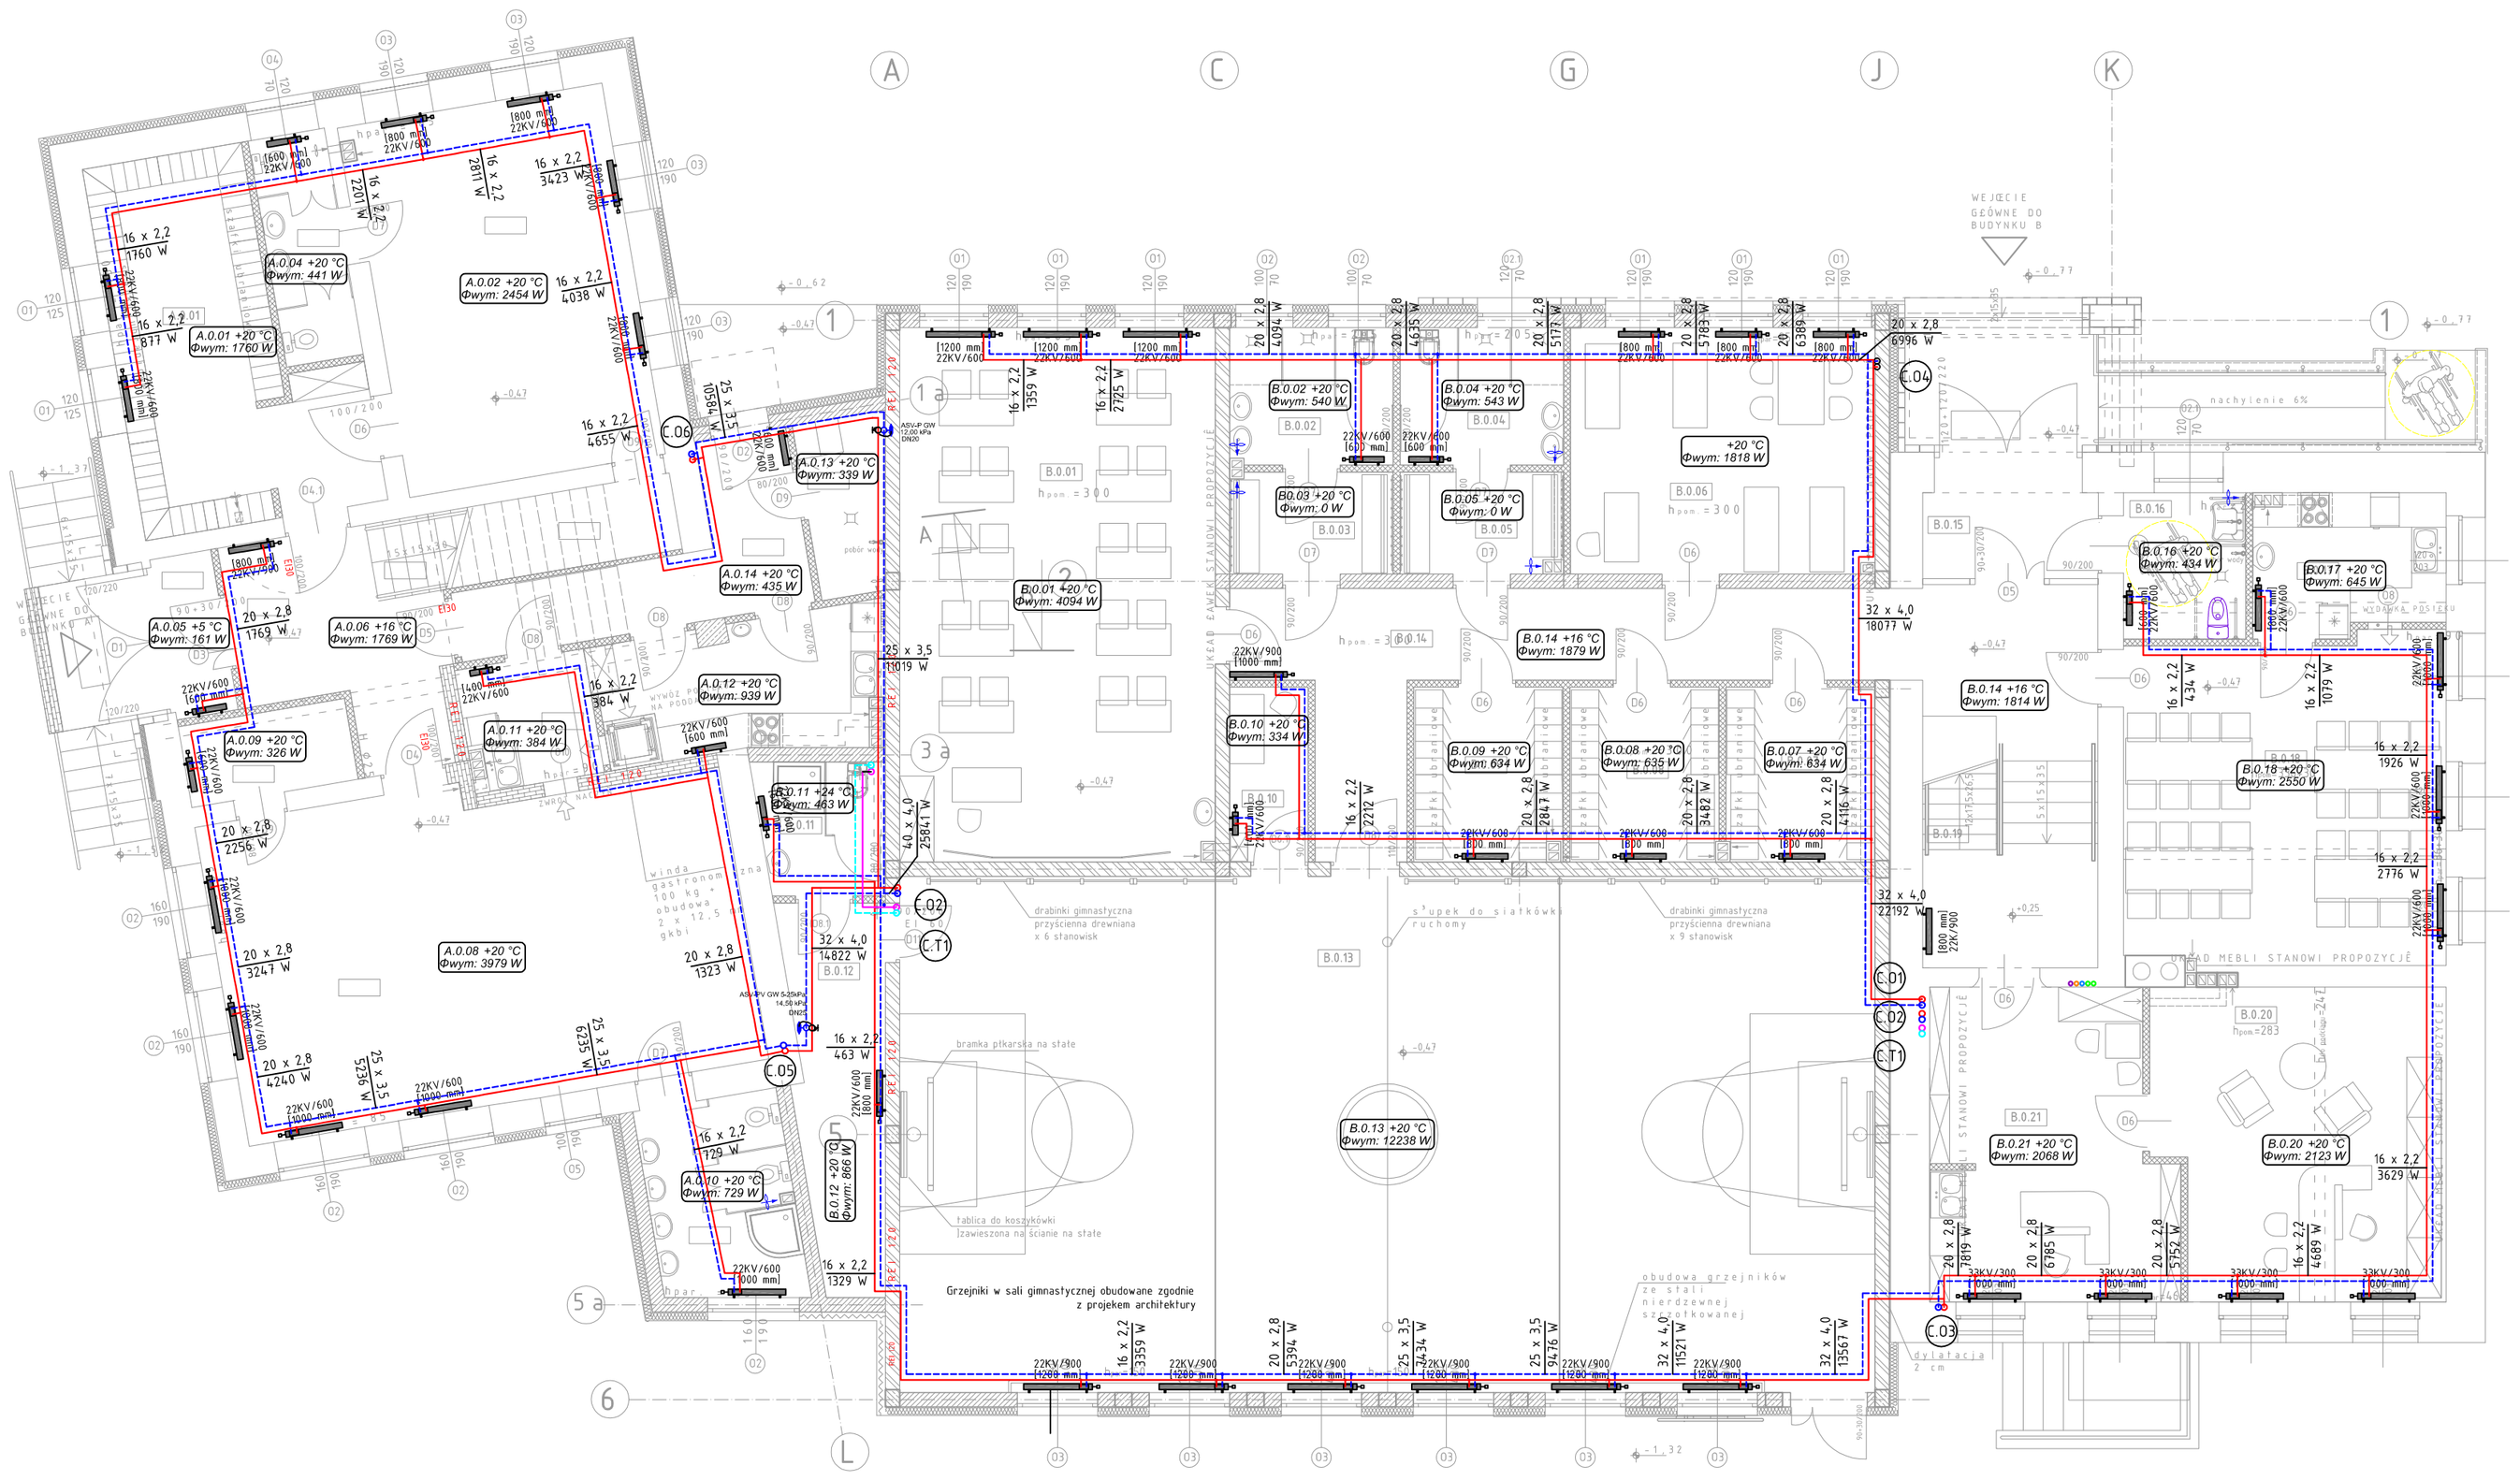

Legenda:

- zasilanie - obieg grzejników
- powrót - obieg grzejników.
- zasilanie - obieg centrali wentylacyjnej
- powrót - obieg centrali wentylacyjnej
- C.01 pion instalacji centralnego ogrzewania
- C.T1 pion instalacji ciepła technologicznego

1. Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe wykonać jako przejście p.poż o klasie min EI60 pozostałe zabezpieczyć tulejami ochronnymi
2. Przewody wykonać z rur wielowarstwowych o średnichac zgodnych z rysunkami.
3. Podłączenia grzejników wykonać od ściany.
4.Grzejniki płytowe zintegrowane zasilane od dotu lub prosłe z zasilaniem bocznym.

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI I MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
Kobyla, Gmina Kornowac
ul. Główna 69, 69a,
dz. nr 1527/220; 508/225; 1096/219

INWESTOR:
Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac
woj. śląskie

BIURO PROJEKTOWE:
BIURO INŻYNIERSKIE
MGR INŻ. ROMAN MUCHA
ul. Mariańska 9
47-400 Racibórz
tel. 032/4152586
e-mail: romanmucha@wp.pl

PROJEKTANT:
Paweł Pawlicki 109/79 KT

OPRACOWAŁ:
inż. Paweł Lepiorz

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK:
RZUT PARTERU BUDYNKU A i B INSTALACJA C.O.

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: S - 3

DATA: październik 2013