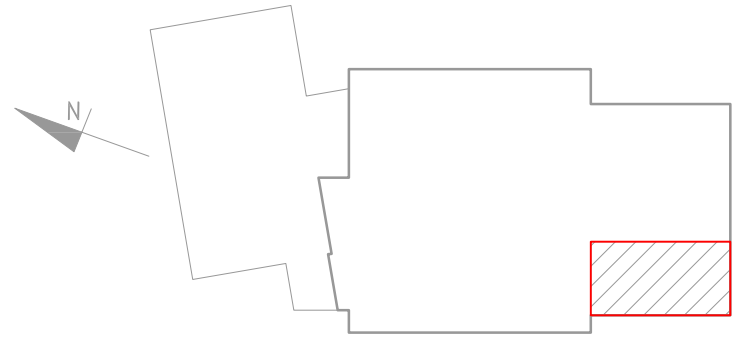

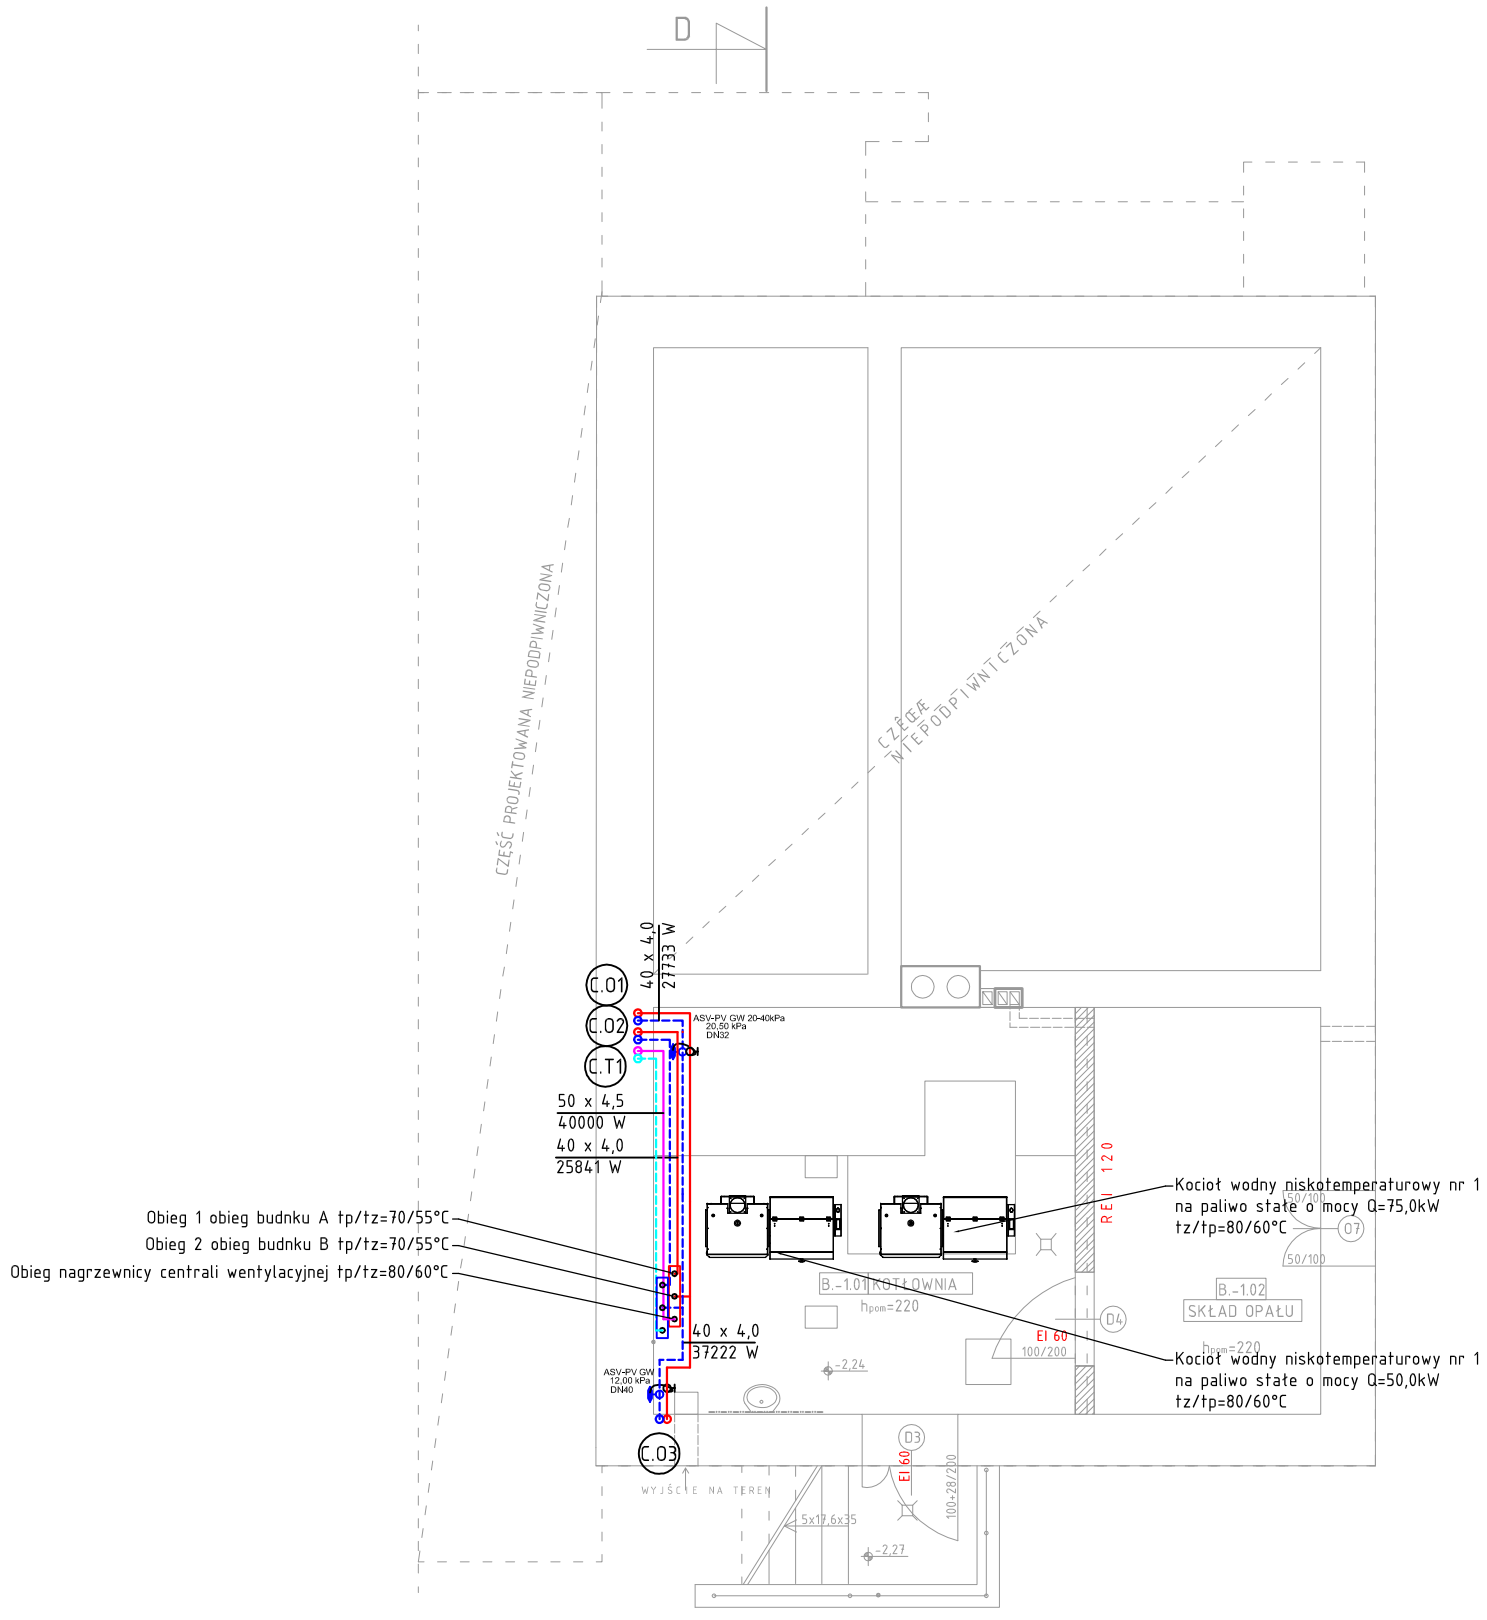

Legenda:

- zasilanie – obieg grzejników
- powrót – obieg grzejników.
- zasilanie – obieg centrali wentylacyjnej
- powrót – obieg centrali wentylacyjnej
- C.01 pion instalacji centralnego ogrzewania
- C.T1 pion instalacji ciepła technologicznego

1. Rzut kotłowni rozpatrywać wraz z rysunkiem S – 1 – "RZUT KOTŁOWNI W BUDYNKU B"
2. Wszystkie przejścia przez przegrody budowalne wykonać jako przejście p.poż o klasie min EI60
3. Przewody od rozdzielacza do odbiorników wykonać z rur wielowarstwowych o średnichac zgodnych z rysunkami.

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI I MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY
Kobyla, Gmina Kornowac
ul. Główna 69, 69a,
dz. nr 1527/220; 508/225; 1096/219

INWESTOR:
Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44 – 285 Kornowac
woj. śląskie

BIURO PROJEKTOWE:
BIURO INŻYNIERSKIE
MGR INŻ. ROMAN MUCHA
ul. Mariańska 9
47-400 Raciborz
tel. 032/4152586
e-mail: romanmucha@wp.pl

PROJEKTANT:
Paweł Pawlicki 109/79 KT
OPRACOWAŁ:
inż. Paweł Lepiorz

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK:
RZUT KOTŁOWNI W BUDYNKU B PRZEBIEG INSTALACJI C.O.

SKALA: **1:100**

NR RYSUNKU: **S – 2**

DATA: październik 2013