Rzut stropu nad piwnicą

skala 1:100

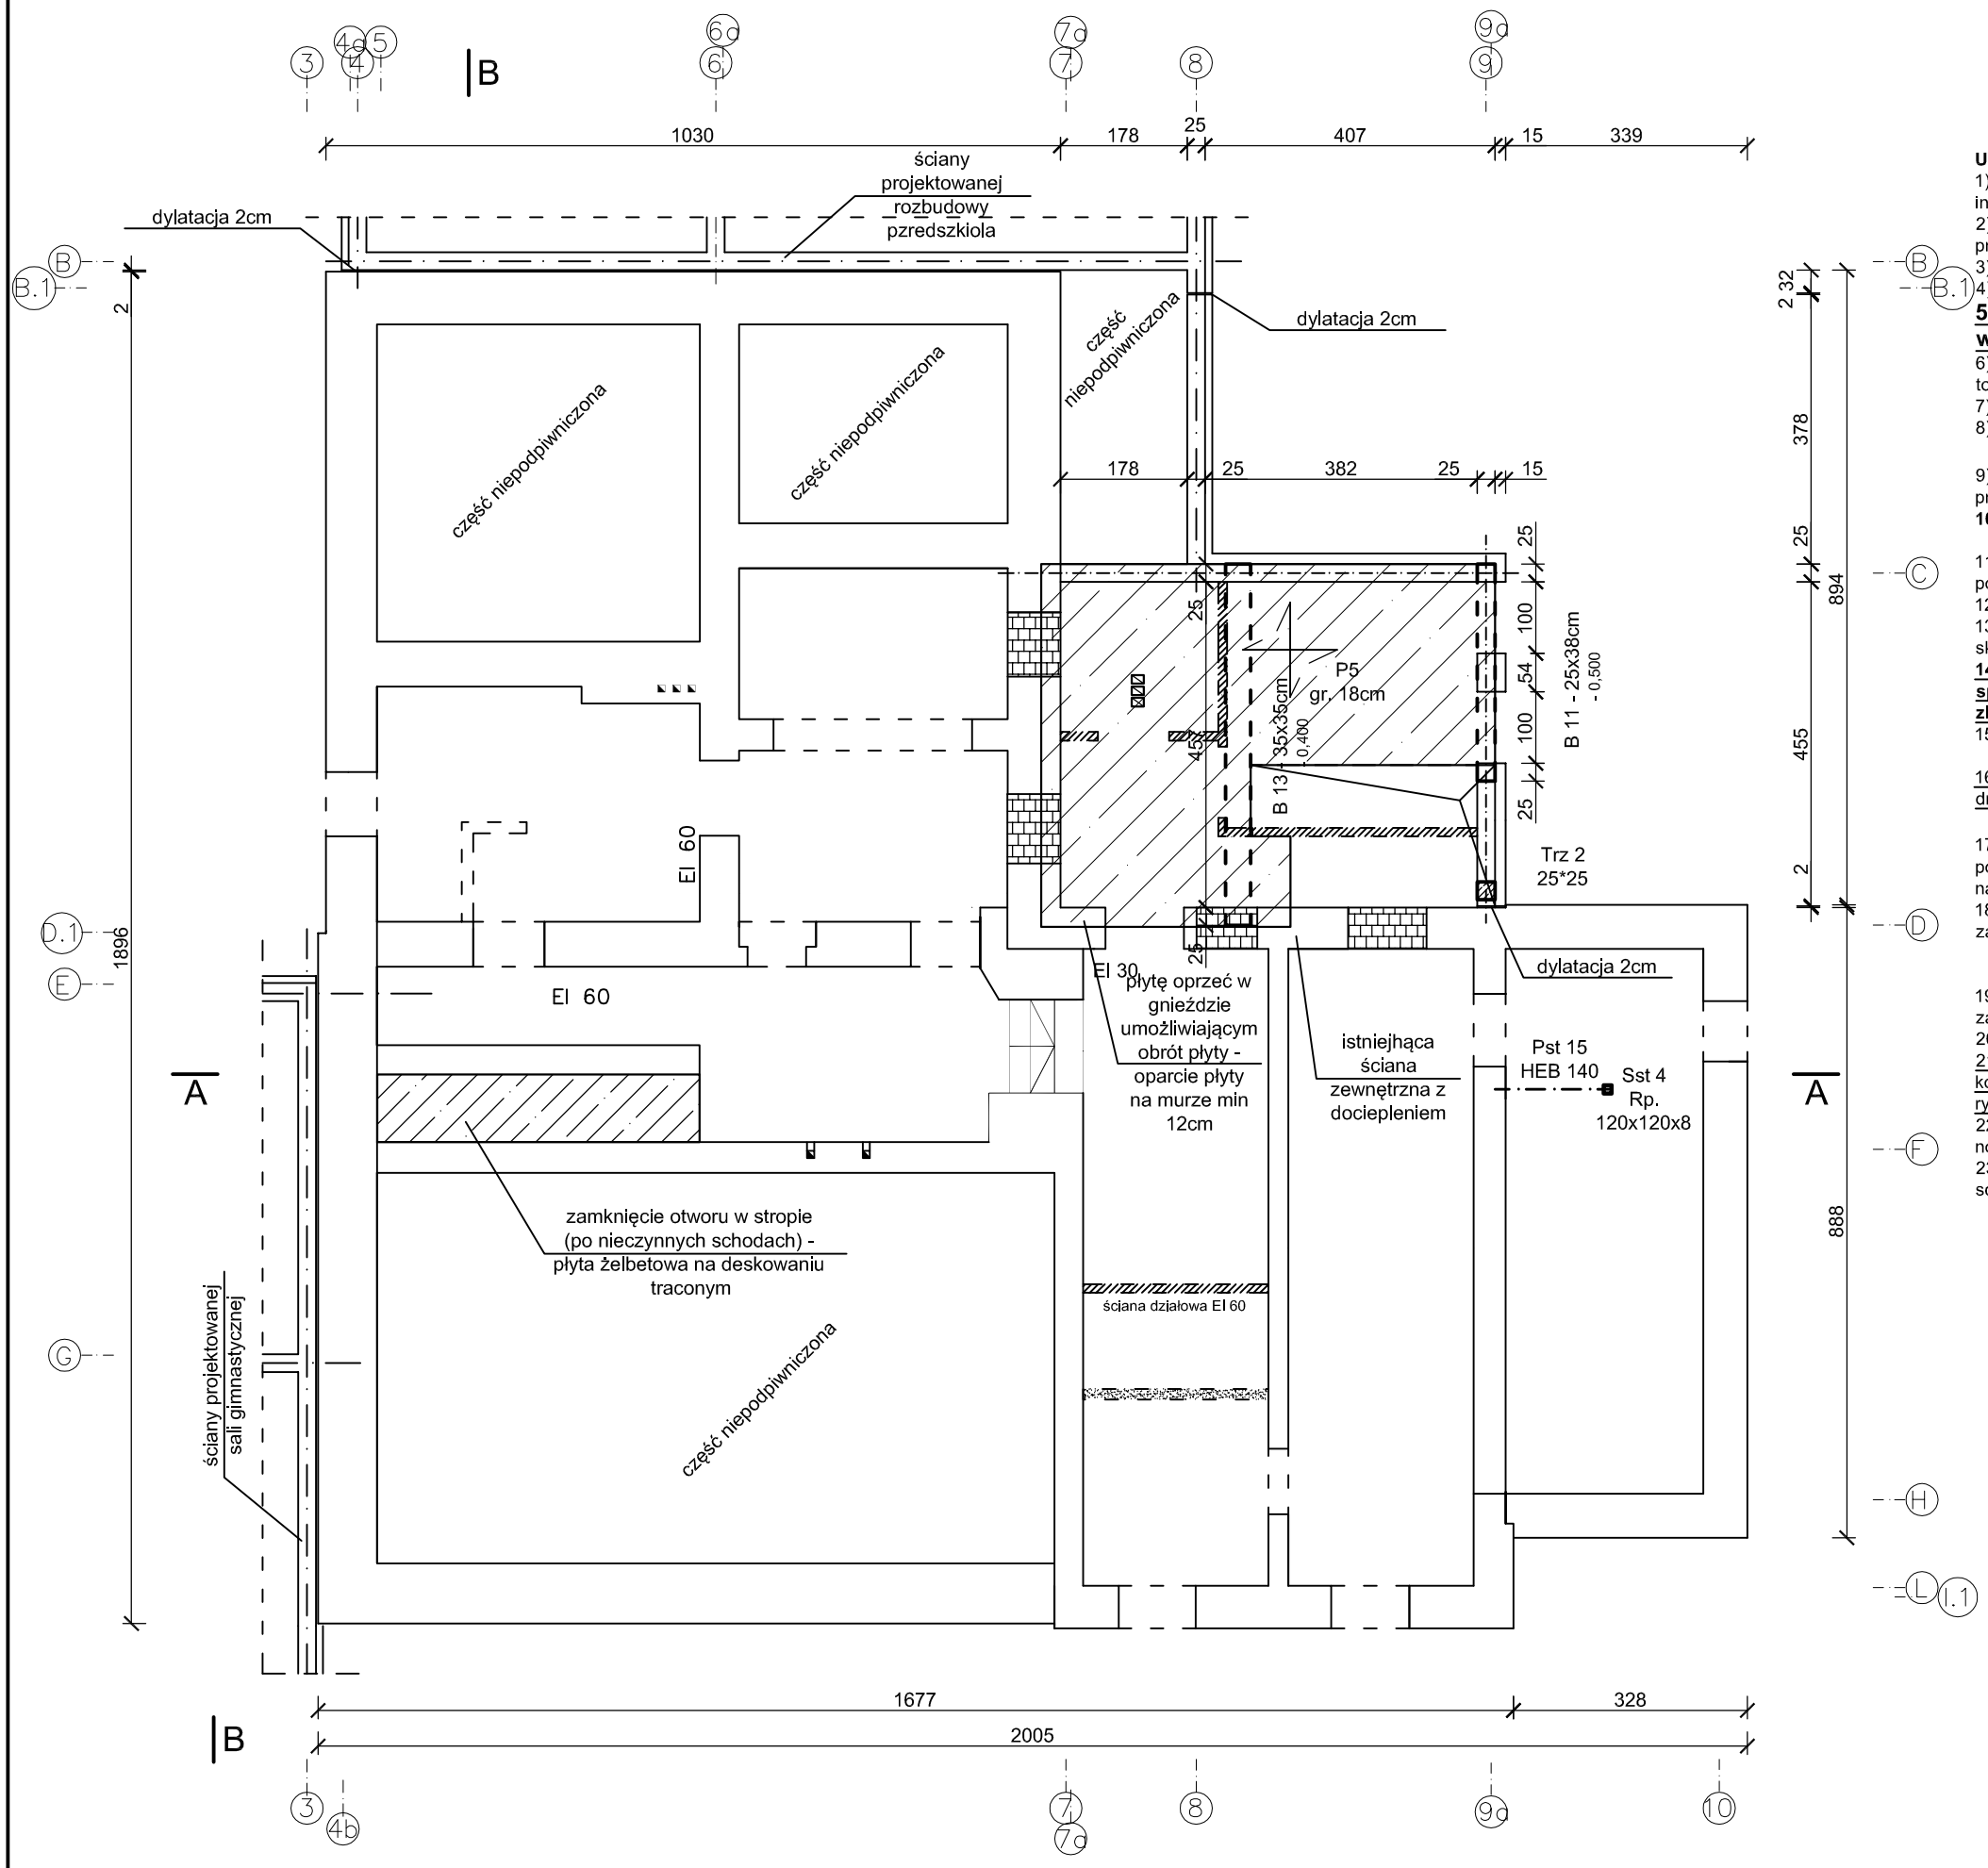

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2) W razie wystąpienia problemów nie objetych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
5) Przed przystaplenlem do robót budowlanych należy sprawdzlć wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
6) Plomby żelbetowe zbrojone prętami żebrowanymi # 8 co 15cm (zbrojenie dolne). Zbrojenie to zakotwić w stropie.
7) Wymiary ścian działowych wg rysunków architektonicznych.
8) Na rysunku zaznaczono jedynie nadproża ścian nośnych.

9) Poziom stropu nad piwncą (część projektowana - P5) - górna płaszczyzna stropu projektowanego (stan **surowy**): - 0,120,
10) Grubość stropu - 18cm.

11) Podciągi i inne belki żelbetowe oznaczono na rysunku linią przerywaną grubą. Zbrojenie podciągów wg kolejnych rysunków.
12) Na rysunku oznaczono jedynie nadproża prefabrykowane ścian nośnych.
13) Przed przystąpieniem do wykonywania prac ustalić ostateczny układ warstw i ewentualnie skorygować poziomy stropu.
14) Przed przystąpieniem do wykonywania deskowania stropu i układania zbrojenia sprawdzlć przebieg plonów I rur Instalacyjnych oraz komlnów. Przejścla te zlokalizować na podstawie projektów branżowych.
15) Na rysunkach zastosowano nieciągłą numerację elementów żelbetowych.

16) Wysokość otworów drzwiowych dostosować do wymiarów zastosowanej stolarki drzwiowej.

17) Budynek należy wykonać w klasie "C" odporności pożarowej. Ściany wydzielenia pożarowego należy wykonać w odporności ogniowej REI 120. Pozostałe ściany oraz stropy należy wykonać jako REI 60. Pozostałe uwagi wg opisu p.poż.
18) Podane nazwy elementów służą jedynie do określenia parametrów. Istnieje możliwość zastosowania wyrobów innych producentów.

19) Przejścia (w stropie istniejącym) pionów wentylacyjnych wykonać techniką diamentową - zakazuje się stosowanie młotów ppneumatycznych oraz udarowych.
20) Przemurowania (zamurowania) wykonać z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap.
21) Podane wymiary dotyczą istniejących ścian (z dociepleniem) dokładne wymiary ścian konstrukcyjnych wziąść z natury po zdjęciu okładziny. W przypadku innych wymiarów niż na rysunkach konstrukcyjnych ustalić z Projektantem zmiany konstrukcji.
22) Ze względu na zachowanie czytelności rysunku zrezygnowano z oznaczenia ścian nowoprojektowanych.
23) Na górnym biegu oprzeć ściankę działową oddzielającą pomieszczenie socjalne od klatki schodowej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIDOM
Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5, 47-400 Raciborz

projekt :

PROJEKT RZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE

branża: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

projektant:
mgr inż. arch Bernard Łopacz
nr 171/91/OP

projektant konstrukcji:
mgr inż. Roman Stoś
upr. nr 49/91

sprawdzający konstrukcje:
mgr inż. Roland Kalus
upr. nr 663/01

Inwestor: Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac

lokalizacja: działka nr 1496/114
ul. Karola Miarki 8
Rzuchów

temat rysunku:
Rzut stropu nad piwnicą

skala: **1:100**

rys. nr: **K-2**

opracowanie:
mgr inż. Piotr Niestrój

data opracowania:
marzec 2021