

wejście

Główna szyna wyrównawcza GSW

do uziumu mieszanego: szpiłkowo - otokowego


Rzut parteru

skala 1 : 50

Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia [m²]
1.	Hall	8.08
2.	Rejestracja	14.61
3.	Poczekalnia	18,76
4.	Gabinet lekarski	15.50
5.	Pokój socjalny	11.24
6.	WC personelu	1.65
7.	WC dla pacjentów	3.35
8.	Pom.gospod.	3.58
9.	Pom.gospod.	1.43
10.	Komunikacja	10.46
11.	Gabinet zabiegowy	13.05
		101,71

wejście

Istniejące złącze ZP-1/2LZ "C"

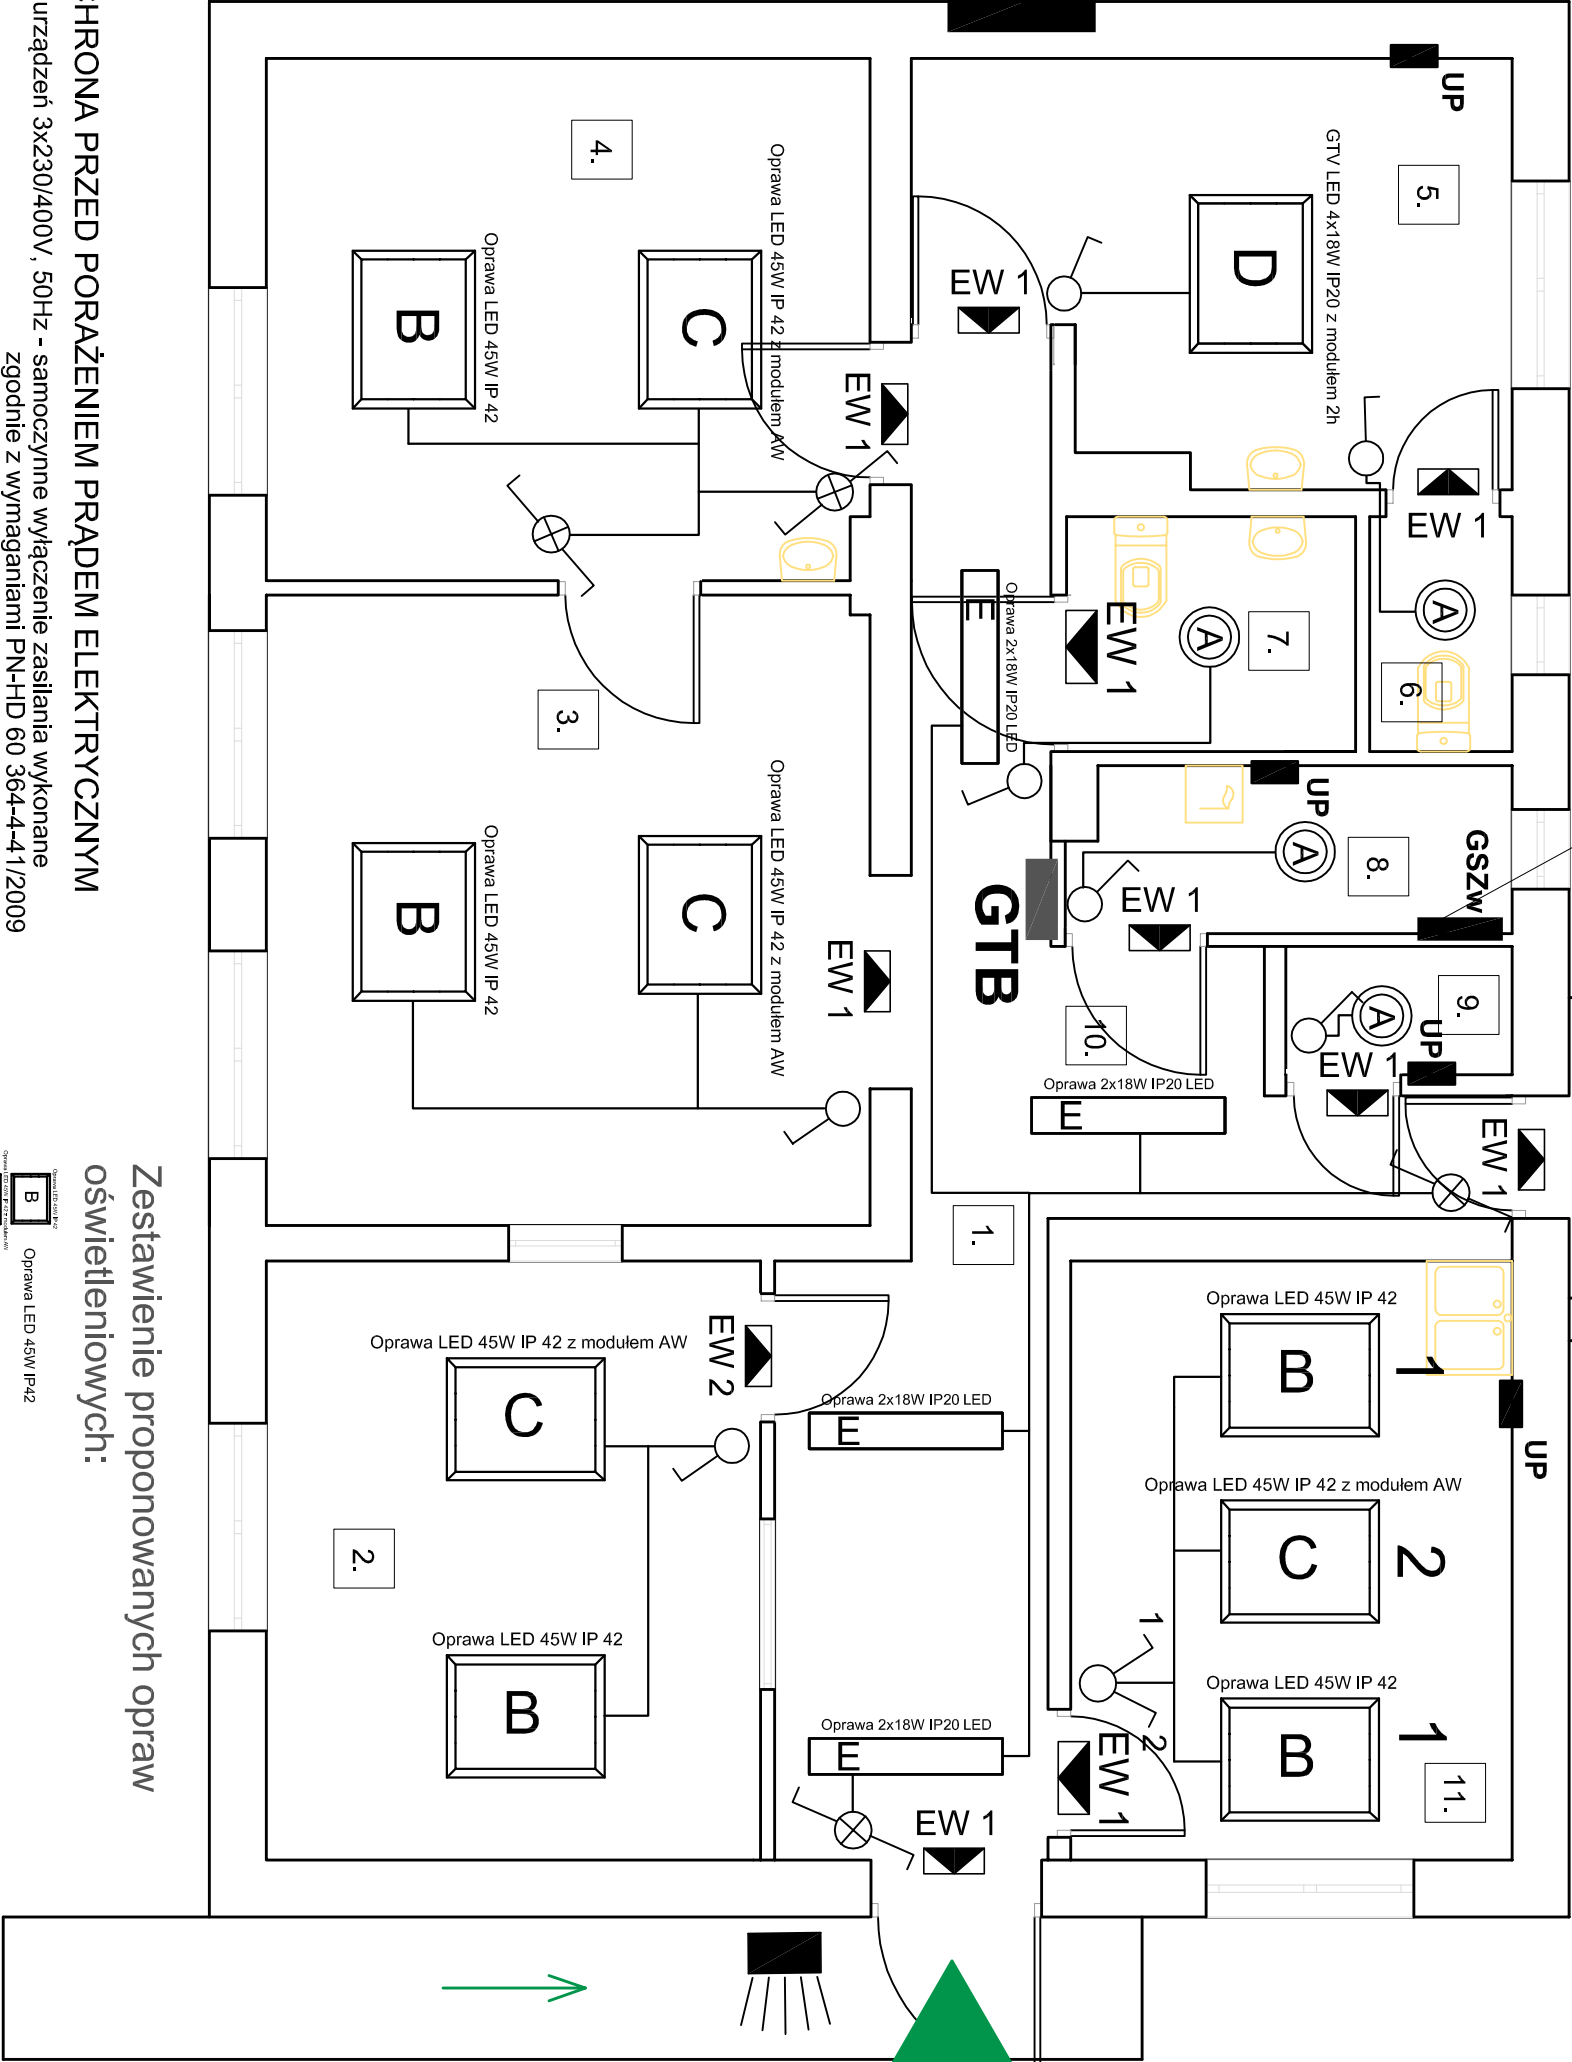

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Dla urządzeń 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wyłączenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami PN-HD 60 364-4-41/2009

UZIEMIENIE SYSTEMÓW

1. SIEĆ ROZDZIELCZA 3x230/400V lokalnego ZE - typ uzienienia system TN-C
2. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V - typ uzienienia systemu TN-S

Zestawienie proponowanych opraw oświetleniowych:

- B** Oprawa LED 45W IP42
- C** Oprawa LED 45W z modulem AW
- D** GTV Oprawa LED 4x18W ri z modulem awaryjnym 2h
- E** Plafoniera awaryjna LED 9W antynapadowa 2H

OZNACZENIA:

- GTB Główna tablica budynku GTB
- GSZw Główna szyna wyrównawcza
- Łącznik 1 biegunowy
- Łącznik świecznikowy
- Łącznik schodowy podświetlany
- Łącznik krzyżowy podświetlany
- Oprawa kompaktowa ledowa IP 65 z czujnikiem zmierzchu
- UP Szyna ekwipotencjalizująca

Temat :	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby zapobiegania zakażeniom wirusem COVID i poprawą ochrony pacjentów w tym zakresie.		
Rysunek :	Rzut parteru - obwód oświetlenia		
Lokalizacja :	44-285 Kornowac ul.Zacisze 27	Nr rys. E-02	
Inwestor:	Gmina Kornowac 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48	Podpis	
Projektant :	mgr inż. Antoni MACHOWSKI SLK/IE/0053/17 upr. nr 562/84		
Skala 1 : 50	Data :	15.03. 2022 r.	