
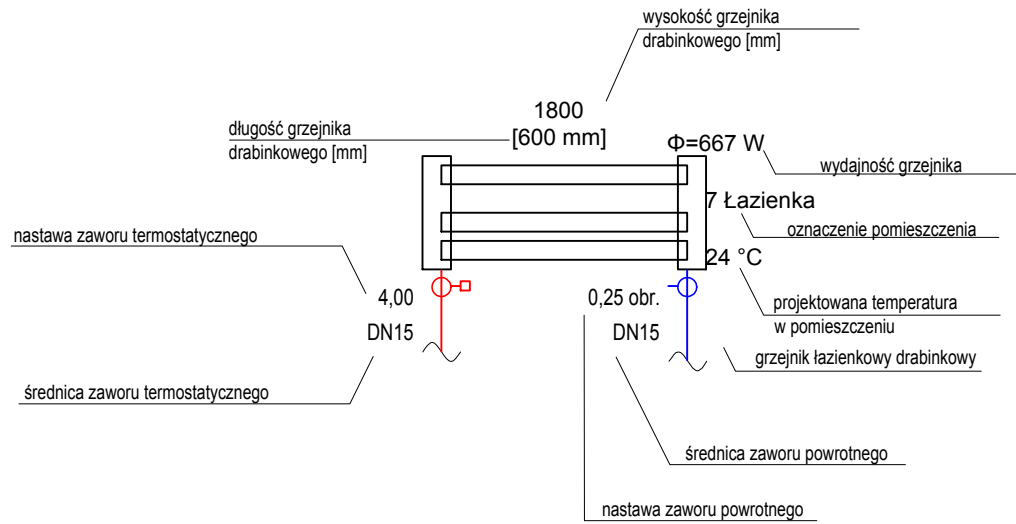


OZNACZENIA:

- instalacja C.O. - zasilanie
- instalacja C.O. - powrót
- zawór termostatyczny prosty
- średnica instalacji C.O./ wydajność
- zawór odcinający prosty
- odpowietrznik prosty z zaworem
- zawór termostatyczny kątowy
- zawór powrotny kątowy

UWAGA:

- Wszystkie przewody centralnego ogrzewania w przejściach przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.
- Nowoprojektowane przewody centralnego ogrzewania należy prowadzić w bruzdach ściennych.

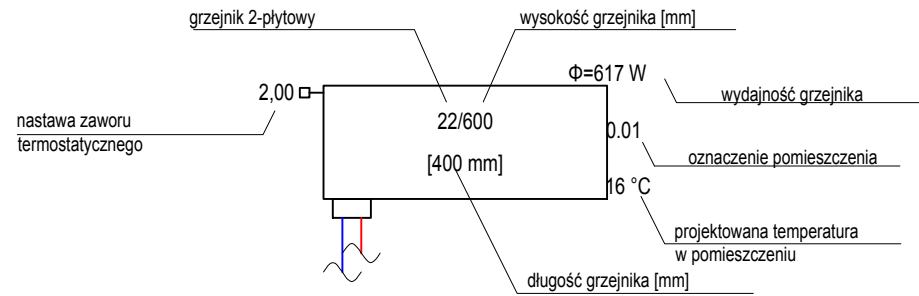

Temat :	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby zapobieganie zakażeniom wirusem Covid i poprawą ochrony pacjentów w tym zakresie		
Rysunek :	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania		
Lokalizacja :	44-285 Kornowac ul. Zacisze 27	Nr rys. IS-5	
Inwestor:	Gmina Kornowac 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48	Podpis	
Projektant :	Paweł Pawlicki upr. nr 109/79 Kt	SLK/IS/3674/01	
Skala	---	Data :	15.03. 2022 r.