


Rzut dachu

skala 1 : 50

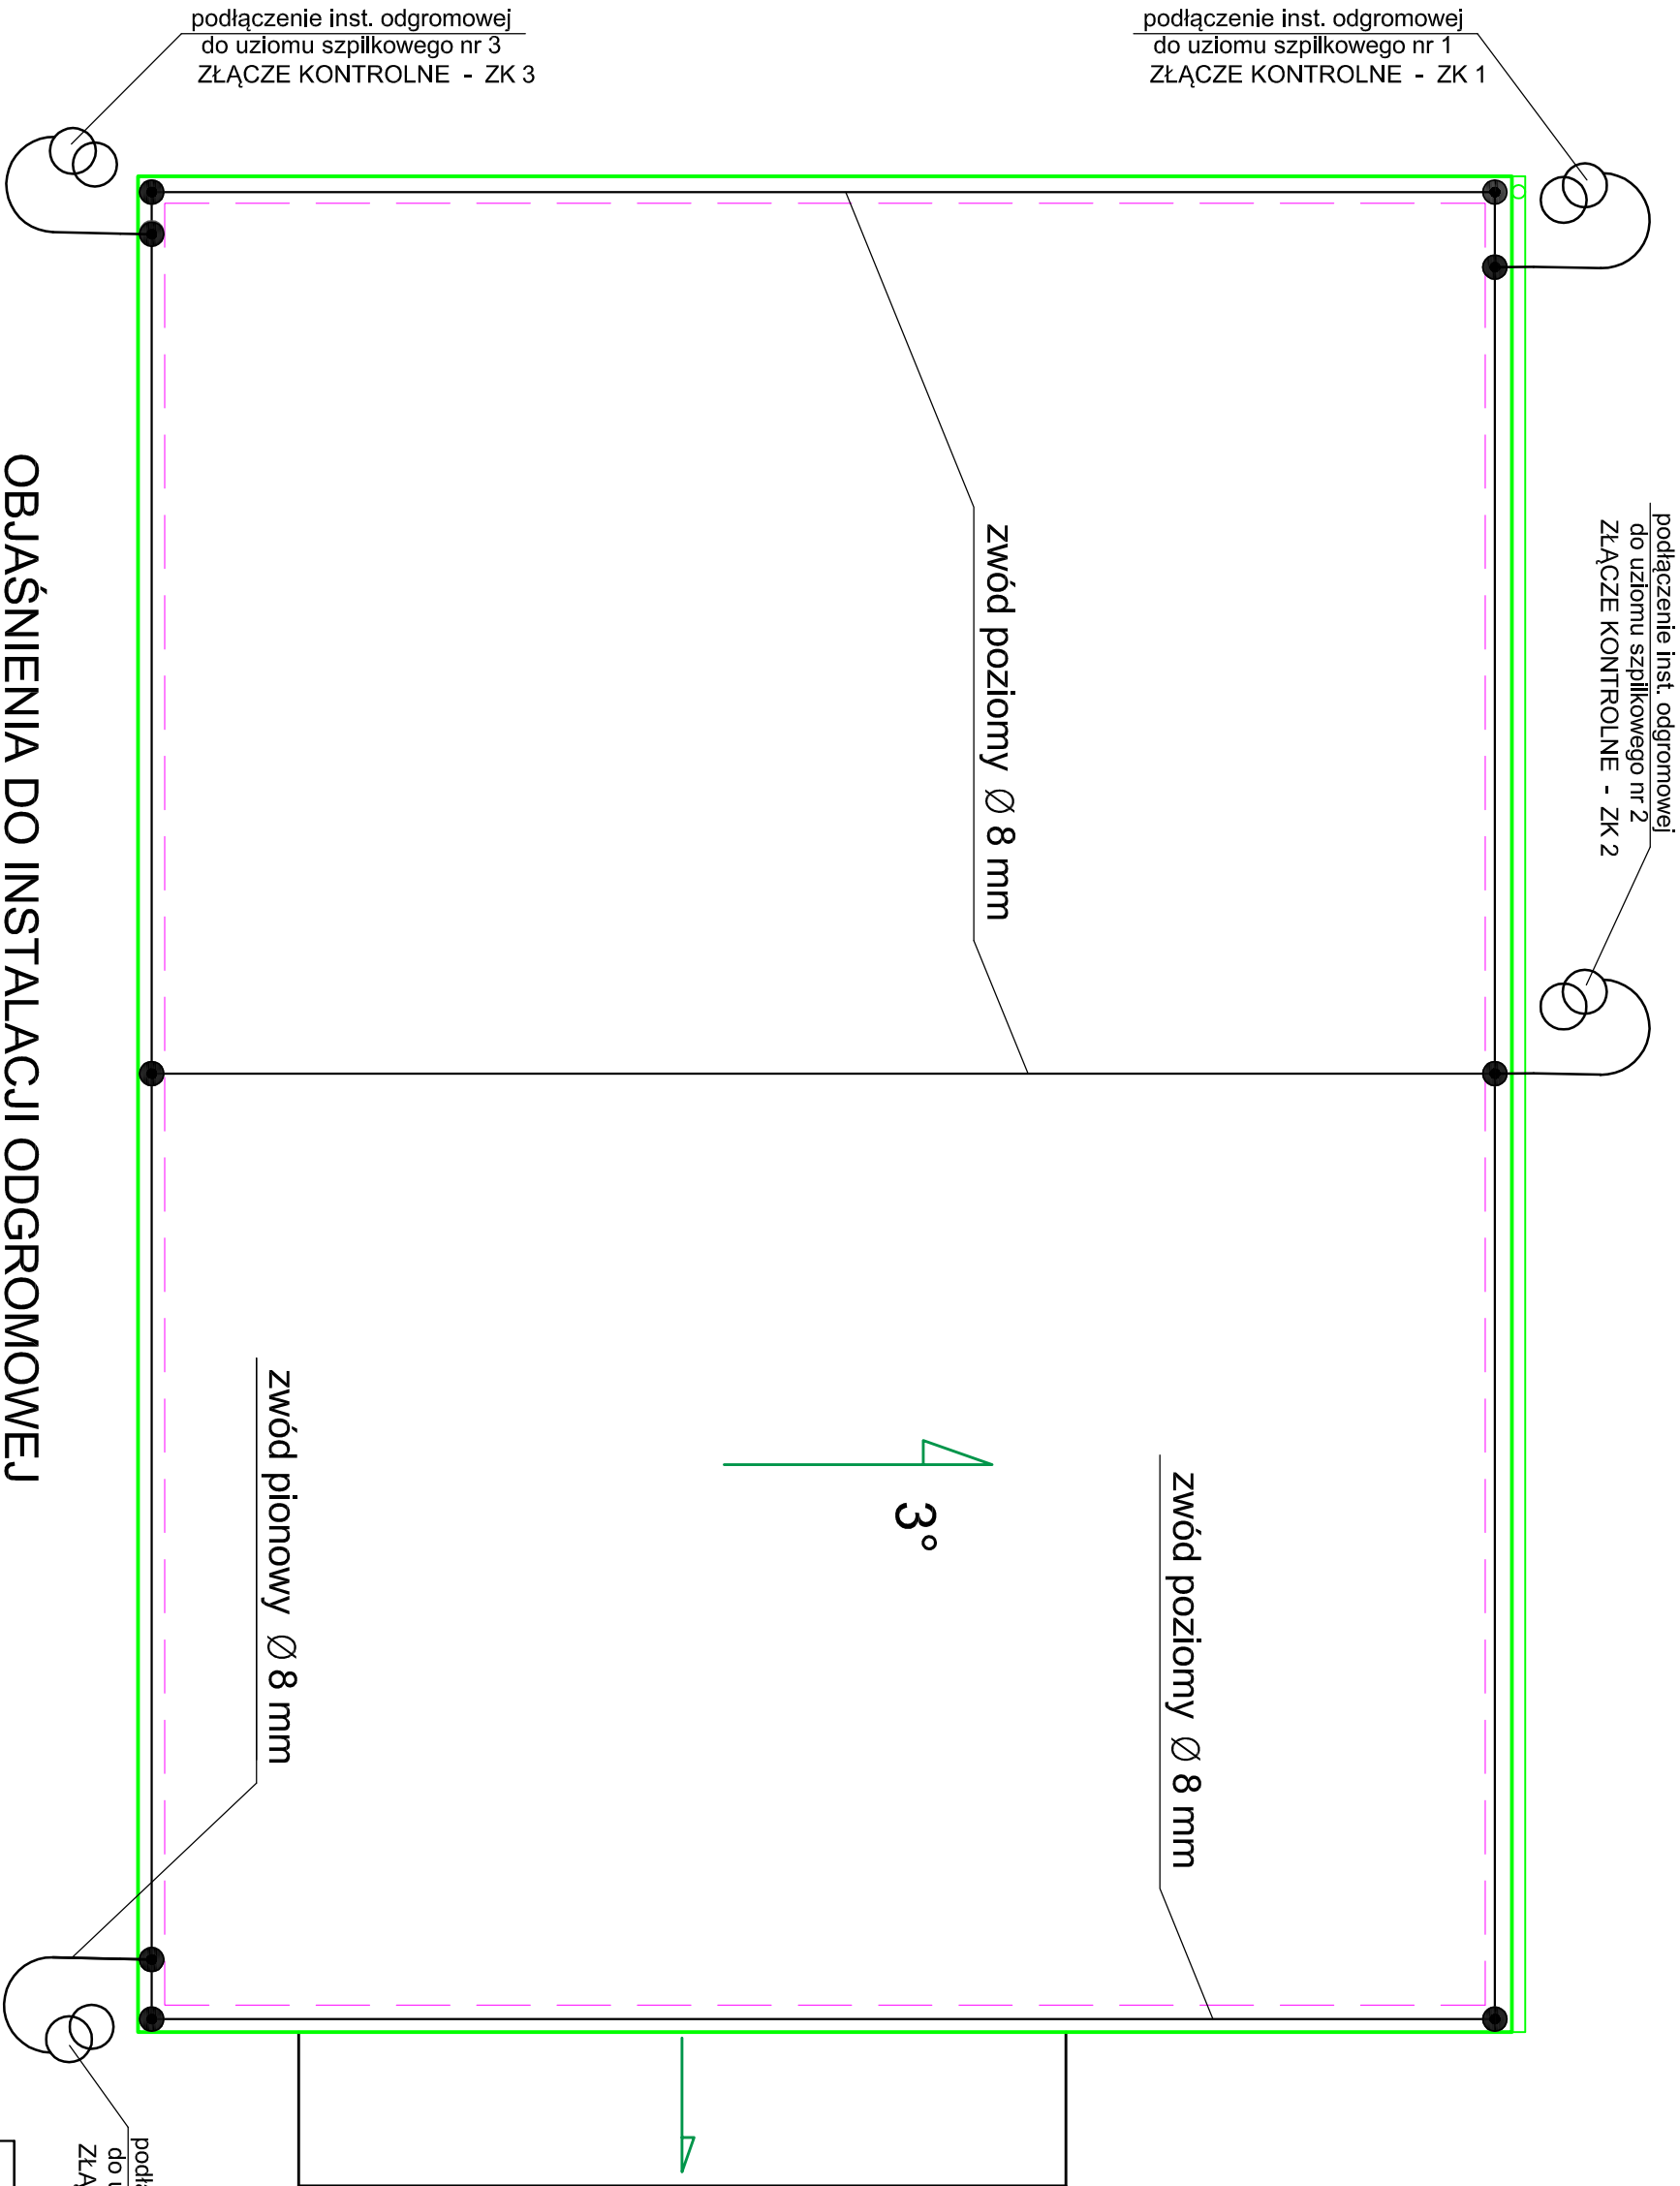

OBJAŚNIENIA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. Zwody poziome niskie na dachu układać na typowych wspornikach z tworzywa sztucznego dla instalacji St/Zn
2. Na wystających elementach budowlanych dachu instalować zwody pionowe wykonane z St/Zn Ø 8 mm o wysokości przewyższającej chroniony obiekt o 0,6 m.
3. Wypadkowa rezystancji uziemienia $R < 10 \text{ Ohm}$.

Temat :	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kormowacu na potrzeby zapobiegania zakażeniami wirusem COVID i poprawą ochrony pacjentów w tym zakresie.		
Rysunek :	Plan instalacji odgromowej - rzut dachu		
Lokalizacja :	44-285 Kormowac ul.Zacisze 27	Nr rys. E-05	
Inwestor:	Gmina Kormowac 44-285 Kormowac ul. Raciborska 48	Podpis	
Projektant :	mgr inż. Antoni MACHOWSKI SLK/IE/0053/17 upr. nr 562/84		
Skala 1 : 50	Data : 15.03. 2022 r.		