


Główna tablica GTB

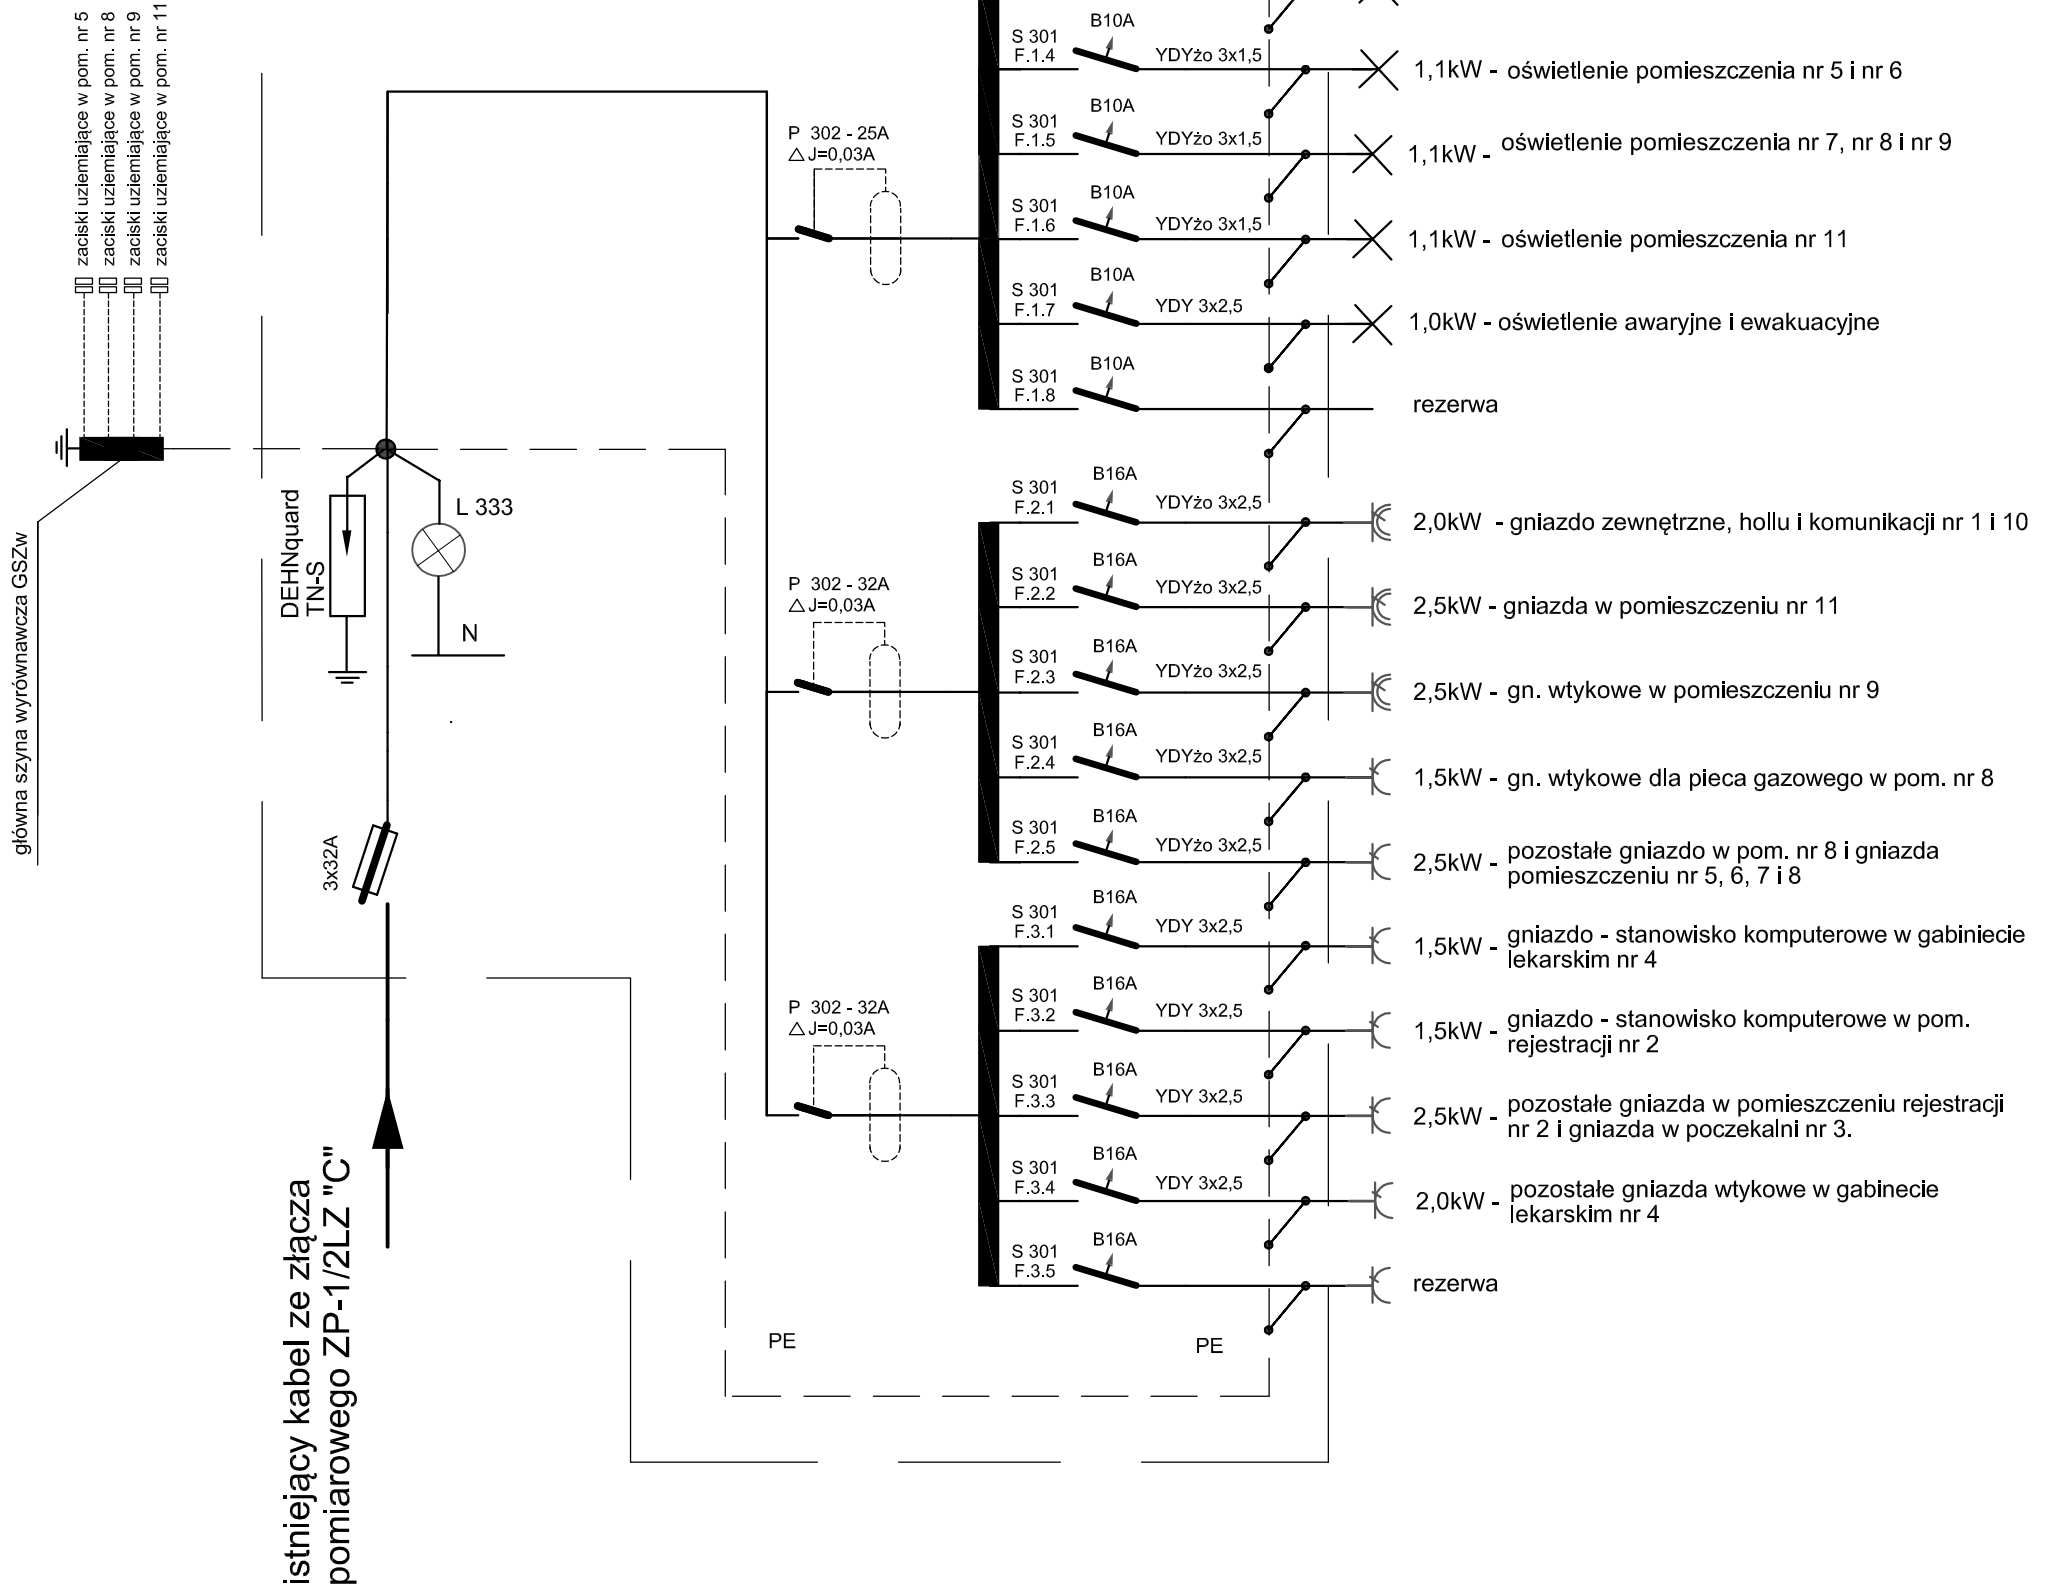

UWAGI:

1. Zasilanie do istniejącego złącza ZP-1/2LZ "C" całego obiektu na podstawie Technicznych Warunków Przyłączenia od terytorialnie przynależnych Rejonów Energetycznych.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Dla urządzeń 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wyłączenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami PN-HD-60 364-4-41:2009

UZIEMIENIE SYSTEMÓW

1. SIEĆ ROZDZIELCZA 3x230/400V lokalnego ZE
Typ uziemienia systemu TN-C
2. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V
Typ uziemienia systemu TN-S

Temat :	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby zapobiegania zakażeniom wirusem COVID i poprawą ochrony pacjentów w tym zakresie.		
Rysunek :	Schemat rozdziału energii tablica GTB		
Lokalizacja :	44-285 Kornowac ul.Zacisze 27	Nr rys. E-01	
Inwestor:	Gmina Kornowac 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48	Podpis	
Projektant :	mgr inż. Antoni MACHOWSKI SLK/IE/0053/17 upr. nr 562/84		
Skala 1 : 50	Data :	15.03. 2022 r.	