




Przekrój i podstawowe wymagane wymiary wykopu

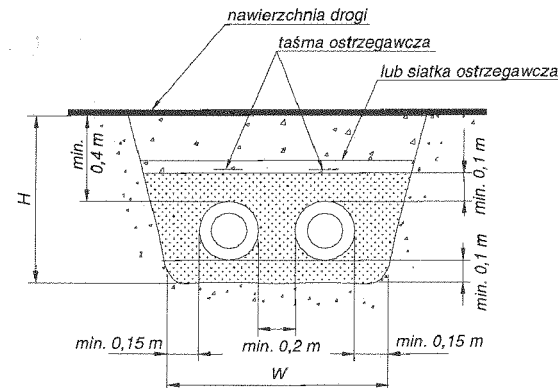


UWAGA: projektuje się minimalne przykrycie sieci 1,0 m

Zalecane wymiary wykopu



Średnica rury osłonowej D	W <sub>min</sub>	H	Średnica rury osłonowej D	W <sub>min</sub>	H
mm	m	m	m	m	m
75, 90	0,7	0,65	450	1,5	1,0
110	0,7	0,65	500	1,6	1,1
125	0,7	0,65	520	1,7	1,1
140	0,8	0,65	560	1,8	1,2
160	0,8	0,70	630	2,0	1,3
200	0,9	0,75	710	2,2	1,4
225	1,0	0,8	800	2,4	1,5
250	1,1	0,9	900	2,6	1,65
315	1,2	1,0	1000	2,8	1,8
355	1,3	1,0	1100	3,1	1,95
400	1,4	1,0	1200	3,4	2,10

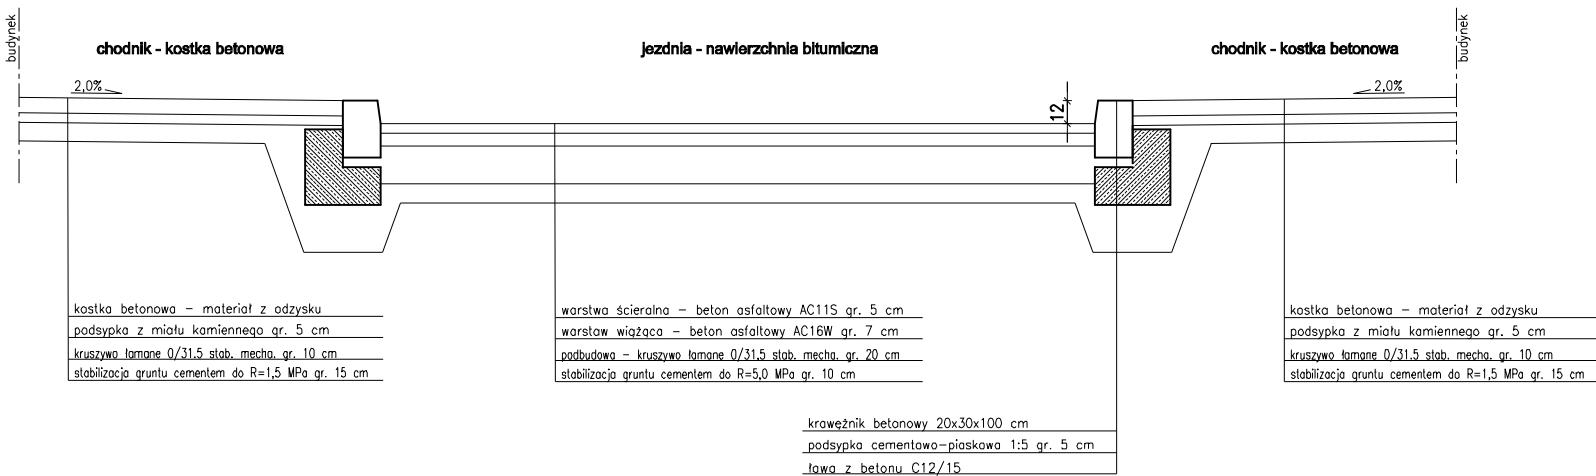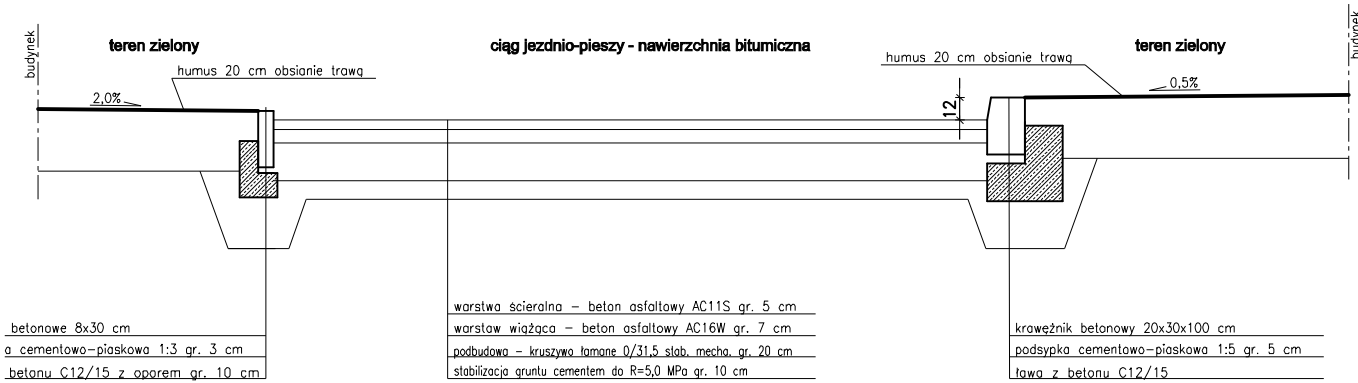

SZCZEGÓŁ WYMIARY ŁAW POD ELEMENTAMI BETONOWYMI



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCĄ KONSTRUKCJĄ

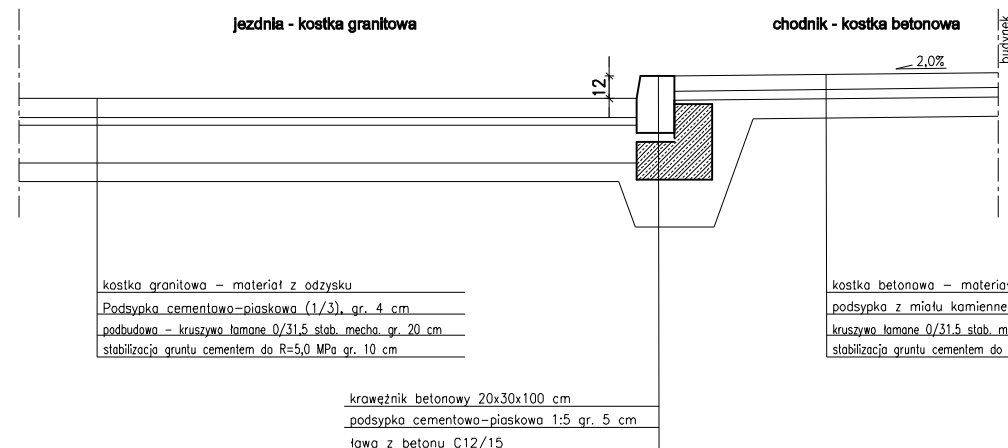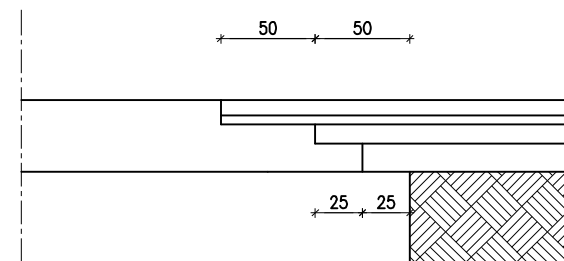

GRUPA pnd  
www.grupapnd.pl

PROJEKTOWANIE  
INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski

59-500 ZŁOTORYJA  
ul. Podwale 11

tel. 502 388 486  
e-mail: sanitarny@grupapnd.pl  
NIP: 694 164 38 36

inwestor	Gmina Wleń ul. Plac Bohaterów Nysy 7 59–610 Wleń				
obiekt	Przebudowa sieci ciepłowniczej				
adres	w rejonie ul. Kościuszki, ul. Wąskiej i Pl. Bohaterów Nysy we Wleniu			data	10.05.2017
rysunek	ODBUDOWA NAWIERZCHNI			skala	b/s
stadium	DOKUMENTACJA PRZETARGOWA	nr upr.	podpis	rys.	D1
projektant	mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski	spec. instalacyjna 108/DOŚ/07			
sprawił	– – – – –	– – – – –			