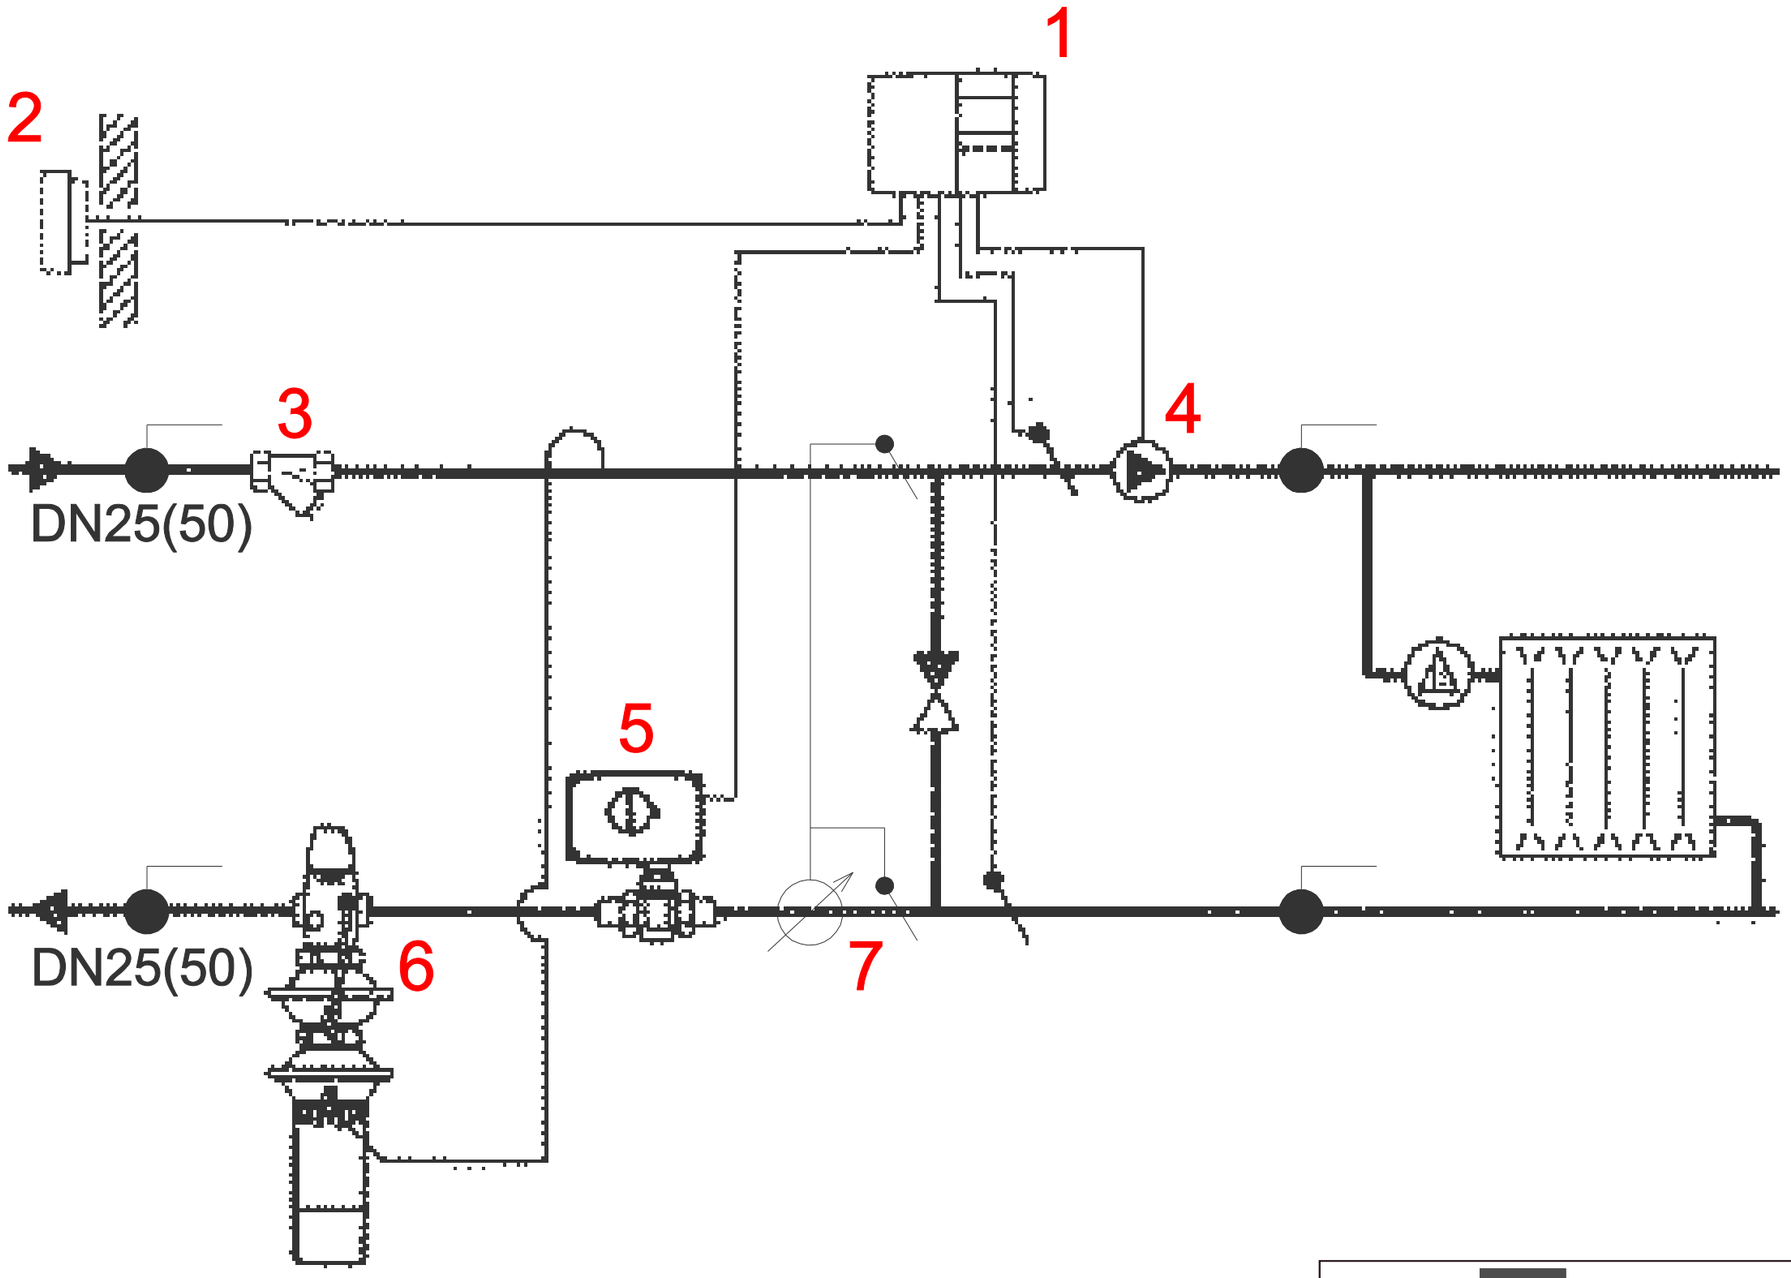

1 - regulatorem elektronicznym z regulacją pogodową do regulacji układów ciepłowniczych
2 - czujnik temperatury zewnętrznej
3 - filtr siatkowy (DN25, 50)
4 - pompa obiegu c.o. budynku - zgodnie z projektem instalacji wewnętrznej
5 - zawór regulacyjny z siłownikiem
6 - regulator różnicy ciśnień i przepływu, bezpośredniego działania
7 - ciepłomierz (DN20 - 16 szt., DN25 - 1 szt.)

GRUPA pnd www.grupapnd.pl
PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski
59-500 ZŁOTORYJA
ul. Podwale 11
tel. 502 388 486
e-mail: sanitarny@grupapnd.pl
NIP: 694 154 38 36

inwestor	Gmina Wleń ul. Plac Bohaterów Nysy 7 59-610 Wleń			
obiekt	Przebudowa sieci ciepłowniczej			
adres	w rejonie ul. Kościuszki, ul. Wąskiej i Pl. Bohaterów Nysy we Wleniu			data 10.05.2017
rysunek	SCHEMAT WĘZŁA			skala 1:500
stadium	DOKUMENTACJA PRZETARGOWA	nr upr.	podpis	rys.
projektant	mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski	spec. instalacyjna 108/DOS/07		S1
sprawdził	– – – – –	– – – – – – – – – –		