


Instalacja alarmowa przyłącza ciepłego

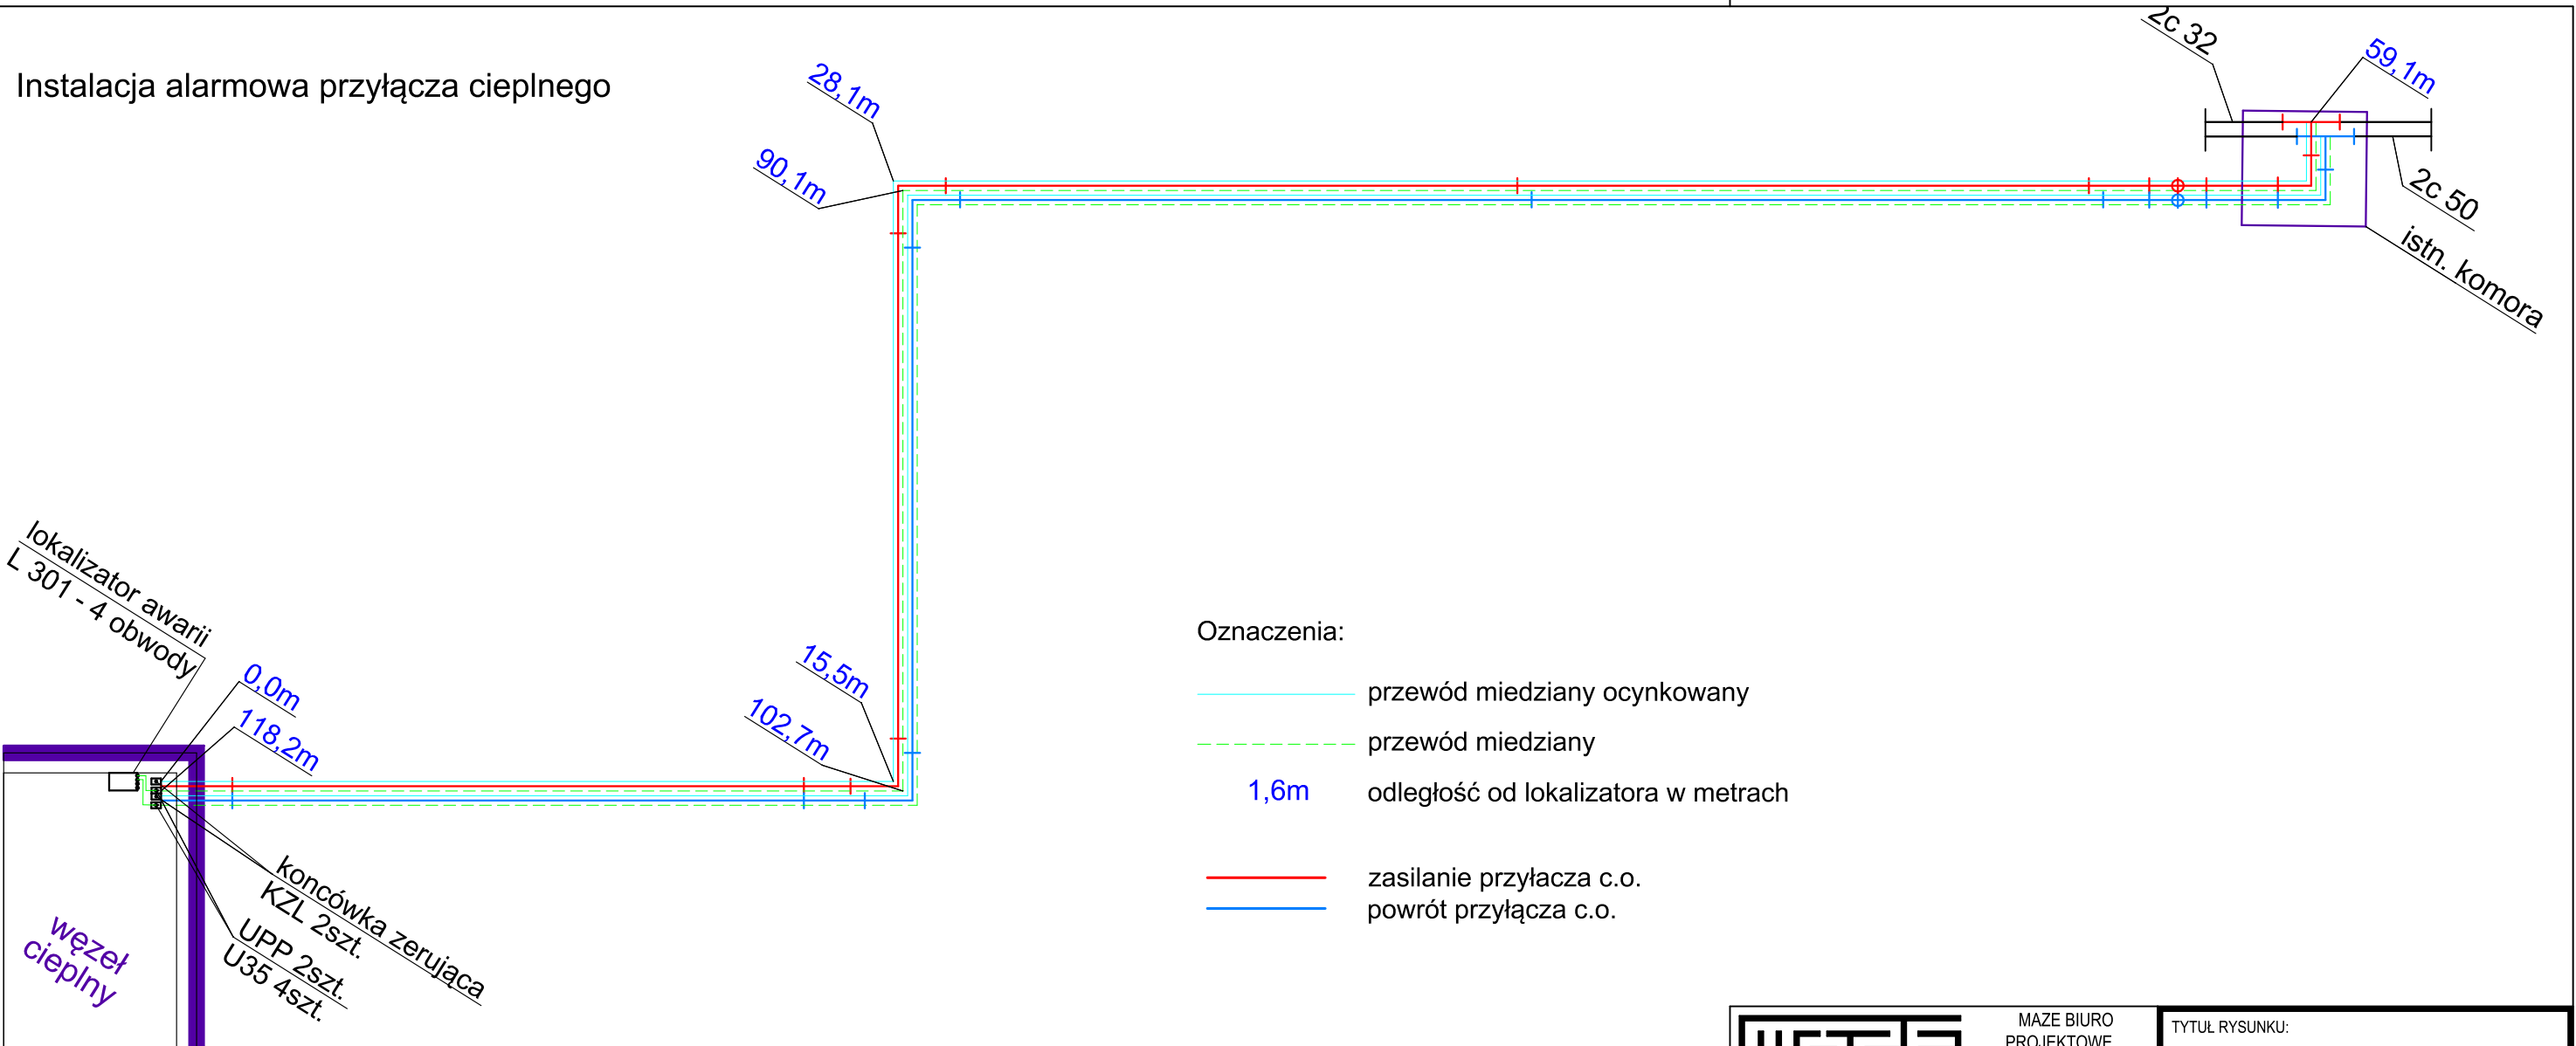

- Oznaczenia:
- przewód miedziany ocynkowany
 - przewód miedziany
 - 1,6m odległość od lokalizatora w metrach
 - zasilanie przyłącza c.o.
 - powrót przyłącza c.o.

<div><div>MAZE BIURO PROJEKTOWE MAGDALENA RETELSKA</div><div>ul.Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl, strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93</div></div>	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ PRZYŁĄCZA CIEPŁEGO	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Projekt wykonawczy termomodernizacji elewacji przy ul. Ogrodowej 4 we Wleniu	PROJEKTANT:	PODPIS:
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Ogrodowa 4, 59-610 Wleń	mgr inż. Anna Zagórniak Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych Nr uprawnień: 322/DOŚ/15	
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa	FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: SANITARNA
ADRES INWESTORA: ul. Ogrodowa 4, 59-610 Wleń	SKALA: 1:100	DATA: 07.03.2018r
		NR RYS: 5S STR: 71