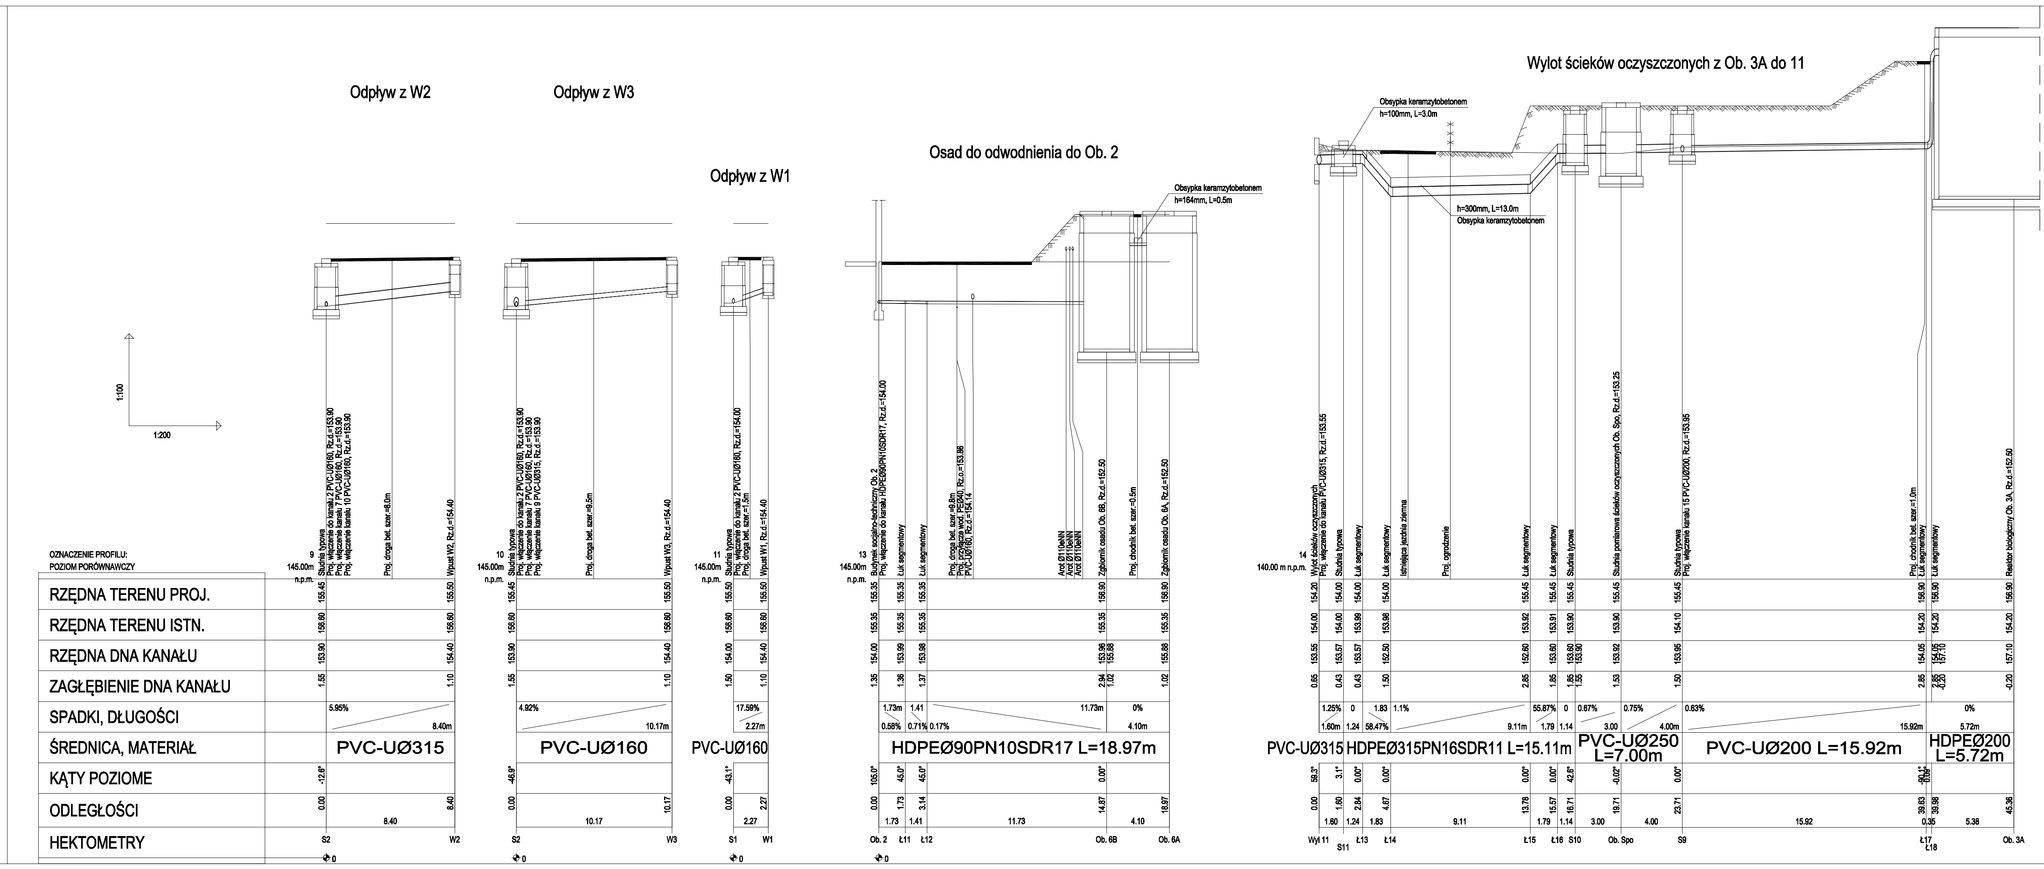

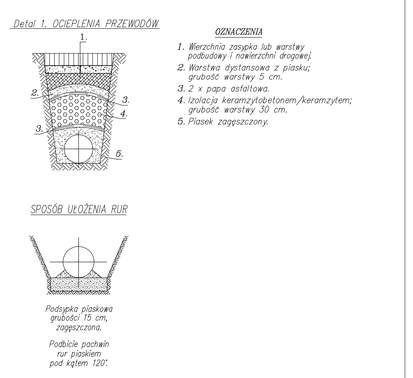

Uwaga!
1. Przewody układać na podsypce piaskowej grubości 20cm, obsypka piaskowa 30cm.
2. Rurociągi występujące w strefie przemarzania zaizolować termicznie wg detalu 1.

±0,00 = 155,50 m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia

Adres obiektu budowlanego:
m. Wieczfnia -Kolonia
jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna
obr. 20 Wieczfnia-Kolonia, dz. 33/1;46; 47; 53/49

Branża:	Skala:	Faza:
Sieci kan. sanit. technologiczne międzyobiektowe	1:100/200	PBW

Indeks:	Data:	Rys. Nr:
00	09.2015	P 07.253/1

TE15.0

Rysunek:
PROFILE PODŁUŻNE KANAŁÓW PO DRODZE ŚCIEKÓW

	Imię i Nazwisko	Specjalność/Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	inż. Ireneusz Ciszak	w spec. instalacyjno-inżynieryjnej 250/EL/79	
Sprawdził:	mgr inż. Danuta Doktor-Rochna	w spec. instalacyjno-inżynieryjnej 1699/EL/91	

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
"BUDEX" Euzebiusz Czaryło
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28