UKŁAD N1/W1 - SALA ŚWIETLICY

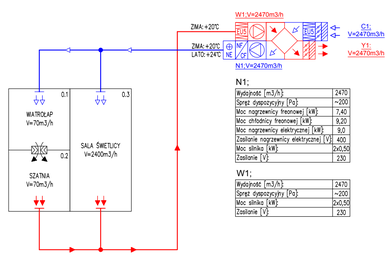

N1;

Wydajność [m3/h]	2470
Sprężenie dyspozycyjny [Pa]	~200
Moc nagrzewnicy freonowej [kW]	7,40
Moc chłodnicy freonowej [kW]	9,20
Moc nagrzewnicy elektrycznej [kW]	3,0
Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej [V]	400
Moc silnika [kW]	2x0,50
Zasilanie [V]	230

W1;

Wydajność [m3/h]	2470
Sprężenie dyspozycyjny [Pa]	~200
Moc silnika [kW]	2x0,50
Zasilanie [V]	230

UKŁAD N2; W2o, W2ok, W2s - KUCHNIA+POMIESZCZENIE DODATKOWE

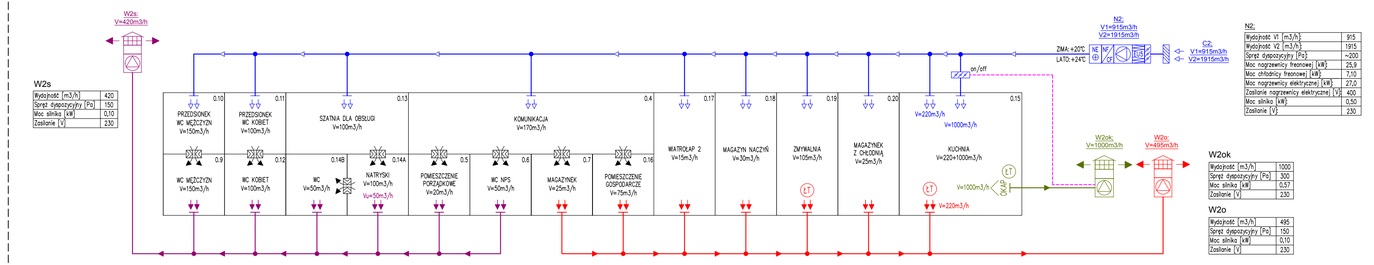

W2s

Wydajność [m3/h]	420
Sprężenie dyspozycyjny [Pa]	150
Moc silnika [kW]	0,10
Zasilanie [V]	230

N2;

Wydajność V1 [m3/h]	915
Wydajność V2 [m3/h]	1915
Sprężenie dyspozycyjny [Pa]	~200
Moc nagrzewnicy freonowej [kW]	25,9
Moc chłodnicy freonowej [kW]	7,10
Moc nagrzewnicy elektrycznej [kW]	27,0
Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej [V]	400
Moc silnika [kW]	0,50
Zasilanie [V]	230

W2ok

Wydajność [m3/h]	1000
Sprężenie dyspozycyjny [Pa]	300
Moc silnika [kW]	0,57
Zasilanie [V]	230

W2o

Wydajność [m3/h]	495
Sprężenie dyspozycyjny [Pa]	150
Moc silnika [kW]	0,10
Zasilanie [V]	230

LEGENDA:

- SEKCJA WENTYLATORA, WENTYLATOR KANAŁOWY, DACHOWY
- SEKCJA NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ
- SEKCJA CHŁODNICY/NAGRZEWNICY FREONOWEJ
- WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY
- SEKCJA FILTRA
- PRZEPUSTNICA ODCINAJĄCA Z SIŁOWNIKIEM
- CZERPNIA POWIETRZA I PRZEPUSTNICA ODCINAJĄCA Z SIŁOWNIKIEM
- WYRZUTNIA POWIETRZA,
- KANAŁ WENTYLACYJNY, NAWIEWNY
- KANAŁ WENTYLACYJNY, WYWIEWNY
- SKRZYŻOWANIE KANAŁÓW Z ICH WZAJEMNYM POŁĄCZENIEM
- SKRZYŻOWANIE KANAŁÓW BEZ ICH POŁĄCZENIA
- ELEMENT NAWIEWNY
- ELEMENT WYWIEWNY
- ELEMENT PRZEDSIĘWZIĘCIA

UWAGI:

OPIS POMIESZCZEŃ OBEJMUJE ICH NAZWĘ, NUMER ORAZ ILOŚĆ POWIETRZA.

PRZY KRZYŻOWANIU TŁOCZNYCH CZĘŚCI NAWIEWNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH PODANO TEMPERATURĘ POWIETRZA NAWIEWANEGO.

OPIS WENTYLATORÓW OBEJMUJE ICH OZNACZENIE, WYDAJNOŚĆ, ZAŁOŻONY SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY, NAPIĘCIE PRĄDU DLA WENTYLATORA, MOC ZNAMIONOWĄ SILNIKA

INWESTYCJA:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Sobkach.

dz. ew. nr 251, obr. 31 Sobki, gmina Zelów

INWESTOR:

GMINA ZELÓW

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU „JUKON PROJEKT"

97-400 Bełchatów ul. Kaczyńskich 14, tel.: 530 480 545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
	PROJEKTANT: mgr inż. AGNIESZKA CHRUSTOWSKA	LOD/2243/PWOS/13	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. MICHAŁ KRYSIAK	LOD/0924/POOS/08	

FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY**	DATA:	wrzesień 2022
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE	SKALA:	---
TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT WENTYLACJI MECHANICZNEJ	NR.RYS.: **IS.WE.S.01**	INDEX: .