




- UWAGI:
- Wykonać drabinę trwale zamocowaną do budynku zgodnie z projektem wykonawczym wg poniższych wytycznych;
 - Szerokość drabiny powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstęp między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem gruntu (zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem), drabina powinna być zaopatrzona w obręcz ochronną, rozmieszczoną w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m - zabezpieczające przed upadkiem;
 - Odległość drabiny od ściany nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m;
 - Górne końce podłużnic (bocznice) drabiny powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m ponad poziom wejścia (pomostu);
 - Ryina dachowa i rury spustowe dobrać zgodnie z systemem wybranego producenta do powierzchni dachu;

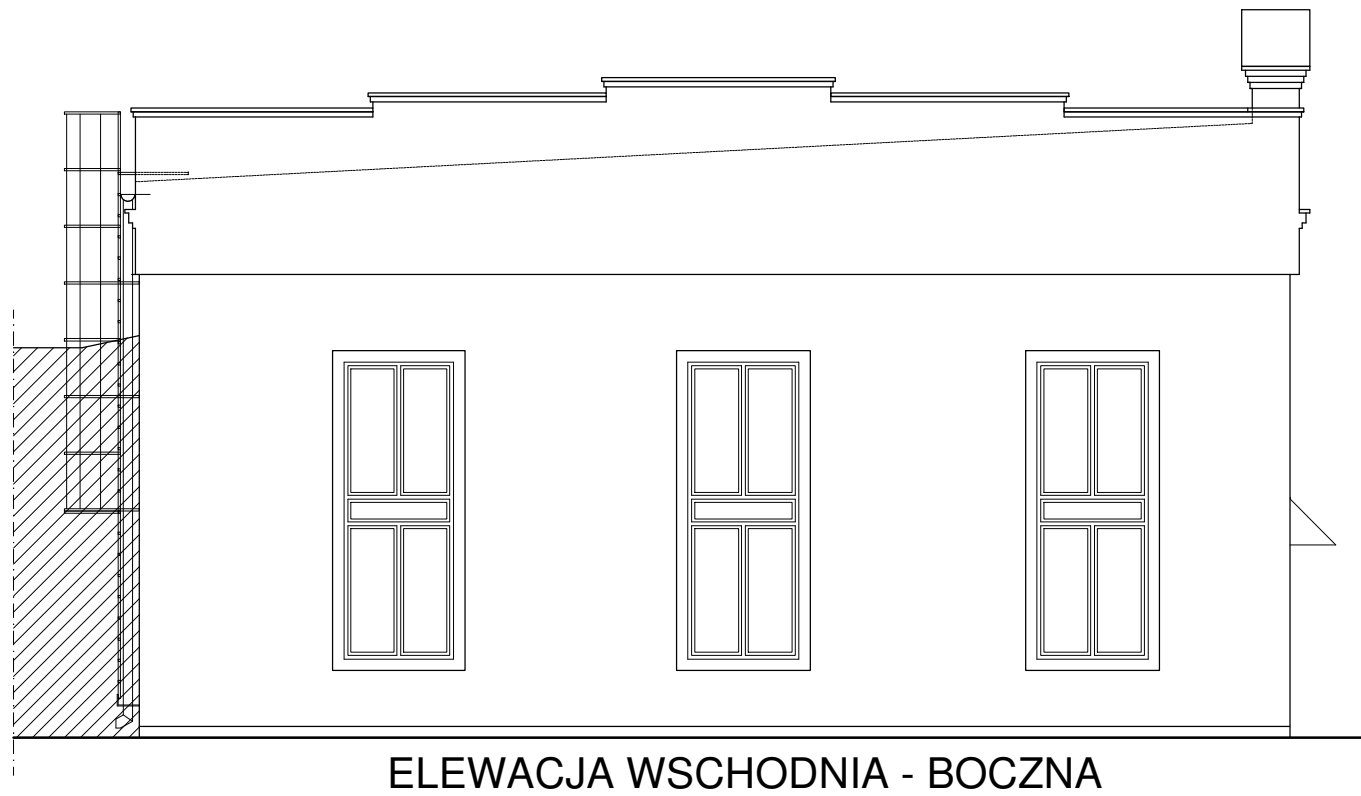

ARCH MK STUDIO PROJEKTOWE
Marek Karolczyk ul. Żeromskiego 74, 97-425 Żelów www.archmk.eu biuro@archmk.eu Tel. 604 985 908
Nazwa inwestycji i adres PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W ŻELOWIE działka nr ewid. 411/13 obręb 7 miasto Żelów
Projektant mgr inż. arch. Marek Karolczyk specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 7/R-128/ŁOIA/07
Sprawdzający arch. mgr inż. arch. Anna Baczmała specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 27/LOOKK/2012
Tytuł rysunku ELEWACJE
Faza projektu PROJEKT BUDOWLANY
Data wrzesień 2020 r.
Skala rysunku 1:100
Nr arkusza A - 03