


Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

HK.4022.2.19.2020

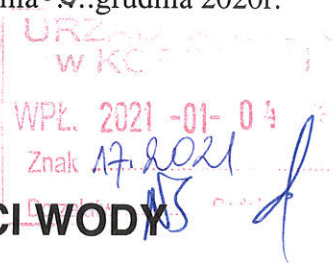

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Korsze w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Korsze - woda uzdatniona oraz na sieci: Korsze, ul. Wojska Polskiego 40, ul. Kościuszki 12) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

27.01.2020r. nr L/SBW/61z/2020 znak L-SBW.4051.3.27.2020
02.03.2020r. nr L/SBW/53/2020 znak L-SBW.4051.2.15.2020
28.02.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/71w/2020
05.03.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/327/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.67.2020
23.03.2020r. nr L/SBW/268z/2020 znak L-SBW.4051.3.156.2020
27.04.2020r. nr L/SBW/107/2020 znak L-SBW.4051.2.34.2020
24.04.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/137w/2020
07.05.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/539/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.108.2020
18.05.2020r. nr L/SBW/351z/2020 znak L-SBW.4051.3.196.2020
29.06.2020r. nr L/SBW/182/2020 znak L-SBW.4051.2.58.2020
25.06.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/220w/2020
02.07.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/883/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.184.2020
17.08.2020r. nr L/SBW/243/2020 znak L-SBW.4051.2.80.2020
19.08.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/1172/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.248.2020
05.10.2020r. nr L/SBW/1108z/2020 znak L-SBW.4051.3.720.2020
29.10.2020r. nr SB/113935/10/2020 Nr próbki 171151/10/2020
21.12.2020r. nr L/SBW/469/2020 znak L-SBW.4051.2.138.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Korsze

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane łącznie w ośmiu próbkach wody (w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej) w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe, ponadto próbki pobierane w ramach nadzoru zostały rozszerzone o oznaczenia wykonane w laboratorium WSSE w Olsztynie i Elblągu (tj. arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, rtęć, bor i siarczany).

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B z nadzoru zbadano jedną próbkę wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe)
- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

oraz jedną próbkę w ramach kontroli wewnętrznej obejmującą zakresem powyższe parametry przedsiębiorstwo wodociągowe zbadło w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie.

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu oraz laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:


- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsze

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmína Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

HK.4022.2.31.2020

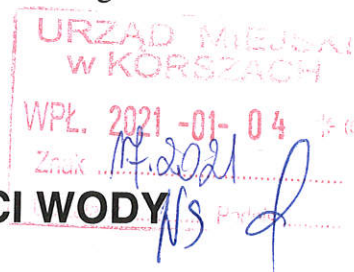

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Suśnik w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Suśnik - woda uzdatniona oraz na sieci: Suśnik 4) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

27.01.2020r. nr L/SBW/28/2020 znak L-SBW.4051.2.6.2020

27.01.2020r. nr L/SBW/65z/2020 znak L-SBW.4051.3.27.2020

27.04.2020r. nr L/SBW/109/2020 znak L-SBW.4051.2.34.2020

24.04.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/139w/2020

07.05.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/541/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.108.2020

05.10.2020r. nr L/SBW/1111z/2020 znak L-SBW.4051.3.720.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Suśnik

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w trzech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe)

- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.


Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

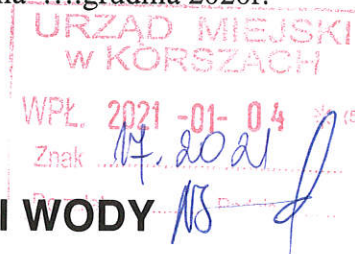

HK.4022.2.32.2020

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Dłużec Mały w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Dłużec Mały - woda uzdatniona oraz na sieci: Dłużec Mały 2/2) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

24.02.2020r. nr L/SBW/48/2020 znak L-SBW.4051.2.13.2020

24.02.2020r. nr L/SBW/166z/2020 znak L-SBW.4051.3.96.2020

13.07.2020r. nr L/SBW/655z/2020 znak L-SBW.4051.3.438.2020

12.10.2020r. nr L/SBW/363/2020 znak L-SBW.4051.2.110.2020

23.10.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/313w/2020

03.11.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/1542/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.316.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Dłużec Mały

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w trzech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22⁰ C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22⁰ C, Enterokoki kałowe)

- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.


Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

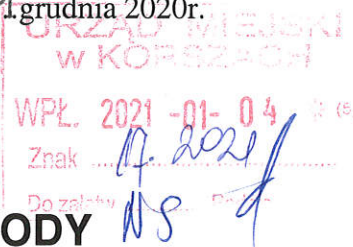

HK.4022.2.33.2020

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Dzierżążnik w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Dzierżążnik - woda uzdatniona oraz na sieci: Dzierżążnik) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

24.02.2020r. nr L/SBW/49/2020 znak L-SBW.4051.2.13.2020

24.02.2020r. nr L/SBW/167z/2020 znak L-SBW.4051.3.96.2020

27.04.2020r. nr L/SBW/110/2020 znak L-SBW.4051.2.34.2020

24.04.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/140w/2020

07.05.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/542/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.108.2020

05.10.2020r. nr L/SBW/1112z/2020 znak L-SBW.4051.3.720.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Dzierżążnik

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w trzech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe)

- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)


- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.


Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

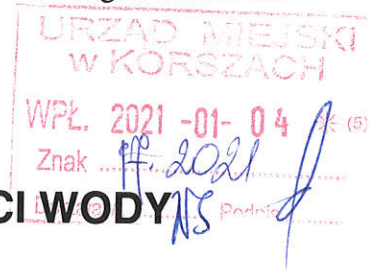HK.4022.2.28.2020



OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Wandajny w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Wandajny - woda uzdatniona oraz na sieci: Wandajny 3) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

27.01.2020r. nr L/SBW/25/2020 znak L-SBW.4051.2.6.2020

27.01.2020r. nr L/SBW/62z/2020 znak L-SBW.4051.3.27.2020

23.04.2020r. nr L/SBW/313z/2020 znak L-SBW.4051.3.174.2020

29.06.2020r. nr SB/61138/06/2020 Nr próbki 126866/06/2020

05.10.2020r. nr L/SBW/1109z/2020 znak L-SBW.4051.3.720.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Wandajny

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w czterech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie :

- w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe
- w zakresie fizyko- chemicznym zbadano: barwę, mętność, smak, zapach, ph, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, selen, antymon, glin i rtęć siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź,

nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tertrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipczak
Irmina Filipczak
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

HK.4022.2.29.2020



OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Tołkiny w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Tołkiny - woda uzdatniona oraz na sieci: Tołkiny 16/3) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

24.02.2020r. nr L/SBW/47/2020 znak L-SBW.4051.2.13.2020

24.02.2020r. nr L/SBW/165z/2020 znak L-SBW.4051.3.96.2020

13.07.2020r. nr L/SBW/654z/2020 znak L-SBW.4051.3.438.2020

19.10.2020r. nr SB/108380/10/2020 Nr próbki 126871/10/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Tołkiny

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w trzech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie :

- w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe
- w zakresie fizyko- chemicznym zbadano: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, selen, antymon, glin i rtęć siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan,


pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii


Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

HK.4022.2.30.2020

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

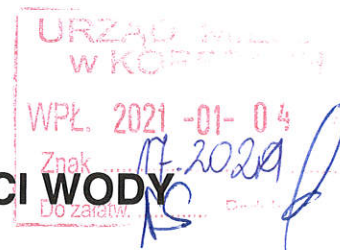

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Błuskajmy Duże w punkcie monitoringowym (Stacja Uzdatniania Wody Błuskajmy Duże - woda uzdatniona) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

23.03.2020r. nr L/SBW/273z/2020 znak L-SBW.4051.3.156.2020

29.06.2020r. nr L/SBW/184/2020 znak L-SBW.4051.2.58.2020

25.06.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/222w/2020

02.07.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/885/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.184.2020

26.10.2020r. nr L/SBW/1179z/2020 znak L-SBW.4051.3.759.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Błuskajmy Duże

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w dwóch próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe)

- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.


Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipczak
Irmina Filipczak
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

HK.4022.2.27.2020

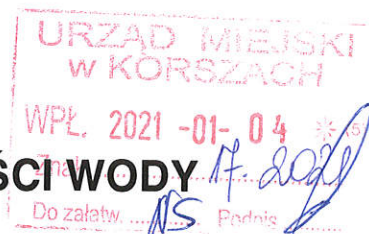

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Suliki w punkcie monitoringowym (Stacja Uzdatniania Wody Suliki - woda uzdatniona) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

23.03.2020r. nr L/SBW/270z/2020 znak L-SBW.4051.3.156.2020

18.05.2020r. nr L/SBW/117/2020 znak L-SBW.4051.2.36.2020

29.06.2020r. nr SB/61141/06/2020 Nr próbki 126870/06/2020

26.10.2020r. nr L/SBW/1177z/2020 znak L-SBW.4051.3.759.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Suliki

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w trzech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie :

- w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, Enterokoki kałowe
- w zakresie fizyko- chemicznym zbadano: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, selen, antymon, glin i rtęć siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan,

pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

HK.4022.2.26.2020



OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Kraskowo w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Kraskowo - woda uzdatniona oraz na sieci Kraskowo 22) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

27.01.2020r. nr L/SBW/27/2020 znak L-SBW.4051.2.6.2020

27.01.2020r. nr L/SBW/64z/2020 znak L-SBW.4051.3.27.2020

27.04.2020r. nr L/SBW/108/2020 znak L-SBW.4051.2.34.2020

24.04.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/138w/2020

07.05.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/540/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.108.2020

13.07.2020r. nr L/SBW/655z/2020 znak L-SBW.4051.3.438.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Kraskowo

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w trzech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe)

- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.


Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipczak
Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

HK.4022.2.25.2020

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

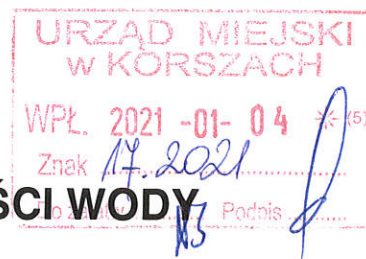

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Łankiejmy w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Łankiejmy - woda uzdatniona oraz na sieci: Łankiejmy- szkoła) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

27.01.2020r. nr L/SBW/26/2020 znak L-SBW.4051.2.6.2020

27.01.2020r. nr L/SBW/63z/2020 znak L-SBW.4051.3.27.2020

23.03.2020r. nr L/SBW/314z/2020 znak L-SBW.4051.3.174.2020

29.06.2020r. nr SB/61139/06/2020 Nr próbki 126867/06/2020

05.10.2020r. nr L/SBW/358/2020 znak L-SBW.4051.2.108.2020

05.10.2020r. nr L/SBW/1110z/2020 znak L-SBW.4051.3.720.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Łankiejmy

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w pięciu próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie :

- w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe
- w zakresie fizyko- chemicznym zbadano: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki,

utlenialność, cyjanki, selen, antymon, glin i rtęć siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sól, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipiek
Irmina Filipiek
mgr higieny i epidemiologii


Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

HK.4022.2.24.2020

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

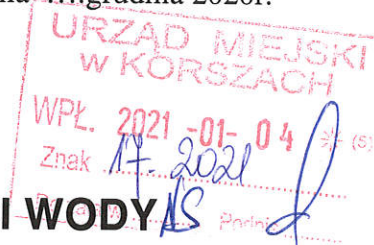

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Glitajny w punkcie monitoringowym (Stacja Uzdatniania Wody Glitajny - woda uzdatniona oraz na sieci: Glitajny 5d/4) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

02.03.2020r. nr L/SBW/54/2018 znak L-SBW.4051.2.15.2020

28.02.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/72w/2020

05.03.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/328/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.67.2020

29.06.2020r. nr SB/61137/06/2020 Nr próbki 126868/06/2020

12.10.2020r. nr L/SBW/364/2020 znak L-SBW.4051.2.110.2020

23.10.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/314w/2020

03.11.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/1543/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.316.2020

04.12.2020r. nr L/SBW/1290z/2020 znak L-SBW.4051.3.823.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/1348z/2020 znak L-SBW.4051.3.858.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Glitajny

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w ośmiu próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe, ponadto próbki pobierane w ramach nadzoru zostały rozszerzone o oznaczenia wykonane

w laboratorium WSSE w Olsztynie i Elblągu (tj. arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, rtęć, bor i siarczany).

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie :

- w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe
- w zakresie fizyko- chemicznym zbadano: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, selen, antymon, glin i rtęć siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu oraz laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie


Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

HK.4022.2.23.2020

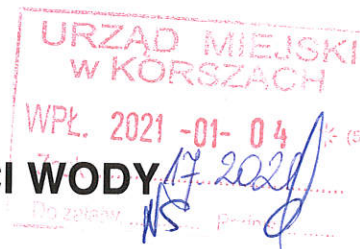

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Bykowo w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Bykowo - woda uzdatniona oraz na sieci: Bykowo 6, Karszewo1) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

02.03.2020r. nr L/SBW/189z/2020 znak L-SBW.4051.3.110.2020

02.03.2020r. nr L/OBŻ-9051.3/12w/z/2020

05.03.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/137z/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.5.49.2020

18.05.2020r. nr L/SBW/352z/2020 znak L-SBW.4051.3.196.2020

13.07.2020r. nr L/SBW/653z/2020 znak L-SBW.4051.3.438.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/1345z/2020 znak L-SBW.4051.3.858.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/1346z/2020 znak L-SBW.4051.3.858.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/467/2020 znak L-SBW.4051.2.138.2020

18.12.2020r. nr L/OBŻ-9051.3/398w/2020

23.12.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/1825/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.374.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Bykowo

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w czterech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano dwie próbki wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko-chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, Enterokoki kałowe)
- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, *Clostridium perfringens*)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie


Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

HK.4022.2.22.2020

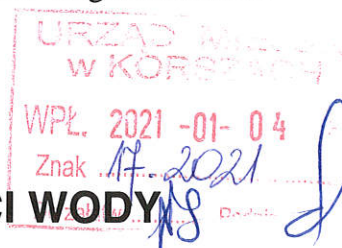

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Sątoczek w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Sątoczek - woda uzdatniona oraz na sieci: Sątoczno - szkoła) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

23.03.2020r. nr L/SBW/269z/2020 znak L-SBW.4051.3.156.2020

18.05.2020r. nr L/SBW/116/2020 znak L-SBW.4051.2.36.2020

29.06.2020r. nr SB/61140/06/2020 Nr próbki 126869/06/2020

22.10.2020r. nr L/SBW/393/2020 znak L-SBW.4051.2.119.2020

26.10.2020r. nr L/SBW/1176z/2020 znak L-SBW.4051.3.759.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Sątoczek

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w czterech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie :

- w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe
- w zakresie fizyko- chemicznym zbadano: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, selen, antymon, glin i rtęć siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź,

nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)


Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.


Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmina Filipczak
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

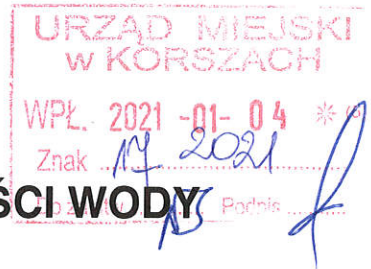HK.4022.2.21.2020



OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Sajna Mała w punkcie monitoringowym (Stacja Uzdatniania Wody Sajna Mała - woda uzdatniona) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

23.03.2020r. nr L/SBW/271z/2020 znak L-SBW.4051.3.156.2020

18.05.2020r. nr L/SBW/118/2020 znak L-SBW.4051.2.36.2020

29.06.2020r. nr L/SBW/183/2020 znak L-SBW.4051.2.58.2020

25.06.2020r. nr L/OBŻ-9051.2/221w/2020

02.07.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/884/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.184.2020

26.10.2020r. nr L/SBW/1178z/2020 znak L-SBW.4051.3.759.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Sajna Mała

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w trzech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe)

- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.


Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipek
Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Kętrzyn, dnia 29 grudnia 2020r.

HK.4022.2.20.2020

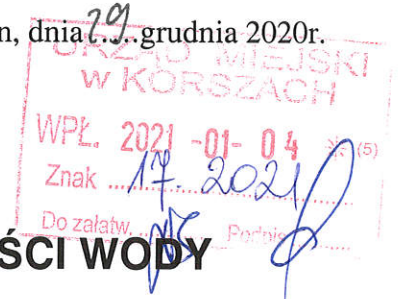

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59 z późn.zm.), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020 poz.2028) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Garbno w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Garbno - woda uzdatniona oraz na sieci: Garbno- szkoła) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

02.03.2020r. nr L/SBW/190z/2020 znak L-SBW.4051.3.110.2020

02.03.2020r. nr L/OBŻ-9051.3/13w/z/2020

05.03.2020r. nr LBŚiŻ – OBW/138z/2020 znak LBŚiŻ – OBW.9051.5.49.2020

18.05.2020r. nr L/SBW/353z/2020 znak L-SBW.4051.3.196.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/468/2020 znak L-SBW.4051.2.138.2020

21.12.2020r. nr L/SBW/1347z/2020 znak L-SBW.4051.3.858.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Garbno

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w trzech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe)

- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Otrzymują:

- 1) WIKOM Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Korsz

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipiak
Irmia Filipiak
mgr higieny i epidemiologii