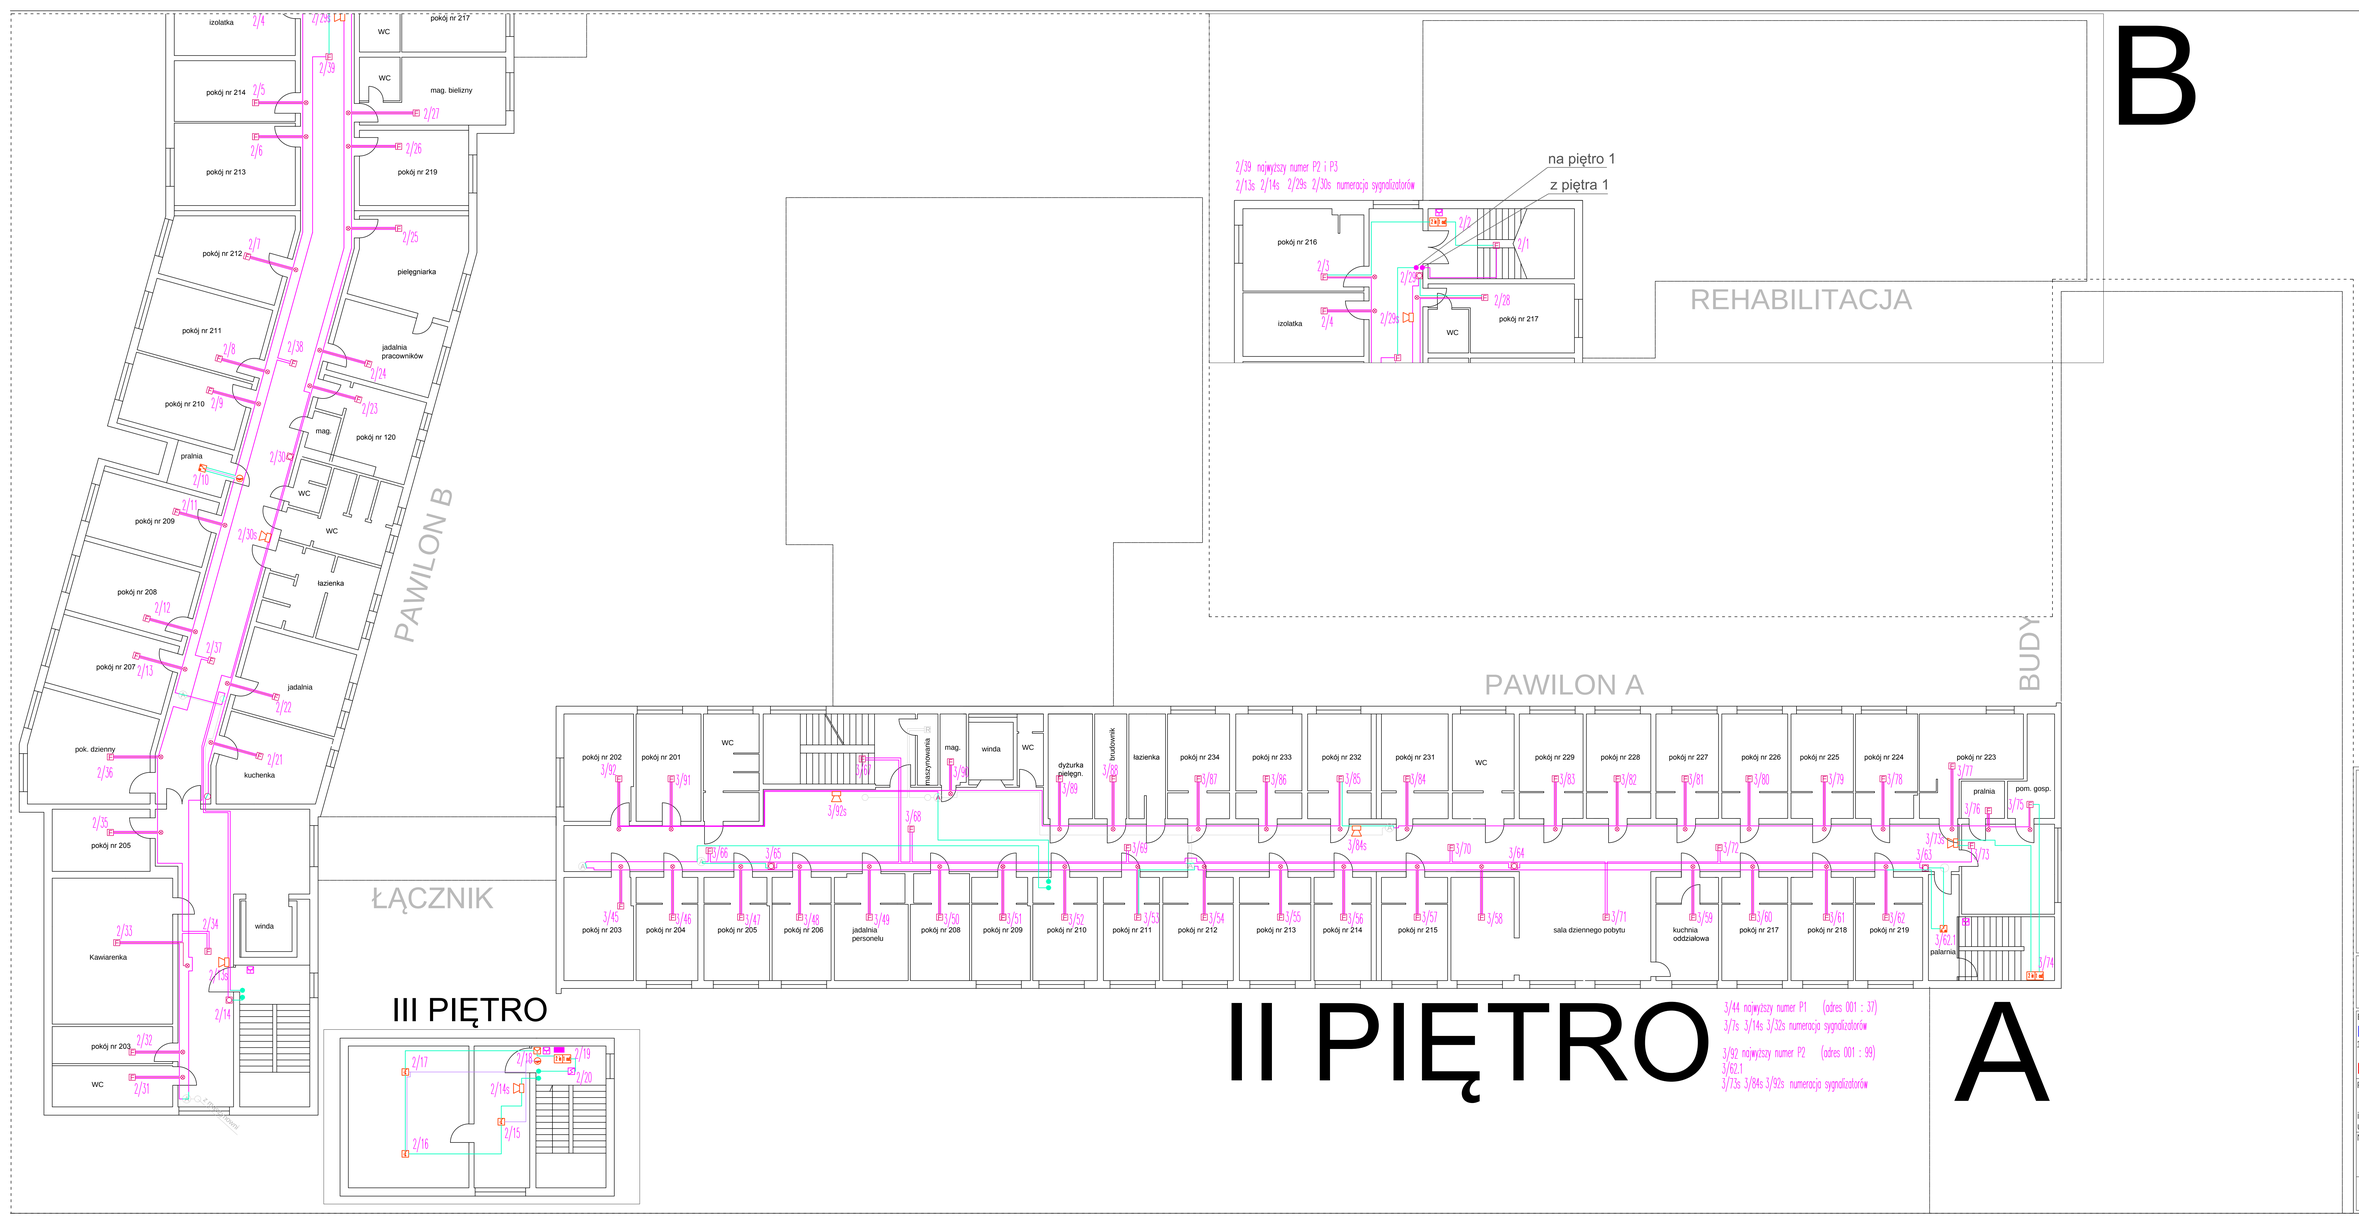

istniejące elementy (inwentaryzacja) :
- czujka optyczna dymu
- ręczny przycisk oddymiania ROP
- przewód YnTKSYekw1x2x0,8 w izolacji koloru czerwonego zachowana dokumentacja:
- czujka jonizacyjna dymu projektowana:
- czujka dwusensorowa dymu i ciepła ROP; projektowany ROP
- wskaźnik zadziałania projektowany; wskaźnik zadziałania
- przewód YnTKSYekw1x2x0,8 w izolacji koloru czerwonego projektowany; ten sam

elementy projektowane :
- sygnalizator optyczno–akustyczny
- czujka dwusensorowa dymu i ciepła
- czujka dymu,ciepła i CO
- moduł kontrolny
- moduł sterujący
- wskaźnik zadziałania
- ROP
- przewód PH90 HDGs 3x2,5
- przewód YnTKSYekw1x2x0,8 w izolacji koloru czerwonego
- przewód YnTKSYekw1x2x0,8 do wskaźnika zadziałania

X/YX oznaczenie pętla/numer elementu

elementy do usunięcia



Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Nowa Wieś Ełcka
Lipowa 1

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

BIURO PROJEKTOWE:
INFOSOFT
11-036 Gronity, Zielona Dolina 55

ProjektManagement

PROJEKTANT:
inż. Marek Kucman
upr. WAM/0054/PWOK/08

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA 2

DATA	SKALA	NR RYS.
23-11-15	1:100	4