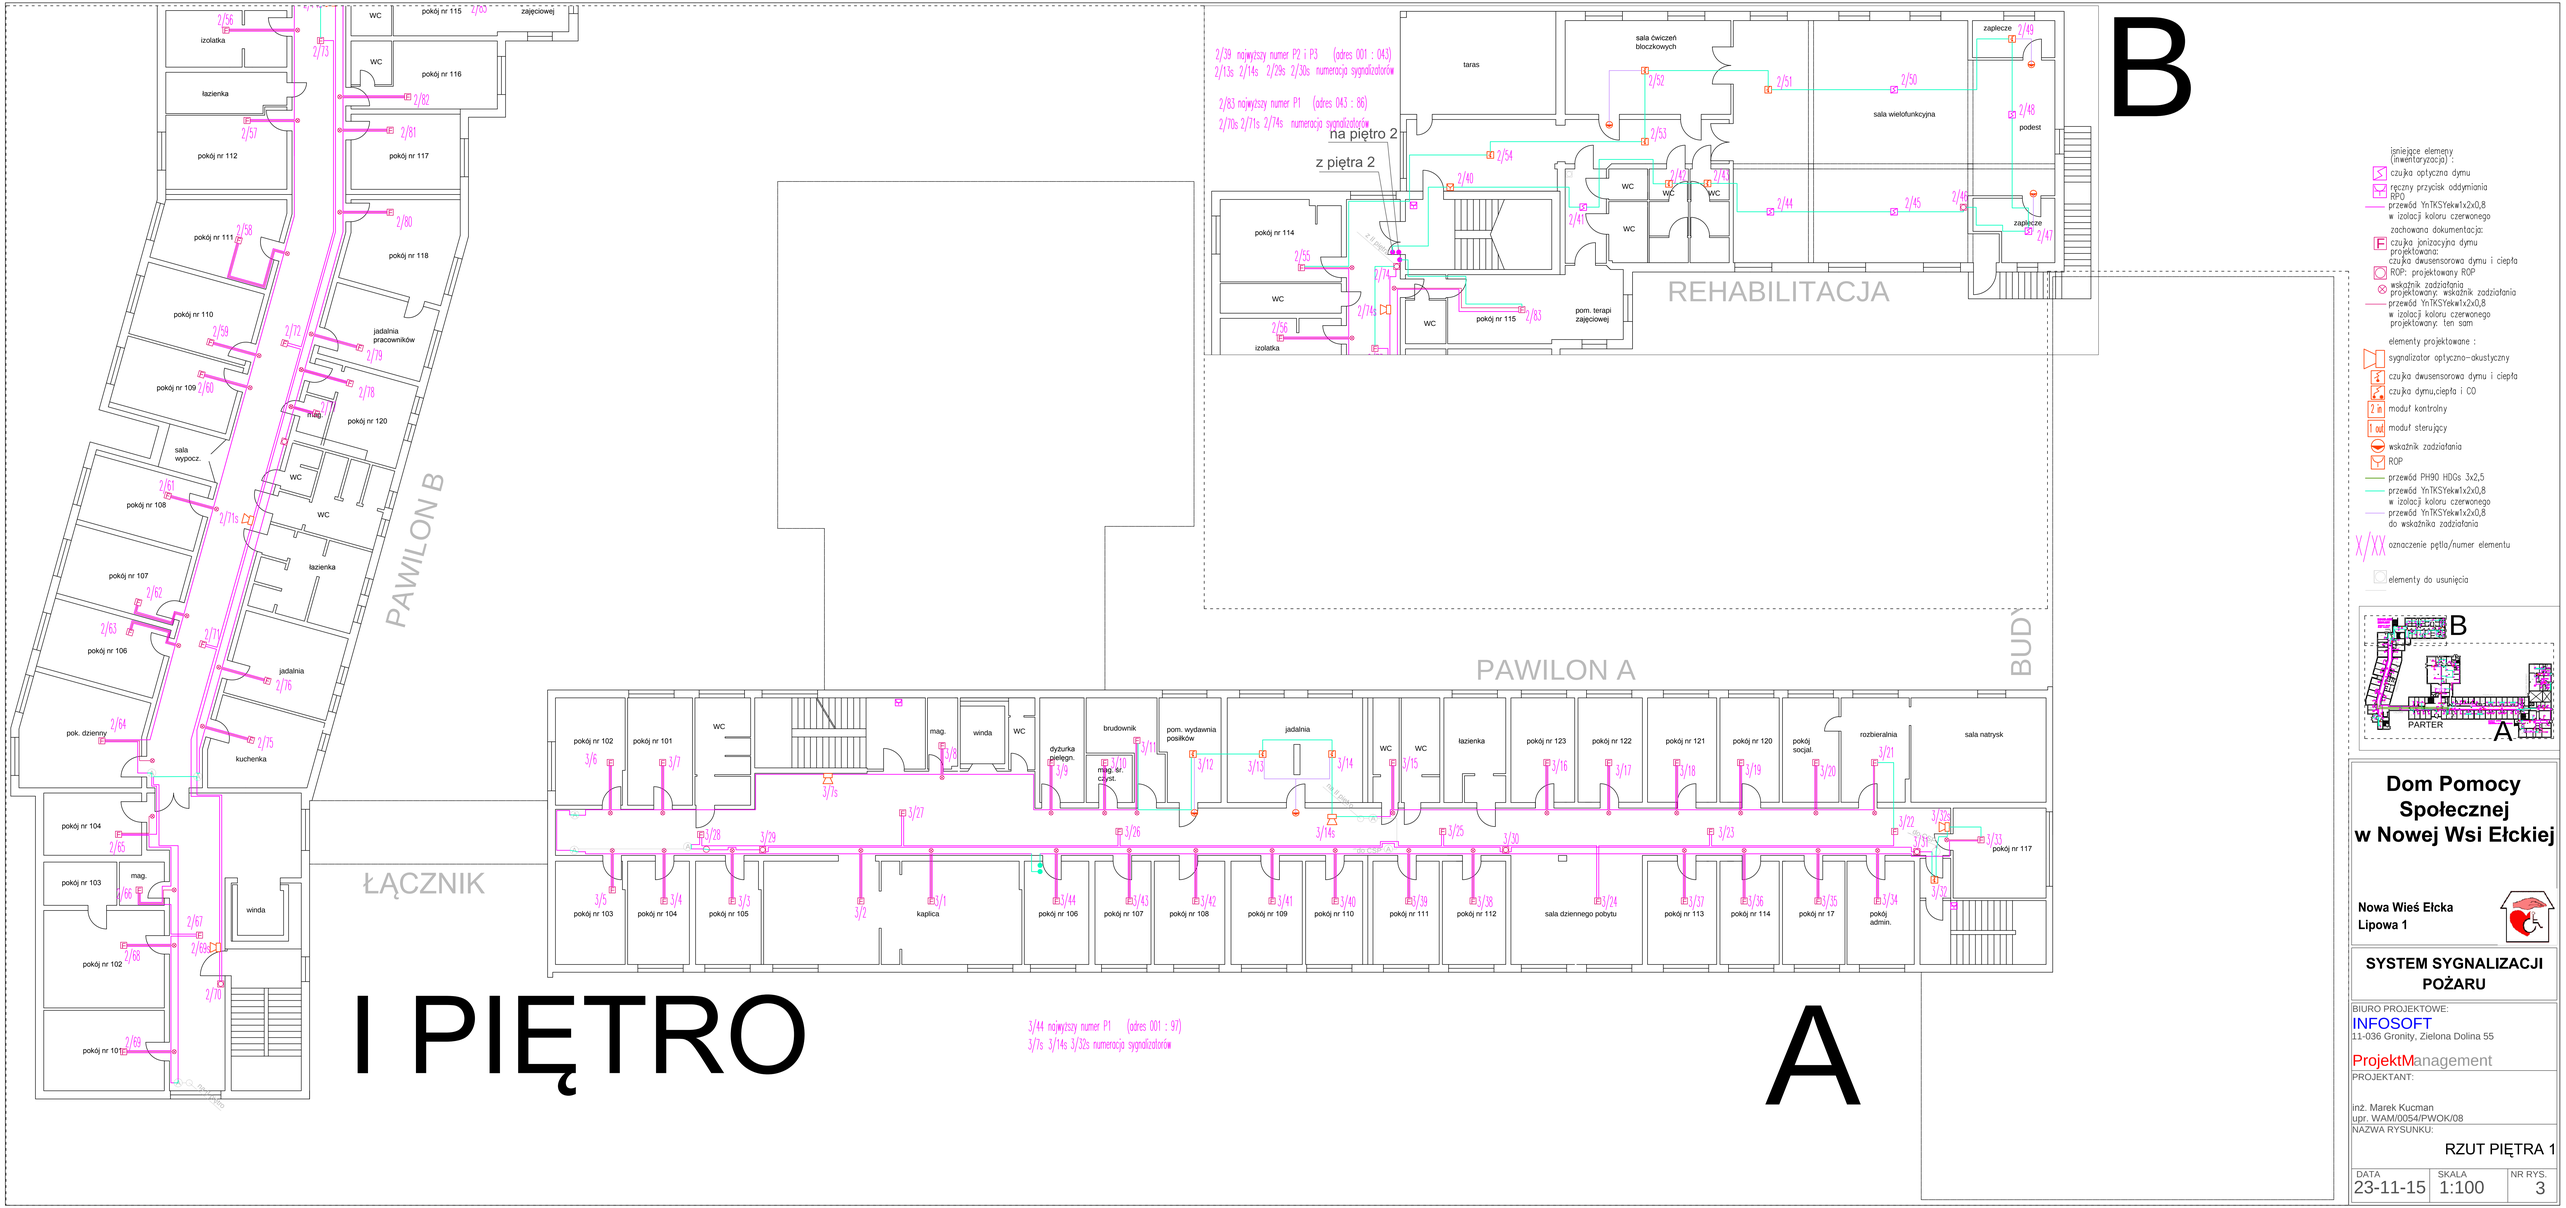
B
A
I PIĘTRO
REHABILITACJA
PAWILON B
PAWILON A
ŁĄCZNIK
BUDY
na piętro 2
z piętra 2
2/39 najwyższy numer P2 i P3 (adres 001 : 043)
2/13s 2/14s 2/29s 2/30s numeracja sygnalizatorów
2/83 najwyższy numer P1 (adres 043 : 86)
2/70s 2/71s 2/74s numeracja sygnalizatorów
3/44 najwyższy numer P1 (adres 001 : 97)
3/7s 3/14s 3/32s numeracja sygnalizatorów
PARTER
istniejące elementy (inwentaryzacja) :
czujka optyczna dymu
ręczny przycisk oddymiania RPO
przewód YnTKSYekw1x2x0,8 w izolacji koloru czerwonego
zachowana dokumentacja:
czujka jonizacyjna dymu
projektowana:
czujka dwusensorowa dymu i ciepła
ROP; projektowany ROP
wskaźnik zadziałania
projektowany: wskaźnik zadziałania
przewód YnTKSYekw1x2x0,8 w izolacji koloru czerwonego
projektowany: ten sam
elementy projektowane :
sygnalizator optyczno–akustyczny
czujka dwusensorowa dymu i ciepła
czujka dymu,ciepła i CO
moduł kontrolny
moduł sterujący
wskaźnik zadziałania
ROP
przewód PH90 HDGs 3x2,5
przewód YnTKSYekw1x2x0,8 w izolacji koloru czerwonego
przewód YnTKSYekw1x2x0,8 do wskaźnika zadziałania
X/YX oznaczenie pętla/numer elementu
elementy do usunięcia
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
Nowa Wieś Ełcka
Lipowa 1
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
BIURO PROJEKTOWE:
INFOSOFT
11-036 Gronity, Zielona Dolina 55
ProjektManagement
PROJEKTANT:
inż. Marek Kucman
upr. WAM/0054/PWOK/08
NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA 1
DATA 23-11-15
SKALA 1:100
NR RYS. 3