



RYS. 1.1. RZUT SALI GIMNASTYCZNEJ Z PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ C.O.
SKALA 1:100

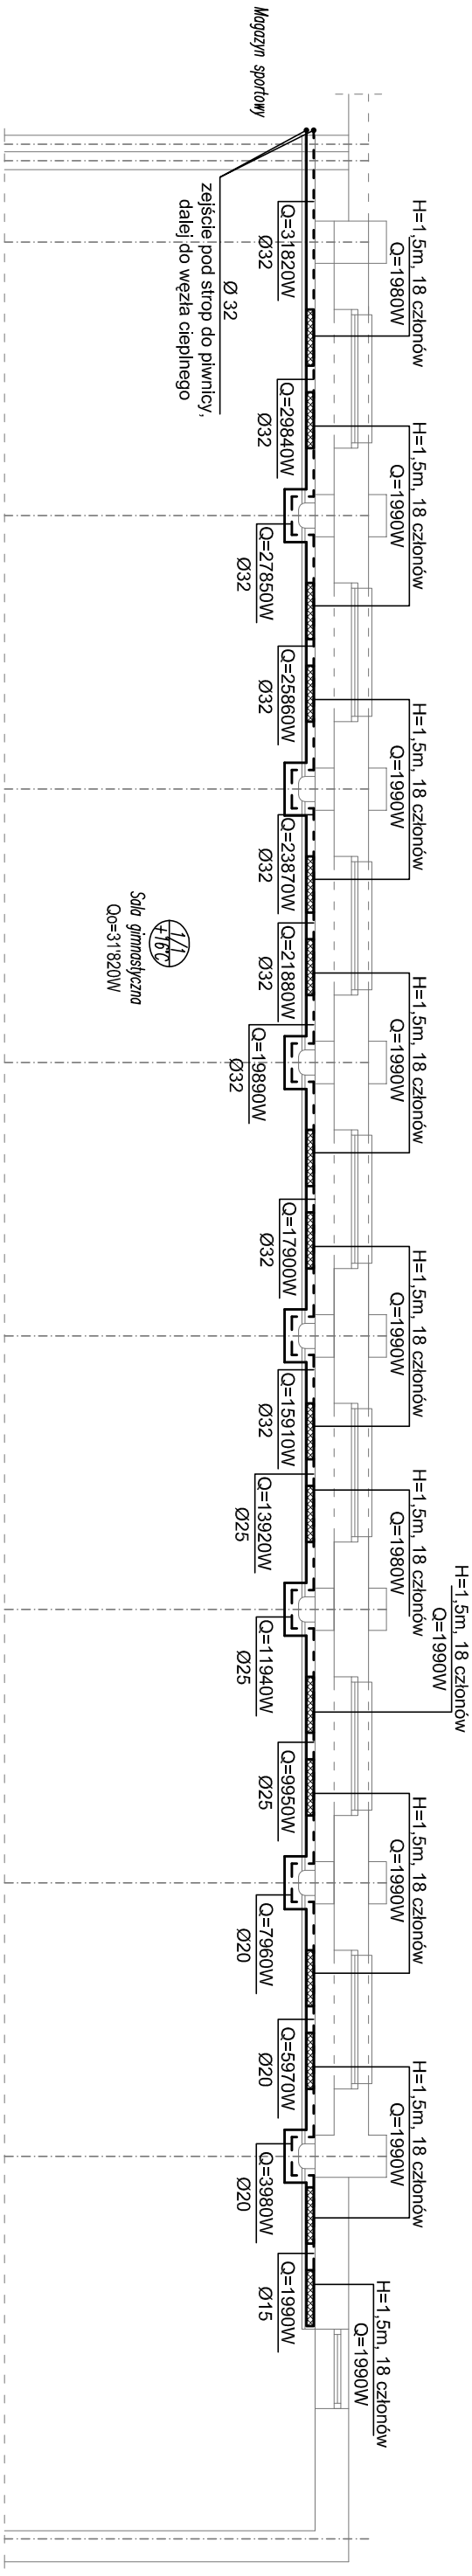

RYS. 1.2. RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO Z LOKALIZACJĄ URZADZEŃ, PROJEKTOWANYM WYMIENNIKIEM C.T.
I PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ C.O.
SKALA 1:100

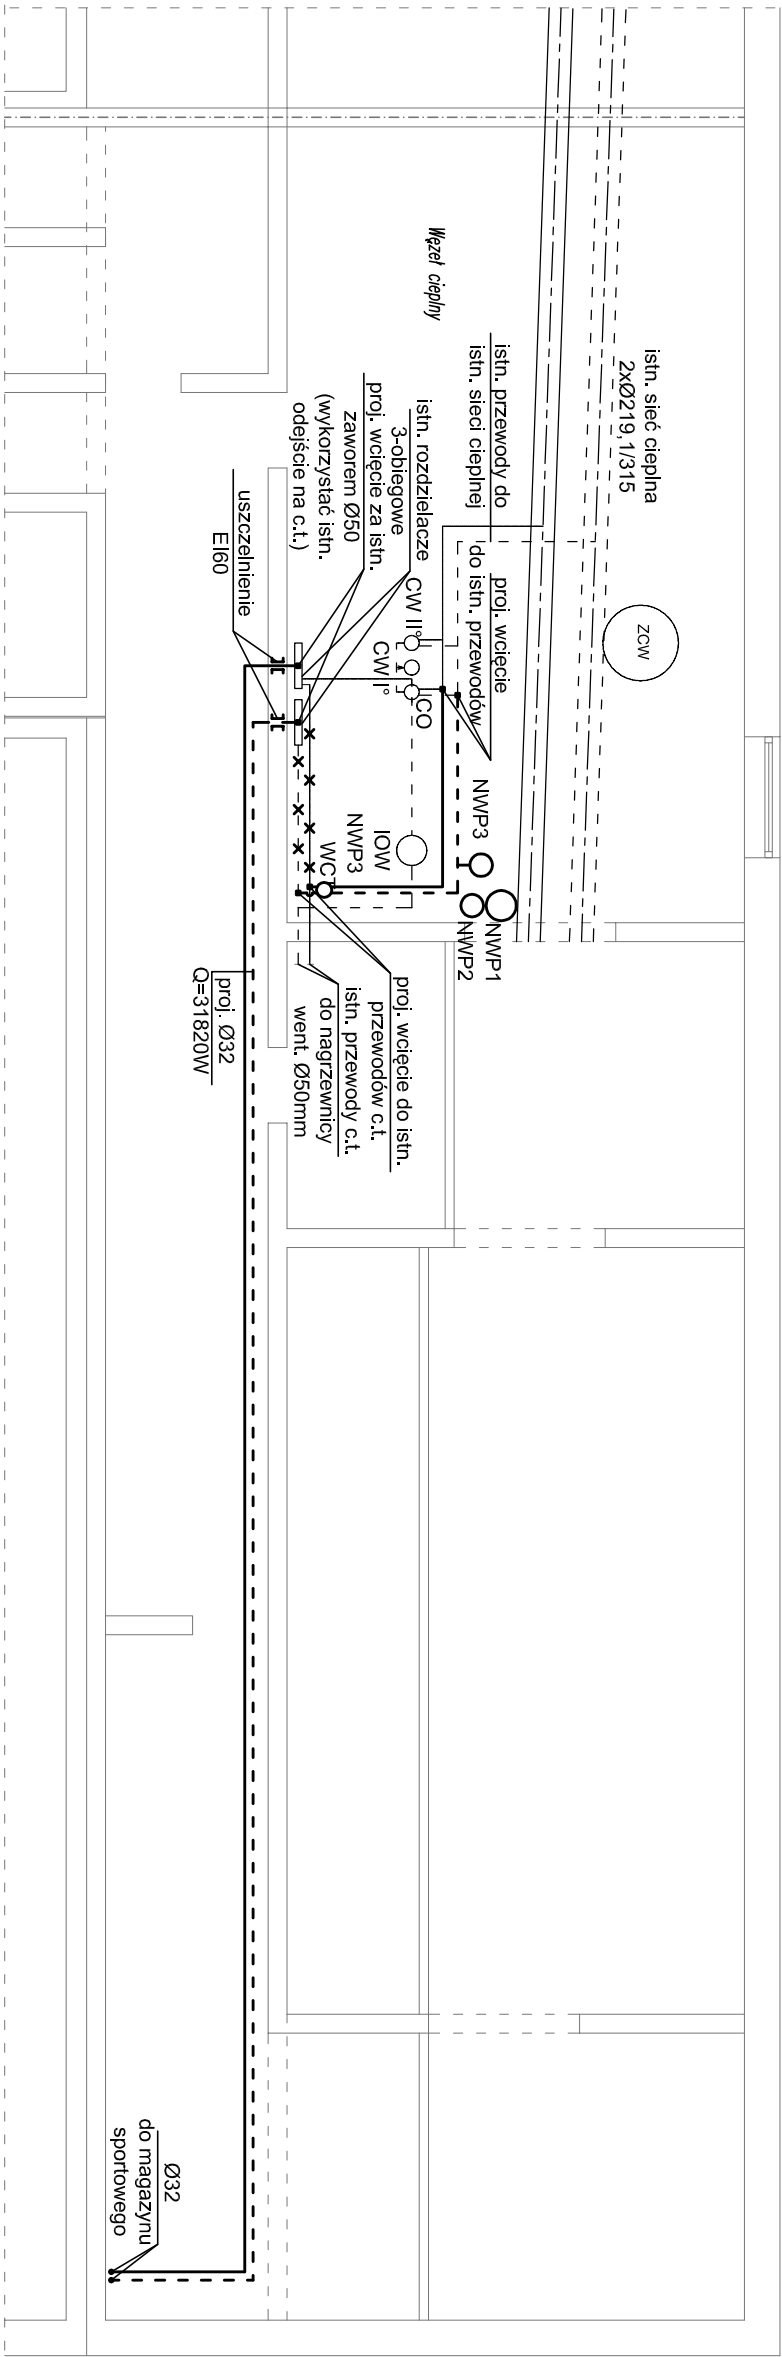

OZNACZENIA RYS. 1.1.:

-  - grzejnik stalowy członowy z podłączeniem dolnym
-  - projektowane przewody c.o. - zasilanie
-  - projektowane przewody c.o. - powrót

Parametry instalacji: 80/65°C
Zasilanie: z istniejącego węzła ciepłego w piwnicy
Zapotrzebowanie na ciepło: Q=31820 W
Przepływ obliczeniowy: q=1,82m³/h
Ciśnienie dyspozycyjne: 21,20 kPa
Pojemność wodna instalacji z odbiornikami: V= 306dm³

OZNACZENIA RYS. 1.2.:

-  - proj. przewody - zasilanie
-  - proj. przewody - powrót
-  - istn. przewody - zasilanie
-  - istn. przewody - powrót
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia
-  - istn. przewody do usunięcia

UWAGA:
1. Armatura i uzbrojenie wg schematu - Rys. 2.3.

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Eku ul. Piłsudskiego 3, 19 - 300 EK	DATA: kwiecień 2017r.
NAZWA RYSUNKU:	Rzut sali gimnastycznej z proj. inst. c.o. Rzut węzła ciepłego z lokalizacją urządzeń	Brana: SANITARNIA
PROJEKTANT:	mgr inż. Krystyna Szeplów-Szaffranowska nr upr. B. 19/09	SKALA: 1:100
ASYSTENT:	mgr inż. Marta Lach	NR RYS.: 1