




TRO

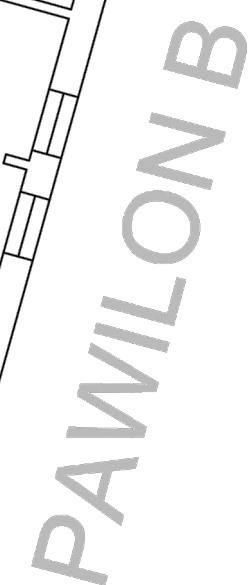

ŁĄCZNIK

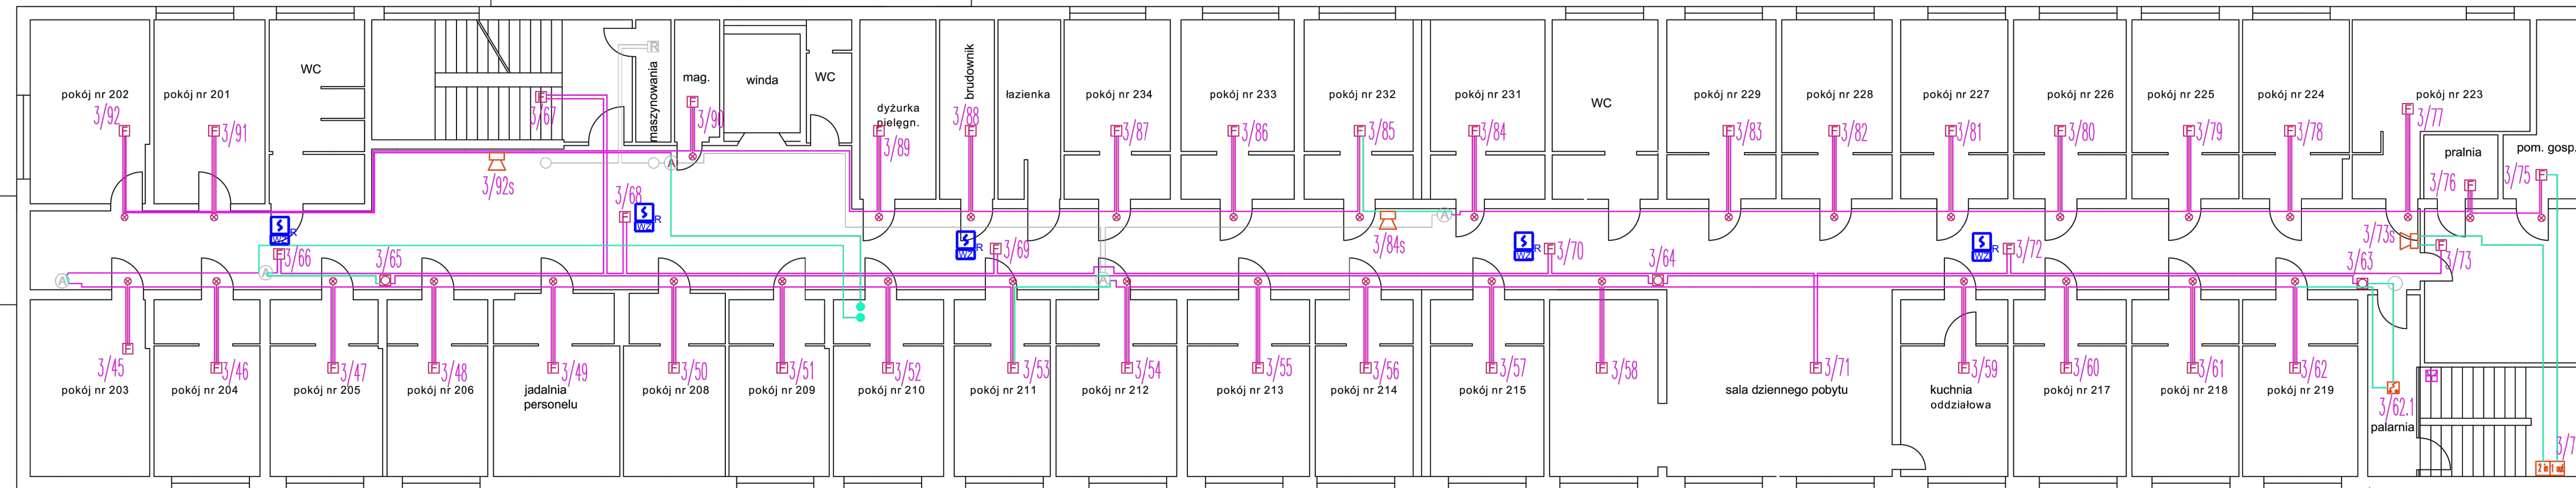

3/73s 3/84s 3/92s numeracja sygnalizatorów

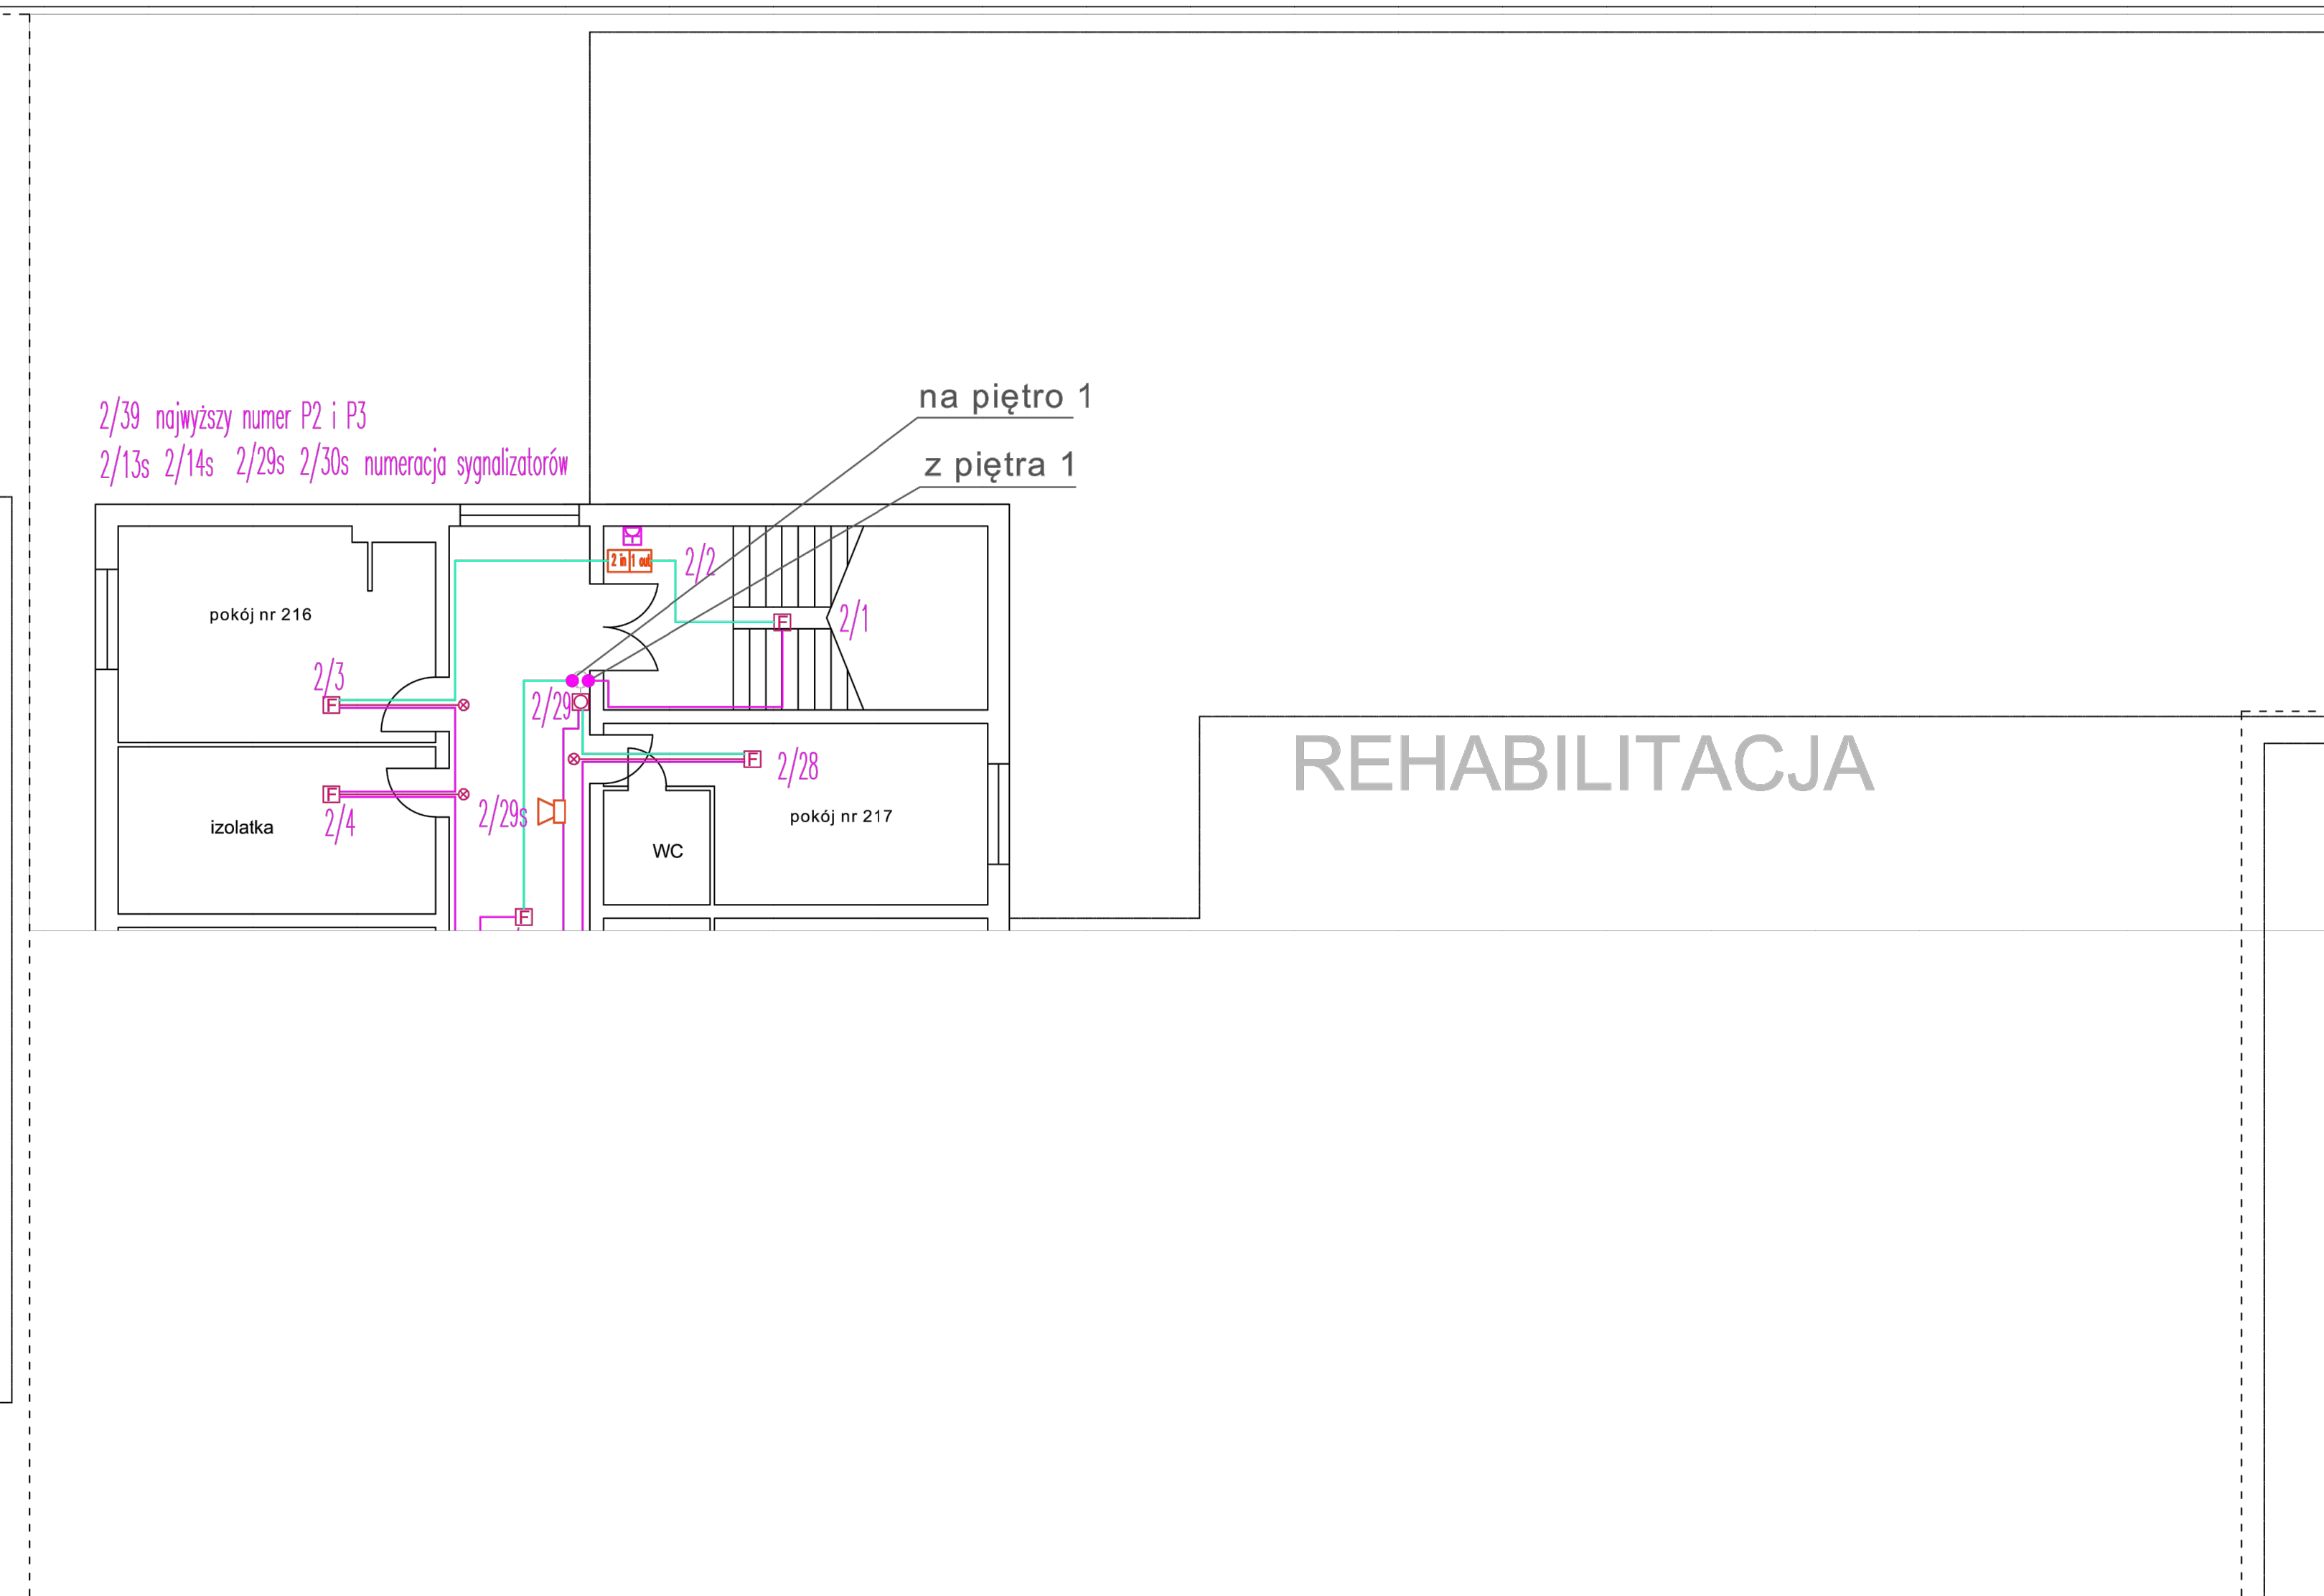

z pietra 1

PAWILON A

BUDY

# A

 optyczna czujka dymu umieszczona na suficie podwieszonym ze wskaźnikiem zadziałania czujki

<b>PROJEKT:</b> <i>Ramowy instalacji ppoż w budynku A i B w Dorum Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Eruckiej ul. Upławy 1</i>		
<b>INWESTOR:</b> <i>Dorę Pomocy Społecznej ul. Upławy 1 19-321 Nowa Wsie Erucka</i>		
<b>ENERGETYCZNA</b> <b>ANALIZA TECHNICZNA</b> NIP: 666144490, Regon: 200898959 ul. Włocławek 17A 2 81-400 Nowe Siedlisko <a href="mailto:biuro@energetyczna.pl">biuro@energetyczna.pl</a>		
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>		
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Ireneusz Turk	Nr upraw. SM/18/90	Podpis
<b>WSPÓŁPRACCA</b> mgr inż. Andrzej Sytych mgr inż. Barbara Sytych		Podpis
Faza projektu <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> Sytuacja <b>ELEKTRYCZNA</b>		
Tytuł rysunku <b>RZUT 2 PIĘTRO</b> <b>SYSTEM SSP - DODTKOWE CZUJNIKI</b>		
Skala 1:100	Data 05.2019	Nr rysunku <b>E12</b>