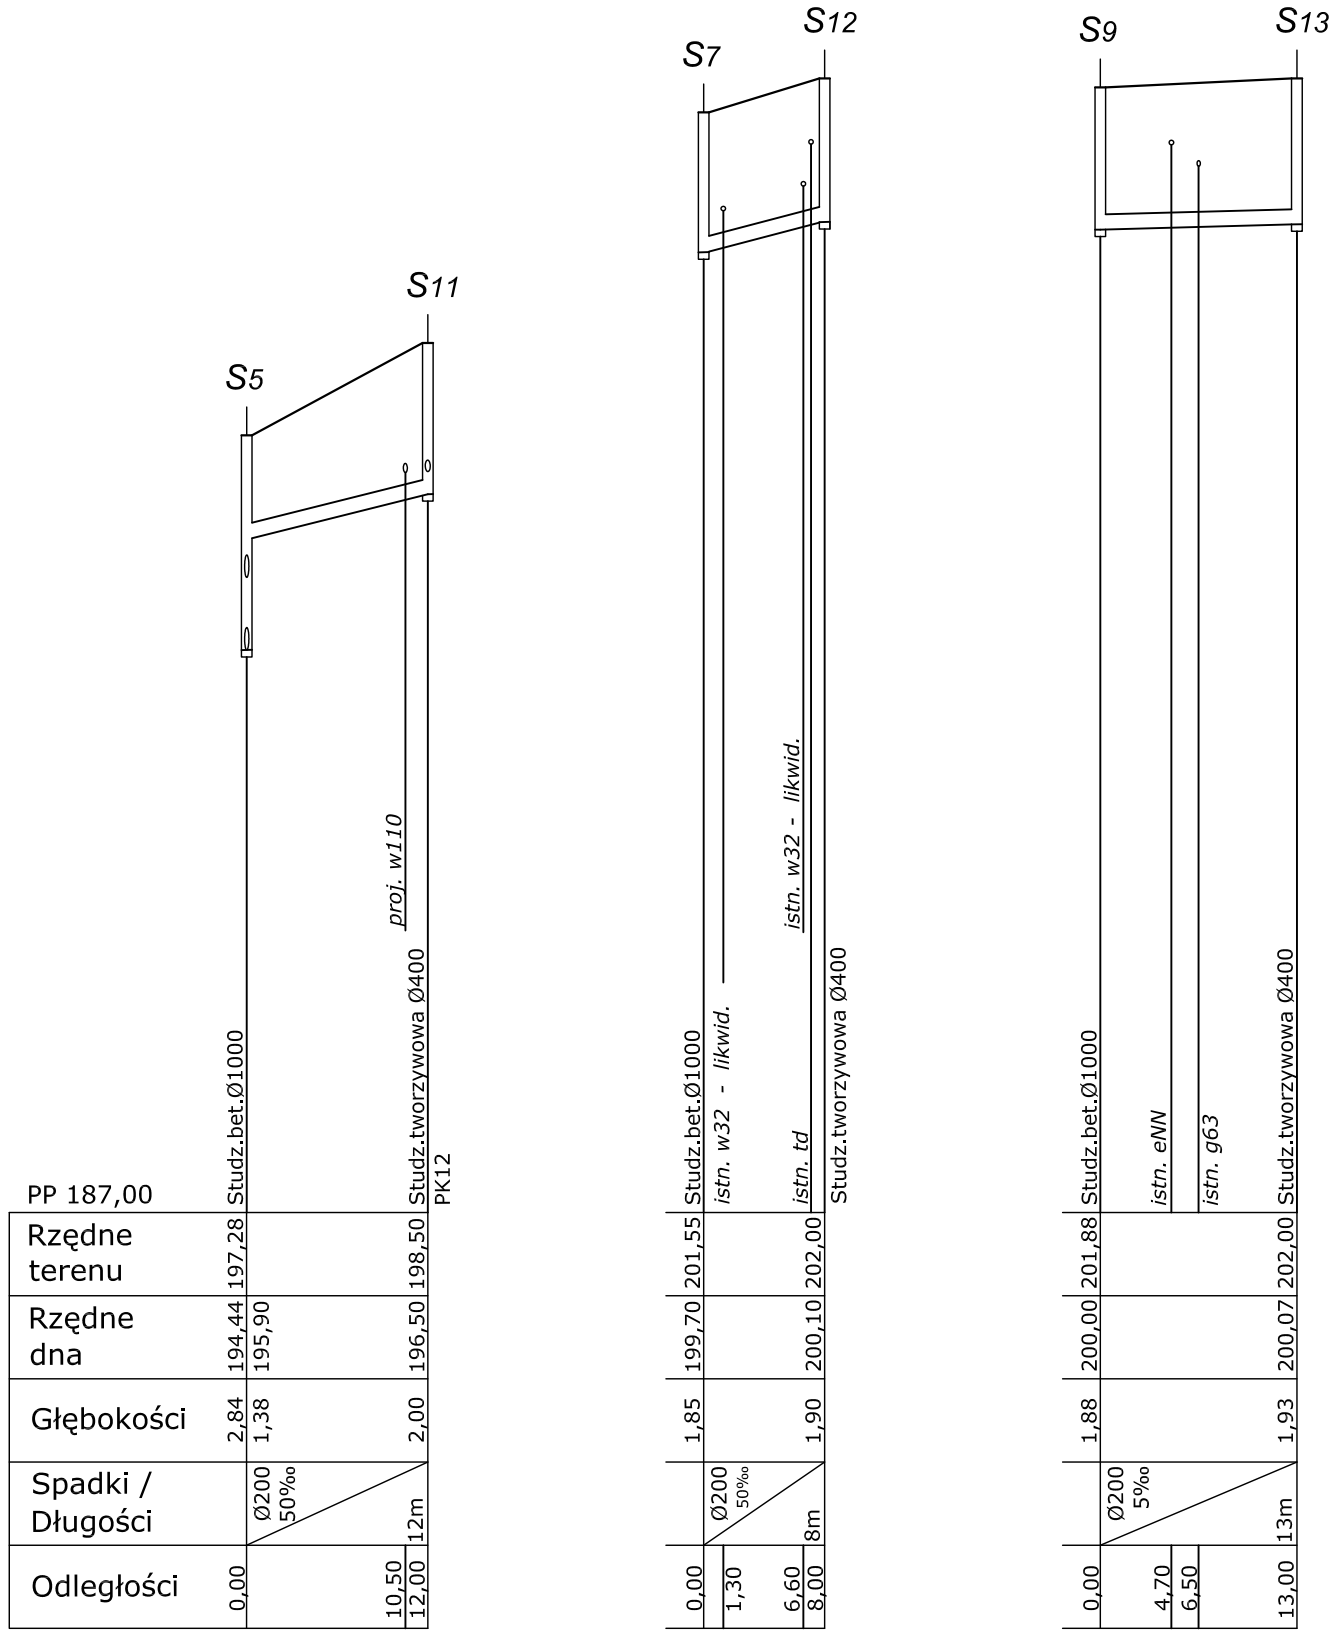

PP 187,00					
	Studz.bet.Ø1000				Studz.tworzywowa Ø400 PK12
Rzędne terenu	197,28				198,50
Rzędne dna	194,44	195,90			196,50
Głębokości	2,84	1,38			2,00
Spadki / Długości		Ø200 50‰			12m
Odległości	0,00			10,50	12,00

	Studz.bet.Ø1000				Studz.tworzywowa Ø400
		istn. w32 - likwid.		istn. td	
Rzędne terenu	201,55				202,00
Rzędne dna	199,70				200,10
Głębokości	1,85				1,90
Spadki / Długości		Ø200 50‰			8m
Odległości	0,00	1,30	6,60	8,00	

	Studz.bet.Ø1000				Studz.tworzywowa Ø400
		istn. eNN		istn. g63	
Rzędne terenu	201,88				202,00
Rzędne dna	200,00				200,07
Głębokości	1,88				1,93
Spadki / Długości		Ø200 5‰			13m
Odległości	0,00	4,70	6,50	13,00	

KANALIZACJA SANITARNA I SIEĆ WODOCIĄGOWA MIKSTAT

Obiekt:
Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Młyńskiej w Mikstacie

Data: **03.2012r.**

Projektant:
Henryk MARCINIAK nr upr. UAN7342-14/93 UAN7342-169/94

Podpis:

Rys. **3.3**

Sprawdził:
inż. Kazimierz BURY nr upr. BN-10.9/15/81

Skala: **1:100/500**

Tytuł rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY