


PROJ. HYDRANT NADZIEMNY Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM DN=80mm

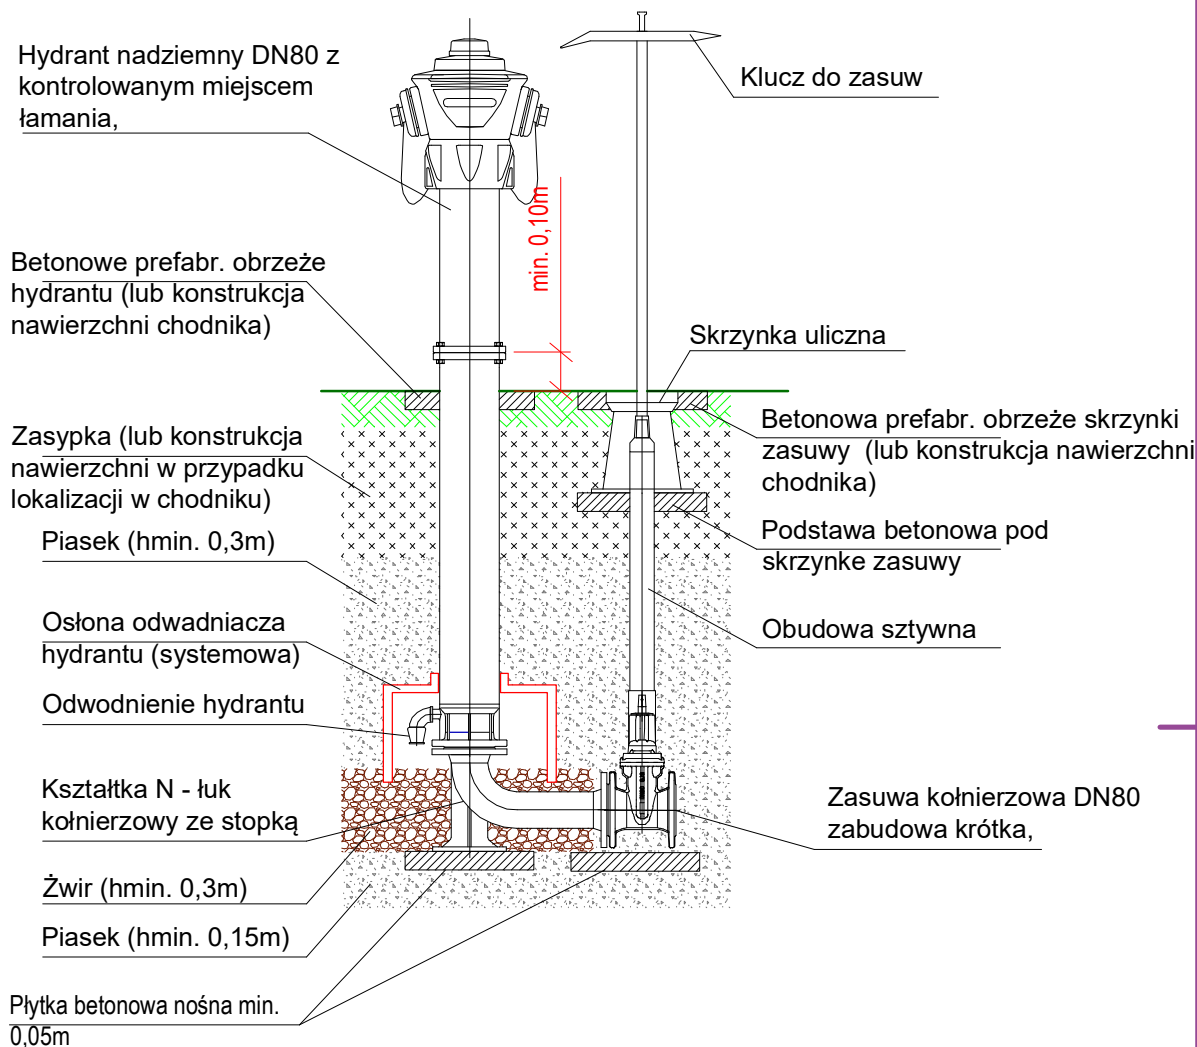

Uwagi:

Wskazany sposób zabudowy zasuw hydrantu stosować w przypadku pozostałych zasuw oraz nawierteł na sieci wodociągowej.

Jednostka projektowa:	AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, 63-510 Mikstat, ul. Sportowa 6		faza: PB
Inwestor:	Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat		branża: SANITARNĄ/DROG
Nazwa inwestycji:	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ul. Brzozowej do ul. Okreżnej w Mikstacie		data: 15/10/2018
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ul. Brzozowej do ul. Okreżnej w Mikstacie (301806 4.0001 Mikstat - miasto, dz. ew. 1363/3, 1380, 1382/2, 1707/10, 1707/7, 1707/5, 1706/2)		skala: BEZ SKALI
Opracował:	Zakres opracowania i nr posiadanych upr. budowlanych BRANŻA SANITARNĄ mgr inż. Waldemar Krząstek /PROJEKTANT/	Podpis:	Nazwa rysunku: nr rysunku:
	Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr ewid.: WKPI/0265/POOS/06		SCHEMAT HP80 05.S
			strona: