



Schemat studni DN1000-DN1500

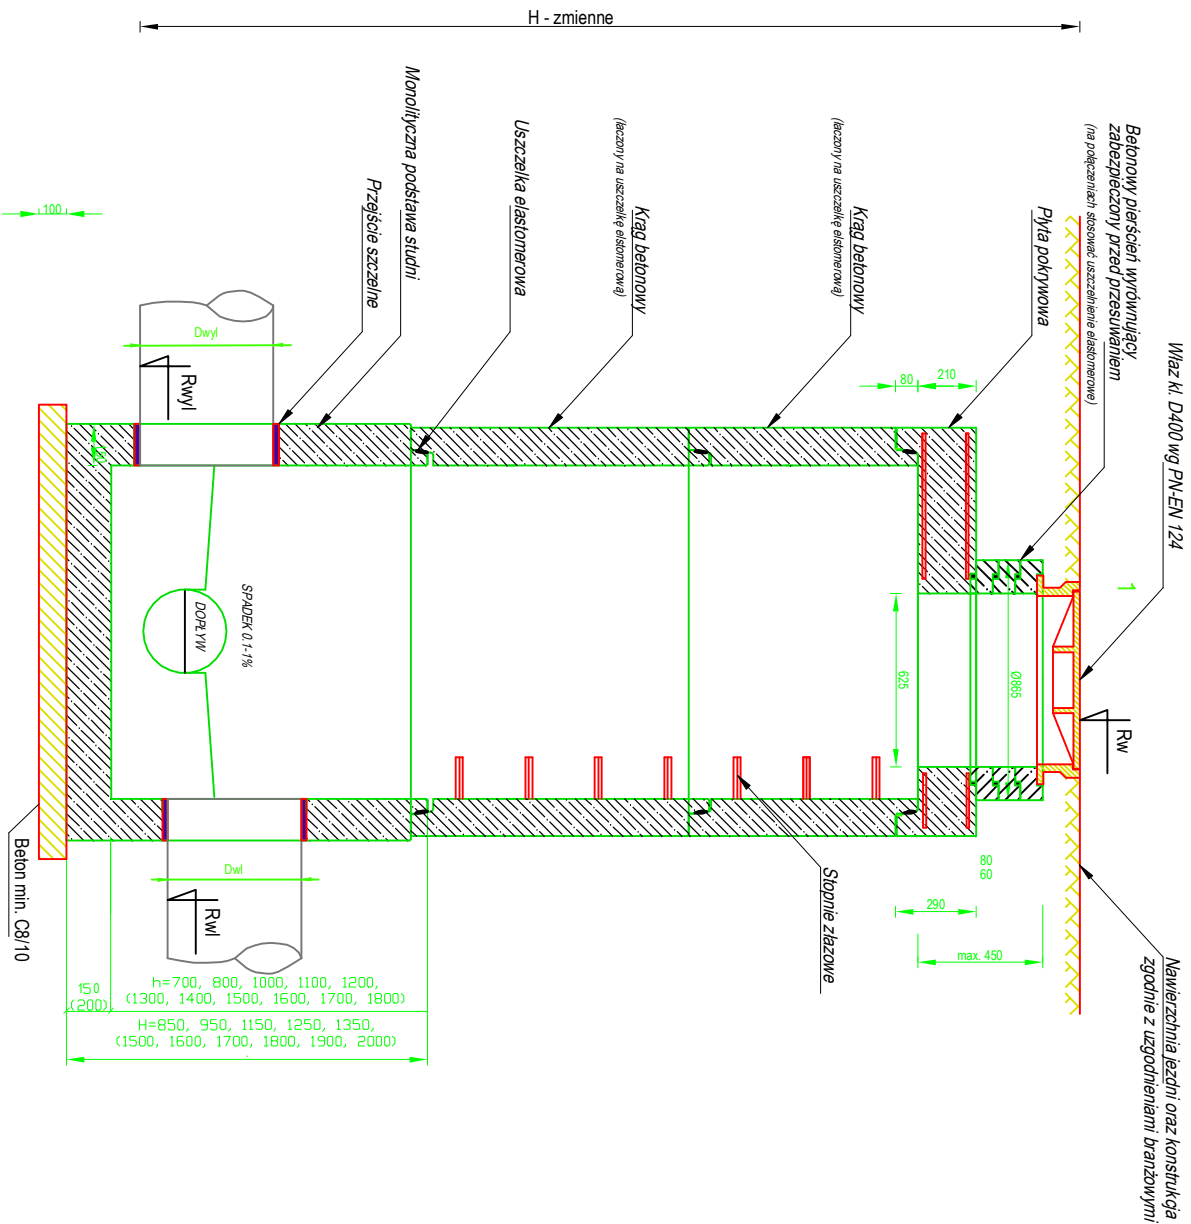

Rozmieszczenie wylotu i wlotów

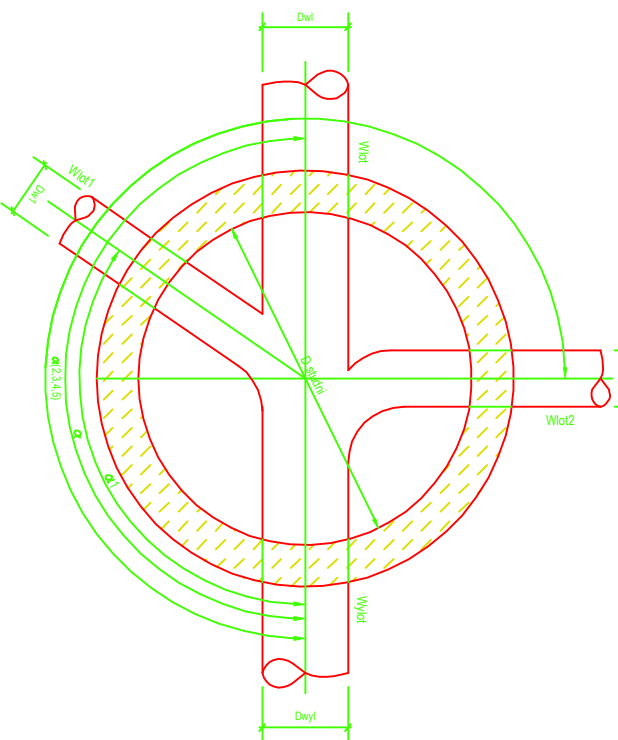

OZNACZENIA:

H - głębokość studni [m]

Rw - rzędna wiązki według profilu podłużnego [m n.p.m.]

Rwył - rzędna wylotu według profilu podłużnego [m n.p.m.]

Rw1 1,2,3 - rzędna wlotów według profilu podłużnego [m n.p.m.]

$\alpha_{1,2,3}$ - kąty wlotów względem wylotu

UWAGI:

1. Dla studni DN1000-1500 wymiary są zastosowane kompletnych studni 2-prębkowych elementów betonowych i żelbetonowych łączonych, zapewniające całkowitą szczelność, wykonane z betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie odporności min. Xk1 i wytrzymałości klasz min. C40/50, wodoodpornego (min. W8) i o nasiąkliwości nie większej niż 5%, z zamontowanymi w zakładzie przebiegającej przez ścianami szczelnymi. Wymaga się stosowania kiel przebiegających - modyfikowanych.
2. Należy stosować wylazy kanalizacyjne klasy min. D400 (wg PN-EN 124) żeliwne lub żeliwno-betonowe z twarde przycmowaną uszczelką (nie wklepioną), pełnym kołnierzem koprusu, lub koprus bez kołnierza tzw. „pływający”, pokrywają nie wertykalowaną z min. dwoma otworami na naki.
3. Wewnętrzne powierzchnie betonowe komory (dotyczy studni kanalizacji sanitarnej) należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi ciekłowie oddziałającymi dostęp środowiska agresywnego (np. ratunki epoksydowymi, modyfikowanymi żywicznymi węgłowodородowymi, do wykonywania powłok zabezpieczających powierzchnie betonowe i stalowe przed kwasami).
4. Realizacja przebiegających dla studni na założonych wzmianach musi nastąpić po wykonaniu wyznaczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.
5. W przypadku lokalizacji studni w jezdnio o nawierzchni nieutwardzonej, należy zastosować wokół studni opaskę z kruszkiwa stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) o szer. min. 0,5m i min. 0,3m.

Jednostka projektowa:	AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, 63-510 Mikstat, ul. Sportowa 6	kaza: PB
Inwestor:	Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat	Dnia/Za: SANT/RADA/DROGOC
Nazwa inwestycji	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ul. Brzozowej do ul. Okrężnej w Mikstacie	data: 15/10/2018
Nazwa i adres obiektu	Sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ul. Brzozowej do ul. Okrężnej w Mikstacie	skala: BEZ SKALI
Opracował: Opublikowano:	Zakres opracowania nr posadowiają ur. budowlanych 301/906 4.0001 Mikstat - miasto, dz. ew.: 136/3, 1380, 1382/2, 1707/10, 1707/11, 1707/5, 1706/2	nr rysunku: 07 S
mgr inż. Waldemar Krząstek /PROJEKTANT/	Wykonanie instalacji wodociągowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych, mechanicznych, gazowych, wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacyjnych, grzewczych, wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwent. : MWK/02/SKP/OOS/06	strona:
		KANALIZACYJNEJ SCHEMAT TECHNOLOGII STUDIUM KANALIZACYJNEJ