Profil podłużny Pk18 – Sk8

Skala 1:250/100

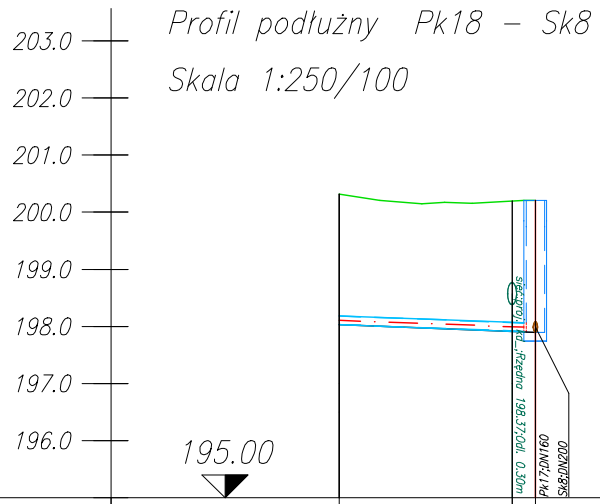
203.0
202.0
201.0
200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.00
sieć:proj._kd_;Rzędna 198.37;Odl. 0.30m
Pk17;DN160
Sk8;DN200

Nazwa studni	Pk18			Sk8
Dane wlotu bocznego(Węzeł–Nazwa)				Pk17–Sk7–Sk9
Rzędna terenu	200.32			200.20
Rzędna dna proj. rury – węzły	198.03			197.90
Rzędna dna proj. rury – w lok. infr. obcej			197.91	
Głębokość dna rury	2.29m			2.30m
Długość 3D/Spadek		8.60 1.50%		
Rzędna dna studni				197.89
Głębokość dna studni				2.31m
Średnica rury		160mm		
Materiał rury		PVC–U		
Studnia				DN1000
Kąt poziomy [°] – Prawo				
Pikietaże węzłów łączących				
Pikietaże punktów przecięcia			0 + 007.58	
Pikietaż węzła	0 + 000.00			0 + 008.60

Profil podłużny Pk17 – Sk8

Skala 1:250/100


203.0
202.0
201.0
200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.00
Pk18;DN160
Sk8;DN200

Nazwa studni	Pk17		Sk8
Dane wlotu bocznego(Węzeł–Nazwa)			Sk7–Sk9–Pk18
Rzędna terenu	200.20		200.20
Rzędna dna proj. rury – węzły	197.98		197.90
Rzędna dna proj. rury – w lok. infr. obcej			
Głębokość dna rury	2.22m		2.30m
Długość 3D/Spadek		5.36 1.50%	
Rzędna dna studni			197.89
Głębokość dna studni			2.31m
Średnica rury		160mm	
Materiał rury		PVC–U	
Studnia			DN1000
Kąt poziomy [°] – Prawo			
Pikietaże węzłów łączących			
Pikietaże punktów przecięcia			
Pikietaż węzła	0 + 000.00		0 + 005.36

Profil podłużny Pk14 – Tk11

Skala 1:250/100

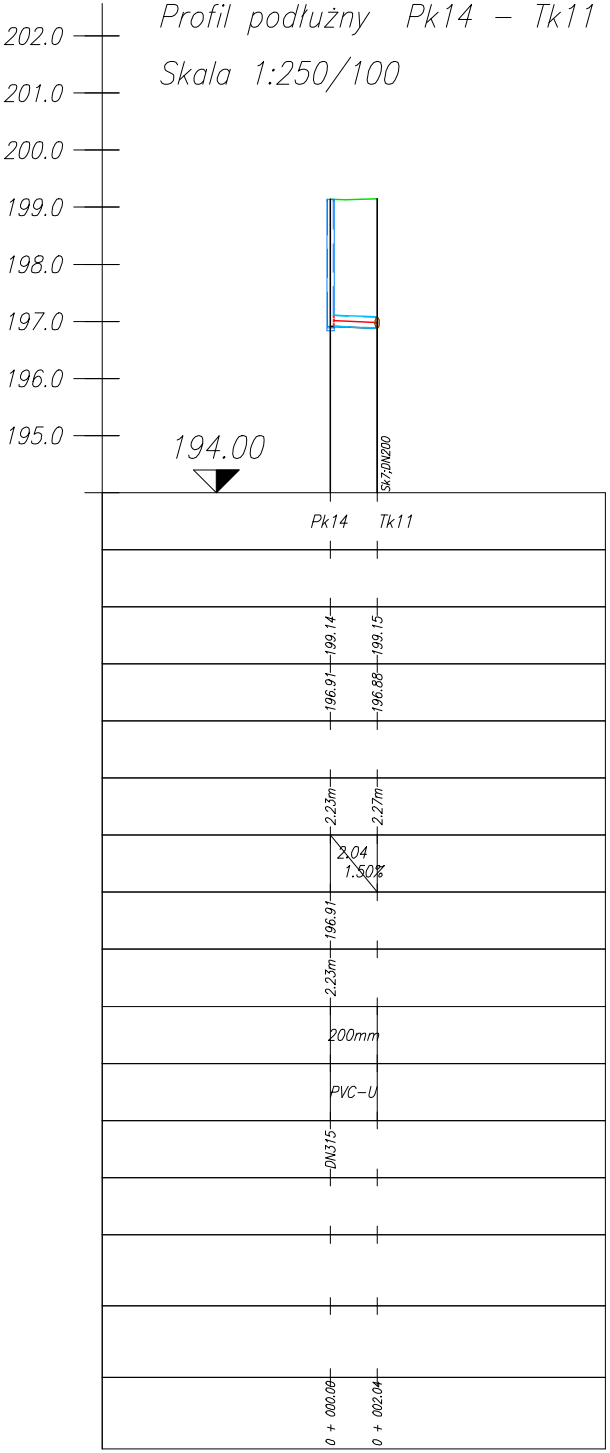

202.0
201.0
200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.0
194.00
Sk7;DN200
Pk14
Tk11
199.14
199.15
196.91
196.88
2.23m
2.27m
2.04
1.50%
196.91
2.23m
200mm
PVC-U
DN315
0 + 000.00
0 + 002.04

Profil podłużny Pk20 – Sk9

Skala 1:250/100

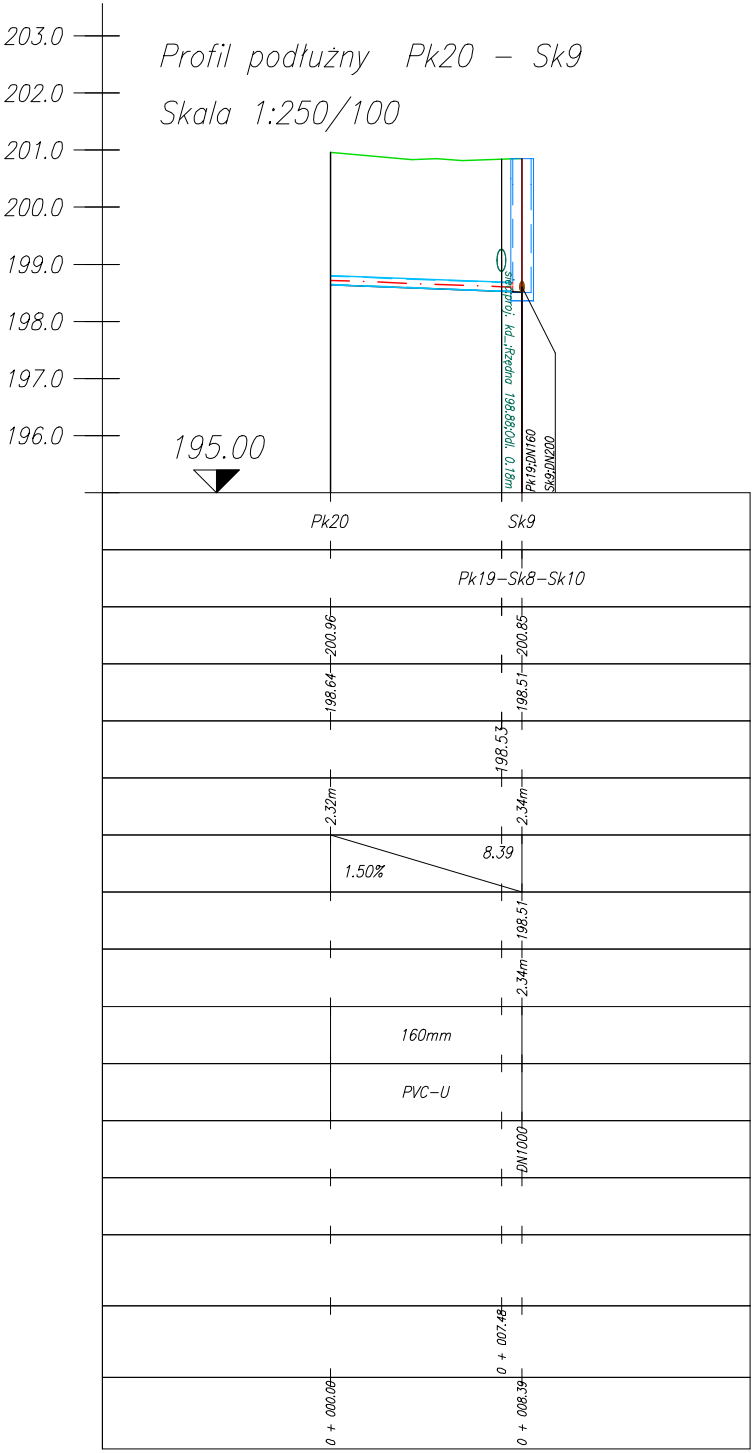

203.0
202.0
201.0
200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.00
sieć proj. kd_;Rzędna 198.88;Odl. 0.18m
Pk19;DN160
Sk9;DN200
Pk20
Sk9
Pk19–Sk8–Sk10
200.96
200.85
198.64
198.51
198.53
2.32m
2.34m
8.39
1.50%
198.51
2.34m
160mm
PVC-U
DN1000
0 + 007.48
0 + 000.00
0 + 008.39

201.0
200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.0
194.0

Profil podłużny Pk13 – Tk10
Skala 1:250/100

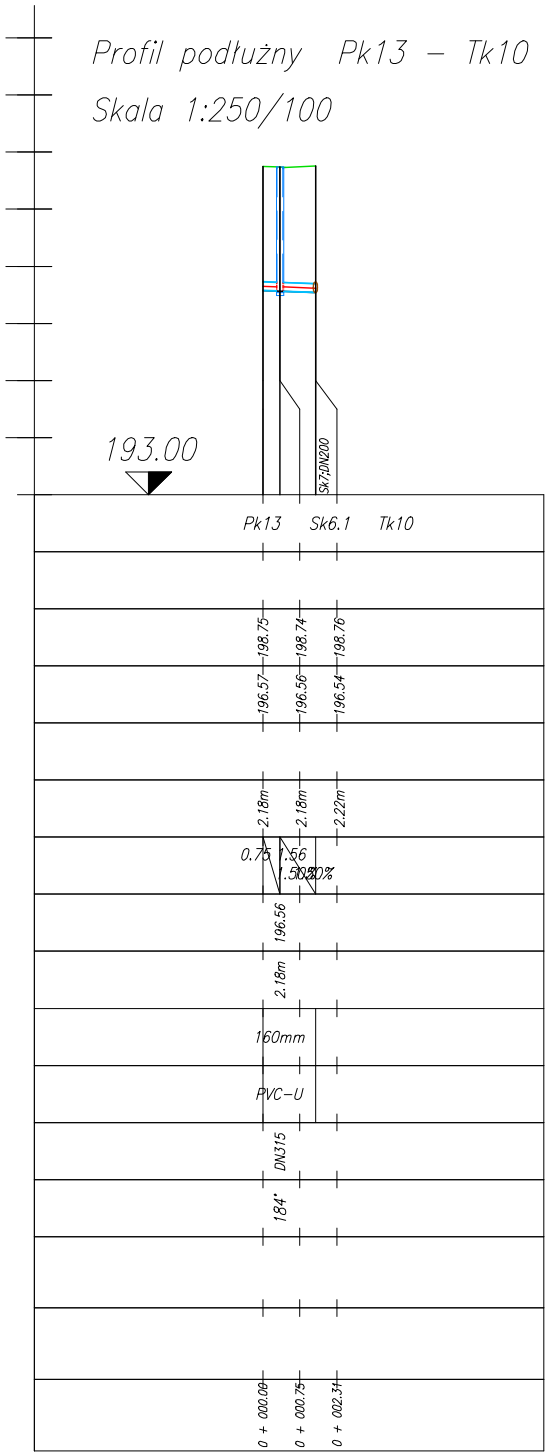
193.00
SK7;DN200
Pk13
Sk6.1
Tk10
198.75
198.74
198.76
196.57
196.56
196.54
2.18m
2.18m
2.22m
0.75
1.56
1.50%
196.56
2.18m
160mm
PVC-U
DN315
184°
0 + 000.00
0 + 000.75
0 + 002.31

Profil podłużny Pk12 – Tk9
Skala 1:250/100

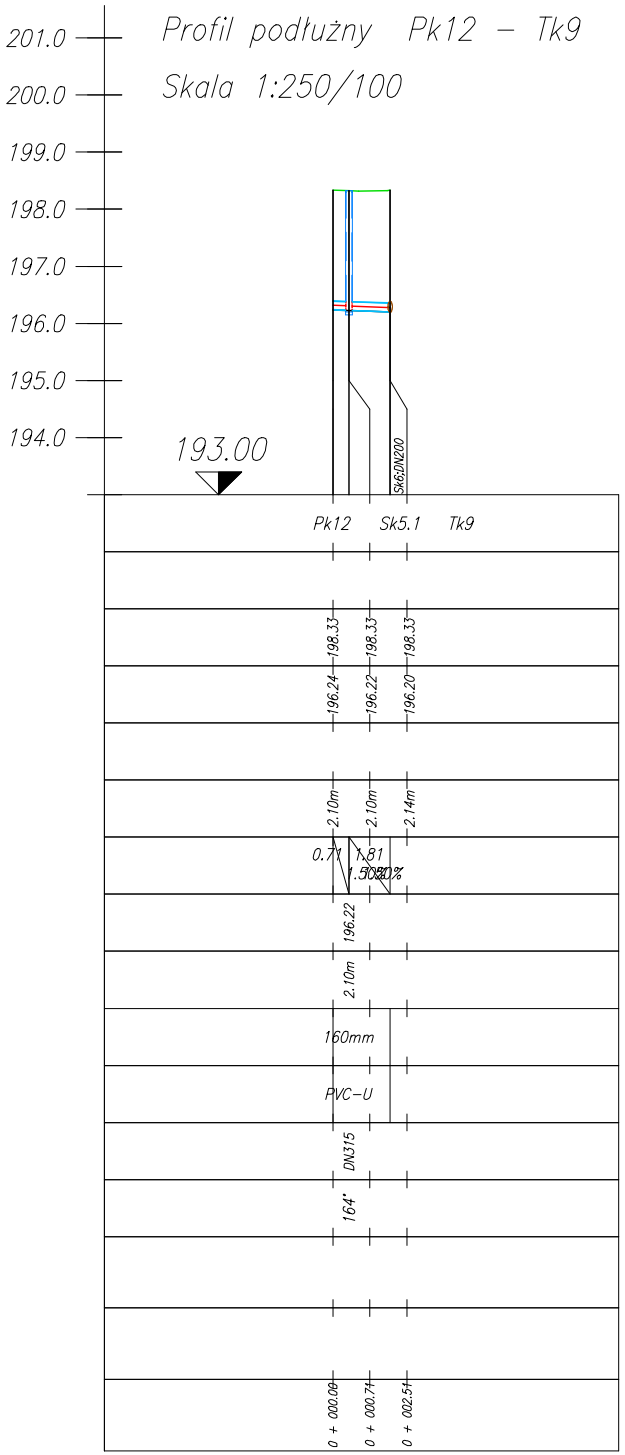
201.0
200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.0
194.0
193.00
Sk6;DN200
Pk12
Sk5.1
Tk9
198.33
198.33
198.33
196.24
196.22
196.20
2.10m
2.10m
2.14m
0.71
1.81
1.50%
196.22
2.10m
160mm
PVC-U
DN315
164°
0 + 000.00
0 + 000.71
0 + 002.51

Profil podłużny Pk9 – Sk5
Skala 1:250/100

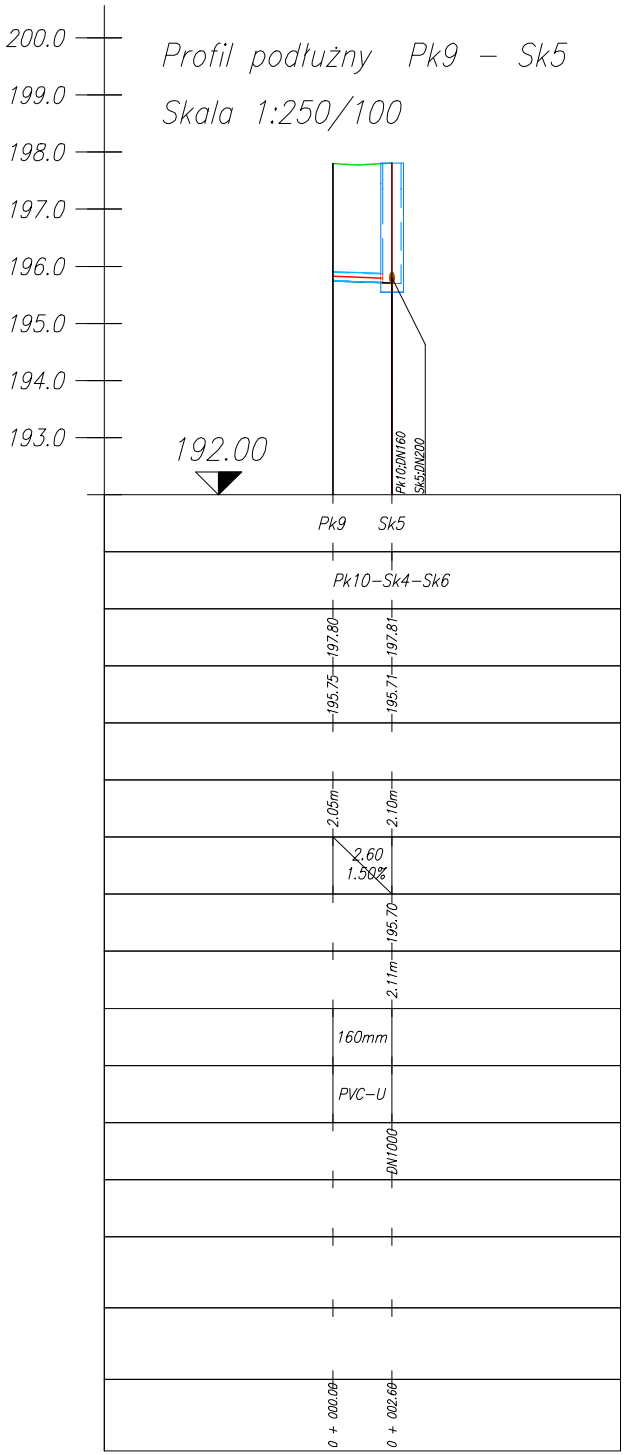
200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.0
194.0
193.0
192.00
Pk10;DN160
Sk5;DN200
Pk9
Sk5
Pk10–Sk4–Sk6
197.80
197.81
195.75
195.71
2.05m
2.10m
2.60
1.50%
195.70
2.11m
160mm
PVC-U
DN1000
0 + 000.00
0 + 002.60

200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.0
194.0
193.0

Profil podłużny Pk8 – Tk7
Skala 1:250/100

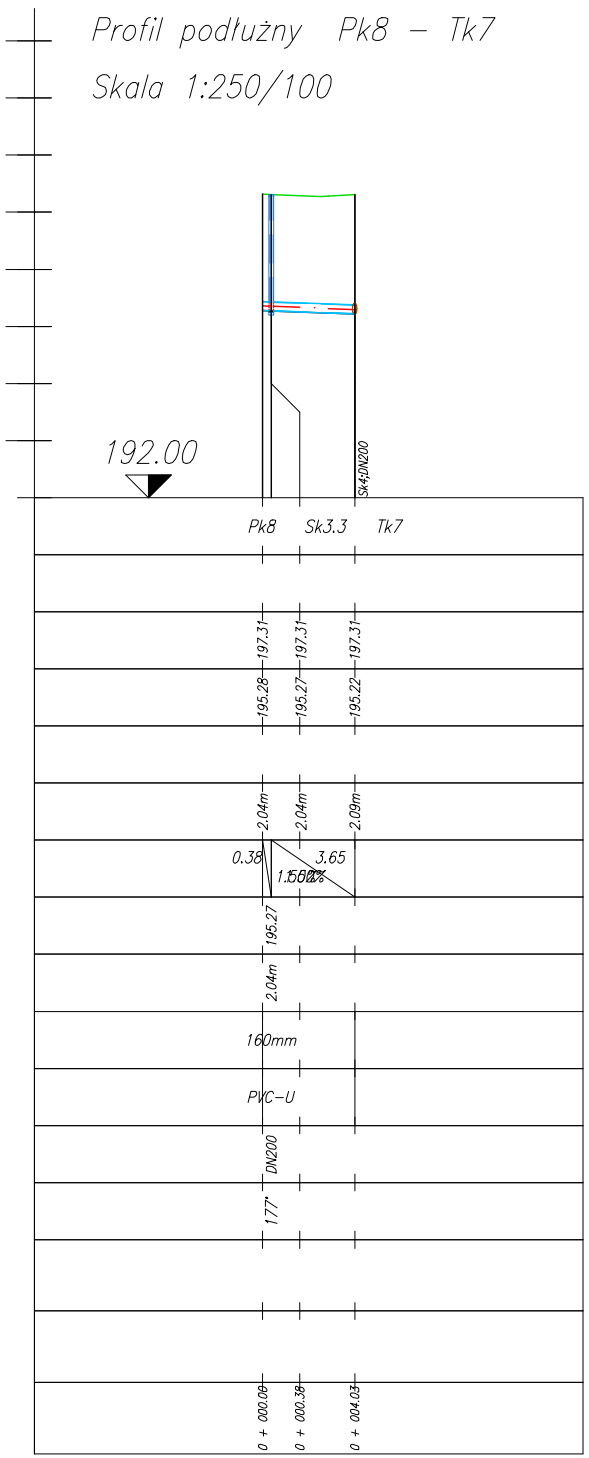
192.00
Sk4;DN200
Pk8
Sk3.3
Tk7
197.31
197.31
197.31
195.28
195.27
195.22
2.04m
2.04m
2.09m
0.38
3.65
195.27
2.04m
160mm
PVC–U
DN200
177°
0 + 000.00
0 + 000.38
0 + 004.03

Profil podłużny Pk6 – Tk5
Skala 1:250/100

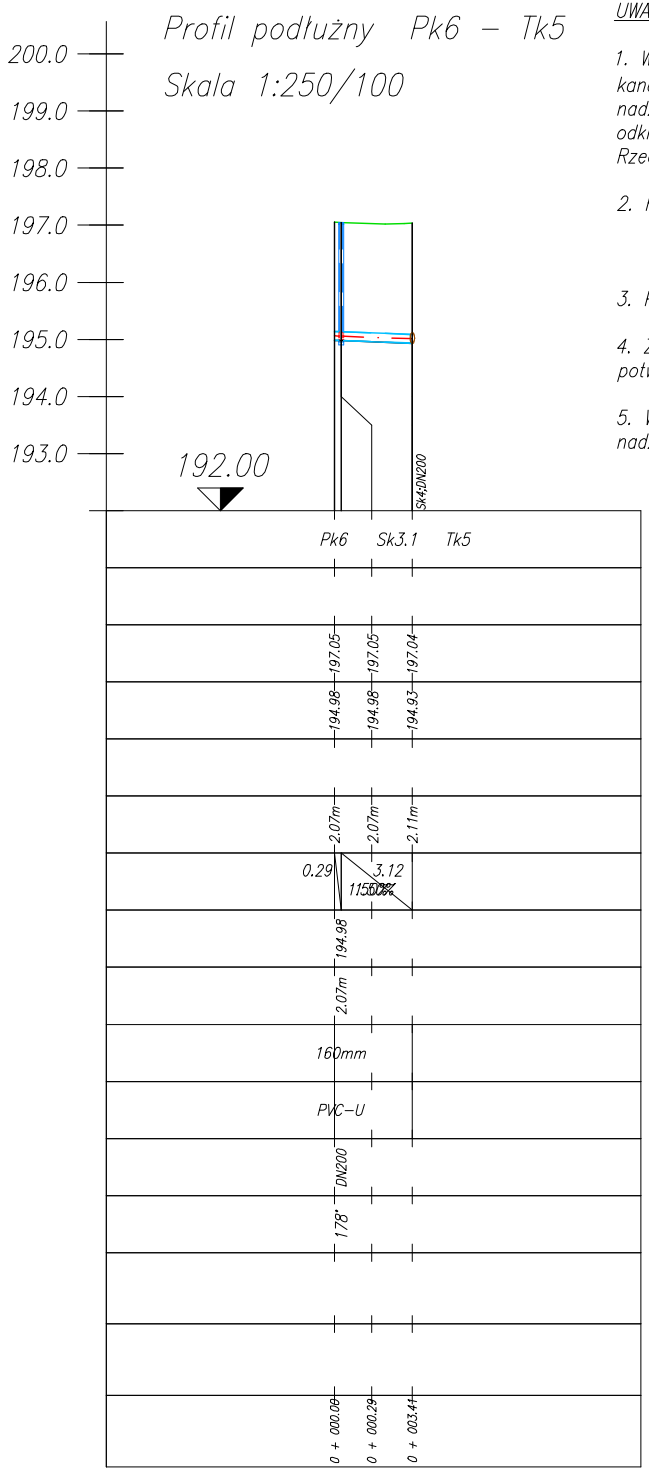
200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.0
194.0
193.0
192.00
Sk4;DN200
Pk6
Sk3.1
Tk5
197.05
197.05
197.04
194.98
194.98
194.93
2.07m
2.07m
2.11m
0.29
3.12
194.98
2.07m
160mm
PVC–U
DN200
178°
0 + 000.00
0 + 000.29
0 + 003.41

UWAGI:

1. Włączenie projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w czynne istniejące sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej i deszczowej wykonać za pomocą kształtek systemowych, pod ścisłym nadzorem administratora sieci. Przed rozpoczęciem robót budowlano–montażowych należy bezwzględnie dokonać odkrywek mających na celu potwierdzenie rzeczywistych rzednych istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rzedne projektowane dostosować do rzednych istniejących.

2. Rzędne w pkt. przecięć projektowanych sieci z infrastrukturą obcą:
- *kanały grawitacyjne – rzędna dna*
- *pozostałe – rzędna osi*

3. Profil podłużny bezwzglednie czytać w powiązaniu z Projektem Zagospodarowania Terenu.

4. Założone rzedne istniejącej infrastruktury technicznej na trasie projektowanych sieci należy bezwzglednie potwierdzić w terenie za pomocą przekopów kontrolnych.

5. Wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej nalezy prowadzić recznie i pod ścisłym nadzorem ich administratora.

Jednostka projektowa:	AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, 63-510 Mikstat, ul. Sportowa 6			faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat			branża: SANITARNA
Nazwa inwestycji:	Wymiana sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie			data: 16/07/2018
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI (301806_4.0001 Mikstat - miasto, dz. ew.: 955/4, 1917/1, 1908/2, 1914, 1912, 1871, 878, 886, 1026/3, 1262/4, 1262/6)			skala: Skala 1:250/100
Opracował: mgr inż. Waldemar Krząstek /PROJEKTANT/	Zakres opracowania i nr posiadanych upr. budowlanych BRANŻA SANITARNA Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr ewid.: WKP/0265/POOS/06	Podpis:	Nazwa rysunku: PPROFIL KANALIZACJI SANIT.	nr rysunku: KS.06