Profil podłużny Pk30 – Skb18

Skala 1:250/100


213.0
212.0
211.0
210.0
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.00
Skb18;DN200

Profil podłużny Pk26 – Skb15

Skala 1:250/100

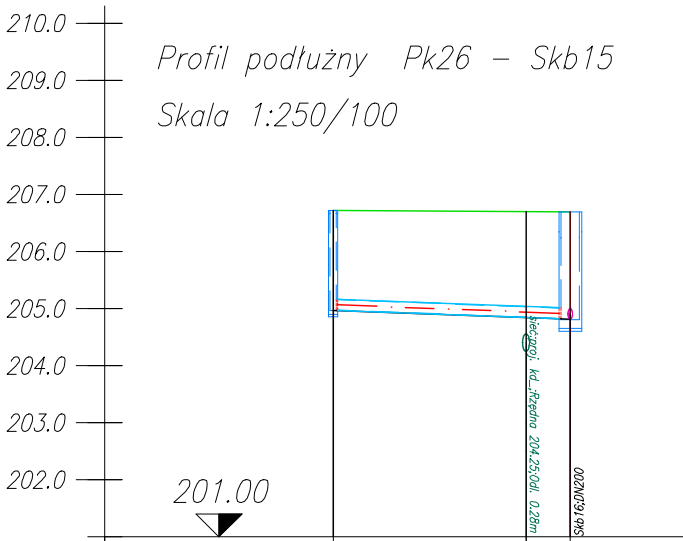
210.0
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.00
sieć:proj. kd_;Rzędna 204.25;Odl. 0.28m
Skb16;DN200

Nazwa studni	Pk30 Skb18	Pk26 Skb15
Dane wlotu bocznego(Węzeł–Nazwa)	Tk17–Skb19	Skb16–Sk14
Rzędna terenu	209.59 209.60	206.72 206.69
Rzędna dna proj. rury – węzły	207.66 207.65	204.97 204.81
Rzędna dna proj. rury – w lok. infr. obcej		204.84
Głębokość dna rury	1.92m 1.95m	1.75m 1.88m
Długość 3D/Spadek	0.83 1.50%	1.50% 10.39
Rzędna dna studni	207.64	204.97 204.80
Głębokość dna studni	1.95m	1.75m 1.89m
Średnica rury	160mm	200mm
Materiał rury	PVC–U	PVC–U
Studnia	DN1000	DN400 DN1000
Kąt poziomy [°] – Prawo		
Pikietaże węzłów łączących		
Pikietaże punktów przecięcia		0 + 008.45
Pikietaż węzła	0 + 000.00 0 + 000.83	0 + 000.00 0 + 010.39

Profil podłużny Pk25 – Sk14

Skala 1:250/100

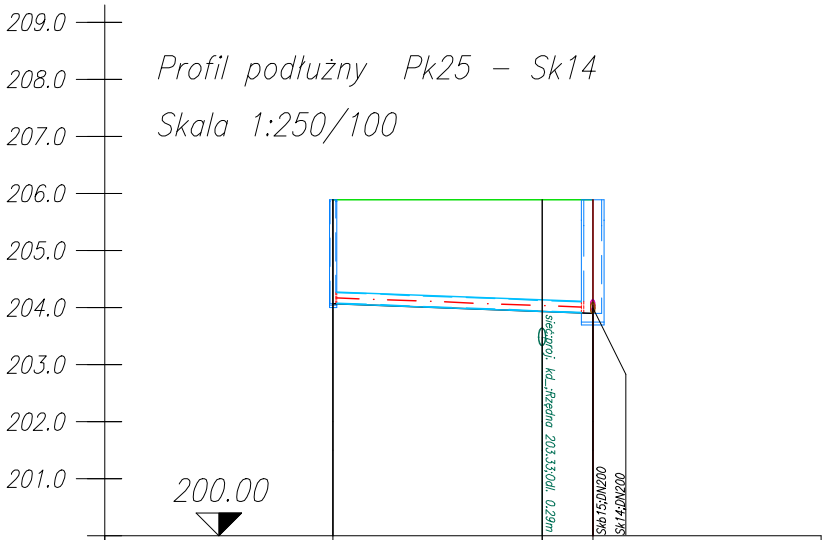
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.0
200.00
sieć proj. kd_Rzędna 203.33 Odl. 0,29m
Skb15;DN200
Sk14;DN200

Pk25		Sk14
		Sk13–Skb15
205.88		205.89
204.07		203.90
	203.93	
1.81m		1.99m
1.50%	11.38	
204.07		203.89
1.81m		1.99m
	200mm	
	PVC-U	
DN315		DN1000
	0 + 009.16	
0 + 000.09		0 + 011.38

Profil podłużny Pk29 – Tk17

Skala 1:250/100

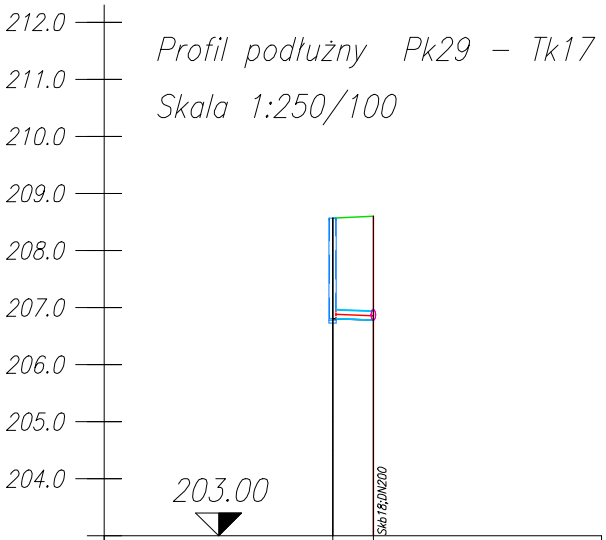
212.0
211.0
210.0
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.00
Skb18;DN200

Pk29	Tk17
Skb18–Skb16	
208.56	208.60
206.80	206.78
1.76m	1.82m
1.78 1.50%	
206.80	
1.76m	
160mm	
PVC-U	
DN315	
0 + 000.09	0 + 001.78

212.0
211.0
210.0
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0

Profil podłużny Pk28 – Sk16.1

Skala 1:250/100

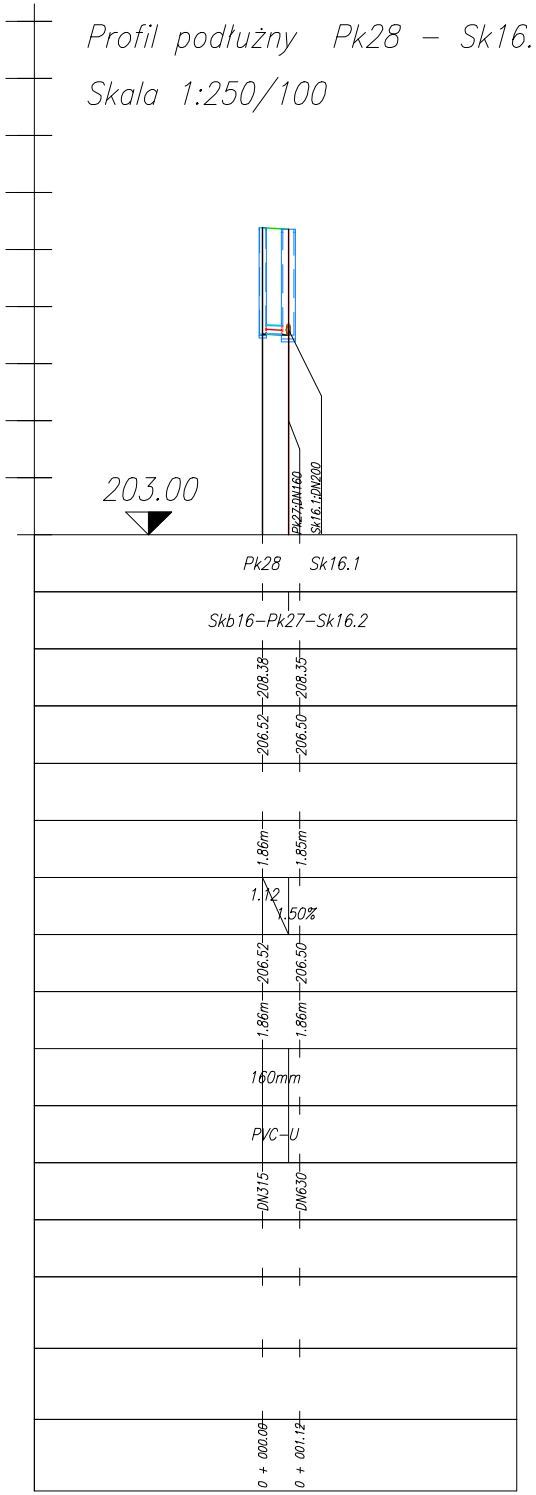

203.00
Pk27;DN160
Sk16.1;DN200
Pk28
Sk16.1
Skb16–Pk27–Sk16.2
208.38
208.35
206.52
206.50
1.86m
1.85m
1.12
1.50%
206.52
206.50
1.86m
1.86m
160mm
PVC–U
DN315
DN630
0 + 000.00
0 + 001.12

Profil podłużny Pk27 – Sk16.1

Skala 1:250/100

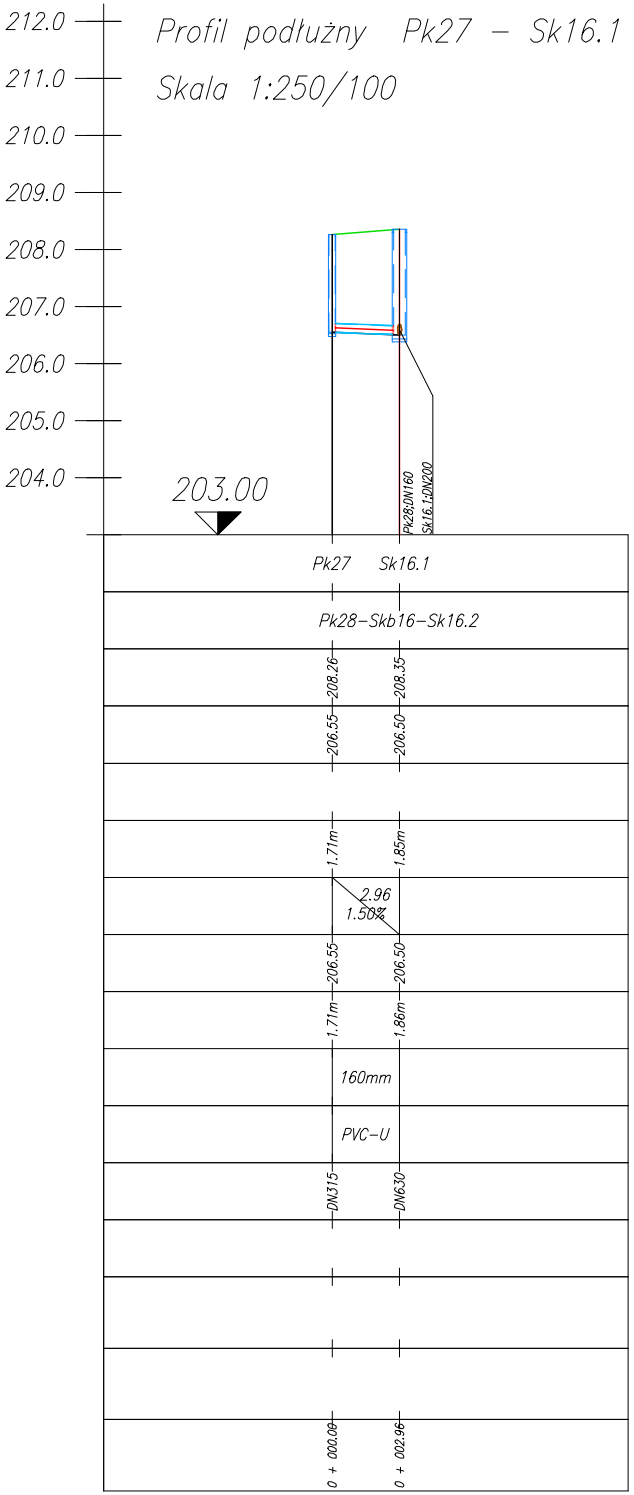

212.0
211.0
210.0
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.00
Pk28;DN160
Sk16.1;DN200
Pk27
Sk16.1
Pk28–Skb16–Sk16.2
208.26
208.35
206.55
206.50
1.71m
1.85m
2.96
1.50%
206.55
206.50
1.71m
1.86m
160mm
PVC–U
DN315
DN630
0 + 000.00
0 + 002.96

Profil podłużny Pk5 – Tk4

Skala 1:250/100

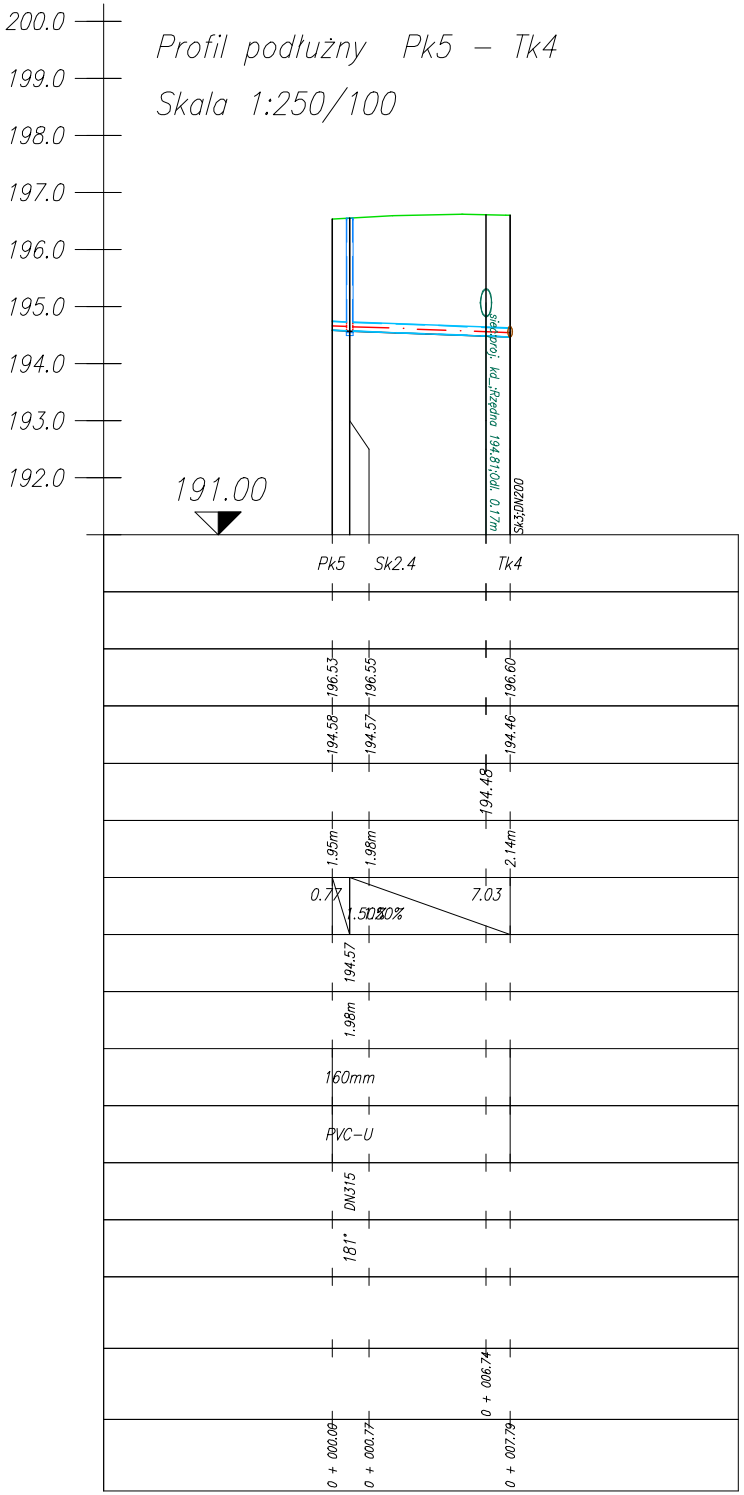

200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.0
194.0
193.0
192.0
191.00
sieć proj. kd_;Rzędna 194.81;Odl. 0.17m
Sk3;DN200
Pk5
Sk2.4
Tk4
196.53
196.55
196.60
194.58
194.57
194.46
194.48
1.95m
1.98m
2.14m
0.77
1.50%
1.00%
7.03
194.57
1.98m
160mm
PVC–U
DN315
181°
0 + 006.74
0 + 000.00
0 + 000.77
0 + 007.79

UWAGI:

1. Włączenie projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w czynne istniejące sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej i deszczowej wykonać za pomocą kształtek systemowych, pod ścisłym nadzorem administratora sieci. Przed rozpoczciem robót budowlano–montażowych należy bezwzglednie dokonać odkrywek mających na celu potwierdzenie rzeczywistych rzednych istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rzedne projektowane dostosować do rzednych istniejących.

2. Rzędne w pkt. przecięć projektowanych sieci z infrastrukturą obcą:
  - *kanały grawitacyjne – rzędna dna*
  - *pozostałe – rzędna osi*

3. Profil podłużny bezwzglednie czytać w powiązaniu z Projektem Zagospodarowania Terenu.

4. Założone rzedne istniejącej infrastruktury technicznej na trasie projektowanych sieci należy bezwzglednie potwierdzić w terenie za pomocą przekopów kontrolnych.

5. Wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej nalezy prowadzić recznie i pod ścisłym nadzorem ich administratora.

<table>
<tr><td>Jednostka projektowa:</td><td colspan="4">AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, 63-510 Mikstat, ul. Sportowa 6</td><td>faza:
PROJEKT WYKONAWCZY</td></tr>
<tr><td>Inwestor:</td><td colspan="4">Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat</td><td>branża:
SANITARNA</td></tr>
<tr><td>Nazwa inwestycji:</td><td colspan="4">Wymiana sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie</td><td>data:
16/07/2018</td></tr>
<tr><td>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</td><td colspan="4">BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI
(301806_4.0001 Mikstat - miasto, dz. ew.: 955/4, 1917/1, 1908/2, 1914, 1912, 1871, 878, 886, 1026/3, 1262/4, 1262/6)</td><td>skala:
Skala 1:250/100</td></tr>
<tr><td colspan="2">Opracował:
mgr inż. Waldemar Krząstek
/PROJEKTANT/</td><td>Zakres opracowania i nr posiadanych upr. budowlanych
BRANŻA SANITARNA
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid.: WKP/0265/POOS/06</td><td>Podpis:</td><td>Nazwa rysunku:
PPROFIL KANALIZACJI SANIT.</td><td>nr rysunku:
KS.08</td></tr>
</table>