Profil podłużny Pk39 – Sk28.2.1

Skala 1:250/100


209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.00
Pk40;DN160
Sk28.2.1;DN200

	Pk39		Sk28.2.1
Nazwa studni	Pk39		Sk28.2.1
Dane wlotu bocznego(Węzeł–Nazwa)			Pk40–Tk21
Rzędna terenu	207.37		207.29
Rzędna dna proj. rury – węzły	205.79		205.76
Rzędna dna proj. rury – w lok. infr. obcej			
Głębokość dna rury	1.58m		1.53m
Długość 3D/Spadek		2.18 1.50%	
Rzędna dna studni			205.75
Głębokość dna studni			1.54m
Średnica rury		160mm	
Materiał rury		PVC-U	
Studnia			DN400
Kąt poziomy [°] – Prawo			
Pikietaże węzłów łączących			
Pikietaże punktów przecięcia			
Pikietaż węzła	0 + 000.00		0 + 002.18

Profil podłużny Pk38 – Tk20

Skala 1:250/100


209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.00
Tk21;DN200

	Pk38		Tk20
Nazwa studni	Pk38		Tk20
Dane wlotu bocznego(Węzeł–Nazwa)			
Rzędna terenu	207.10		207.16
Rzędna dna proj. rury – węzły	205.31		205.24
Rzędna dna proj. rury – w lok. infr. obcej			
Głębokość dna rury	1.79m		1.92m
Długość 3D/Spadek		4.62 1.50%	
Rzędna dna studni	205.31		
Głębokość dna studni	1.79m		
Średnica rury		160mm	
Materiał rury		PVC-U	
Studnia	DN315		
Kąt poziomy [°] – Prawo			
Pikietaże węzłów łączących			
Pikietaże punktów przecięcia			
Pikietaż węzła	0 + 000.00		0 + 004.62

208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0

Profil podłużny Pk37 – Tk19

Skala 1:250/100

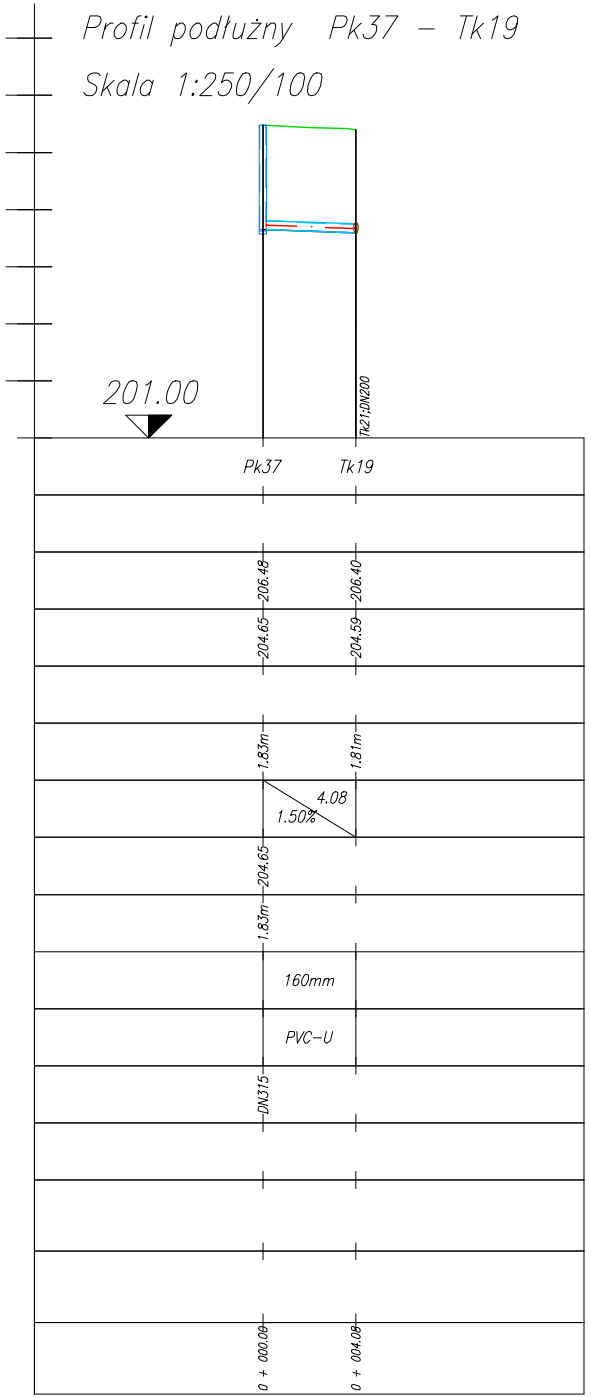
201.00
Tk21;DN200
Pk37
Tk19
206.48
206.40
204.65
204.59
1.83m
1.81m
4.08
1.50%
204.65
1.83m
160mm
PVC-U
DN315
0 + 000.00
0 + 004.08

Profil podłużny Pk36 – Tk18

Skala 1:250/100

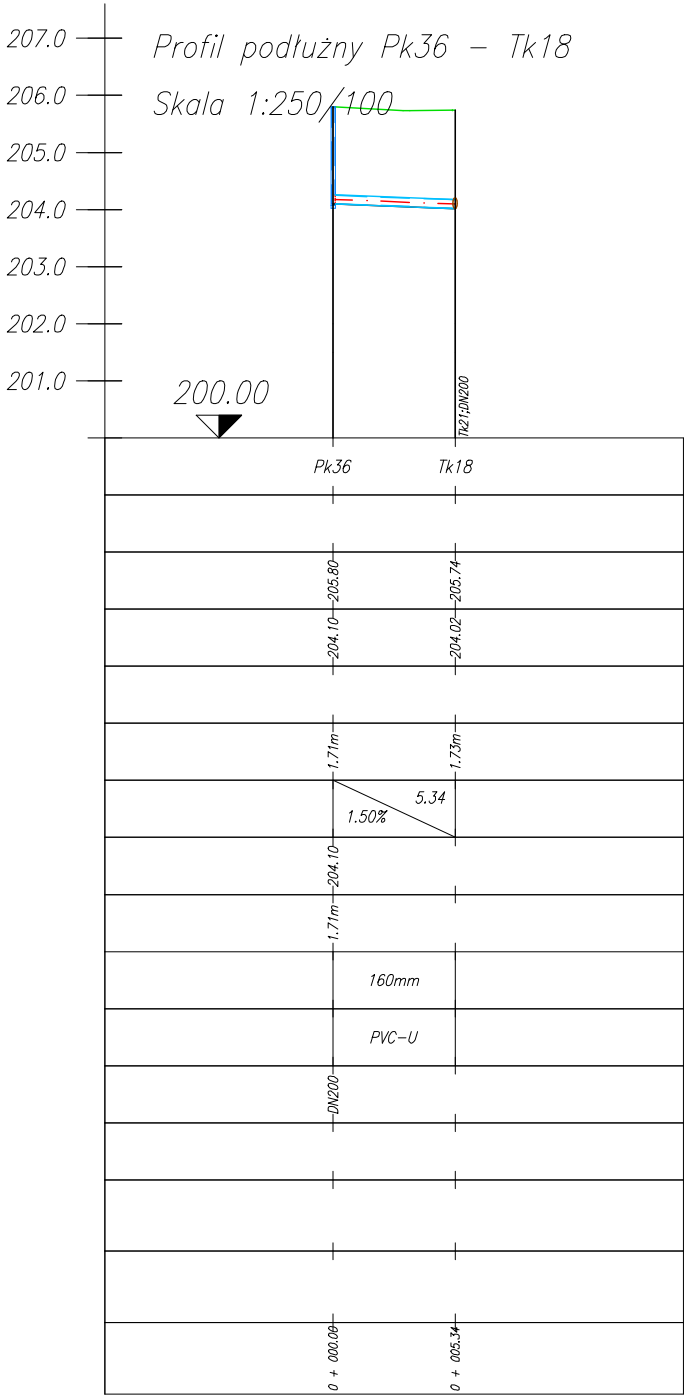
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.0
200.00
Tk21;DN200
Pk36
Tk18
205.80
205.74
204.10
204.02
1.71m
1.73m
5.34
1.50%
204.10
1.71m
160mm
PVC-U
DN200
0 + 000.00
0 + 005.34

Profil podłużny Pk54 – Sk32.2

Skala 1:250/100

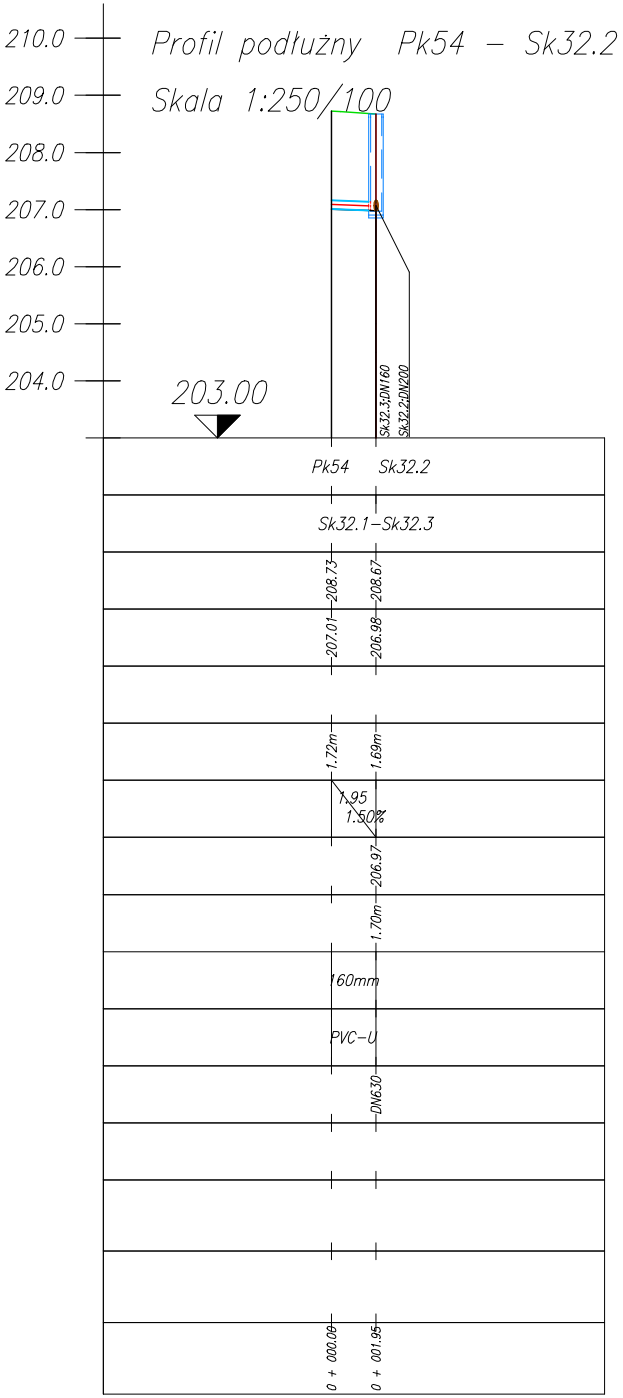
210.0
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.00
Sk32.3;DN160
Sk32.2;DN200
Pk54
Sk32.2
Sk32.1–Sk32.3
208.73
208.67
207.01
206.98
1.72m
1.69m
1.95
1.50%
206.97
1.70m
160mm
PVC-U
DN630
0 + 000.00
0 + 001.95

Profil podłużny Pk52 – Sk30

Skala 1:250/100

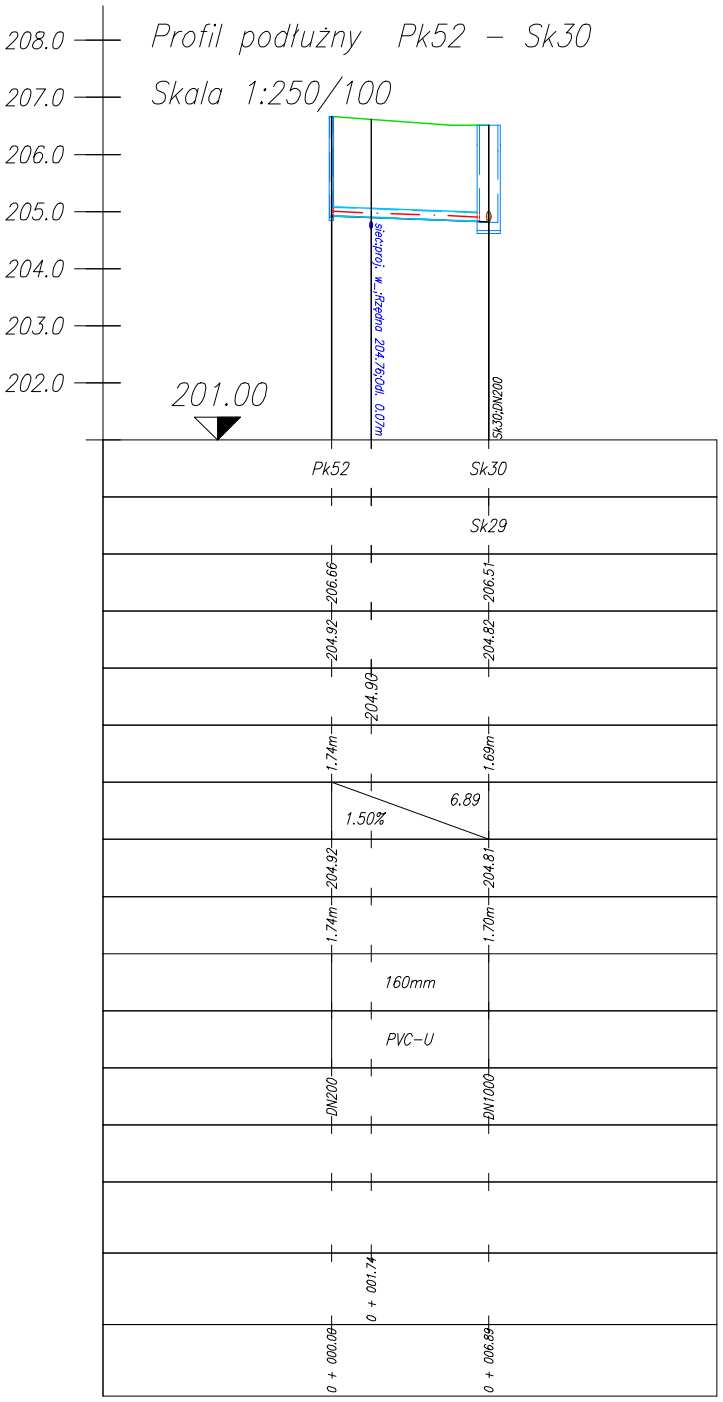
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.00
siec;proj. w_;Rzędna 204.76;Odl. 0.07m
Sk30;DN200
Pk52
Sk30
Sk29
206.66
206.51
204.92
204.82
204.90
1.74m
1.69m
6.89
1.50%
204.92
204.81
1.74m
1.70m
160mm
PVC-U
DN200
DN1000
0 + 001.74
0 + 000.00
0 + 006.89

Profil podłużny Pk51 – Tk24

Skala 1:250/100

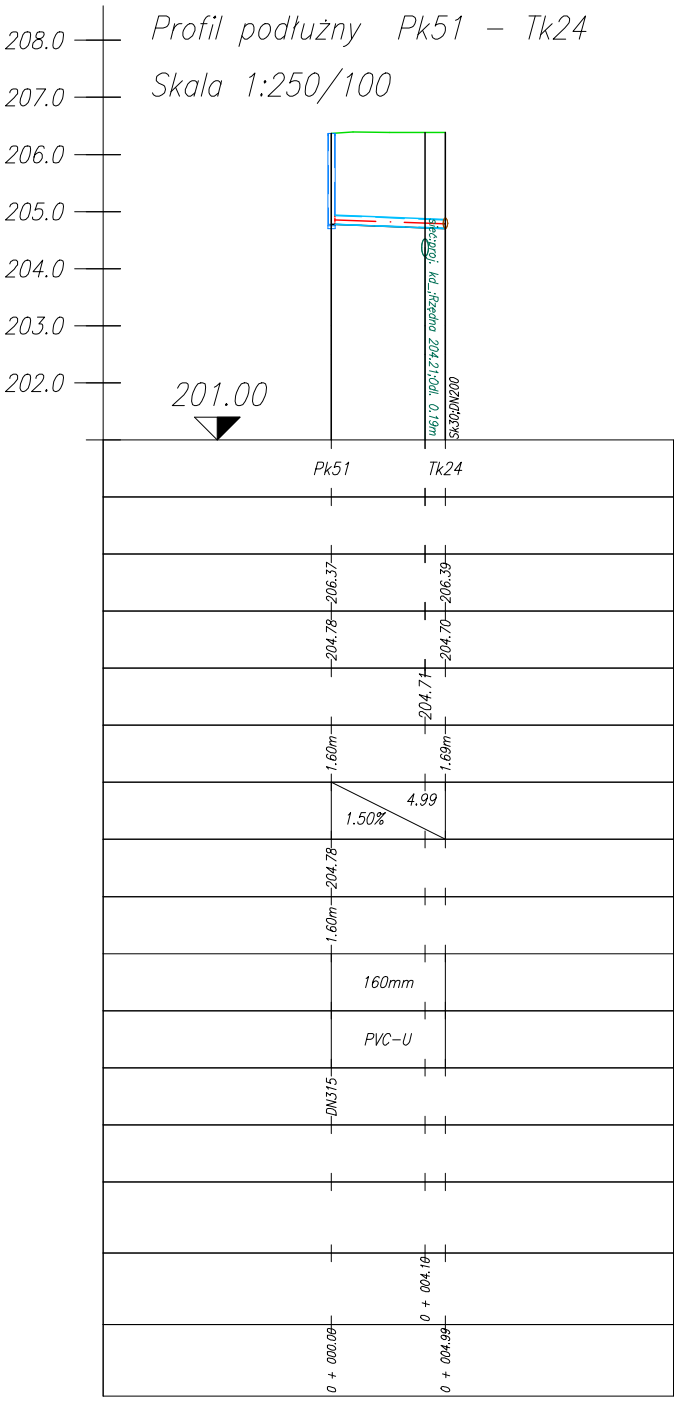
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.00
siec;proj. kd_;Rzędna 204.21;Odl. 0.19m
Sk30;DN200
Pk51
Tk24
206.37
206.39
204.78
204.70
204.71
1.60m
1.69m
4.99
1.50%
204.78
1.60m
160mm
PVC-U
DN315
0 + 004.10
0 + 000.00
0 + 004.99

Profil podłużny Pk74 – Tk19a

Skala 1:250/100

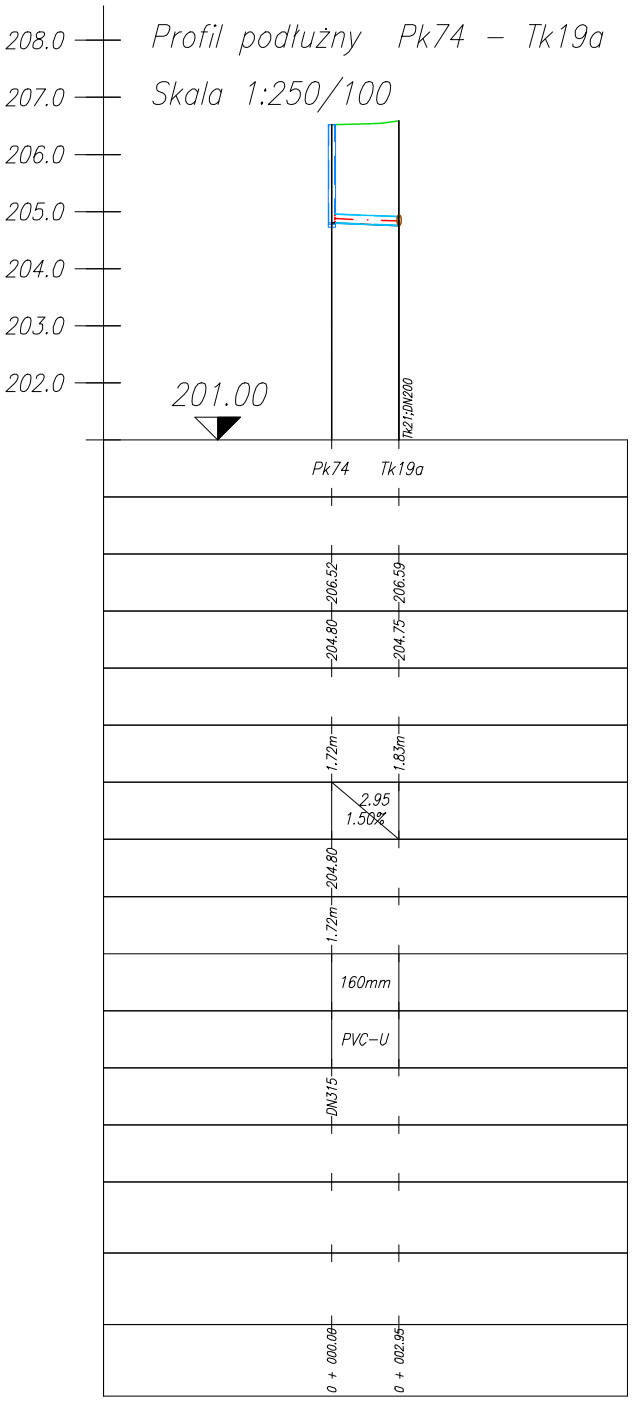
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.00
Tk21;DN200
Pk74
Tk19a
206.52
206.59
204.80
204.75
1.72m
1.83m
2.95
1.50%
204.80
1.72m
160mm
PVC-U
DN315
0 + 000.00
0 + 002.95

Profil podłużny Pk67 – Sk37
Skala 1:250/100

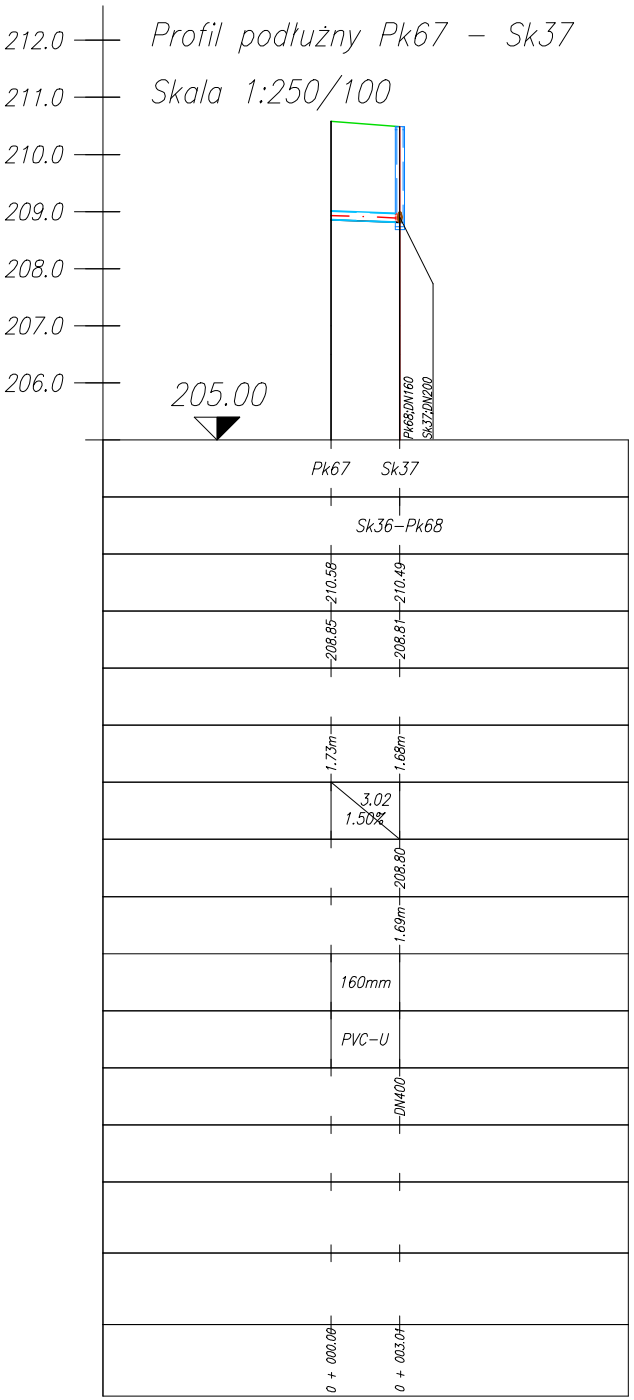
212.0
211.0
210.0
209.0
208.0
207.0
206.0
205.00
Pk68;DN160
Sk37;DN200
Pk67
Sk37
Sk36–Pk68
210.58
210.49
208.85
208.81
1.73m
1.68m
3.02
1.50%
208.80
1.69m
160mm
PVC–U
DN400
0 + 000.00
0 + 003.01

UWAGI:

1. Włączenie projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w czynne istniejące sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej i deszczowej wykonać za pomocą kształtek systemowych, pod ścisłym nadzorem administratora sieci. Przed rozpoczciem robót budowlano–montażowych należy bezwzglednie dokonać odkrywek mających na celu potwierdzenie rzeczywistych rzednych istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rzedne projektowane dostosować do rzednych istniejących.

2. Rzędne w pkt. przecięć projektowanych sieci z infrastrukturą obcą:
   - kanały grawitacyjne – rzędna dna
   - pozostałe – rzędna osi

3. Profil podłużny bezwzglednie czytać w powiązaniu z Projektem Zagospodarowania Terenu.

4. Założone rzedne istniejącej infrastruktury technicznej na trasie projektowanych sieci należy bezwzglednie potwierdzić w terenie za pomocą przekopów kontrolnych.

5. Wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej nalezy prowadzić recznie i pod ścisłym nadzorem ich administratora.

Jednostka projektowa:	AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, 63-510 Mikstat, ul. Sportowa 6			faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat			branża: SANITARNA
Nazwa inwestycji:	Wymiana sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie			data: 16/07/2018
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI (301806_4.0001 Mikstat - miasto, dz. ew.: 955/4, 1917/1, 1908/2, 1914, 1912, 1871, 878, 886, 1026/3, 1262/4, 1262/6)			skala: Skala 1:250/100
Opracował: mgr inż. Waldemar Krząstek /PROJEKTANT/	Zakres opracowania i nr posiadanych upr. budowlanych BRANŻA SANITARNA Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr ewid.: WKP/0265/POOS/06	Podpis:	Nazwa rysunku: PPROFIL KANALIZACJI SANIT.	nr rysunku: KS.10