Profil podłużny Td41 – WP66

Skala 1:250/100

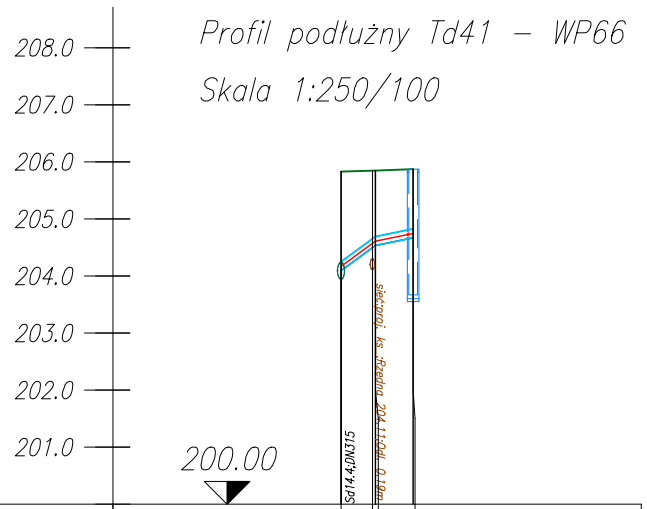
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.0
200.00
Sd14.4;DN315
sieć:proj. ks :Rzędna 204.11:Odl. 0.19m

Nazwa studni	Td41	WZ_66	WP66
Dane wlotu bocznego(Węzeł–Nazwa)			
Rzędna terenu	205.83	205.85	205.87
Rzędna dna proj. rury – węzły	204.09	204.53	204.67
Rzędna dna proj. rury – w lok. infr. obcej		204.49	
Głębokość dna rury	1.74m	1.31m	1.20m
Długość 3D/Spadek	1.57 29.27%	1.65 8.18%	
Rzędna dna studni			203.67
Głębokość dna studni			2.20m
Średnica rury	160mm		
Materiał rury	PVC–U		
Studnia			DN500
Kąt poziomy [°] – Prawo		180°	
Pikietaże węzłów łączących			
Pikietaże punktów przecięcia		0 + 001.37	
Pikietaż węzła	0 + 000.00	0 + 001.51	0 + 003.16

Profil podłużny Td42 – WP67

Skala 1:250/100

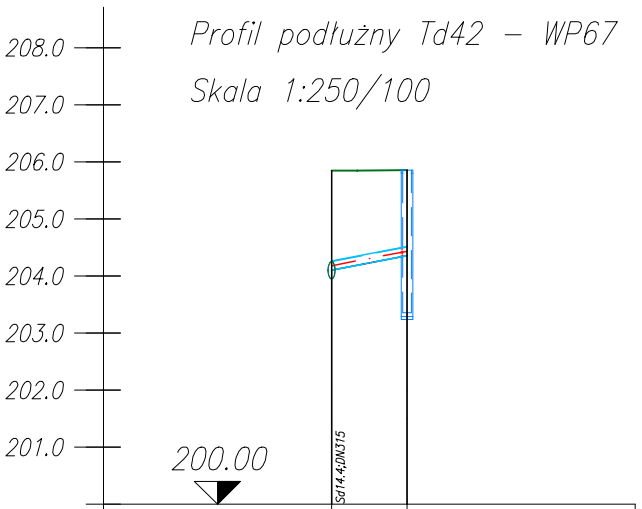
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.0
200.00
Sd14.4;DN315

Nazwa studni	Td42	WP67
Dane wlotu bocznego(Węzeł–Nazwa)		
Rzędna terenu	205.84	205.85
Rzędna dna proj. rury – węzły	204.10	204.35
Rzędna dna proj. rury – w lok. infr. obcej		
Głębokość dna rury	1.74m	1.50m
Długość 3D/Spadek	3.31 7.65%	
Rzędna dna studni		203.35
Głębokość dna studni		2.50m
Średnica rury	160mm	
Materiał rury	PVC–U	
Studnia		DN500
Kąt poziomy [°] – Prawo		
Pikietaże węzłów łączących		
Pikietaże punktów przecięcia		
Pikietaż węzła	0 + 000.00	0 + 003.39

Profil podłużny Td43 – WP69
Skala 1:250/100

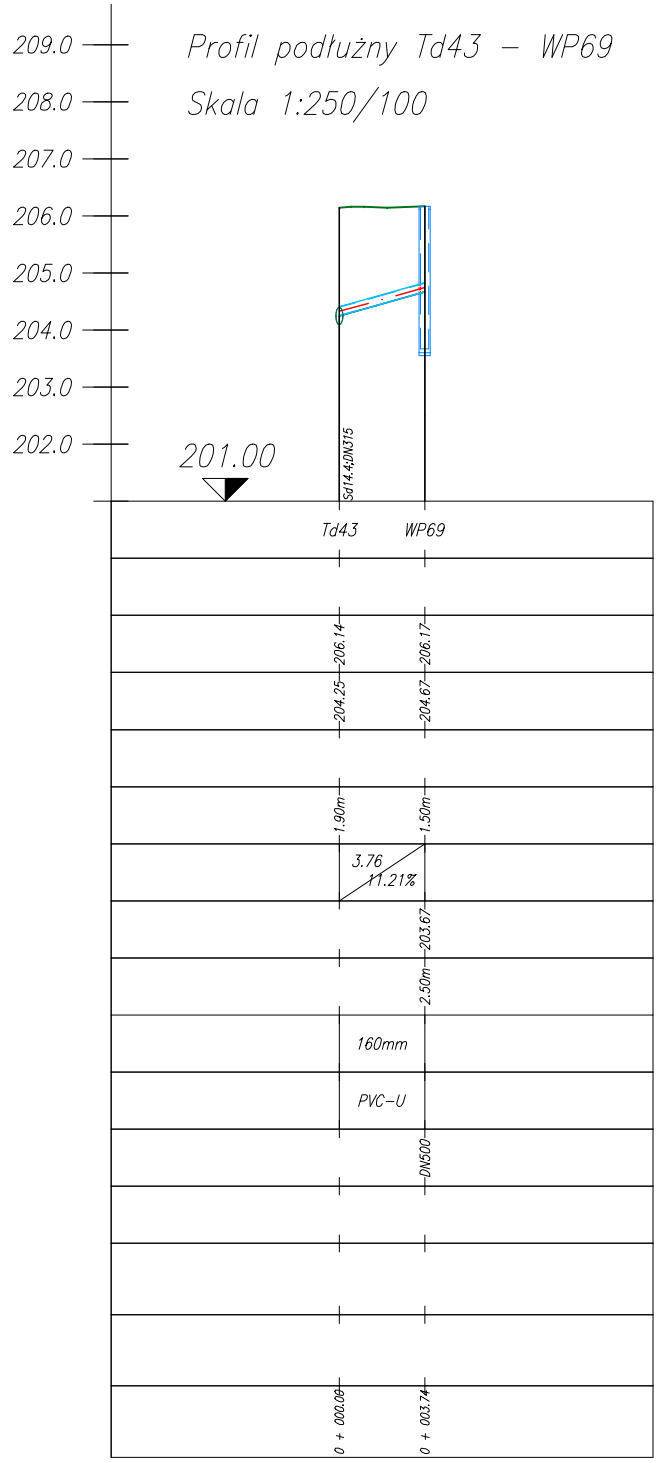
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.00
Sd14.4;DN315
Td43
WP69
206.14
206.17
204.25
204.67
1.90m
1.50m
3.76
11.21%
203.67
2.50m
160mm
PVC-U
DN500
0 + 000.00
0 + 003.74

Profil podłużny Td44 – WP68
Skala 1:250/100

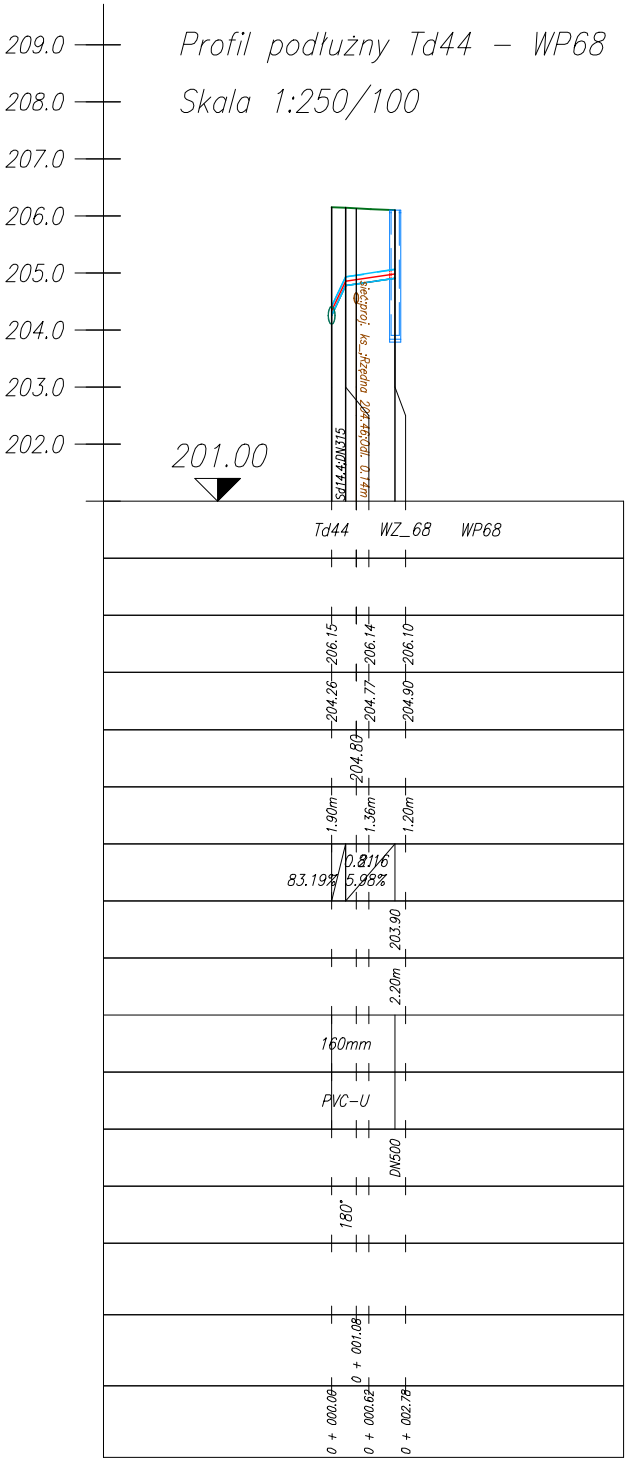
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.00
Sd14.4;DN315
sieć;proj. ks_;Rzędna 204.46;Odl. 0.14m
Td44
WZ_68
WP68
206.15
206.14
206.10
204.26
204.77
204.90
204.80
1.90m
1.36m
1.20m
83.19%
0.82116
5.98%
203.90
2.20m
160mm
PVC-U
DN500
180°
0 + 001.08
0 + 000.00
0 + 000.62
0 + 002.78

Profil podłużny WP70 – WP71
Skala 1:250/100

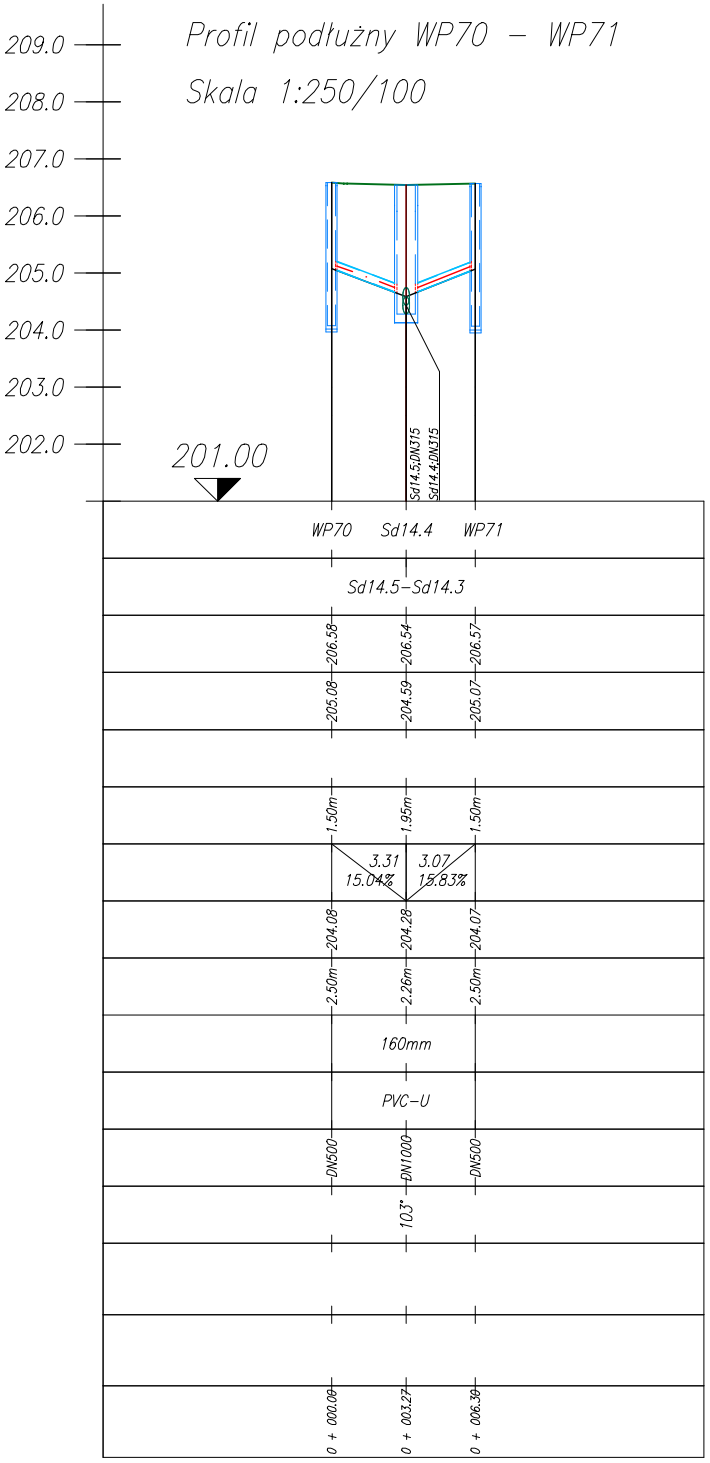
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.00
Sd14.5;DN315
Sd14.4;DN315
WP70
Sd14.4
WP71
Sd14.5–Sd14.3
206.58
206.54
206.57
205.08
204.59
205.07
1.50m
1.95m
1.50m
3.31
15.04%
3.07
15.83%
204.08
204.28
204.07
2.50m
2.26m
2.50m
160mm
PVC-U
DN500
DN1000
DN500
103°
0 + 000.00
0 + 003.27
0 + 006.30

Profil podłużny WP72 – WP73
Skala 1:250/100

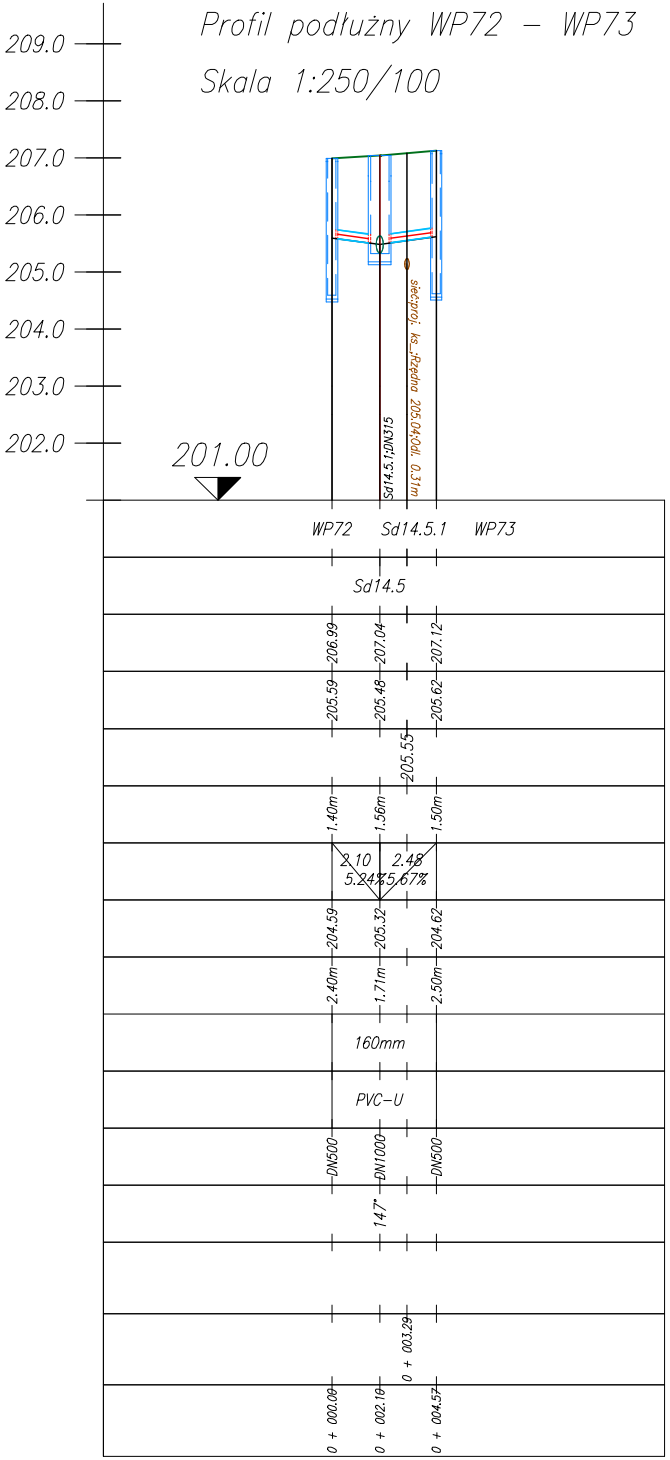
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.00
Sd14.5.1;DN315
sieć:proj. ks._Rzędna 205.04;Odl. 0.31m
WP72
Sd14.5.1
WP73
Sd14.5
206.99
207.04
207.12
205.59
205.48
205.62
205.55
1.40m
1.56m
1.50m
2.10
2.48
5.24%
5.67%
204.59
205.32
204.62
2.40m
1.71m
2.50m
160mm
PVC-U
DN500
DN1000
DN500
147°
0 + 003.29
0 + 000.00
0 + 002.10
0 + 004.57

Profil podłużny WP74 – WP75
Skala 1:250/100

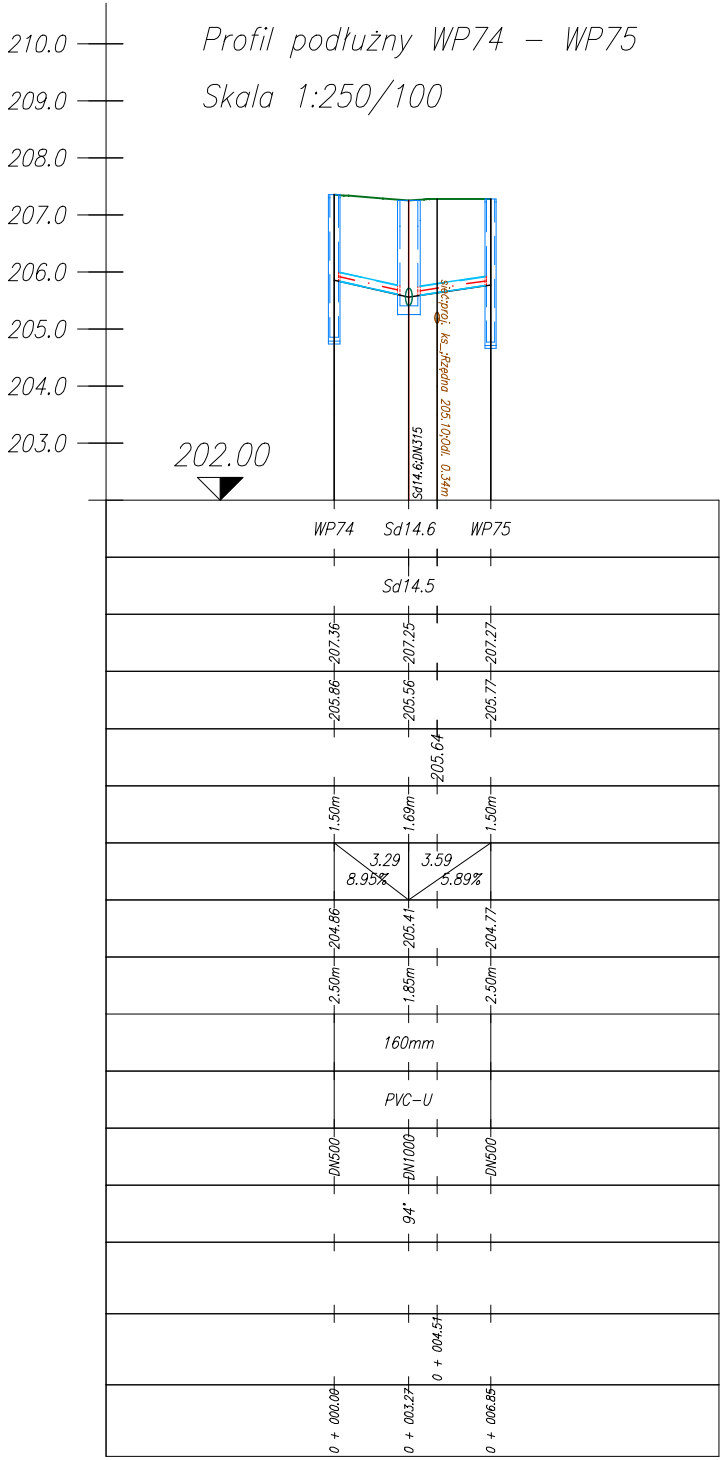
210.0
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.00
Sd14.6;DN315
sieć:proj. ks._Rzędna 205.10;Odl. 0.34m
WP74
Sd14.6
WP75
Sd14.5
207.36
207.25
207.27
205.86
205.56
205.77
205.64
1.50m
1.69m
1.50m
3.29
3.59
8.95%
5.89%
204.86
205.41
204.77
2.50m
1.85m
2.50m
160mm
PVC-U
DN500
DN1000
DN500
94°
0 + 004.51
0 + 000.00
0 + 003.27
0 + 006.85

Profil podłużny Td38 – WP58
Skala 1:250/100

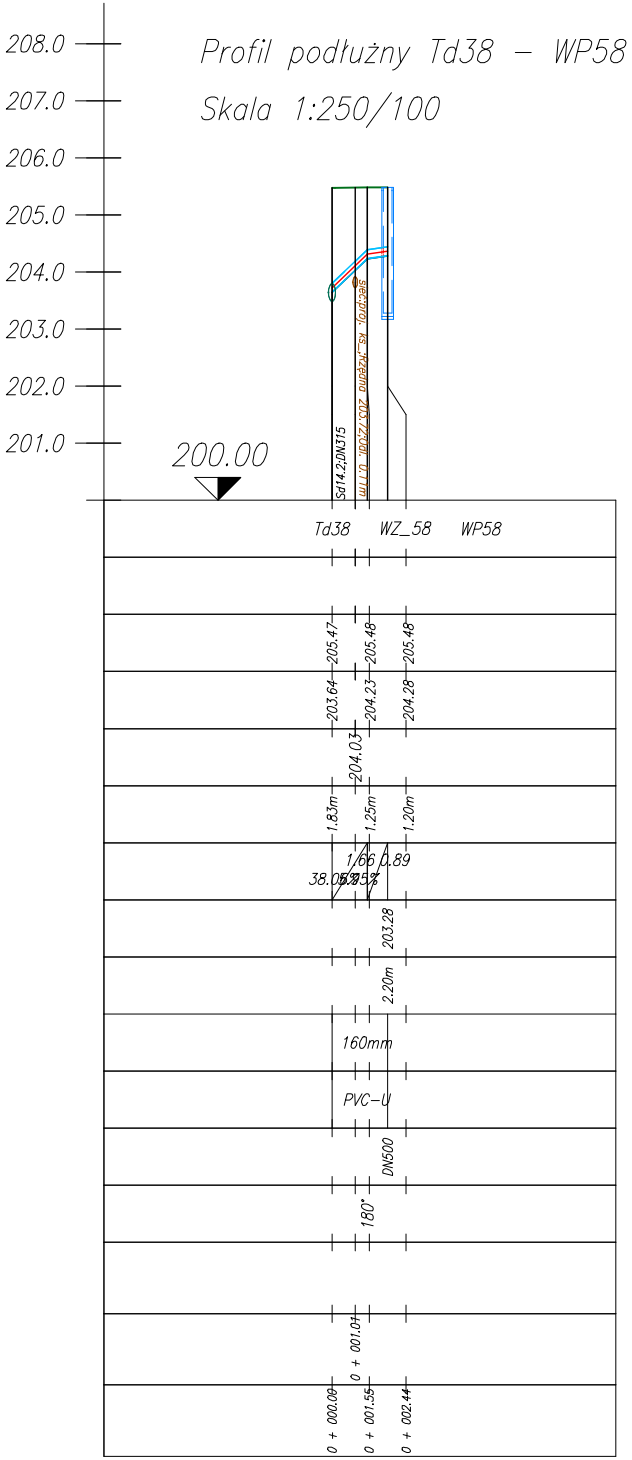
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.0
200.00
Sd14.2;DN315
sieć:proj. ks._Rzędna 203.72;Odl. 0.11m
Td38
WZ_58
WP58
205.47
205.48
205.48
203.64
204.23
204.28
204.03
1.83m
1.25m
1.20m
1.66
0.89
38.05%
5.75%
203.28
2.20m
160mm
PVC-U
DN500
180°
0 + 001.01
0 + 000.00
0 + 001.55
0 + 002.44

UWAGI:

1. Włączenie projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w czynne istniejące sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej i deszczowej wykonać za pomocą kształtek systemowych, pod ścisłym nadzorem administratora sieci. Przed rozpoczciem robót budowlano-montażowych należy bezwzglednie dokonać odkrywek mających na celu potwierdzenie rzeczywistych rzednych istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rzedne projektowane dostosować do rzednych istniejących.

2. Rzędne w pkt. przecięć projektowanych sieci z infrastrukturą obcą:
    - kanały grawitacyjne – rzędna dna
    - pozostałe – rzędna osi

3. Profil podłużny bezwzglednie czytać w powiązaniu z Projektem Zagospodarowania Terenu.

4. Założone rzedne istniejącej infrastruktury technicznej na trasie projektowanych sieci należy bezwzglednie potwierdzić w terenie za pomocą przekopów kontrolnych.

5. Wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej nalezy prowadzić recznie i pod ścisłym nadzorem ich administratora.

Jednostka projektowa:	AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, 63-510 Mikstat, ul. Sportowa 6	faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat	branża: SANITARNA
Nazwa inwestycji:	Wymiana sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie	data: 16/07/2018
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI (301806_4.0001 Mikstat - miasto, dz. ew.: 955/4, 1917/1, 1908/2, 1914, 1912, 1871, 878, 886, 1026/3, 1262/4, 1262/6)	skala: Skala 1:250/100

Opracował: mgr inż. Waldemar Krząstek /PROJEKTANT/	Zakres opracowania i nr posiadanych upr. budowlanych BRANŻA SANITARNA Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr ewid.: WKP/0265/POOS/06	Podpis:	Nazwa rysunku: PPROFIL KANALIZACJI DESZCZ.	nr rysunku: KD.03