
199.0
198.0
197.0
196.0
195.0
194.0
193.0
192.0
191.0
190.00
Sk2;DN200
Sk3;DN200
sieć;proj. kd_;Rzędna 194.05;Odl. 0.17m

Profil podłużny Sk2 – Pk1
Skala 1:250/100

Nazwa studni	Sk2		Pk1
Dane wlotu bocznego(Węzeł–Nazwa)	Sk3–Sk1 istn.		
Rzędna terenu	195.84		195.72
Rzędna dna proj. rury – węzły	193.69		193.80
Rzędna dna proj. rury – w lok. infr. obcej		193.71	
Głębokość dna rury	2.15m		1.92m
Długość 3D/Spadek	7.35 1.50%		
Rzędna dna studni	193.68		
Głębokość dna studni	2.15m		
Średnica rury	160mm		
Materiał rury	PVC–U		
Studnia	DN1000		
Kąt poziomy [°] – Prawo			
Pikietaże węzłów łączących			
Pikietaże punktów przecięcia		0 + 001.12	
Pikietaż węzła	0 + 000.00		0 + 007.35

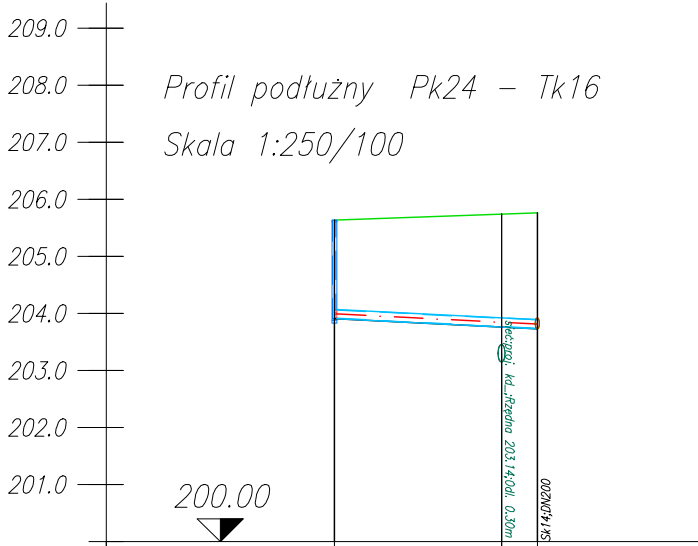
209.0
208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.0
200.00
sieć;proj. kd_;Rzędna 203.14;Odl. 0.30m
Sk14;DN200

Profil podłużny Pk24 – Tk16
Skala 1:250/100

Nazwa studni	Pk24		Tk16
Dane wlotu bocznego(Węzeł–Nazwa)			
Rzędna terenu	205.64		205.76
Rzędna dna proj. rury – węzły	203.91		203.73
Rzędna dna proj. rury – w lok. infr. obcej		203.76	
Głębokość dna rury	1.73m		2.03m
Długość 3D/Spadek	2.00% 8.89		
Rzędna dna studni	203.91		
Głębokość dna studni	1.73m		
Średnica rury	160mm		
Materiał rury	PVC–U		
Studnia	DN200		
Kąt poziomy [°] – Prawo			
Pikietaże węzłów łączących			
Pikietaże punktów przecięcia		0 + 007.32	
Pikietaż węzła	0 + 000.00		0 + 008.89

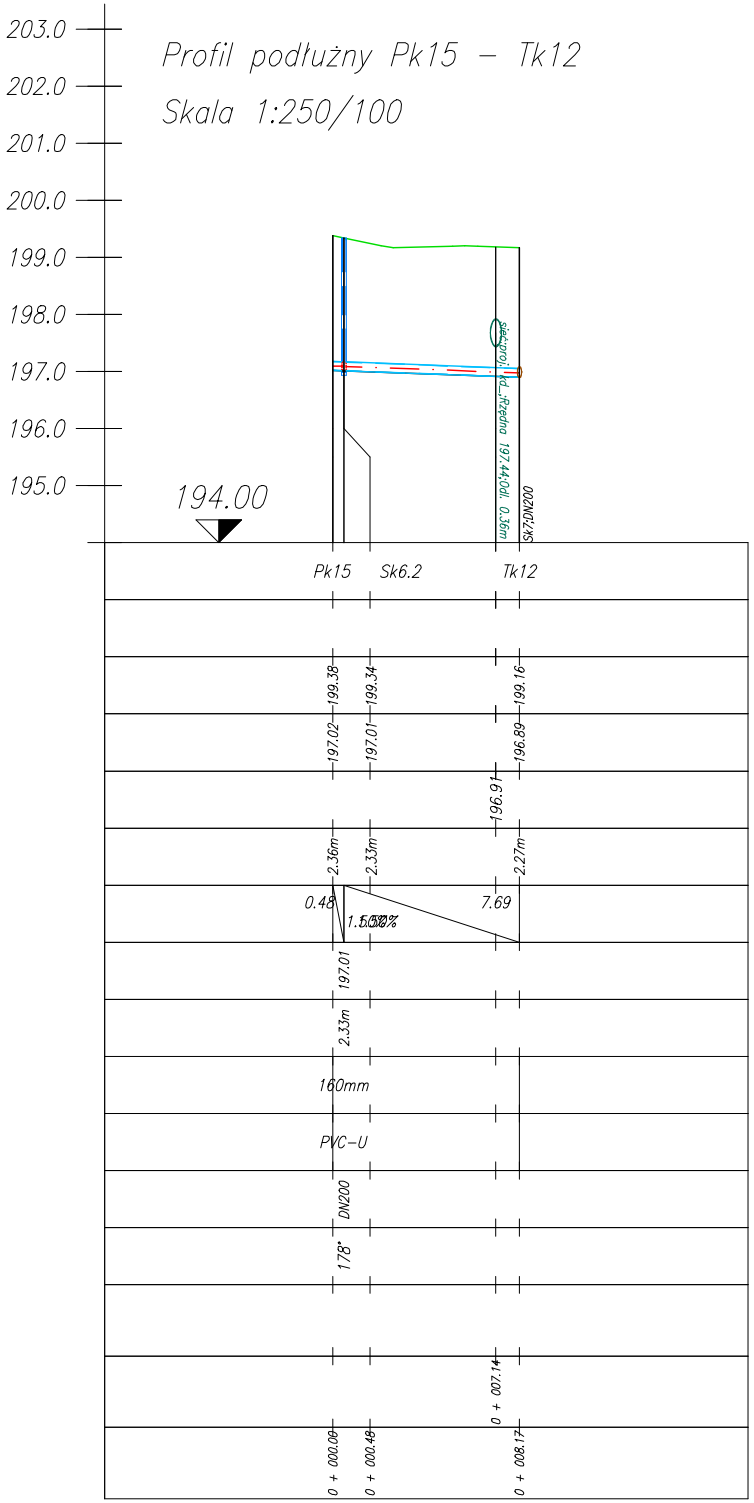

Profil podłużny Pk15 – Tk12

Skala 1:250/100

203.0
202.0
201.0
200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.0
194.00
sieć;proj. kd_;Rzędna 197.44;Odl. 0.36m
Sk7;DN200
Pk15
Sk6.2
Tk12
199.38
199.34
199.16
197.02
197.01
196.89
196.91
2.36m
2.33m
2.27m
0.48
1.5052%
7.69
197.01
2.33m
160mm
PVC-U
DN200
1.78°
0 + 007.14
0 + 000.00
0 + 000.48
0 + 008.17

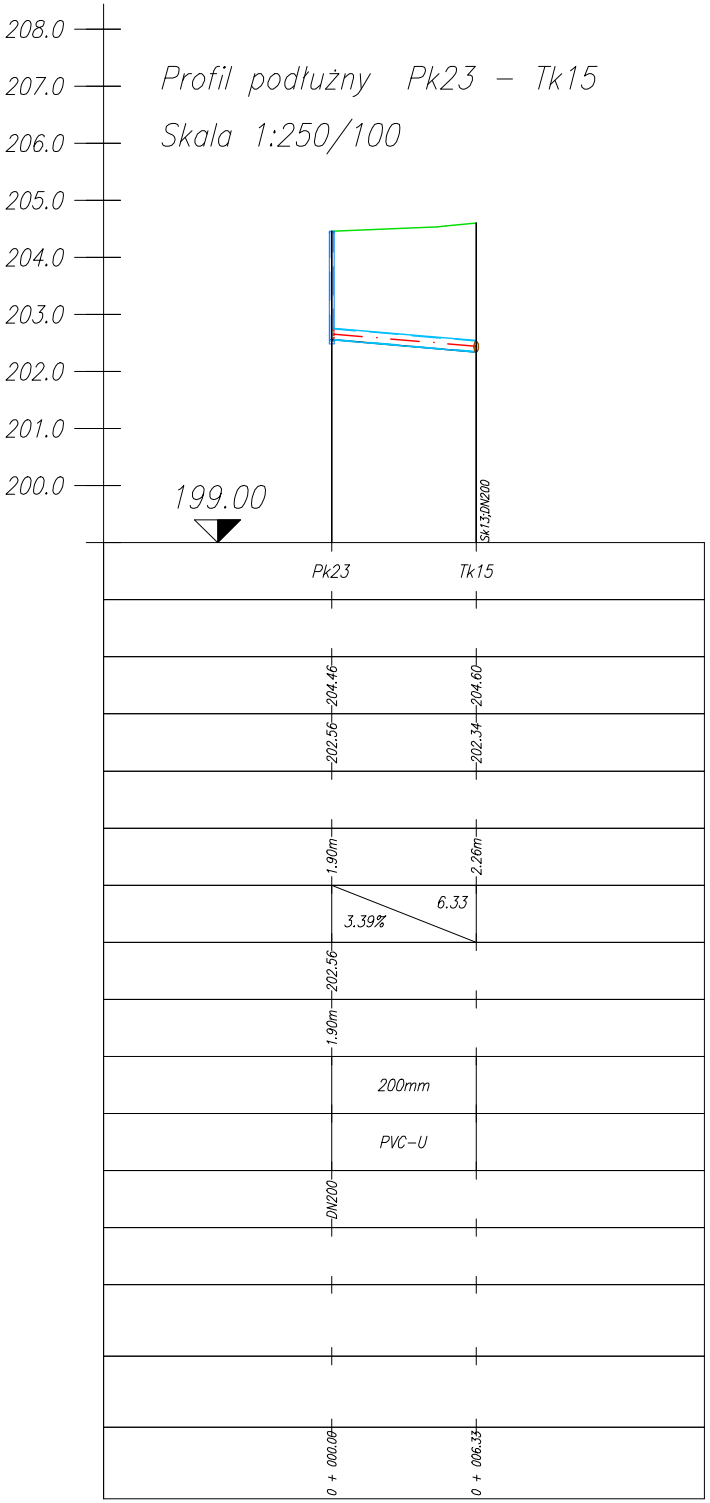

Profil podłużny Pk23 – Tk15

Skala 1:250/100

208.0
207.0
206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.0
200.0
199.00
Sk13;DN200
Pk23
Tk15
204.46
204.60
202.56
202.34
1.90m
2.26m
6.33
3.39%
202.56
1.90m
200mm
PVC-U
DN200
0 + 000.00
0 + 006.33

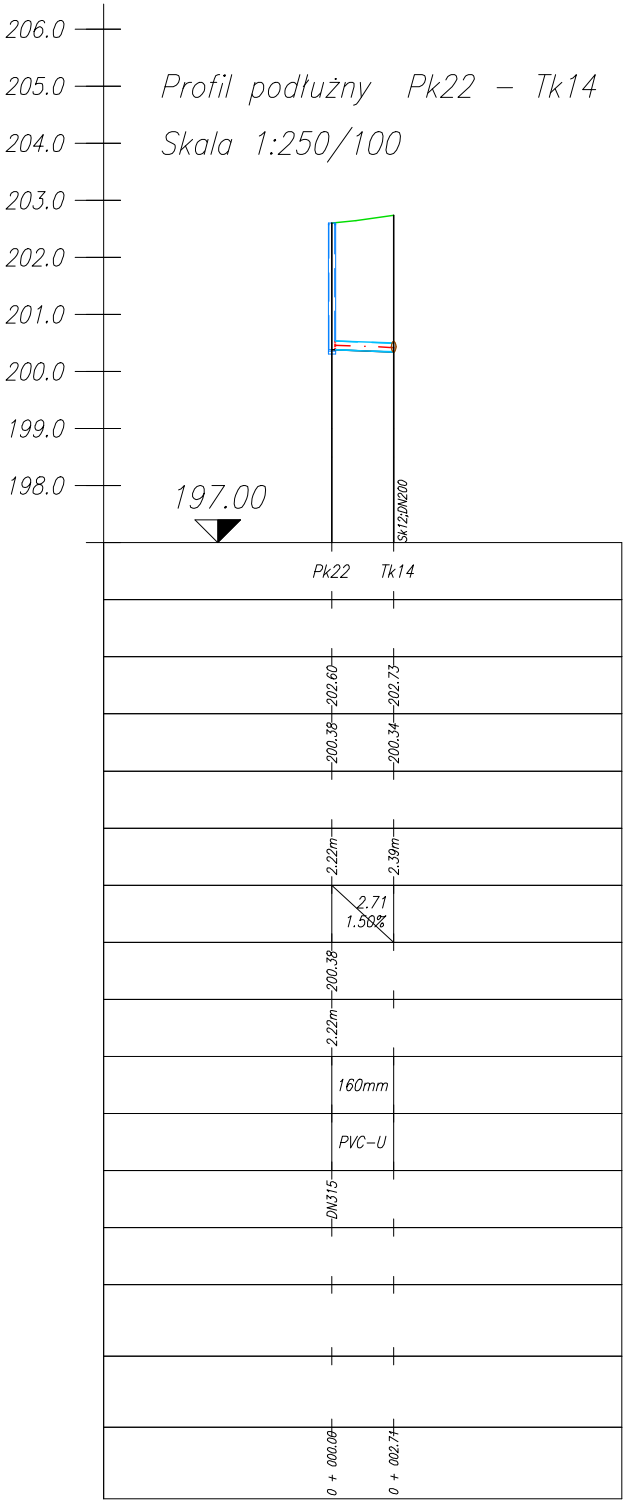

Profil podłużny Pk22 – Tk14

Skala 1:250/100

206.0
205.0
204.0
203.0
202.0
201.0
200.0
199.0
198.0
197.00
Sk12;DN200
Pk22
Tk14
202.60
202.73
200.38
200.34
2.22m
2.39m
2.71
1.50%
200.38
2.22m
160mm
PVC-U
DN315
0 + 000.00
0 + 002.71

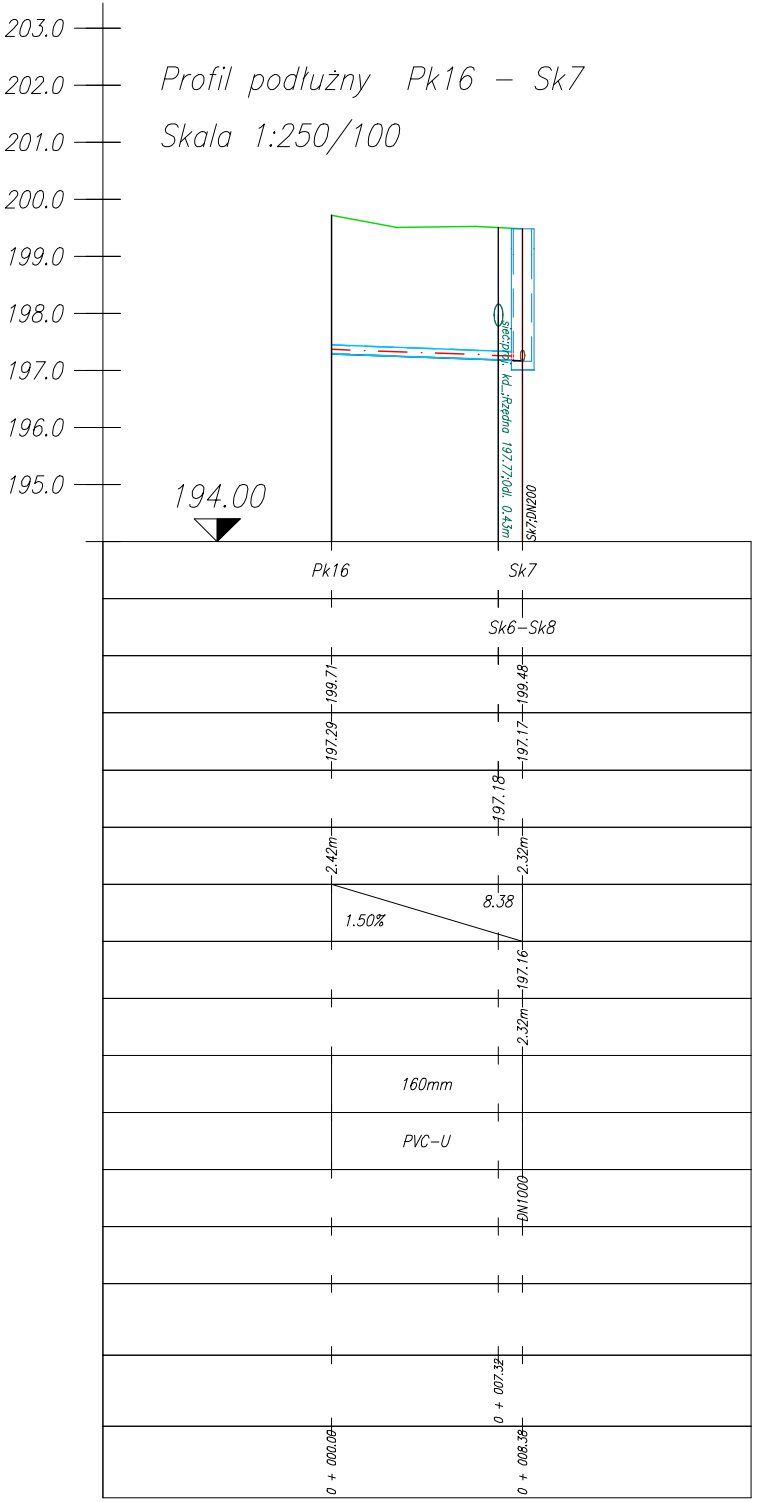

Profil podłużny Pk16 – Sk7

Skala 1:250/100

203.0
202.0
201.0
200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.0
194.00
sieć:proj. kd_;Rzędna 197.77;Odl. 0.43m
Sk7;DN200
Pk16
Sk7
Sk6–Sk8
199.71
199.48
197.29
197.17
197.18
2.42m
2.32m
8.38
1.50%
197.16
2.32m
160mm
PVC-U
DN1000
0 + 007.32
0 + 000.00
0 + 008.38

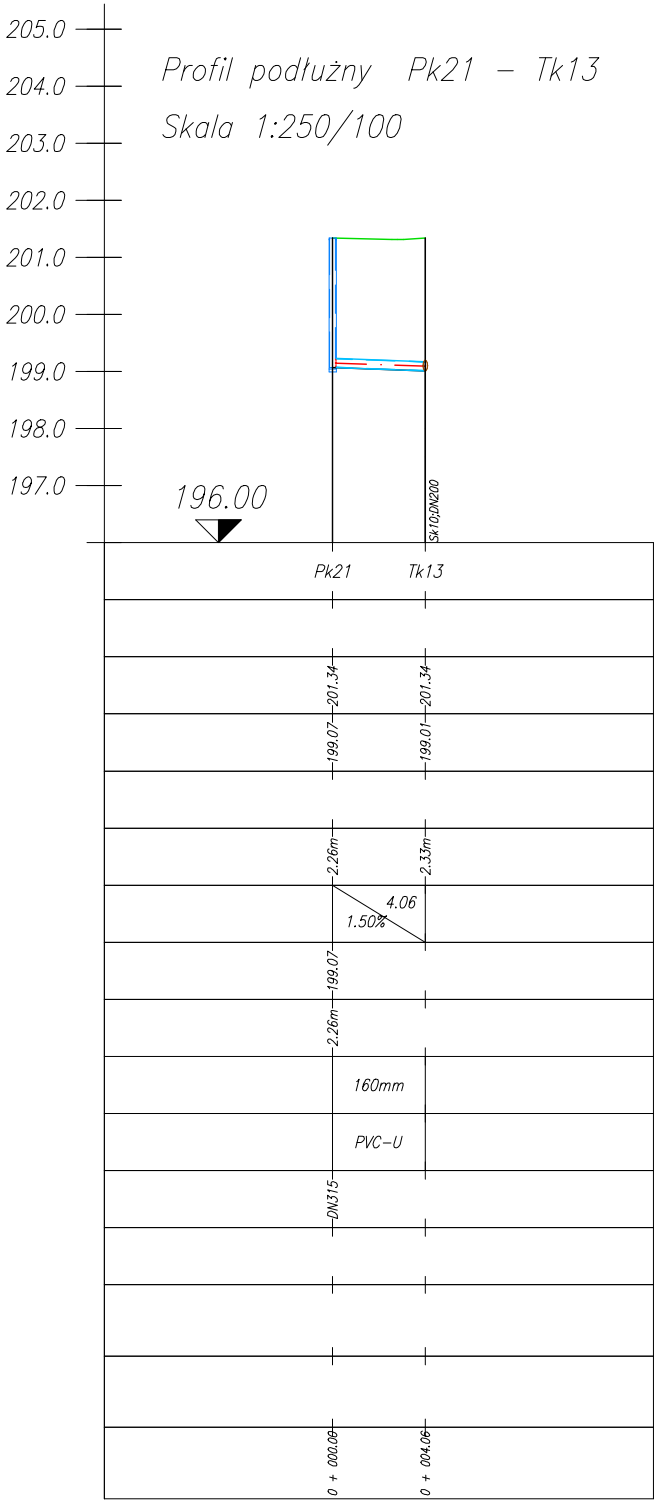

Profil podłużny Pk21 – Tk13

Skala 1:250/100

205.0
204.0
203.0
202.0
201.0
200.0
199.0
198.0
197.0
196.00
Sk10;DN200
Pk21
Tk13
201.34
201.34
199.07
199.01
2.26m
2.33m
4.06
1.50%
199.07
2.26m
160mm
PVC-U
DN315
0 + 000.00
0 + 004.06

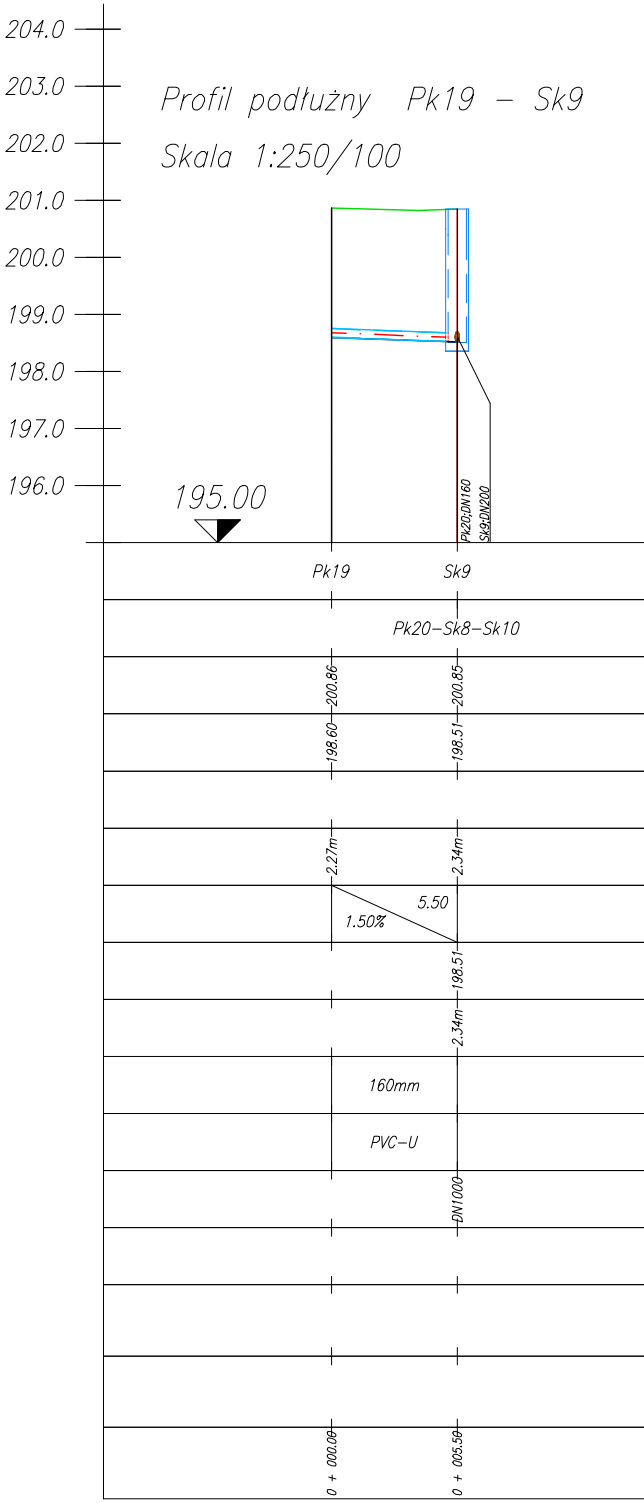

Profil podłużny Pk19 – Sk9

Skala 1:250/100

204.0
203.0
202.0
201.0
200.0
199.0
198.0
197.0
196.0
195.00
Pk20;DN160
Sk9;DN200
Pk19
Sk9
Pk20–Sk8–Sk10
200.86
200.85
198.60
198.51
2.27m
2.34m
5.50
1.50%
198.51
2.34m
160mm
PVC-U
DN1000
0 + 000.00
0 + 005.50

UWAGI:

1. Włączenie projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w czynne istniejące sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej i deszczowej wykonać za pomocą kształtek systemowych, pod ścisłym nadzorem administratora sieci. Przed rozpoczciem robót budowlano–montażowych należy bezwzglednie dokonać odkrywek mających na celu potwierdzenie rzeczywistych rzednych istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rzedne projektowane dostosować do rzednych istniejących.

2. Rzędne w pkt. przecięć projektowanych sieci z infrastrukturą obcą:
- *kanały grawitacyjne – rzędna dna*
- *pozostałe – rzędna osi*

3. Profil podłużny bezwzglednie czytać w powiązaniu z Projektem Zagospodarowania Terenu.

4. Założone rzedne istniejącej infrastruktury technicznej na trasie projektowanych sieci należy bezwzglednie potwierdzić w terenie za pomocą przekopów kontrolnych.

5. Wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej nalezy prowadzić recznie i pod ścisłym nadzorem ich administratora.

Jednostka projektowa:	AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, 63-510 Mikstat, ul. Sportowa 6	faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat	branża: SANITARNA
Nazwa inwestycji:	Wymiana sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie	data: 16/07/2018
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI (301806_4.0001 Mikstat - miasto, dz. ew.: 955/4, 1917/1, 1908/2, 1914, 1912, 1871, 878, 886, 1026/3, 1262/4, 1262/6)	skala: Skala 1:250/100

Opracował: mgr inż. Waldemar Krząstek /PROJEKTANT/	Zakres opracowania i nr posiadanych upr. budowlanych BRANŻA SANITARNA Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr ewid.: WKP/0265/POOS/06	Podpis:	Nazwa rysunku: PPROFIL KANALIZACJI SANIT.	nr rysunku: KS.05