


LEGENDA

- Kabel YKY 5x4-zasilanie oprav
- Kabel YKY 5x2.5 - istniejące oprawy
- kabel YKY 5x4 - zasilanie z RG szkoły
- Bednarka FeZn 25x4, 2 - uziemienie słupów i rozdzielnic RZO
- O-1, Oprawa do oświetlenia boisk VOX2/170W/90°, Arealamp, VOX 2 LED
- O-2, Oprawa do oświetlenia boisk VOX2/170W/60°, Arealamp, VOX 2 LED
- Słup oświetleniowy stalowy CN 9/3/60 z belką B2/60 i fundamentem B 120
- Uziom prętowy Fi 17,2 dł 6m

Sposób układania kabla z bednarką

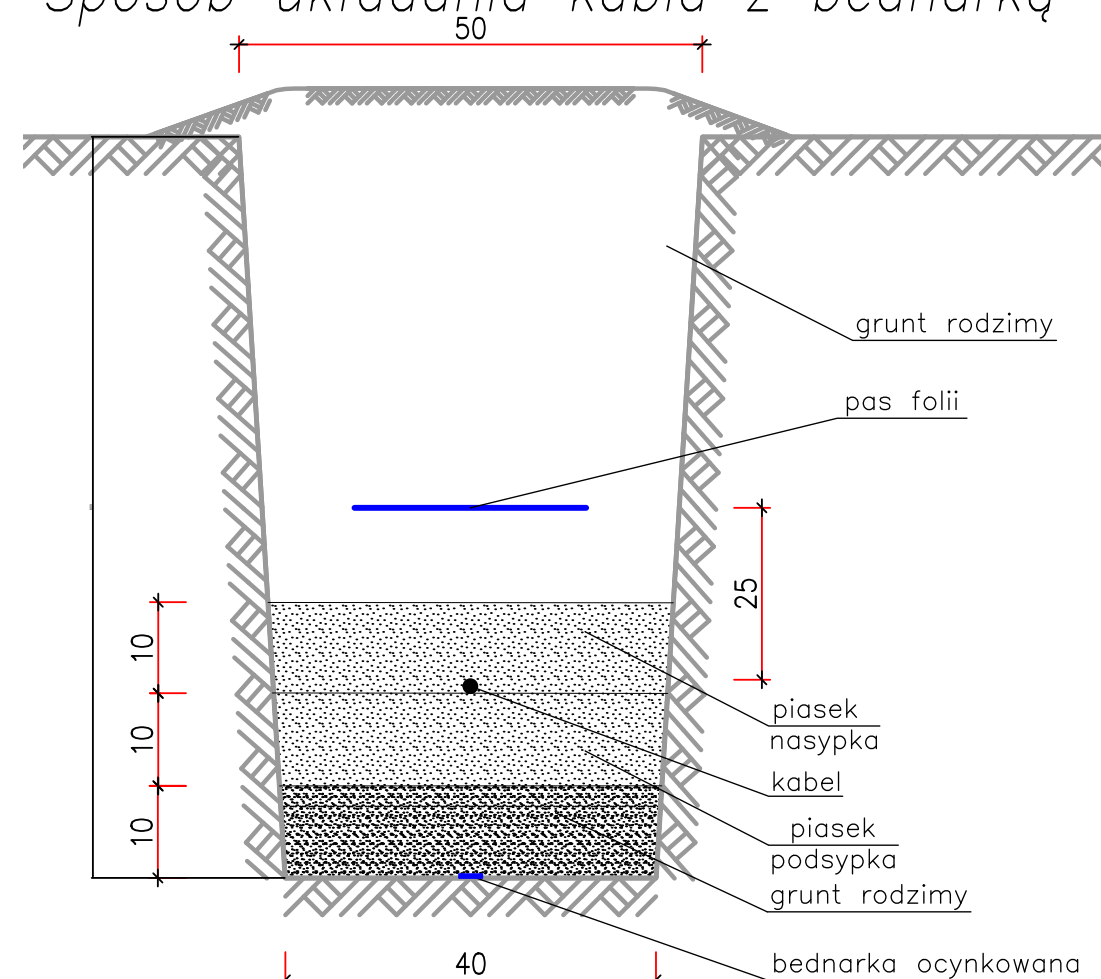

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

UKŁAD SIECI: TNS
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA LESZEK JAKUBOWSKI 63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509 e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl		Rys. nr E-1	
Obiekt: Kaliszkowice Kaliskie, dz nr ewid. 402/2		FAZA P.B.	
Jednostka ewid.: 301806_5 Mikstat		DATA 03.2018	
Obrobę ewid.: 0003 Kaliszkowice Kaliskie		SKALA 1:250	
Inwestor: Miasto i Gmina Mikstat		BRANŻA: elektryczna	
Adres inwestora: 63-510 Mikstat, ul. Krakowska 17			
Projektant: mjr inż. Wojciech Staszewski			
Specjalność: instalacje elektryczne bez ograniczeń		Nr uprawnień: 264/DOŚ/05	
Asystent proj.: Roman Zalustowicz		Prawn autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.) Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!	