


Zob. nr 1

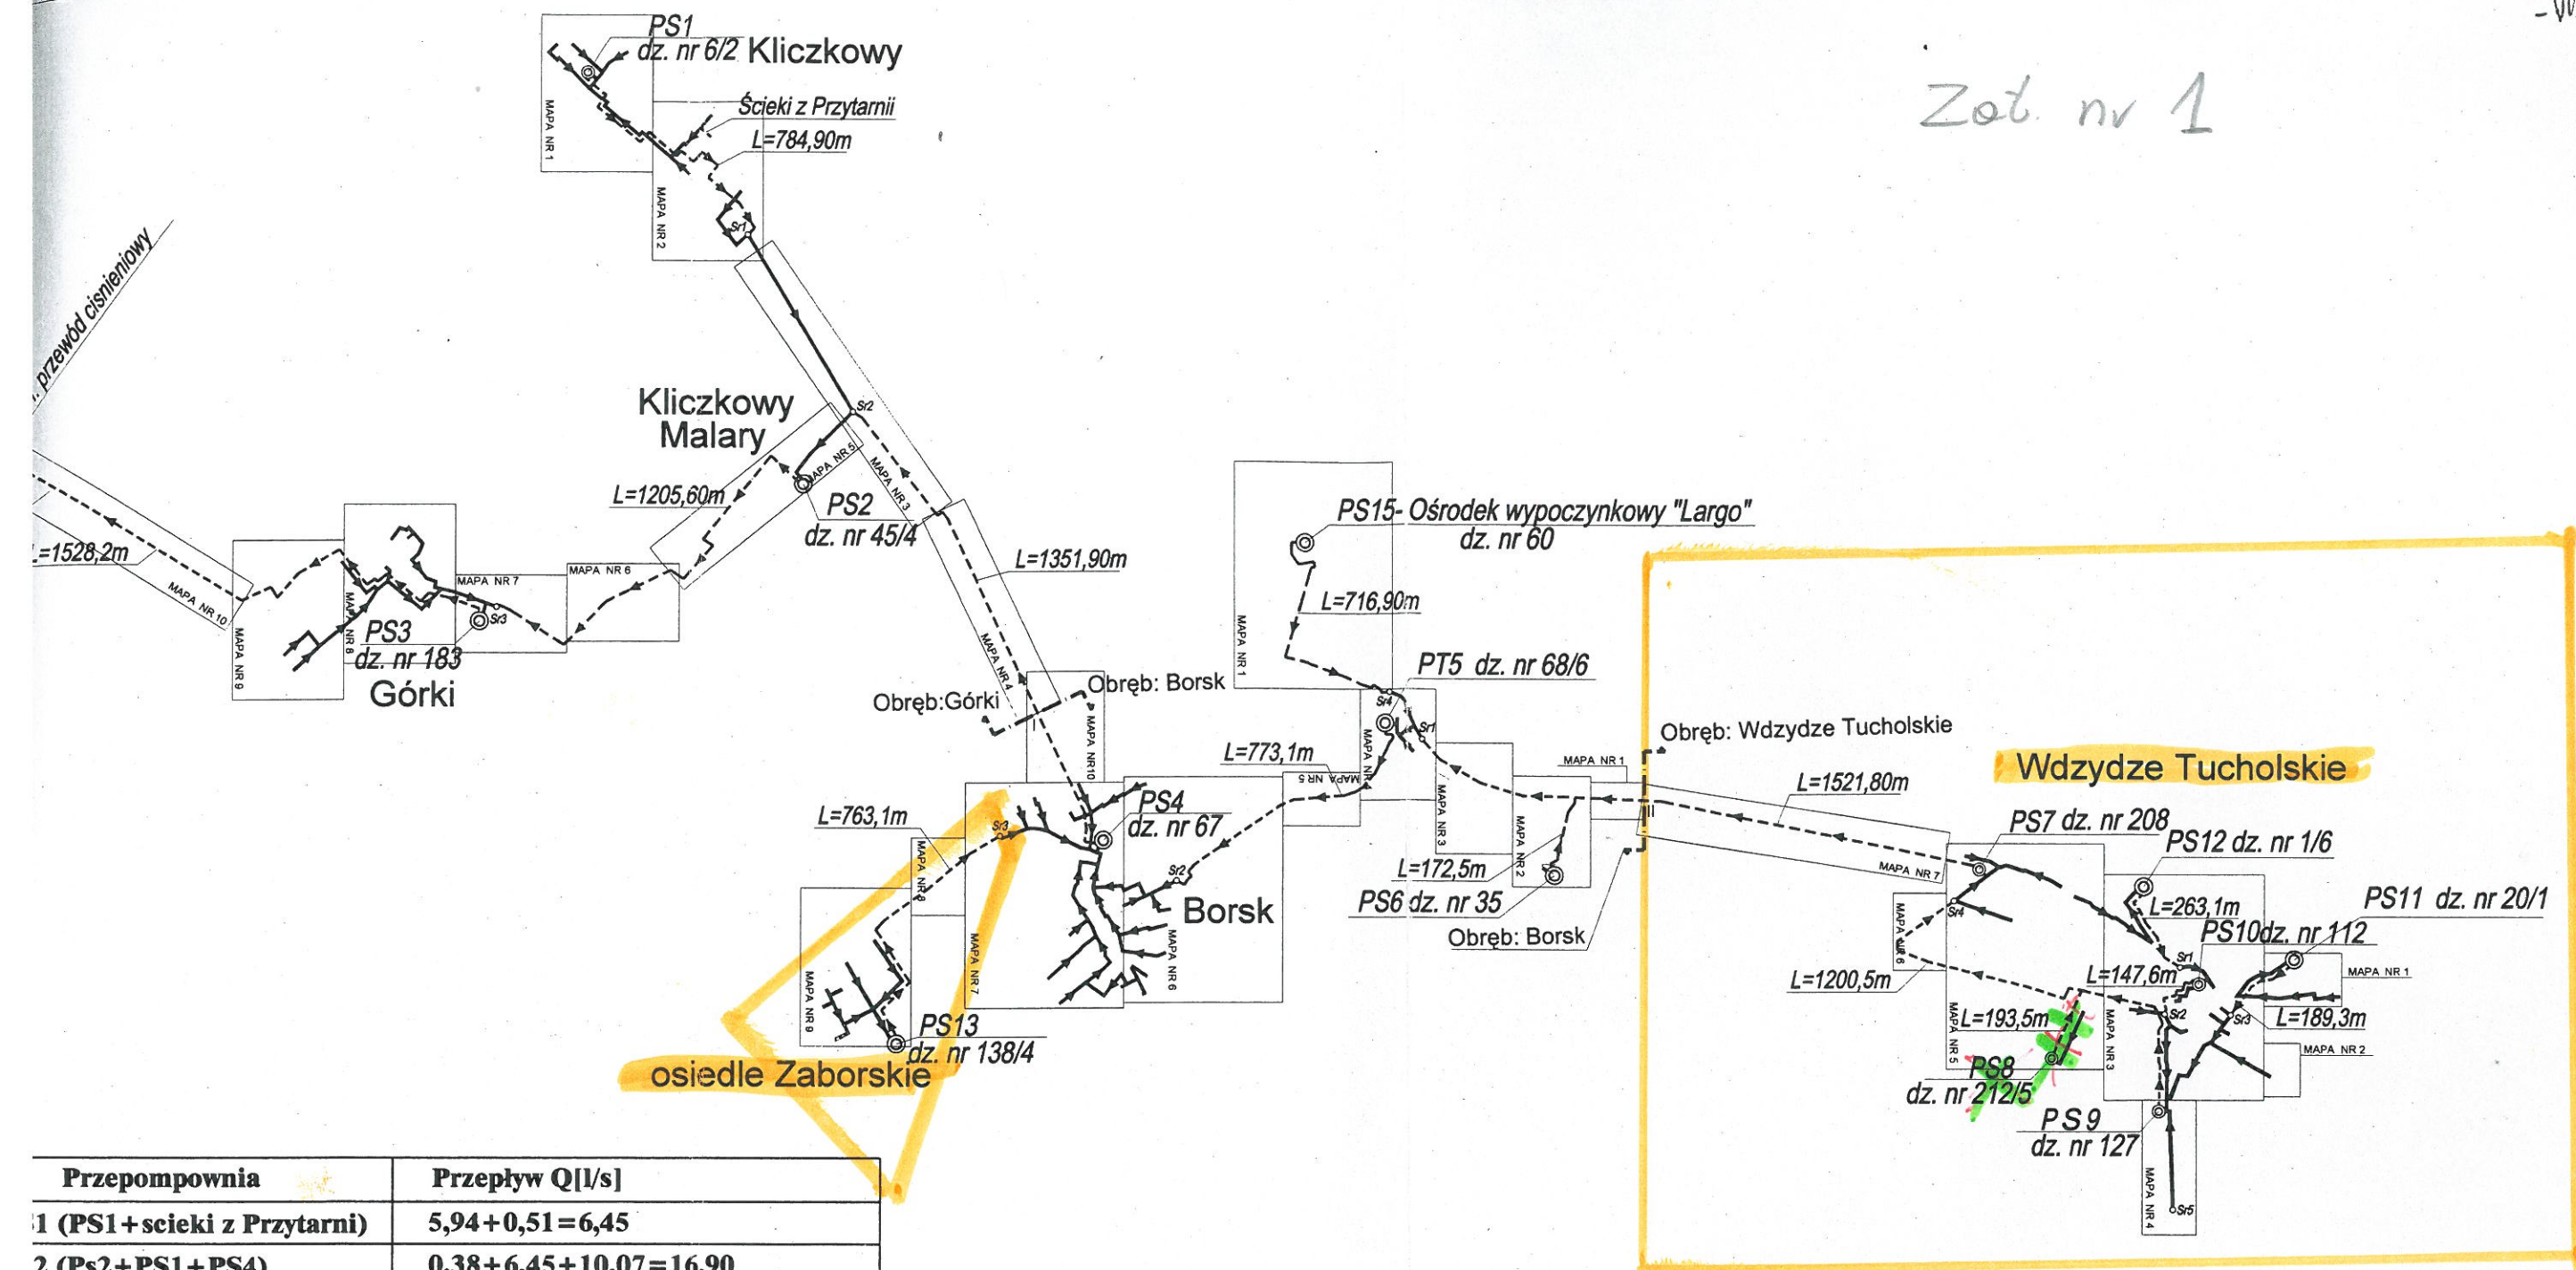

Przepompownia	Przepływ Q[l/s]
1 (PS1+ścieki z Przytarni)	5,94+0,51=6,45
2 (PS2+PS1+PS4)	0,38+6,45+10,07=16,90
3 (PS3+PS2)	0,82+16,90=17,72
4 (PS4+PS13+PT5)	1,69+7,89+0,49=10,07
5 (PT5+P7+P6+P15)	0,33+4,43+2,09+1,04=7,89
6	2,09
7 (PS7+PS8+PS9)	0,58+0,13+3,72=4,43
8	0,13
9 (PS9+PS10+PS11+PS12)	0,80+0,18+0,38+0,40+1,96=3,72
10 (PS10+PS12)	0,18+0,40=0,58
11	0,38
12	0,40
13	0,49
15	1,04

LEGENDA:

- Przepompownia sieciowa
- Kolektor grawitacyjny
- Kolektor tłoczny
- Studnia rozprezna

LEGENDA

- zakres do wykonania
- część usunięta z zakresu robót