

DOPROWADZENIE WODY

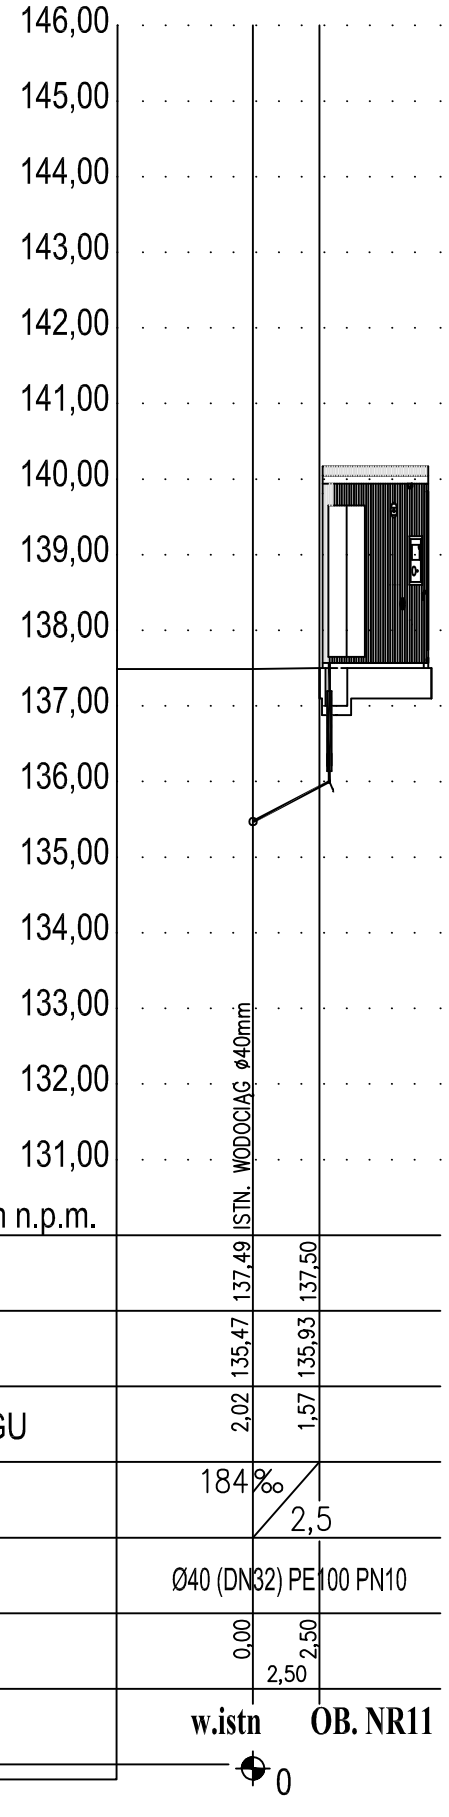

PIX DO REAKTORA 2'

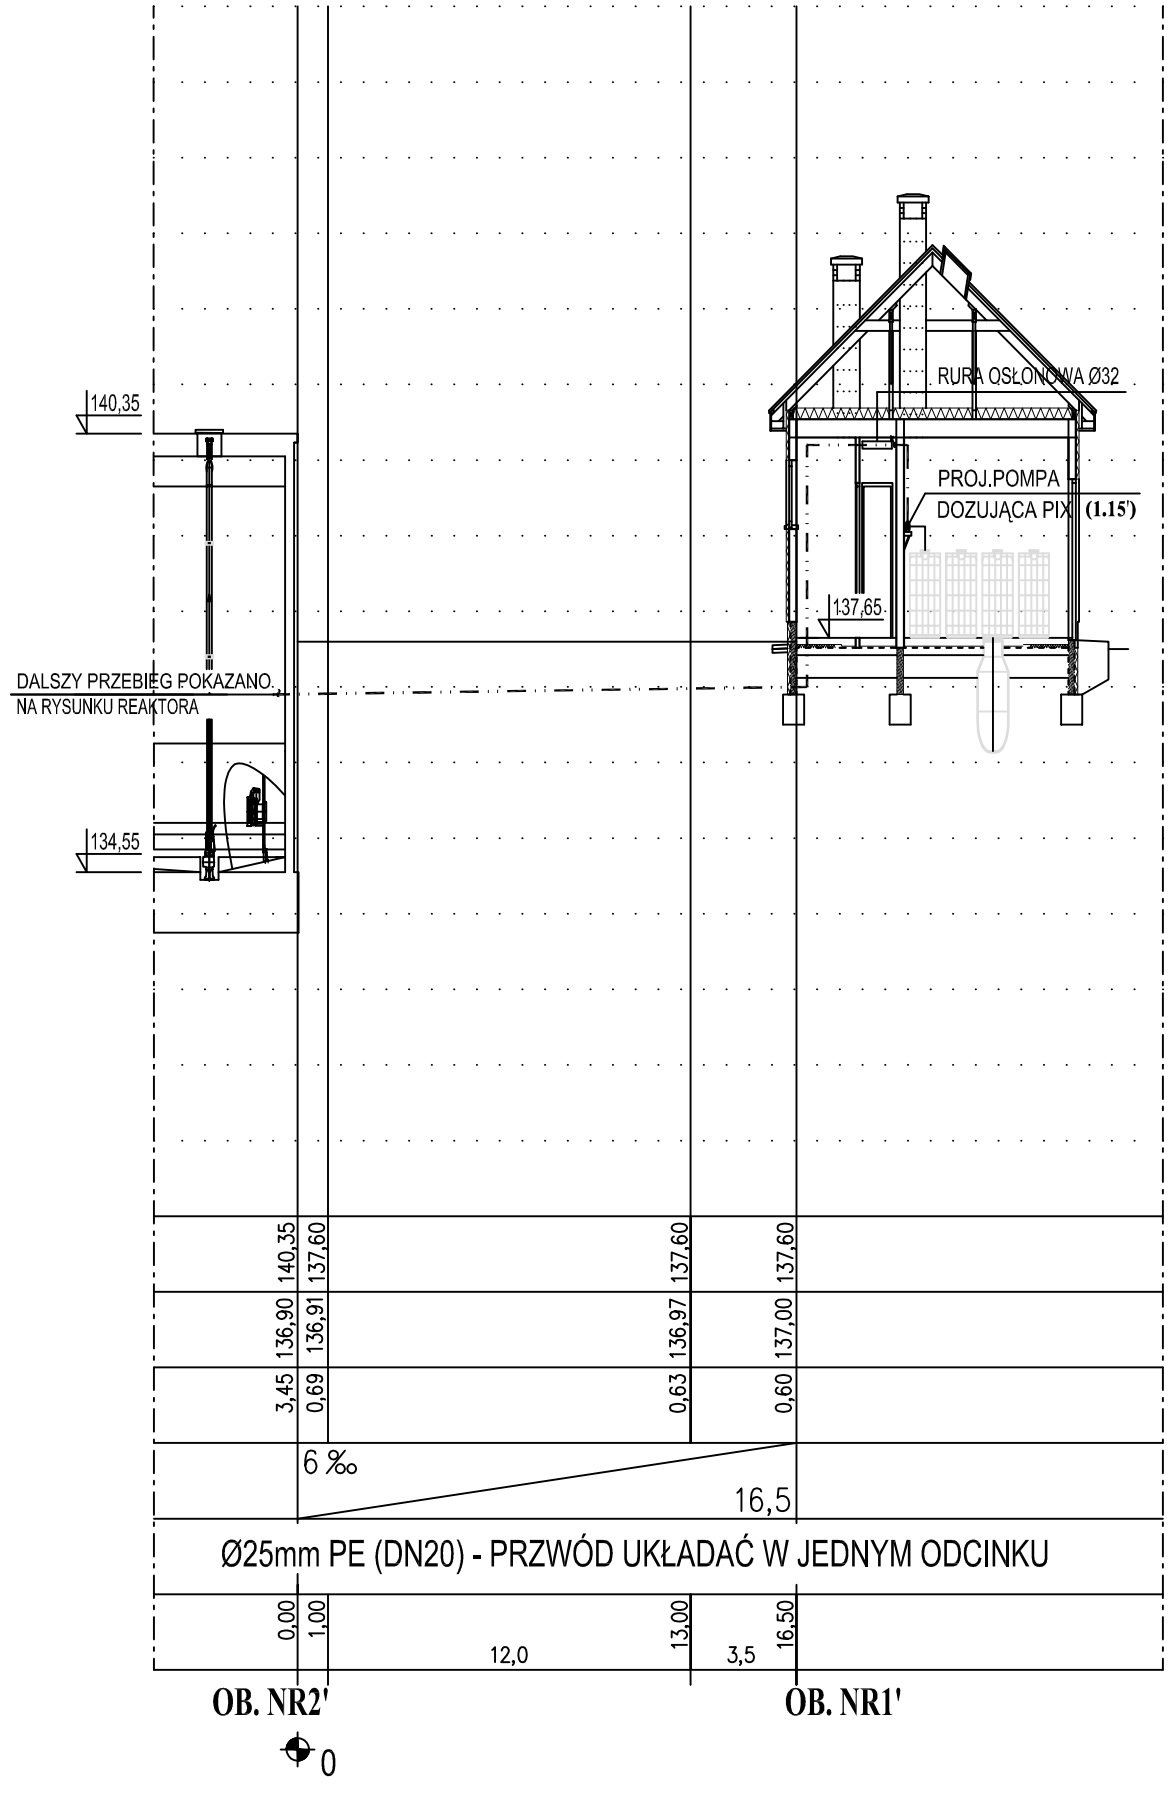

P. PORÓWNAWCZY 130,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	137,49	137,50	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	135,47	135,93	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	2,02	1,57	
SPADKI, DŁUGOŚCI	184‰ / 2,5		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø40 (DN32) PE100 PN10		
ODLEGŁOŚCI	0,00	2,50 (2,50)	
HEKTOMETRY	w.istn	OB. NR11	

	140,35	137,60	137,60	137,60
	136,90	136,91	136,97	137,00
	3,45	0,69	0,63	0,60
	6 ‰		16,5	
Ø25mm PE (DN20) - PRZWÓD UKŁADAĆ W JEDNYM ODCINKU				
	0,00	1,00 (12,0)	13,00	16,50 (3,5)
	OB. NR2'		OB. NR1'	

EPI-Graf, Generator rysunkowy 7.7

UWAGA!

RZECZYWISTE RZĘDNE ISTN. PRZEWODÓW USTALIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Inwestor:
Urząd Gminy
w Karsinie
ul. Długa 222, 83-440 Karsin

Autor opracowania:
Przedsiębiorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

Obiekt:
Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w m. Cisewie

Nazwa rysunku:
PROFILE PODŁUŻNE
RUROCIĄGI TŁOCZNE

Projektant:	mgr inż. Zbigniew Ograbek	upr. KUP/0065/POOS/06	
Opracowanie:	mgr inż. Magdalenia Kwieciszewska		
Sprawdzający:	inż. Marian Stefanowski	upr. G.T.III.7210/35/78	
PROJEKT B - W	Data: luty 2015r.	Skala 1:100/250	Rys. nr **9**