PROFIL PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Skala 1:100/200

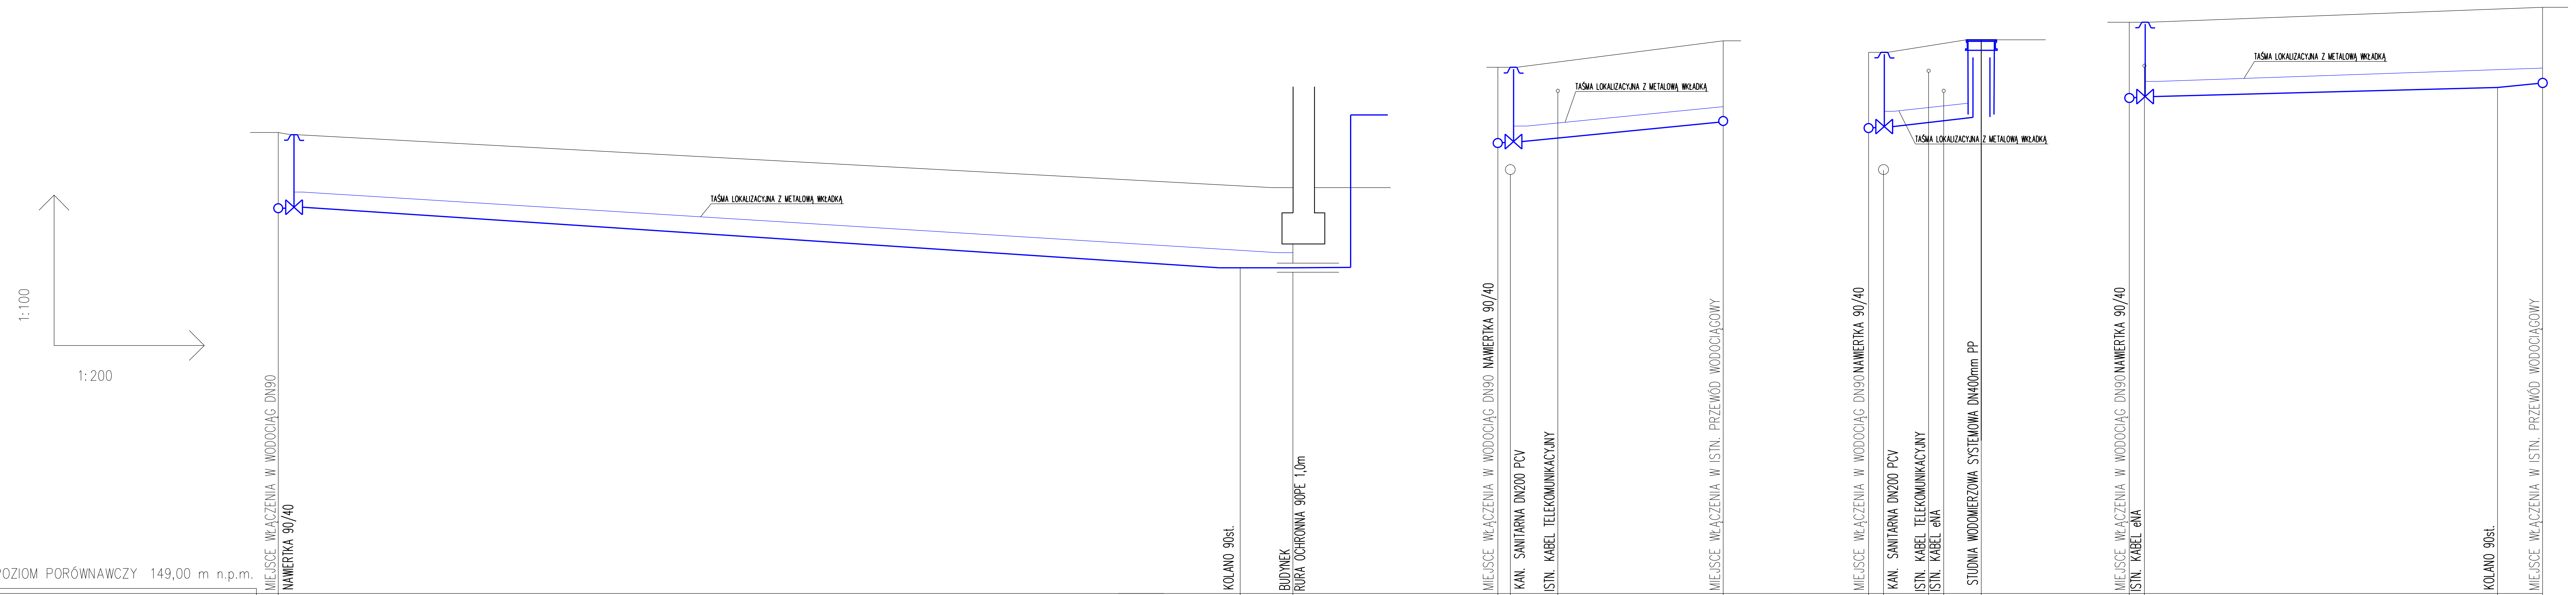

POZIOM PORÓWNAWCZY 149,00 m n.p.m.

Punkt	Opis	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	ODLEGŁOŚCI
W2	MIEJSCE WŁĄCZENIA W WODOCIĄG DN90 NAWIERTKA 90/40	158,20	156,60	1,60	0,00
	KOLANO 90st.	157,10	155,50	1,60	38,40
BUD	BUDYNEK RURA OCHRONNA 90PE 1,0m	157,10	155,50	1,60	40,50
W3	MIEJSCE WŁĄCZENIA W WODOCIĄG DN90 NAWIERTKA 90/40	159,50	157,90	1,60	0,00
	KAN. SANITARNA DN200 PCV	159,50	157,36	2,14	0,50
	ISTN. KABEL TELEKOMUNIKACYJNY	159,50	159,00	0,50	2,40
	MIEJSCE WŁĄCZENIA W ISTN. PRZEWÓD WODOCIĄGOWY	160,03	158,43	1,60	9,00
W4	MIEJSCE WŁĄCZENIA W WODOCIĄG DN90 NAWIERTKA 90/40	159,80	158,20	1,60	0,00
	KAN. SANITARNA DN200 PCV	159,80	157,45	2,35	0,60
	ISTN. KABEL TELEKOMUNIKACYJNY	159,90	159,40	0,50	2,40
	ISTN. KABEL eNA	159,90	159,00	0,90	3,00
SW	STUDNIA WODOMIERZOWA SYSTEMOWA DN400mm PP	160,05	158,45	1,60	4,50
W5	MIEJSCE WŁĄCZENIA W WODOCIĄG DN90 NAWIERTKA 90/40	160,40	158,80	1,60	0,00
	ISTN. KABEL eNA	160,40	159,50	0,90	0,60
	KOLANO 90st.	160,70	159,10	1,60	14,70
	MIEJSCE WŁĄCZENIA W ISTN. PRZEWÓD WODOCIĄGOWY	160,70	159,10	1,60	16,50

Odcinek	SPADKI,	ŚREDNICA, MATERIAŁ,	ODLEGŁOŚCI
W2 – BUD	i=2,7%	ø40PE	L=38,40m
W3	i=5,9%	ø40PE	L=6,60m
W4 – SW	i=5,5%	ø40PE	
W5	i=1,8%	ø40PE	L=14,10m

Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na odcinku Wiele-Chojny gmina Karsin			
Inwestor: Gmina Karsin			
Nazwa rysunku Profil przyłączy wodociągowych		Skala 1:100/200 Nr rys 3.1	
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. sanitarna	Zygmunt Cheba	w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Upr.: nr AN/8346/138/84	
Sprawdził br. sanitarna	mgr inż. Zbigniew Łojewski	w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan Upr. nr POM/0045/PWOS/12	
2 październik 2017r			