


RZUT PARTERU

Zestawienie pomieszczeń parteru		
Liczba	Nazwa	Powierzchnia
0/1	Komunikacja	31,82m2
0/2	Komunikacja	8,42m2
0/3	Magazynek	7,99m2
0/4	Pralnia	7,65m2
0/5	Łazienka	8,77m2
0/6	Napełnianie butli	3,68m2
0/7	Pom.sprężarek	3,21m2
0/8	Garaż	267,17m2
0/9	Kotłownia	4,86m2

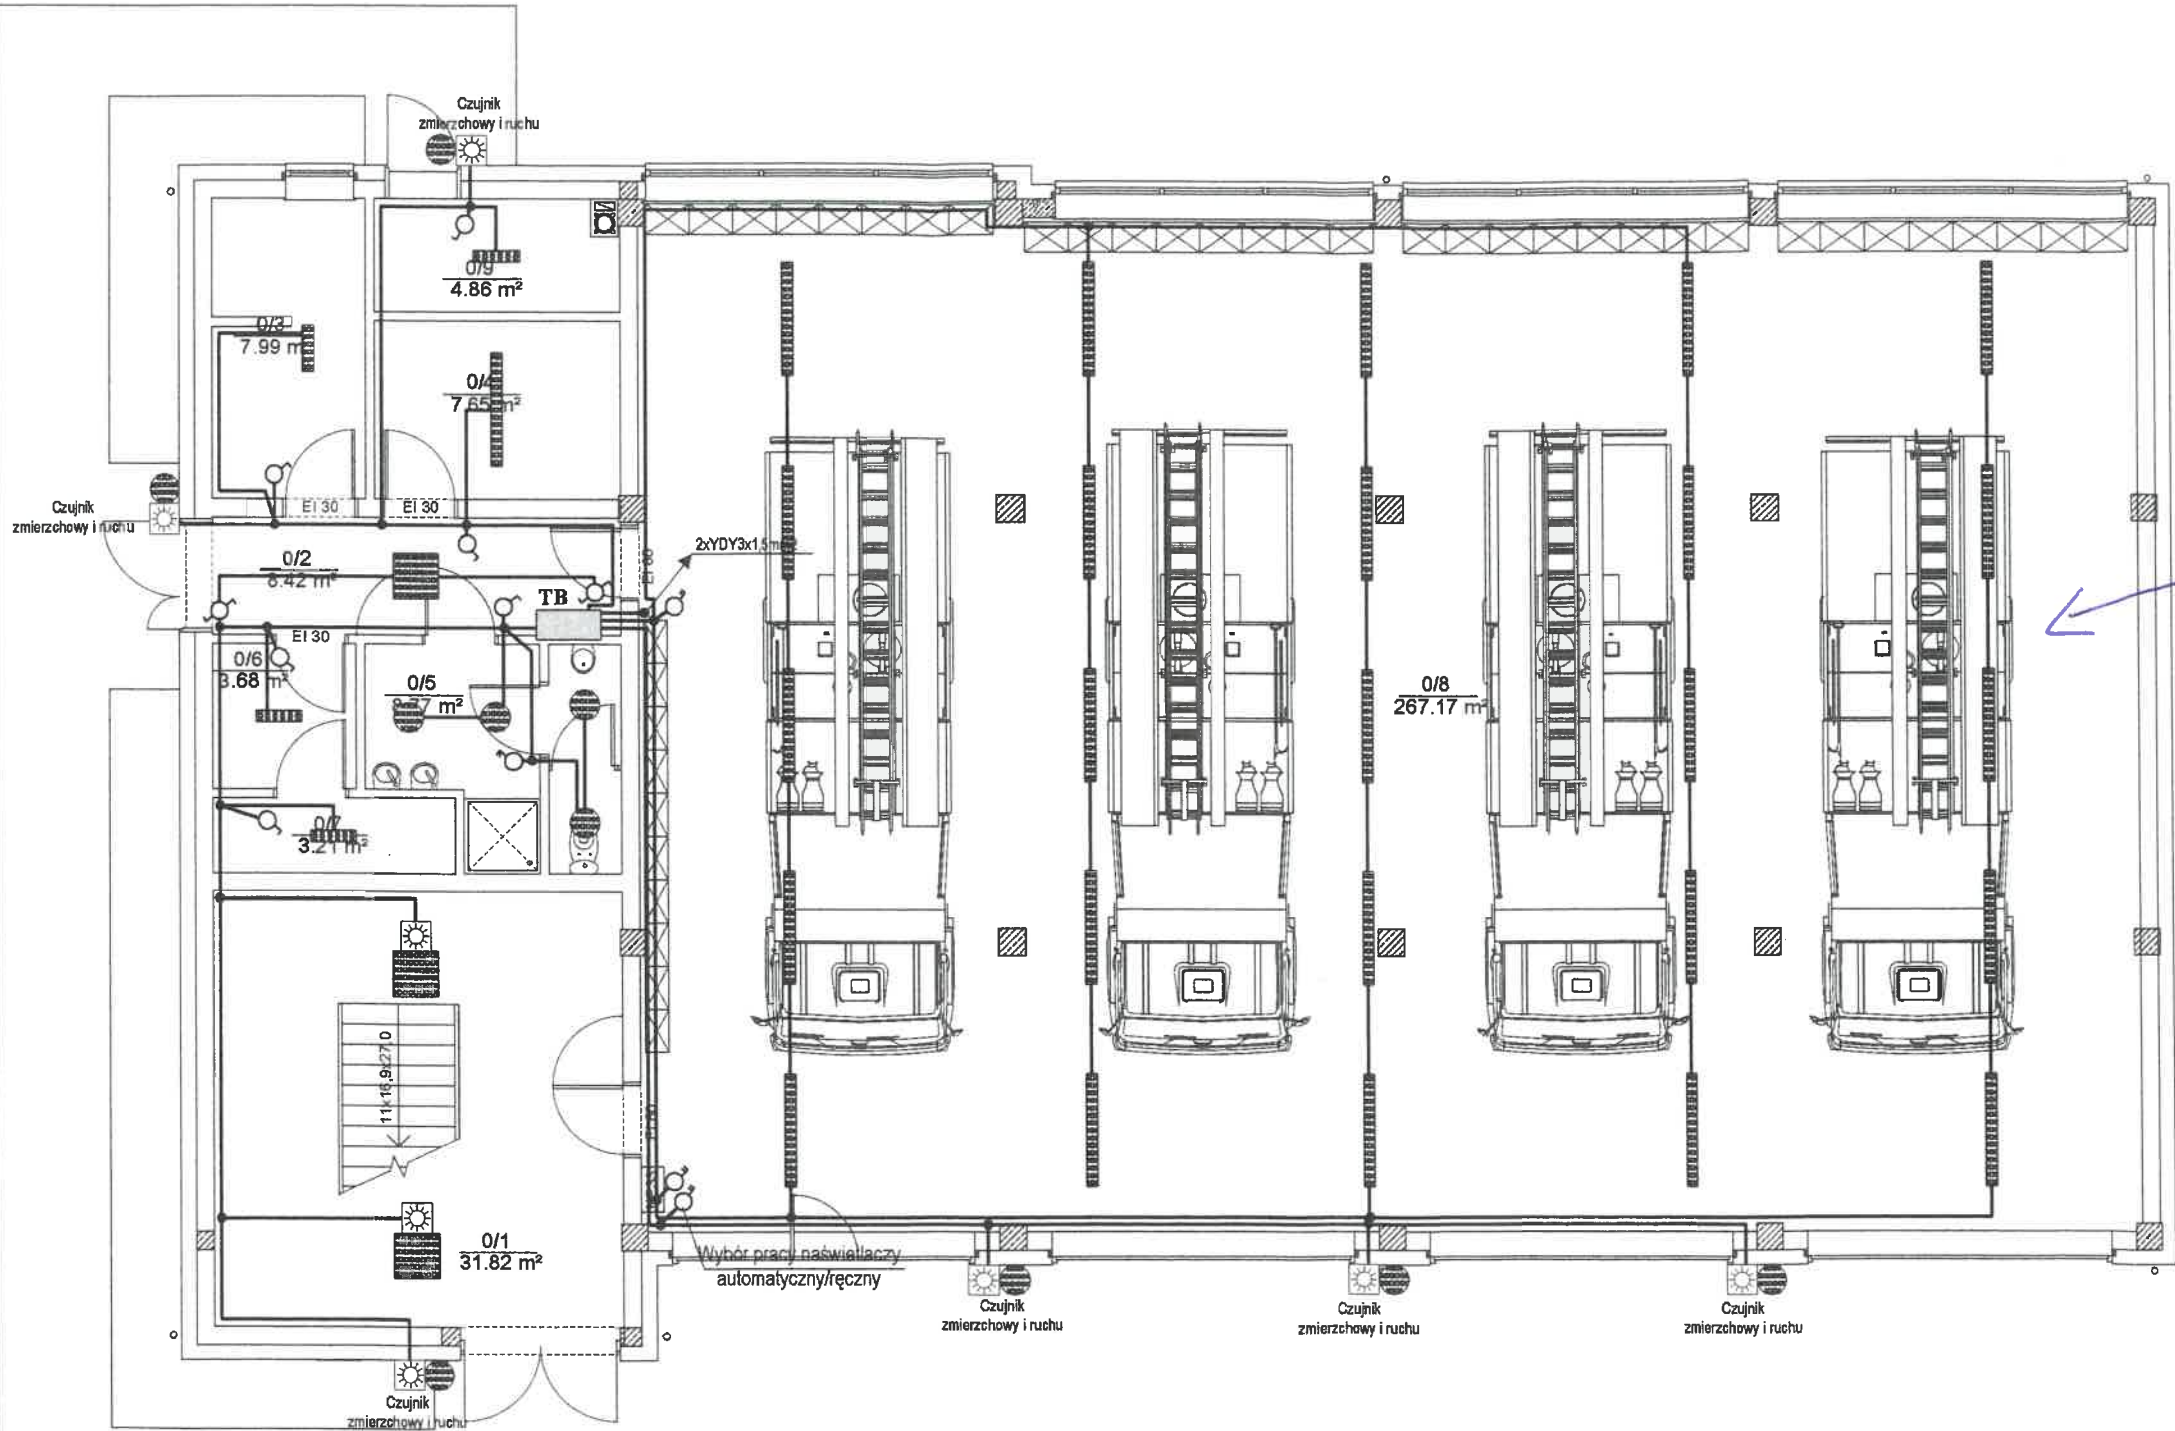

dodatkowa
lampa oświetlenia
w momencie włączenia
systemu (światło alarmu /
oświetlenie ^{miejsce} systemu
selektywnego wywołania
alarmu na garaż
zastępuje w czasie alarmu)

OZNACZENIA :

- oprawa LED
- gniazdo wtyczkowe 1-faz
- gniazdo 3-faz
- wyłącznik 1-bieg
- wyłącznik świecznikowy
- wyłącznik schodowy
- wyłącznik krzyżowy
- przycisk ppoż
- silnik wentylatora
- czujka ruchu

UWAGI :

- Instalację wykonać jako podtynkową.
- Wysokość montażu gniazd wtyczkowych : 1,1 m od podłogi.
- Wysokość montażu wyłączników : 1,2 m od podłogi.
- Przewody nieoznaczone :
 - typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji oświetleniowej,
 - typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.

PRACOWNIA DeGADa PROJEKTOWA			
Inż. Jędrzej Myśzka 77-100 Bytów ul. Cieszyńska 12 tel. 609 511 959 Biuro: Kościelna ul. Wodna 14			
TEMAT: PROJEKT REMIZY OSP W KARSINIE			
LOKALIZACJA: DZ. 614/3 OBR. KARSIN, GM. KARSIN			
PROJEKTOWA I SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN/BRANŻA:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. Marcin Błochowiak	nr up.: POM/0019/POOE/07	<i>[Signature]</i>	1 : 100
PROJEKTOWA I SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN/BRANŻA:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. Mirosław Bukowski	upr. proj. nr 46/Gd/2002	<i>[Signature]</i>	17 grudnia 2020
NAZWA RYSUNKU:			Rys. Nr
Plan instalacji oświetleniowej parteru			E-2