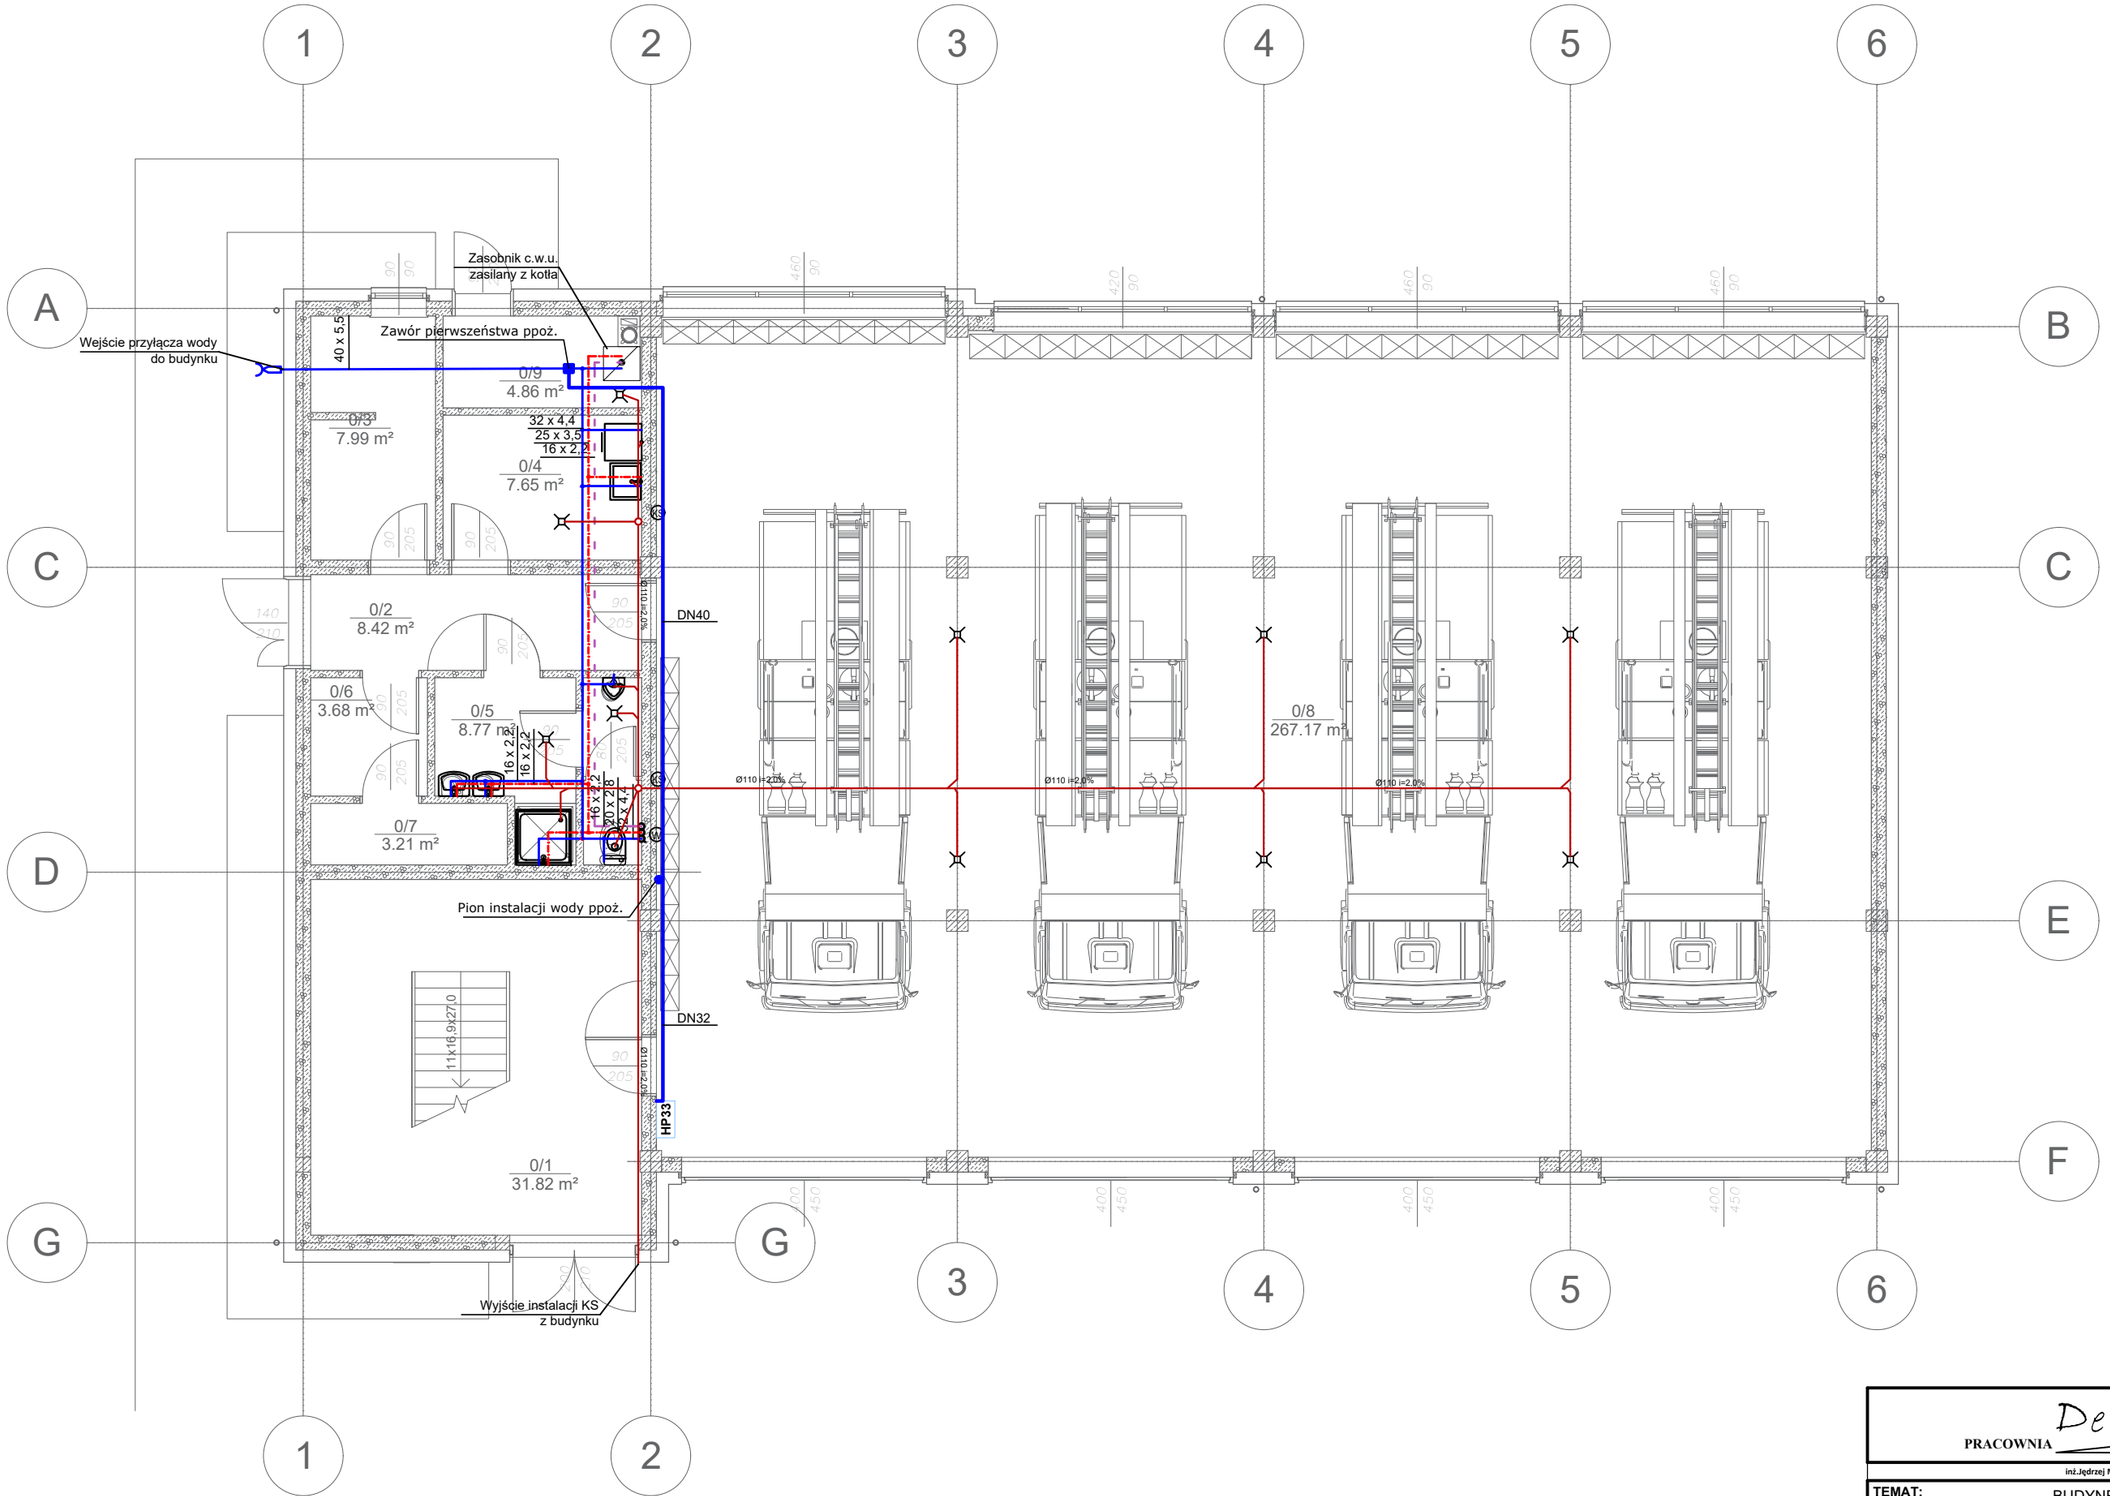

OZNACZENIA

- Przewody instalacji wody zimnej
- Przewody instalacji wody ciepłej
- Przewody instalacji wody cyrkulacyjnej
- Przewody instalacji wody ppoż.
- 25 x 3,5 — Oznaczenie średnicy przewodów instalacji wody
- Przewody instlacji kanalizacji sanitarnej
- Ø110 i=2,0% — Oznaczenie średnicy i spadku przewodów instalacji kanalizacyjnej
- K1 — Oznaczenie pionu kanalizacyjnego

Średnice podejść KS do przyborów:

Umywalka:	Ø40
Zlewozmywak, natrysk:	Ø50
Zmywarka:	Ø50
Miska ustępowa:	Ø110

PRACOWNIA DeCADa PROJEKTOWA

inż.Jędrzej Myszka tel. 609 511 959 Biuro: Kościerzyna ul.Wodna 14

TEMAT: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

LOKALIZACJA: dz. nr 614/3, obręb Karsin, jednostka ewidencyjna Karsin

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA:
inż. Jędrzej Myszka	POM/0040/POOS/07		1:100
SPRAWDZIŁ:	**NR UPRAWNIEŃ:**		**DATA:**
inż. Iwona Myszka	POM/0045/POOS/09		Czerwiec 2022

NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PARTERU

Rys. Nr S1