



LEGENDA:

- listwa natynkowa PCV typu LN 50x20
- kanał instalacyjny PCV typu KI 60x40
- gniazdo logiczne 2XRJ-45 SL kat. 6 ekranowane n/t



Budowa punktu elektryczno-logicznego

Zestawienie elementów	
-	Listwa natynkowa dla 8 modułów (nr ref. 080280)
-	Uchwyty do montażu dla 8 modułów (nr ref. 080253)
-	Kabel dla 8 modułów poziomy (nr ref. 078818)
-	Gniazdo kodowane czerwone "RJ45", zespolone 3dPr+Z
-	Gniazdo pod kablem 45 stopni (nr ref. 071553)
-	Plata czarna, szkieletowa, gniazda RJ45 kat.6 typu SL

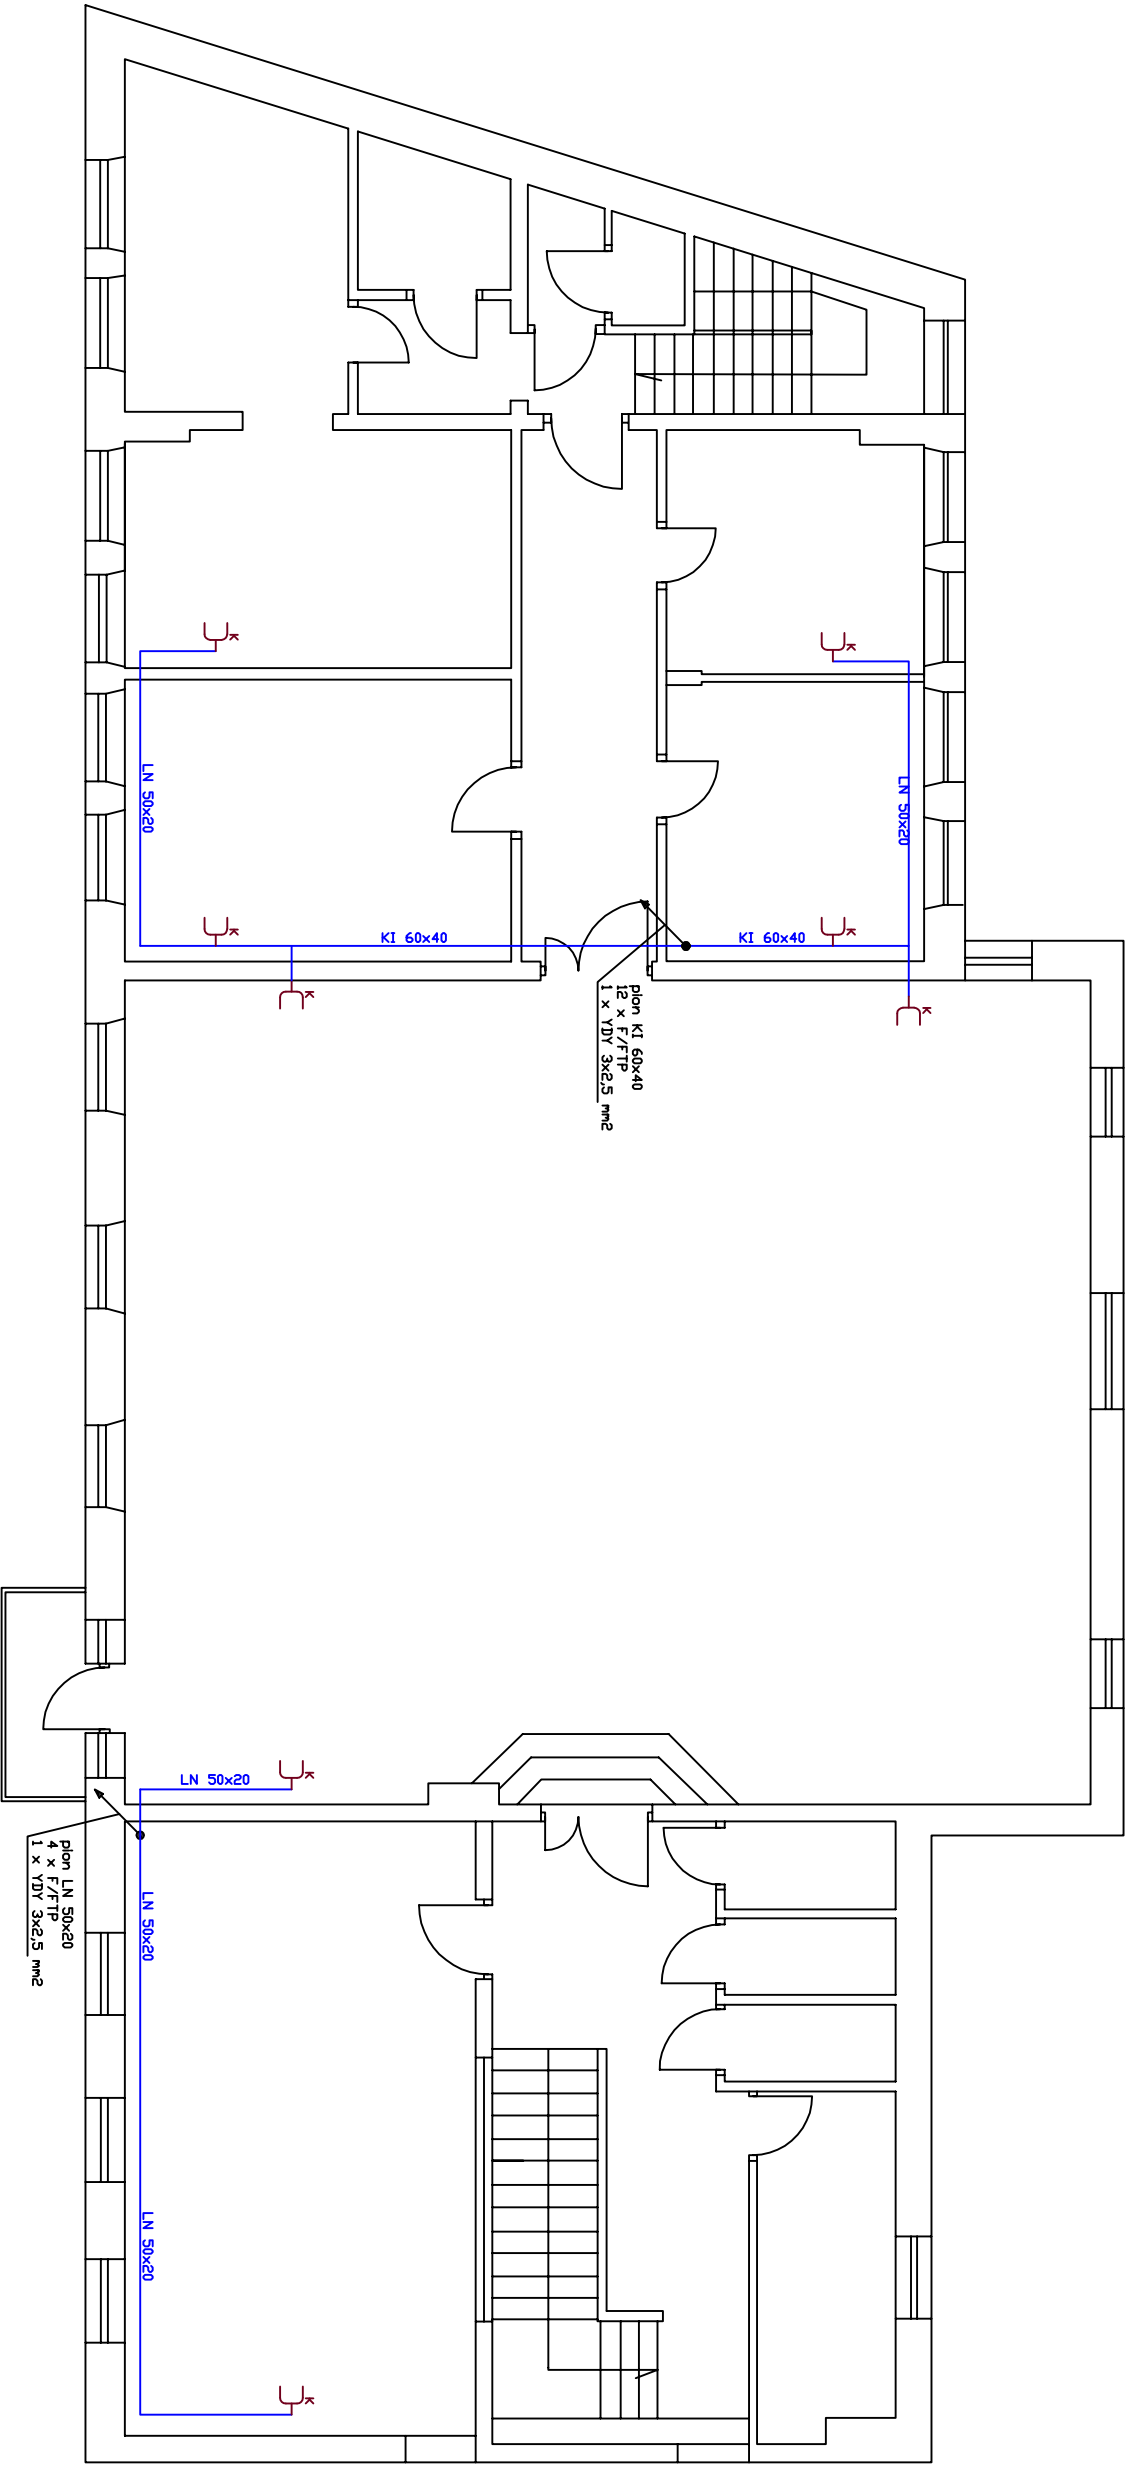

 Przedsiębiorstwo Techniczne Usługowe: ul. Zemborzycka 53
PROELBUD Zygmunt Szymczyk 20-445 Lublin:
ul. Dzielany 21/24; 20-539 Lublin tel/fax (081) 4418261

INWESTOR: Komenda Powiatowa
Pomiatowej Strazy Pozarnej w Krasnymstowie
OBJEKT: Komenda Powiatowa
Pomiatowej Strazy Pozarnej w Krasnymstowie
ul. Pomiatowskiego 10
22-300 Krasnymstow

Brzoza:
Elektryczna
Miejsowosc: Krasnymstow
Gmina: Krasnymstow
Data: 03.2010

TYTUL RYS: Plan instalacji logicznych – poddasze

Funkcja:	Imie i nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Skala rys:
Opracowal:	mgr inż. Marusz Toporowski			1:100
Projektant:	mgr inż. Zygmunt Szymczyk	LUB/0022/PWUE/05		Nr rysunku: 11