









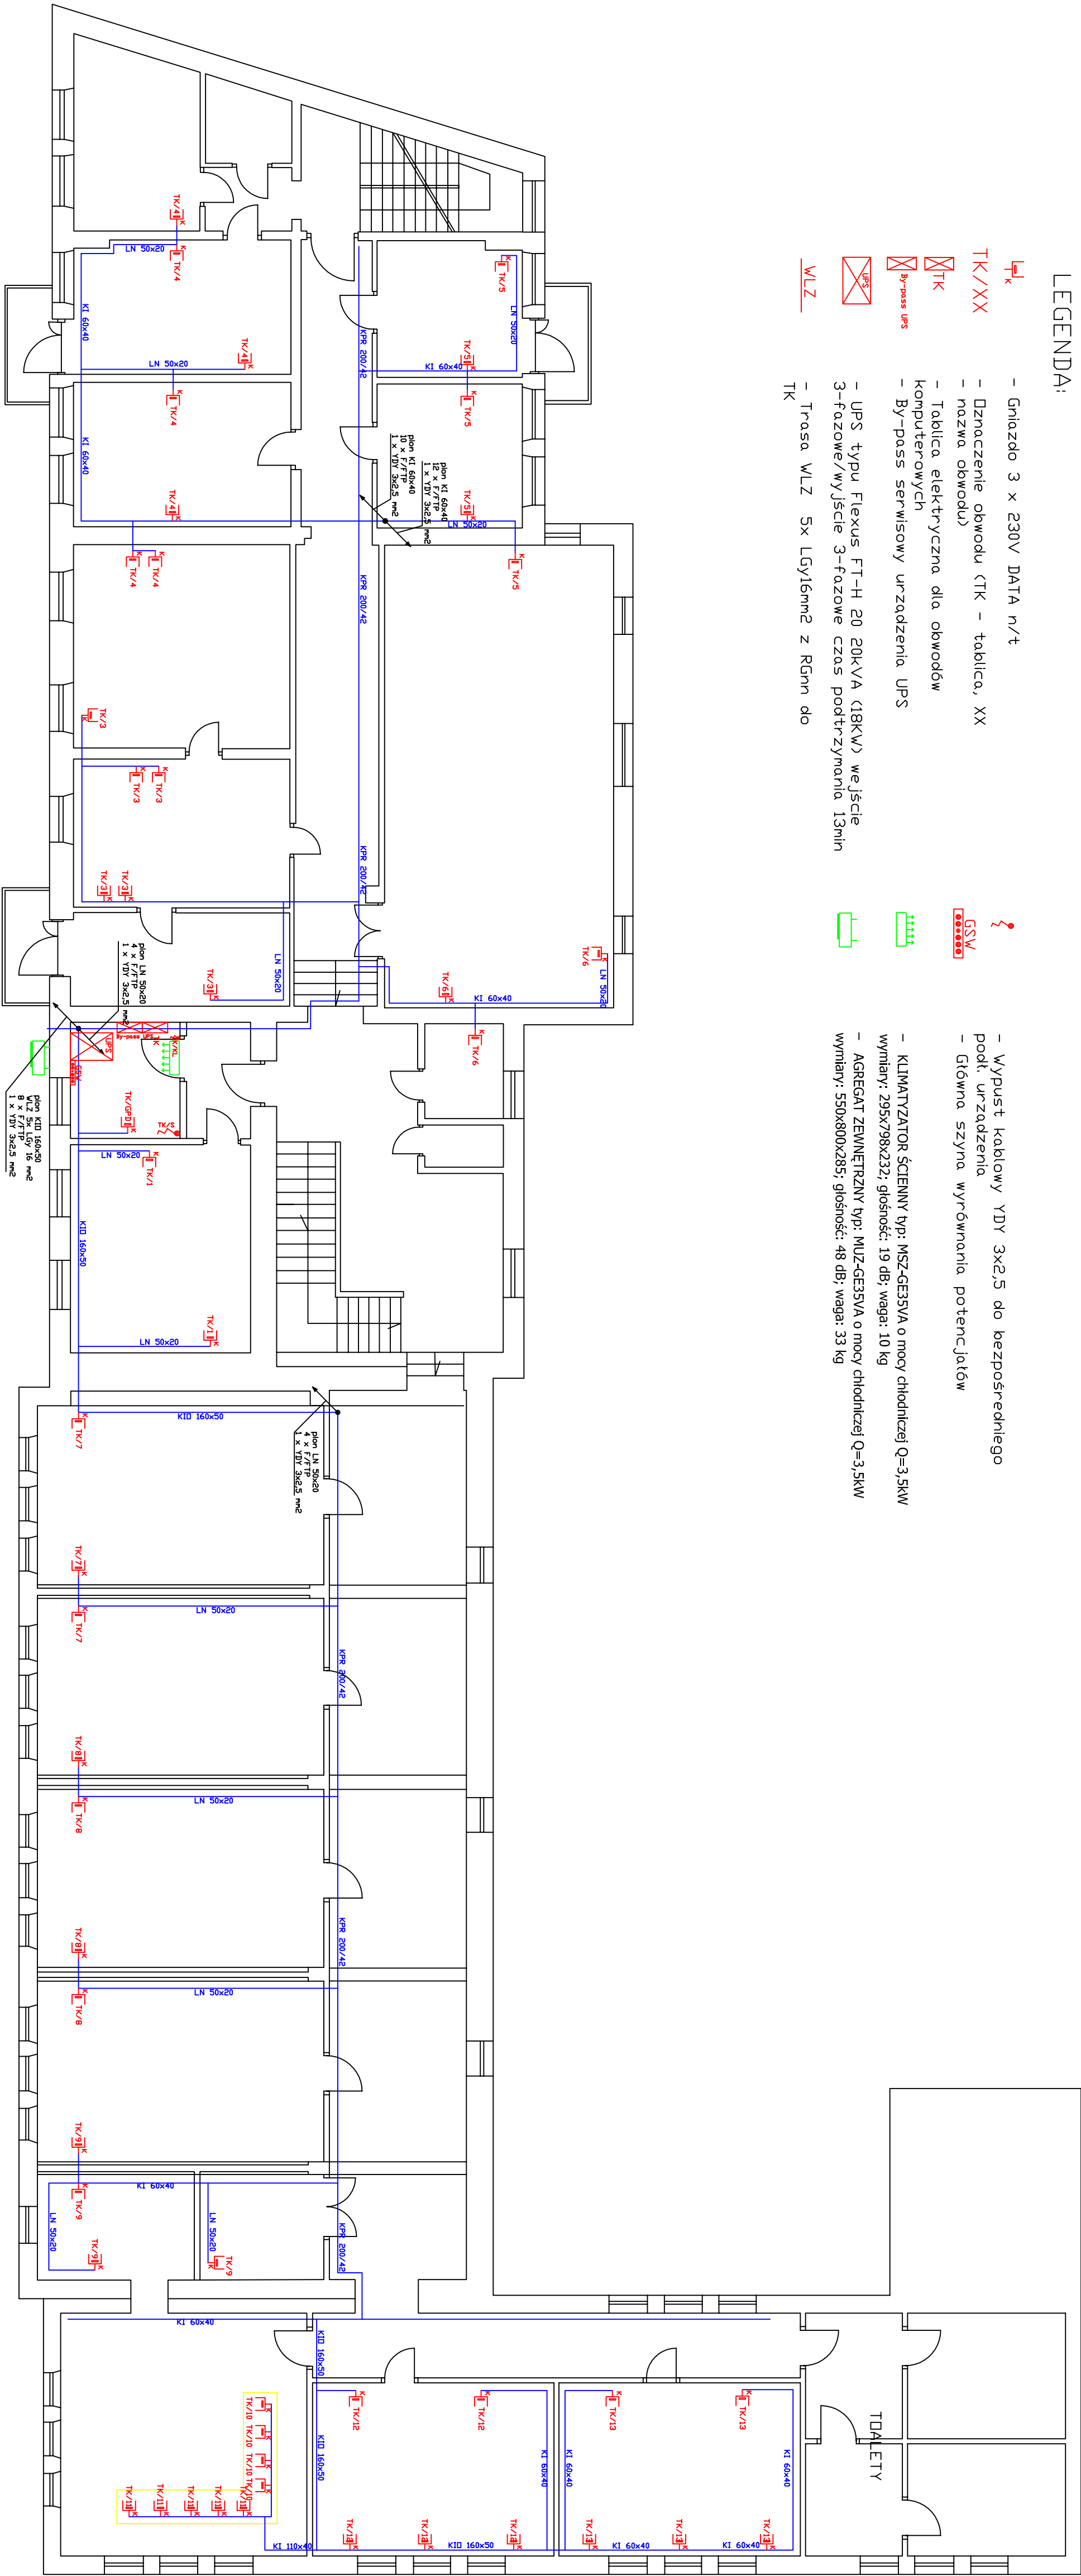



LEGENDA:

- 
 - Gniazdo 3 x 230V DATA n/t
- 
 - Dznaczenie obwodu (TK - tablica, XX - nazwa obwodu)
- 
 - Tablica elektryczna dla obwodów komputerowych
- 
 - By-pass serwisowy urządzenia UPS
- 
 - UPS typu Flexus FT-H 20 20kVA (18kW) wejście 3-fazowe/wyjście 3-fazowe czas podtrzymania 13min
- 
 - Trasa WLZ 5x LGY16mm² z Rgnn do TK
- 
 - Wypust kablowy YDY 3x2,5 do bezpośredniego podł. urządzenia
- 
 - Główna szyna wyrównania potencjałów
- 
 - KLIMATYZATOR ŚCIENNY typ: MSZ-GE35VA o mocy chłodniczej Q=3,5kW wymiary: 295x798x232; głośność: 19 dB; waga: 10 kg
- 
 - AGREGAT ZEMNIE/RZNY typ: MUZ-GE35VA o mocy chłodniczej Q=3,5kW wymiary: 550x800x285; głośność: 48 dB; waga: 33 kg



 Przedsiębiorstwo Techniczne Usługowo-Budowlane ul. Zambożnicka 53 PROJEKT BUD. Zymunt. Szynicki ul. Dzielony 21/24; 20-539 Lublin tel./fax (081) 4418261				Brzoza ul. Podolskiej 10 22-300 Kraśnik			
INWESTOR: Komenda Powiatowa ul. Dzielony 21/24; 20-539 Lublin tel./fax (081) 4418261				Biuro ul. Podolskiej 10 22-300 Kraśnik			
OBJEKT: Podstawowa Szkoła, Poznań, w Kraśniku ul. Podolskiej 10				Biuro ul. Podolskiej 10 22-300 Kraśnik			
Tytuł rys.: Plan instalacji elektrycznych – I piętro				Data: 03.2010			
Funkcja:		Imię i nazwisko		Nr upraw.		Podpis	
Dzielnica:		mgr inż. Marcin Łabkowski		1100		[Signature]	
Projektant:		mgr inż. Zymunt Szynicki		1100/05		[Signature]	
						Nr rysunku:	
						7	