



LEGENDA:

- | | |
|-------------------|--|
| <u>LN 50x20</u> | listwa no tylnikowa PCV typu LN 50x20 |
| <u>KI 60x40</u> | działona
- kanał instalacyjny PCV typu KI 60x40 działony
- kanał instalacyjny PCV typu KID 160x50 działony |
| <u>KID 160x50</u> | |
| <u>LP</u> | gniazdo logiczne 2xRJ-45 SL kat. 6 ekranowane n/t |

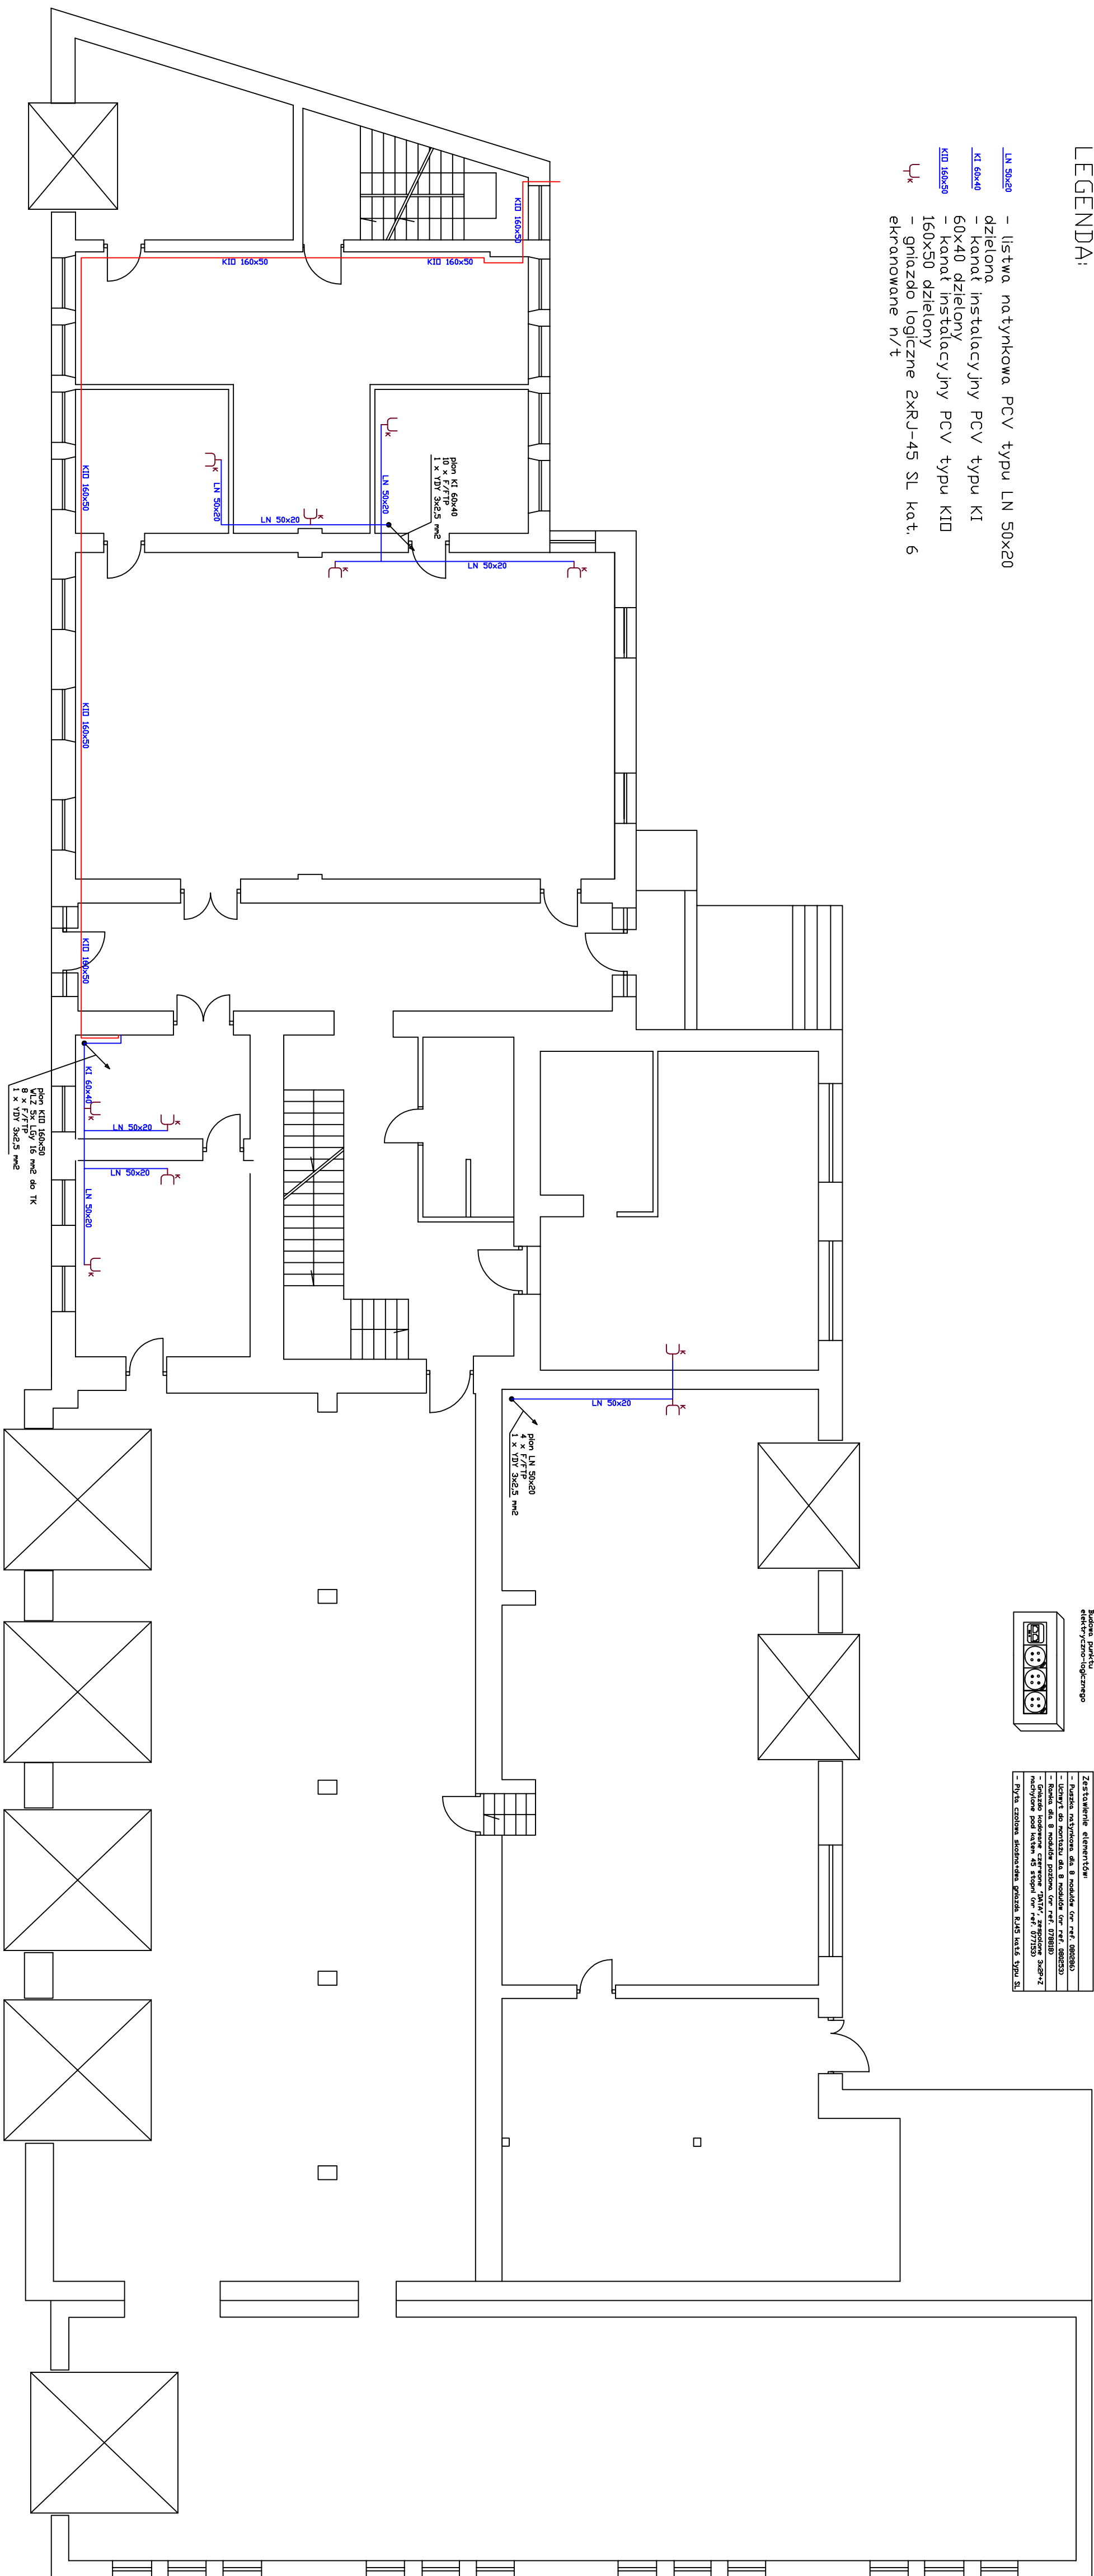

Budowa punktu
elektryczno-logicznego



- Zestawienie elementów:**
- Puzszo nelychno dia 8 modolow (nr ref. 080263)
 - Uchyt do montazu dia 8 modolow (nr ref. 080233)
 - Ramka dia 8 modolow podybna (nr ref. 078818)
 - Gniazdo kodowane Czerwonie "DIA", zespolenie 3x6p+2 nelychno pod katem 45 stopni (nr ref. 077153)
 - Plyta czolowa sklosniana gniazda RJ45 kate 60 stopni