


SKRZYDŁO "A2" PARTER BUDYNKU

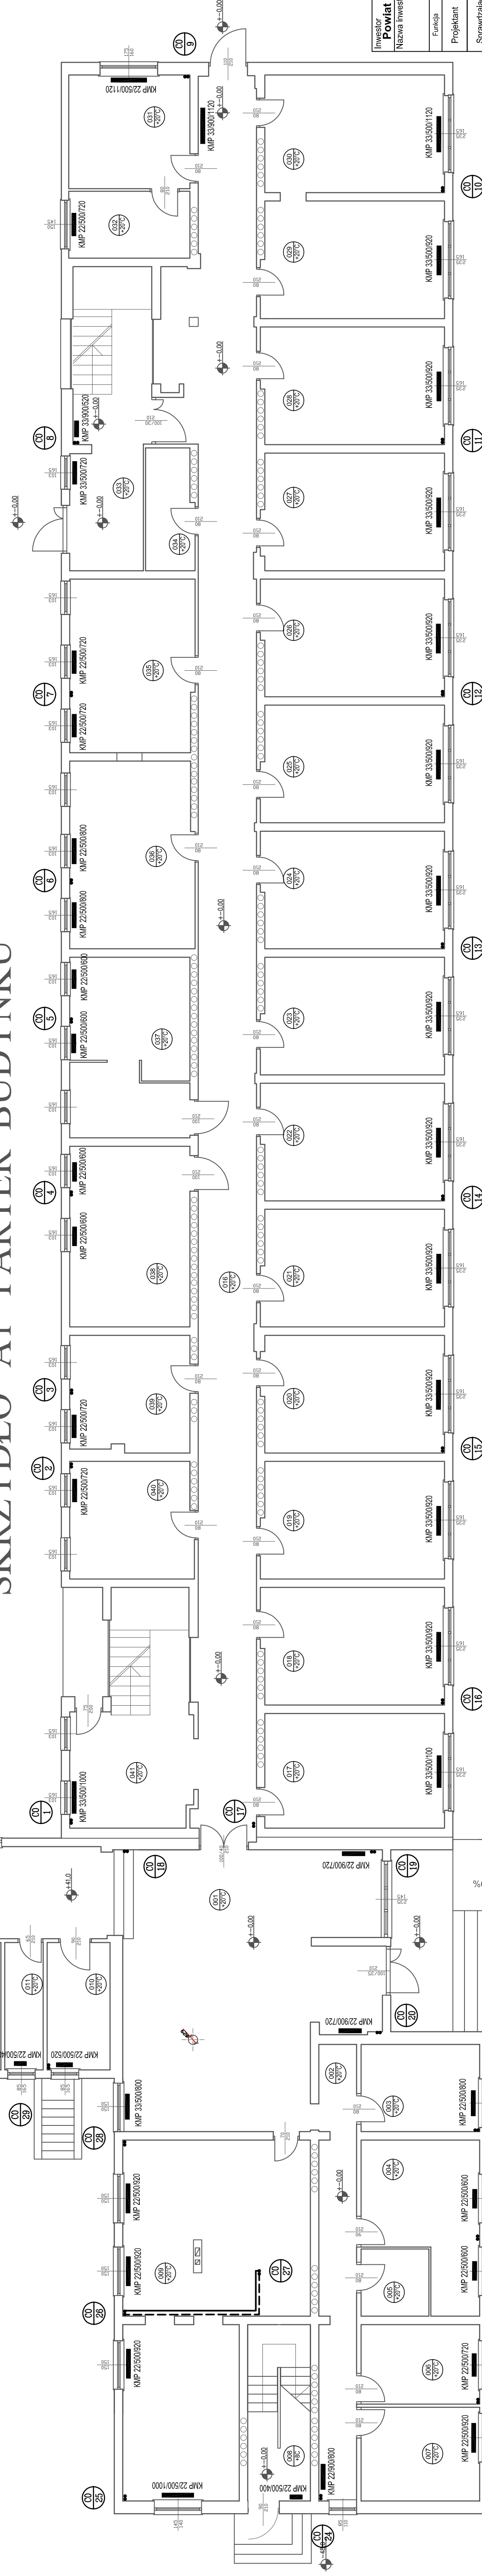

Uwagi jak na rys. nr 2.1 "Rozwinięcie instalacji C.O. - cz.1" i na rys. nr 2.2 "Rozwinięcie instalacji C.O. - cz.2"

Powiat Krasnostawski Uli. Sobieskiego 3 22-300 Krasnostaw Wymina instalacji centralnego ogrzewania w budynku Stowarzyszenia Powiatowego przy ul. Marka Sobieskiego 3 w m. Krasnostaw		Nr rys.: 1.2	
Investor Nazwa inwestycji	RZUT PARTERU		
Funkcja Projektant mgr inż. Monika Płowińska	Imię i naziskio LUB/0180/POOS/11	Skala: 1:100	Nr rys.: 1.2
Przebieg mgr inż. Andrzej Łukaszczyk	Przebieg GP.11.7342/CH/12/08	Data: 05.2019	PW
Brand: Santimat	Brand: Santimat	Data: 05.2019	PW