


Istn. stacja transf.  
[S-1441] KAMIONEK OSIEDLE  
TR 630kVA



istn. obw. nr 2

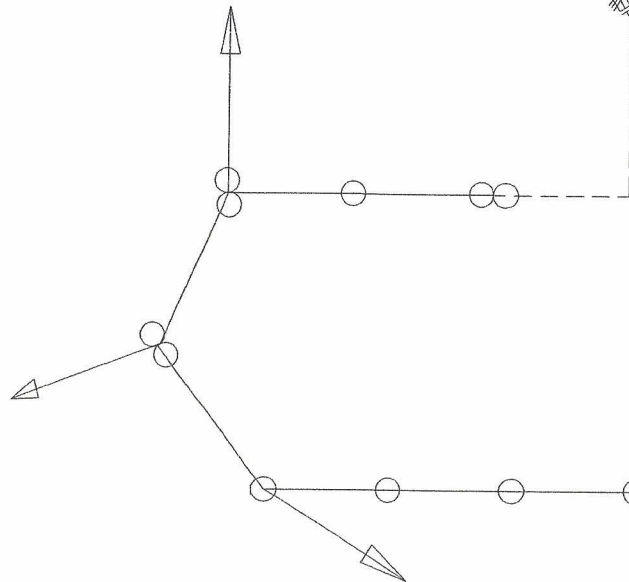

Istn. słup linii nn.  
nr 04/05/ŻN9

Istniejąca rura DVK do przełożenia

Istn. kabel YAKXS 4x70mm<sup>2</sup> (1441-0301/02)

Istn. słup linii nn.  
nr 04/07/E-10,5/12

dz. nr 265/1

Proj. przełożenie istniejącego odcinka kabla YAKXS 4x70mm<sup>2</sup>  
o długości 6,5 m poza obręb kolizji

ZAKŁAD USŁUGOWY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Arkadiusz Kacprzak 11-700 Mrągowo os. Grunwaldzkie 2A/3, 89 742 57 21			
Temat :	Schemat sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV		
OBIEKT :	Usunięcie kolizji z modernizacją drogi gminnej		
ADRES :	dz. nr 265/1 obręb Lipowa Góra Zachodnia, jednostka ewidencyjna Szczytno		
INWESTOR :	Gmina Szczytno ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno	DATA	07. 2016r.
OPRACOWAŁ :	Patryk Rakiel	SKALA	-----
PROJEKTANT :	mgr inż. Arkadiusz Kacprzak / WAM/0028/POOE/07	Nr rys.	E - 3