

Poziom porówn. 157,00m n.p.m.

1.	RZĘDNA TERENU	m npm	161.57	161.60
2.	RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	m npm	160.27	160.59
3.	ZAGŁĘBIENIE	m	1.30	1.01
4.	DŁUGOŚCI SPADKI	m/%	$\frac{0.95}{0.74}$	$\frac{4.05}{0.74}$
5.	ŚREDNICE	mm	PCV Ø160	SN8


W12 PR3

LEGENDA:

W11-W12 - Projektowane wpusty uliczne, płaskie z wyciąganym koszem - typ ciężki D400, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą, wpusty osadzone na studzienkach kanalizacyjnych prefabrykowanych z kręgów betonowych z betonu B45, łączonych na uszczelkę z włazem typu ciężkiego D400.

PR3 - Projektowana studnia chłonna,

- Projektowany rurociąg kanalizacji deszczowej z PVC-U klasy S lite z kielichem, wraz z łącznikami,

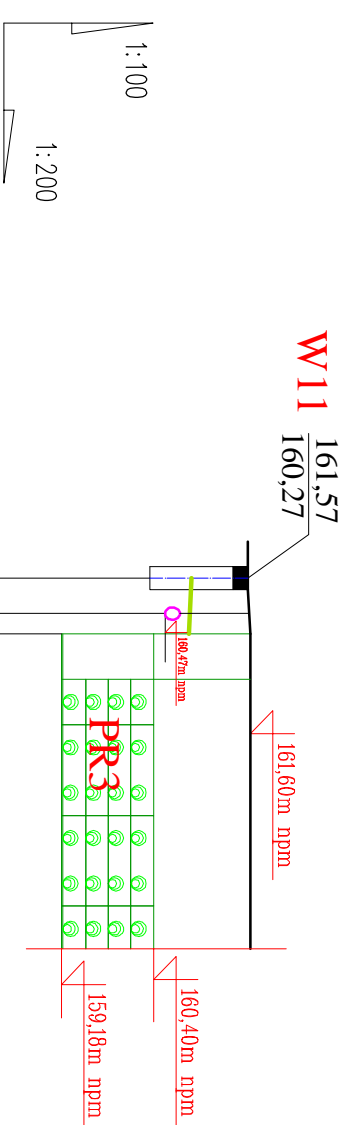

Poziom porówn. 157,00m n.p.m.

1.	RZĘDNA TERENU	m npm	161.57	161.60
2.	RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	m npm	160.27	160.79
3.	ZAGŁĘBIENIE	m	1.30	0.81
4.	DŁUGOŚCI SPADKI	m/%	$\frac{0.75}{0.74}$	$\frac{4.05}{0.74}$
5.	ŚREDNICE	mm	PCV Ø160	SN8

W11 PR3

INWESTYCJA : Przebudowa gminnej drogi.				
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 46, 44/5, 82/25, 82/24. obręb ewidencyjny Lipowa Góra Wschodnia, gmina Szczyrno.				
INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR3				
NR RYSUNKU	Projektant	tech. Andrzej Pietrzak		Skala 1:100 /100
KD-3		upr. nr 139/83/OL, 47/92/OL		
DATA	Asystent	inż. Kopeć Marcin		
10.2015R				
A3	Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Bednarek		
		upr. nr MAZ/0055/POOS/12		