

URZĄD GMINY SZCZYTNO
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
tel. 89 623 25 91

Adam Wardęcki - Projektant
Biuro Projektów Inżynierskich
ul. Osuchowskiego 15
12-100 Szczytno

Nasz znak: RR.SB.7230.3.110.2018

dotyczy: *uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w działkach stanowiących własność Gminy Szczytno dz. nr 21/1, 26/2, 72, 126/3 w miejscowości Romany, obręb geodezyjny Romany, gm. Szczytno.*

Wójt Gminy Szczytno, działając w imieniu Gminy Szczytno, w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.09.2018 r. Pana Adama Wardęckiego - prezesa Firmy „Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o., Sp. K.”, z siedzibą w Szczytnie ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno, informuje, że:

wyraża zgodę

Panu Adamowi Wardęckiemu - prezesowi Firmy „Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o., Sp. K.”, z siedzibą w Szczytnie ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w działkach stanowiących własność Gminy Szczytno, dz. nr 21/1, 26/2, 72, 126/3 w miejscowości Romany, obręb geodezyjny Romany, gm. Szczytno, z zachowaniem następujących warunków:

1. Lokalizacja i przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej musi być zgodny z §140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124), oraz warunkami technicznymi. Na w/w inwestycję należy wykonać plan techniczny i uzgodnić branżowo z właścicielami urządzeń podziemnych i terenu.
2. W celu uzyskania zezwolenia na wejście z robotami w drogę wewnętrzną inwestor zobowiązany jest do zwrócenia się do Urzędu Gminy Szczytno na 30 dni przed zamiarem przystąpienia do wykonania robót z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na zajęcie drogi wewnętrznej.
3. Na podstawie złożonego wniosku sporządzona zostanie umowa, w której określone zostaną warunki prowadzenia robót w działce gminnej, termin wykonania robót oraz określona zostanie technologia przywrócenia działki do stanu poprzedniej używalności po wykonanych robotach. Stroną umowy jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora może występować osoba lub podmiot przez niego upoważniony (pełnomocnictwo). W umowie określone zostaną również stawki opłat za zajęcie drogi wewnętrznej.
4. Inwestor na etapie wykonawstwa na 30 dni przed zamiarem rozpoczęcia robót zobowiązany jest również do zawarcia umowy przedwstępnej na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w drogach wewnętrznych oznaczonych jako działki nr 26/2, 126/3 w miejscowości Romany, obręb geodezyjny Romany, gm. Szczytno,
5. Roboty przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz oznakowanie wykonywać zgodnie z Prawem budowlanym i normami branżowymi.
6. Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w drodze wewnętrznej oraz na umieszczenie w drodze wewnętrznej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi.
7. Integralną częścią niniejszego zezwolenia/uzgodnienia będą w/w umowy stanowiące uzupełnienie uzgodnienia. W przypadku nie zawarcia umów przez inwestora przed przystąpieniem do realizacji zadania niniejsze zezwolenie wygasa. Warunki podane powyżej ważne są przez okres trzech lat. Nieprzestrzeganie w/w warunków spowoduje nieważność niniejszego uzgodnienia.

Otrzymał:

1. Adresat.

2. A/a.

Załącznik:

1. Projekt zagospodarowania działki.

Sprawa prowadzi: Krzysztof Fajbuś tel. 89 623 25 91, 660 480 528

Za zgodność z oryginałem

2018 -11- 2 8

Podpis

[Signature]

URZĄD GMINY SZCZYTNO
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
tel. 89 623 25 91

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Siemkiewicza 1
12-100 Szczytno

Wzrostło lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
prawnie uprawnionej i tyczącej w obrębie nieruchomości własności
Gminy Szczytno, działki nr 21/1, 21/2, 72, 126/3 w msc. Romany
dla potrzeb gminnej Romany - Szczytno.
Zgodnie z pismem R.D. SB. 7230.3.110.2218 z dn. 24.09.2018r.

ZARZĄDCA
GMINY SZCZYTNO
Krzysztof Podlewski
KIEROWNIK
REFERATU ROZWOJU LOKALNEGO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

PE100 SDR17 PN10 Ø90

Za zgodność z oryginałem

2018-11-28
Podpis

S221(r) 172,60
171,20
170,70

PVC Ø200
L=16m i=1,9%

S220 171,20
169,80

PVC Ø200
L=19m i=2,5%

LEGENDA:

- projektowana sieć kanalizacji tłocznej PE100 SDR17 PN10 Ø90
- projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 SN8
- S o studnie rewizyjne włazowe Ø1000/1200
- S • studnie rewizyjne niewłazowe Ø425
- zasuwy
- w1, 2 węzły

Biurowo Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15 tel. 510-825-047			PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROMANY - LIPOWA GÓRA WSCHODNIA		Nr rys. DG-1
			Przedmiot rysunku: Sieć kanalizacji sanitarnej- działka nr 21-21/1 obręb Romany, gm. Szczytno		skala: 1:500
			Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: 13.09.2018
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis		
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06			
Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Kiryjewski	WAM/0092/OWOK/10			
Asystent projektanta	inż. Angelika Lipka				
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14			

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Sikorskiego 1
12-100 Szczytno
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
tel. 89 623 25 91

Uzgodniono lokalizację projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej przyłączającej i tłaczącej w obrębkach
stanowiskowych własności Gminy Szczytno, dr. nr 21/1, 26/2
72, 126/3 i msc. Romany, obręb geodezyjny Romany
gm. Szczytno.
Zgodnie z pismem RR. JB. 7230.3.110.2018 z dn. 24.09.2018

200. V OJTA
GMINY SZCZYTNO
Marek Gólewski

Za zgodność z oryginałem

2018 - 11 - 28

Podpis

S207 166,41
164,99

przecisk r.o. stalową
329,9x7,1; L=11m

PVC Ø200
L=31m i=5,4%

przecisk r.o. stalową
329,9x7,1; L=9m

PVC Ø200
L=15m i=0,5%

S195 165,02
163,43

PVC Ø200
L=22m i=0,5%

PVC Ø200
L=3m i=0,5%

S196 164,64
163,51

PVC
L=28m

LEGENDA:

- projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 SN8
- projektowane przyłącza grawitacyjne PVC-U Ø160 SN8
- S o studnie rewizyjne wjazdowe Ø1000/1200
- S • studnie rewizyjne niewjazdowe Ø425

Biuro Projektów Inżynierskich
Sp. z o.o. Sp. k.
12-100 Szczytno
ul. Osuchowskiego 15
tel. 510-825-047

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI ROMANY - LIPOWA GÓRA WSCHODNIA

Przedmiot rysunku:
Sieć kanalizacji sanitarnej- działka nr 21-26/2 obręb
Romany, gm. Szczytno


Inwestor:
Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

Nr rys.
DG-2

skala:
1:500

data:
13.09.2018

Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Kiryjewski	WAM/0092/OWOK/10	
Asystent projektanta	inż. Angelika Lipka		
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	

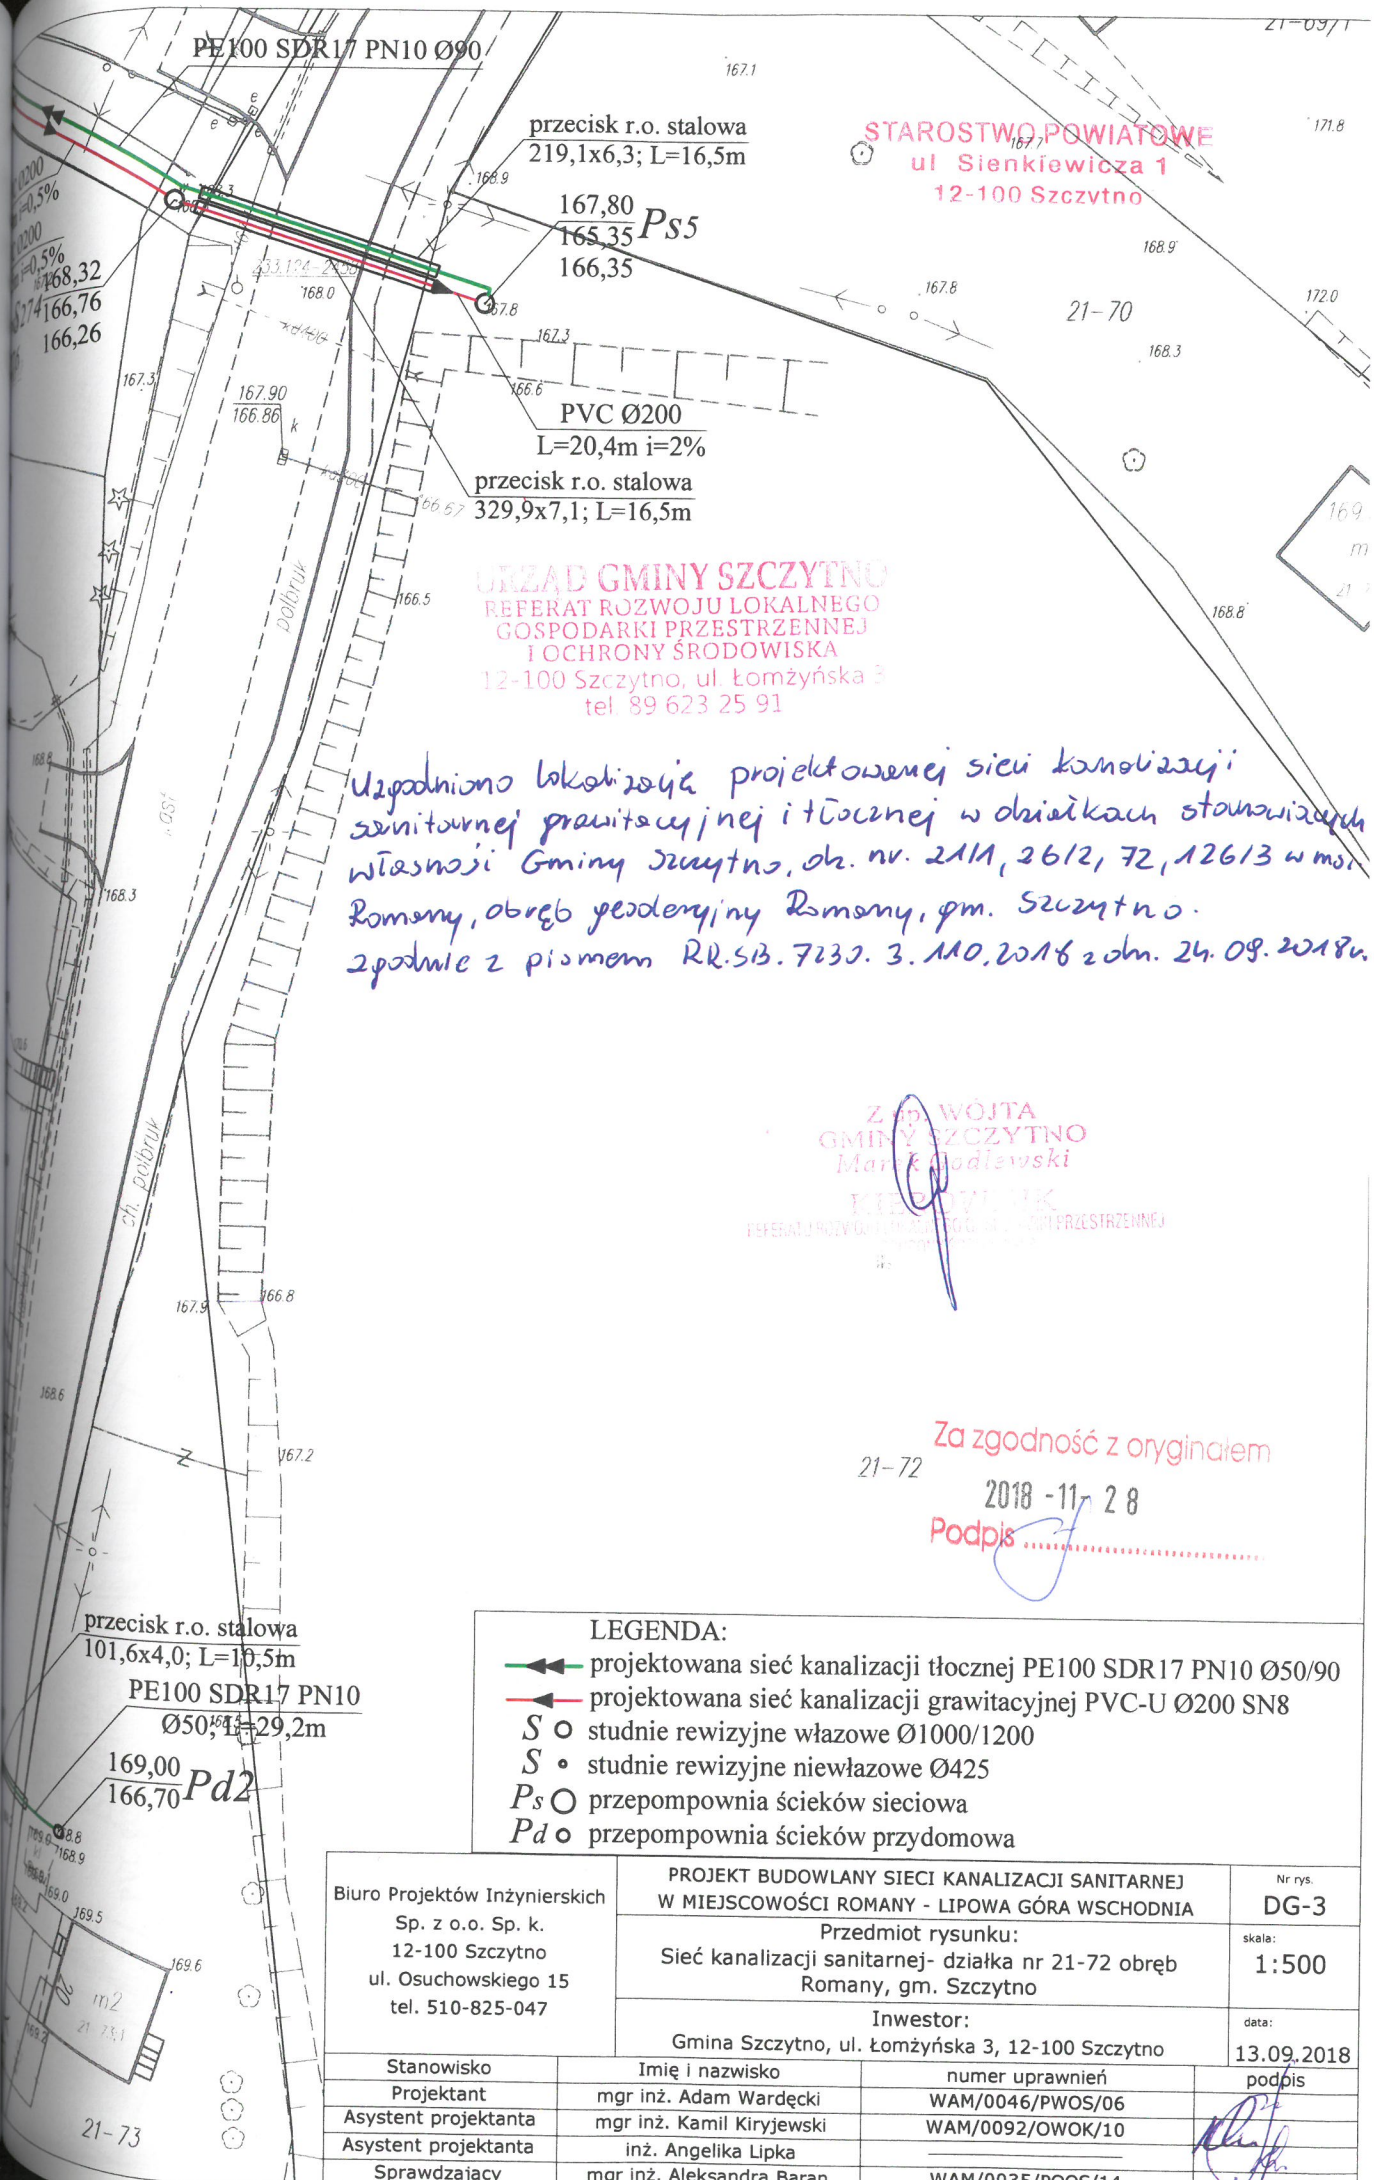


Uzgodniono lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarniej grawitacyjnej i tłocznej w działkach stanowiących własności Gminy Szczytno, dk. nr. 21/1, 26/2, 72, 126/3 w msc. Romany, obręb geodetyczny Romany, gm. Szczytno. zgodnie z planem RK.SB.7233.3.110.2018 z dn. 24.08.2018r.

ZAPIS WÓJTA
GMINY SZCZYTNO
Marek Godlewski
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Za zgodność z oryginałem
21-72
2018-11-28
Podpis

- LEGENDA:
- projektowana sieć kanalizacji tłocznej PE100 SDR17 PN10 Ø50/90
 - projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 SN8
 - S o studnie rewizyjne włączowe Ø1000/1200
 - S • studnie rewizyjne niewłączowe Ø425
 - Ps o przepompownia ścieków sieciowa
 - Pd o przepompownia ścieków przydomowa

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15 tel. 510-825-047		PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROMANY - LIPOWA GÓRA WSCHODNIA		Nr rys. DG-3
		Przedmiot rysunku: Sieć kanalizacji sanitarnej- działka nr 21-72 obręb Romany, gm. Szczytno		skala: 1:500
		Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: 13.09.2018
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień		podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06		
Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Kiryjewski	WAM/0092/OWOK/10		
Asystent projektanta	inż. Angelika Lipka			
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/PWOS/14		

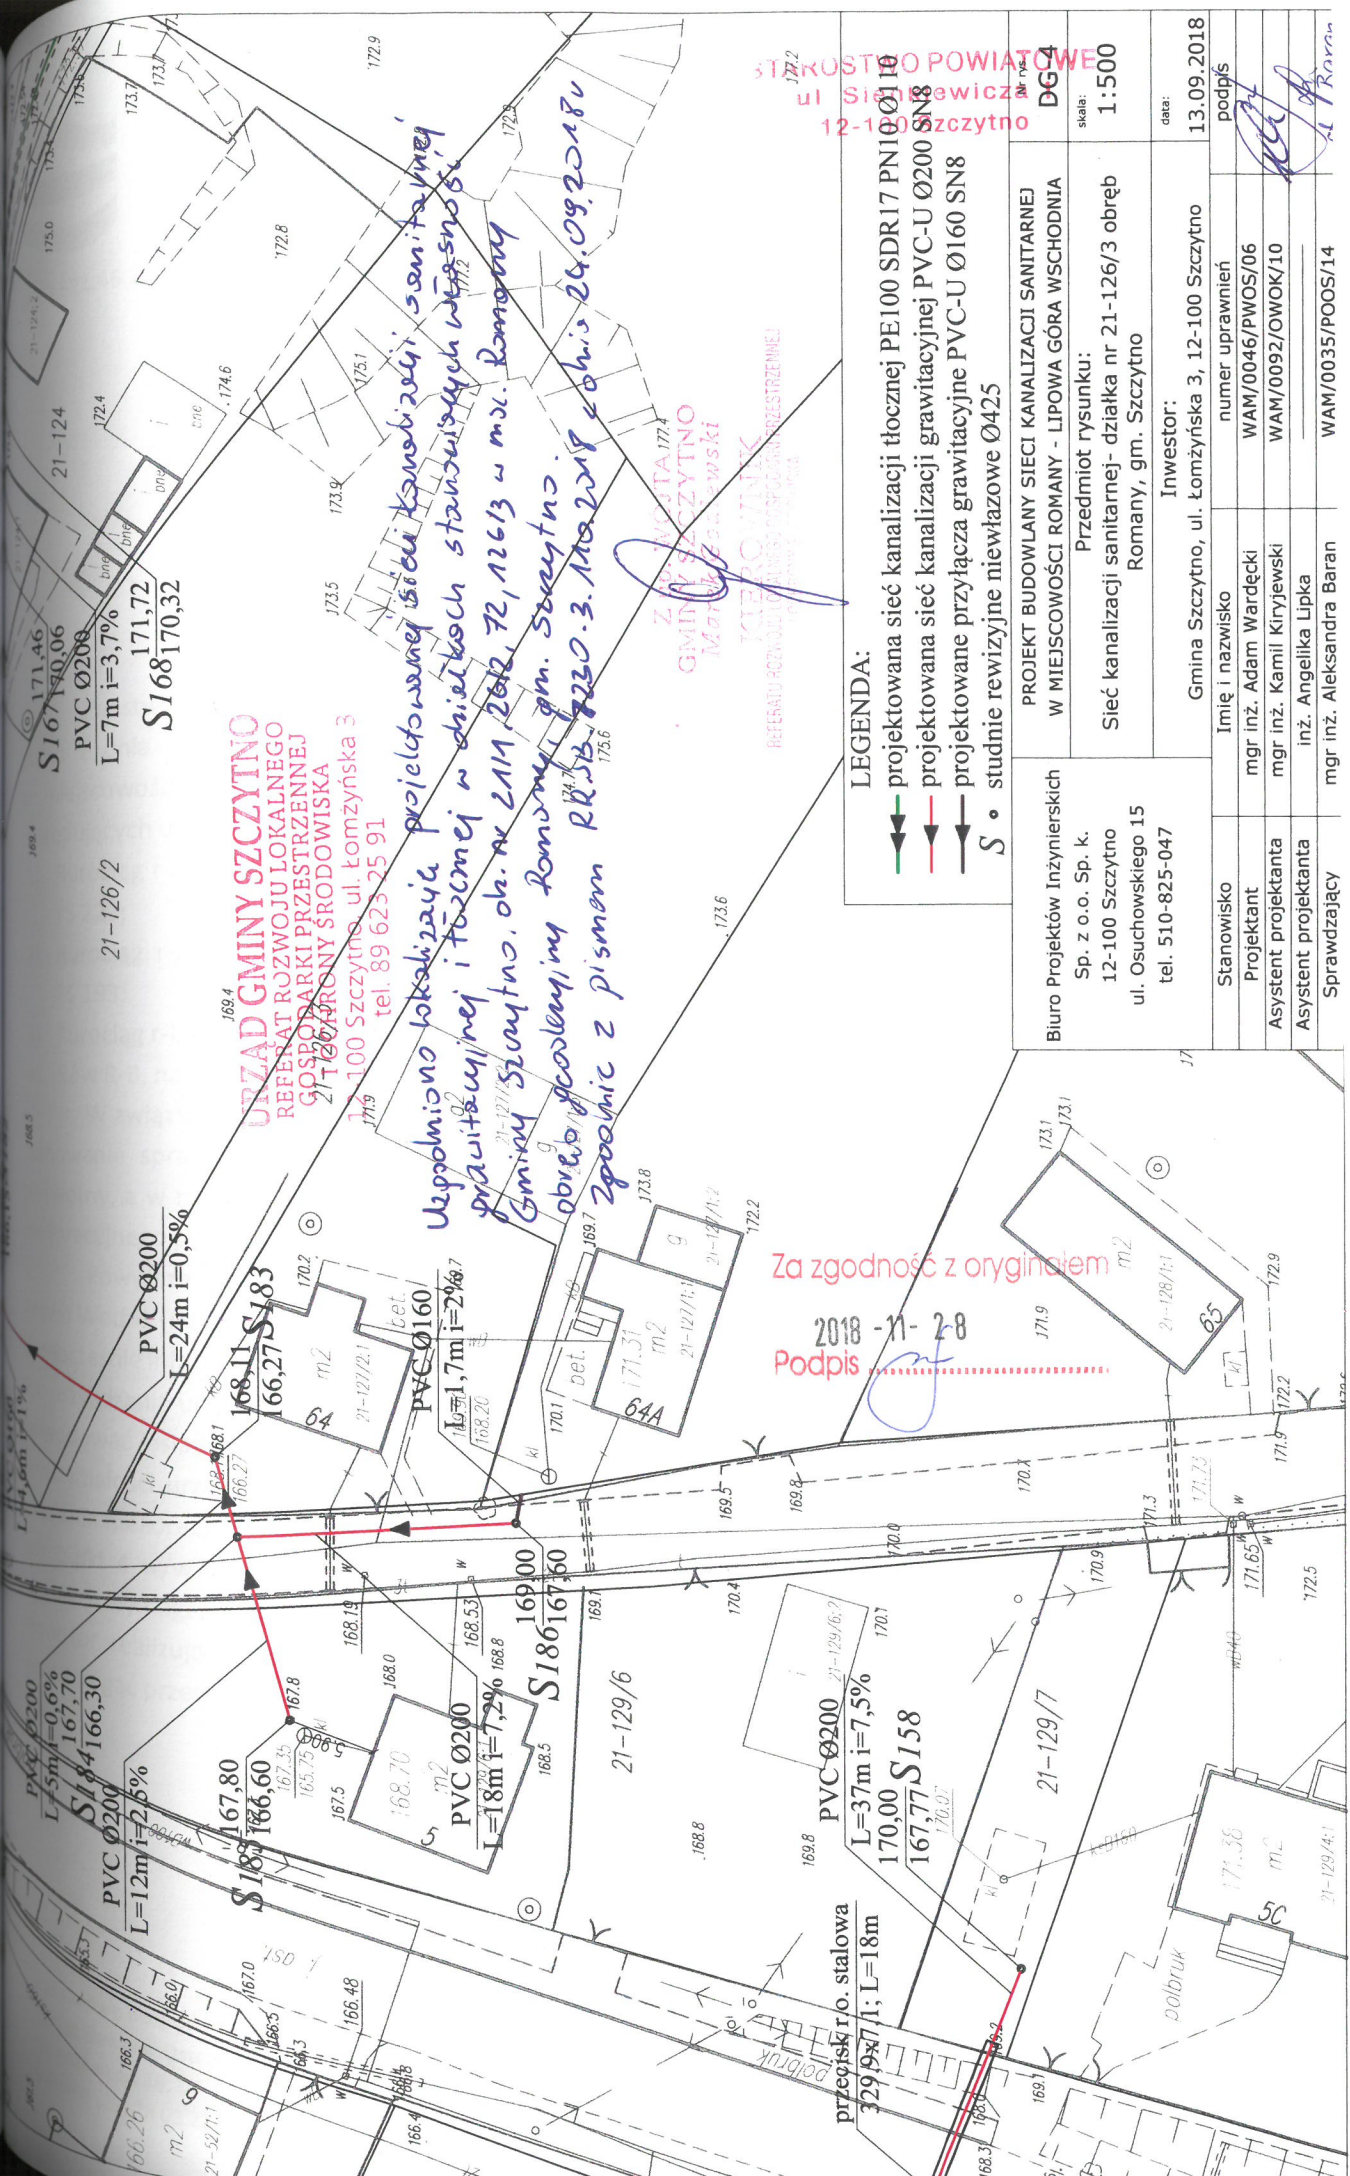





URZĄD GMINY SZCZYTNO
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
21-126/3 PRZESTRZENNA
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
tel. 89 623 25 91

Uzgodniono lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnych
przewodzącej i tłocznej w działkach stanowiących własność
Gminy Szczytno, dr. nr 2111/202, 72, 126/3 w m. Romanów
obw. gminny Romanów, gm. Szczytno.
Zgodnie z pismem RB.54.2230.3.10.218 z dnia 24.09.2018r.

STANOWISKO POWIATOWE
ul. Sienkiewicza 10
12-100 Szczytno

LEGENDA:

- projektowana sieć kanalizacji tłocznej PE100 SDR17 PN10 Ø110
- projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 SN8
- projektowane przyłącza grawitacyjne PVC-U Ø160 SN8
- studnie rewizyjne niewłazowe Ø425

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15 tel. 510-825-047	PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROMANY - LIPOWA GÓRA WSCHODNIA			0 DG4
	Przedmiot rysunku: Sieć kanalizacji sanitarnej- działka nr 21-126/3 obręb Romany, gm. Szczytno			skala: 1:500
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno			data: 13.09.2018
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06		
Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Kiryjewski	WAM/0092/OWOK/10		
Asystent projektanta	inż. Angelika Lipka	_____		
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14		

Za zgodność z oryginałem
2018-11-28
Podpis