


PRZEPOMPOWNIA PS8

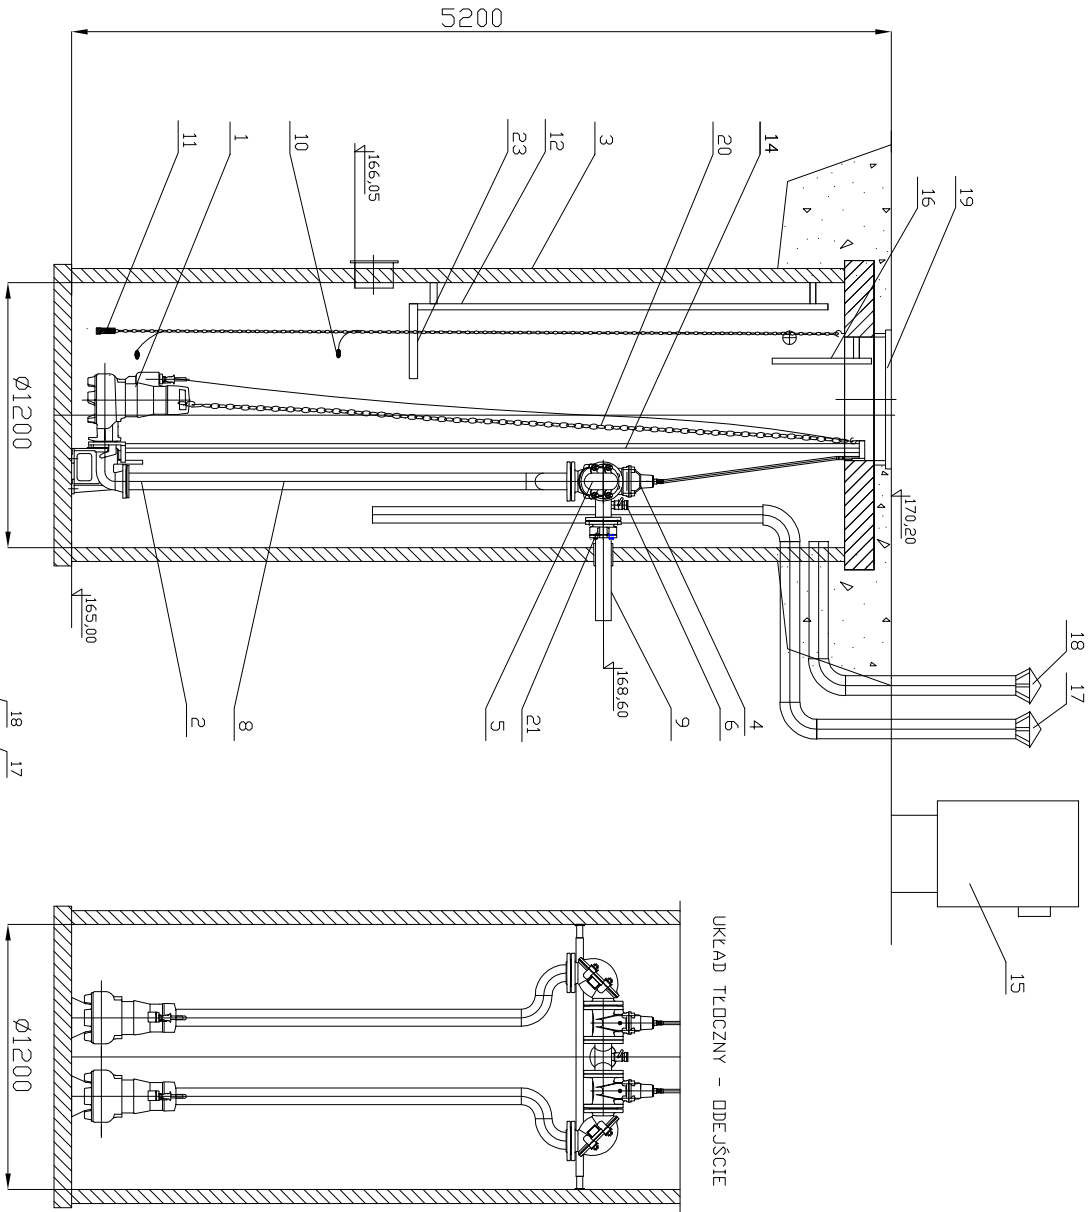

UKŁAD TŁOCZNY – DDEJŚCIE

23	Podest obsługowy	1	stal
22	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna
21	Łącznik stal/PE 80/90	1	Żeliwo
20	Łańcuch	2	stal nierdzewna
19	Właz Ø800 klasy D400	1	Żeliwo
18	Biofiltr kominkowy DN100	1	stal nierdzewna
17	Kominek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna
16	Poręcz wysuwana	1	stal nierdzewna
15	Szafa sterownicza	1	
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna
13	Króciec napływowy	1	PVC200
12	Drabinka	1	stal nierdzewna
11	Sonda hydrostatyczna	1	
10	Wyłącznik pływakowy	2	
9	Rurociąg tłoczny DN80	1	PEØ90
8	Układ tłoczny DN65/80	1	stal nierdzewna
7	Zawór kulowy DN50	1	
6	Nasada płuczaca T52	1	
5	Zawór zwrotny kolanowy DN65	2	żeliwo
4	Zasuwa klinowa DN65	2	żeliwo
3	Zbiornik	1	Polymerobeton
2	Kolano stopowe DN65	2	żeliwo
1	Pompa zatopialna P=3,1 kW	2	
LP	Nazwa	Ilość	Materiał

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15 tel. 510-825-047		PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROMANY - LIPOWA GÓRA W SCHODNIA		Nr rys. PS-8	
Przedmiot rysunku: Przepompownia Ps8		Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		skala: b.s.	
tel. 510-825-047		Imię i nazwisko mgr inż. Adam Wardecki		data: 13.09.2018	
Sprawdzający mgr inż. Aleksandra Baran		numer uprawnień WAM/0046/PWOS/06		podpis	
Asystent projektanta inż. Angelika Lipka		WAM/0035/POOS/14		---	