


ENEA -
słup linii nn 0,4 kV
nr III/9
ze stacji transform.
nr 06-920

proj. szafka
oświetl.
SD
R < 5,0 m

Legenda:
YAKY 4 x 35 mm²
oprawy LED 49W
słup typu - 7 m
R < 10 m (wzrost słupa)

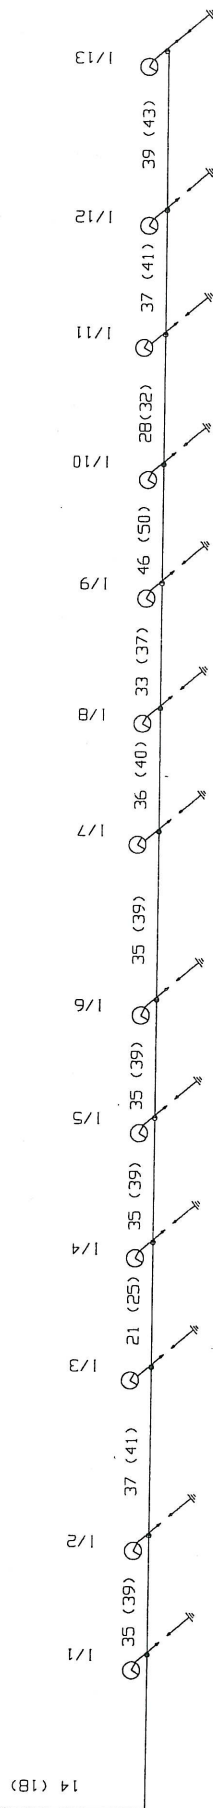


KS ELEKTRO Andrzej Kuroczyński Samulycz ul. Zielna 6a 62-200 Gniezno	
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE CHIM. FABRYKI W GŁĘBOKU
OBIEKT	Numerowa Gajowa ul. Gajowa
TEMAT RYŚNIKU	SCHEMAT PROJEKCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO
PROJEKTOWAL	mgr inż. Andrzej Kuroczyński, Samulycz ul. Zielna 6a 62-200 Gniezno
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Kuroczyński, Samulycz ul. Zielna 6a 62-200 Gniezno
DATA 09.2014	
SKALA	1:1
NR RYS.	01/2

mgr inż. Andrzej Kuroczyński Samulycz
Upr. do projekt. WKPi0131/P00E/06

Upr. do nadz. i kier. rob. WKP0291/OWOE/04
Rob. elektr. bez ograniczeń
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno
tel. 61/424 16 59

mgr inż. Dariusz Kuroczyński Samulycz
Upr. do projekt. nadz. i kier. rob. elektr.
bez ograniczeń 619/73 Pw, 45/80 w
ul. Św. Michała 21/3, tel. (061) 4201642
62-200 Gniezno

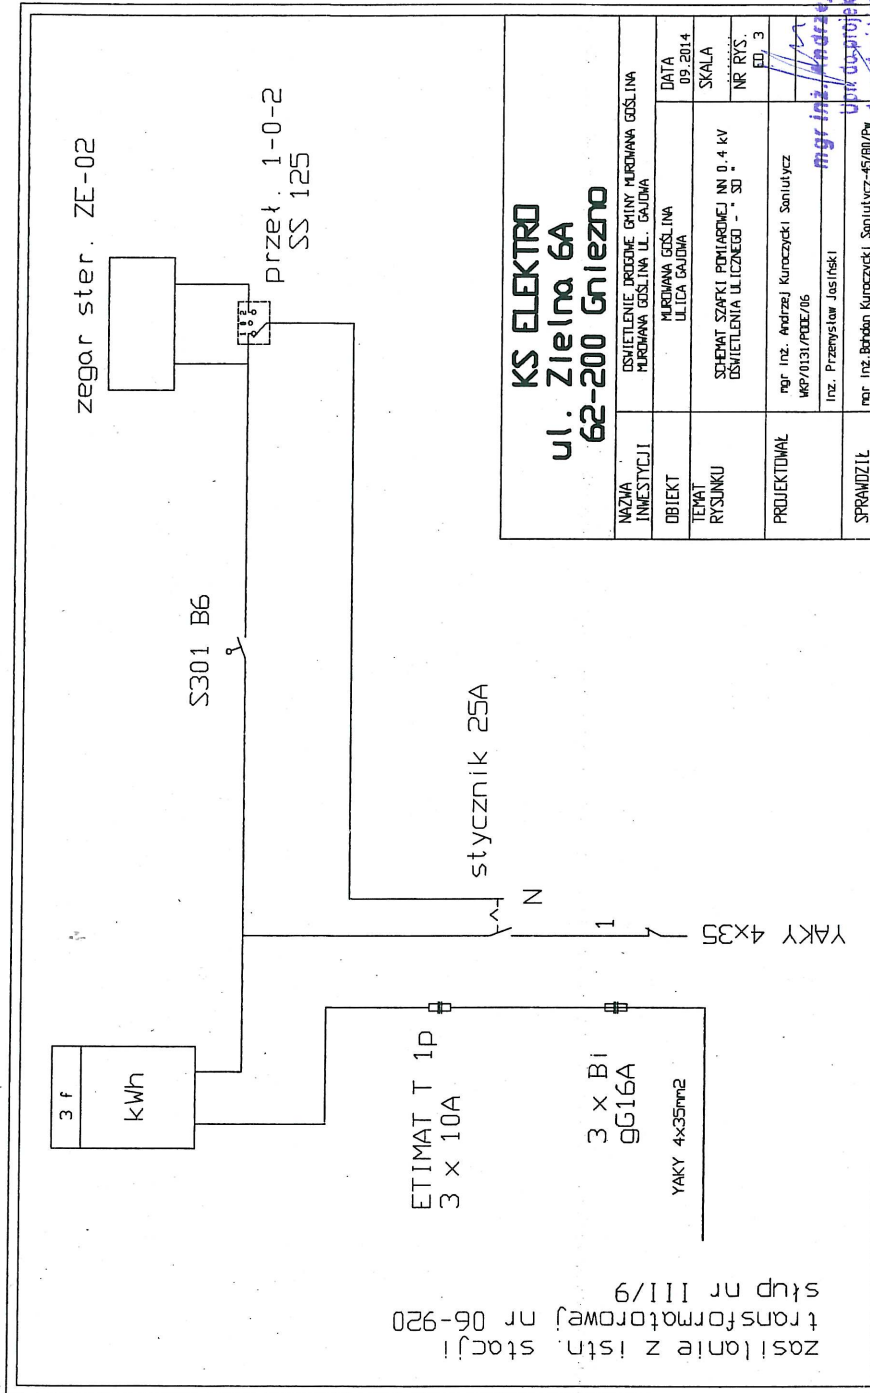

KS ELEKTRO
ul. Zielna 6A
62-200 Gniezno

NAZWA INWESTYCJI	OSWIETLENIE DROGOWE GRZNY MURDANA GOSLINA	DATA 09.2014
OBIEKT	MURDANA GOSLINA ULICA GOSLINA	SKALA
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT SZAFKI POMIAROWEJ NN 0.4 kV OSWIETLENIA ULICZNEGO - "S" SD	NR RYS. ED, 3
PROJEKTOWAL	mgr inż. Andrzej Kuraczyński Sanitulec WKP/0131/PDE/106	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Jasłowski mgr inż. Andrzej Kuraczyński Sanitulec-45/61/PM	

mgr inż. Andrzej Kuraczyński Sanitulec
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno
tel. 61/424 16 59

Rob. elekt. bez ograniczeń
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno
tel. 61/424 16 59

upr. do projekt., nadz. i kier. rob. elekt.,
bez ograniczeń 619/73 Pw, 45/83/Pw
ul. Św. Michała 21/3, tel. (061) 4261642
62-200 Gniezno

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla YAKY 4x35mm ²	rura ochronna 75mm na słupie	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	rura ochronna SRS75	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	słup 7m + fundament ROSA	wysięgnik pojedynczy wg projektu	oprawa LED 49 W	tabliczka bezpiecznikowa TB25/1	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
		m	m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
1	III/9 - SO	2	15	4			1					3	2	17
zasilanie - Murowana Goślina ul. Gajowa														

obwód I - Murowana Goślina ul. Gajowa														
2	SO - I/1	14	18		7			1	1	1	1	3	14	20
3	I/1 - I/2	35	39		7			1	1	1	1	5	35	41
4	I/2 - I/3	37	41		7			1	1	1	1	5	37	43
5	I/3 - I/4	21	25		7			1	1	1	1	4	21	27
6	I/4 - I/5	35	39		7			1	1	1	1	5	35	41
7	I/5 - I/6	35	39		7	9		1	1	1	1	5	35	41
8	I/6 - I/7	35	39		7			1	1	1	1	5	35	41
9	I/7 - I/8	36	40		7	10		1	1	1	1	5	36	42
10	I/8 - I/9	33	37		7	9		1	1	1	1	5	33	39
11	I/9 - I/10	46	50		7	8		1	1	1	1	6	46	52
12	I/10 - I/11	28	32		7			1	1	1	1	4	28	34
13	I/11 - I/12	37	41		7	6		1	1	1	1	5	37	43
14	I/12 - I/13	39	43		7	8		1	1	1	1	5	39	45
suma :		431	483	0	91	50	0	13	13	13	13	61	431	509

razem :	433	498	4	91	50	1	13	13	13	13	13	64	433	526
---------	-----	-----	---	----	----	---	----	----	----	----	----	----	-----	-----

mgr inż. Bohdan Kuroczyński Saniulicz
 upr. do projekt., nadz. i kier. rob. elektrycznych
 bez ograniczeń 1973 Pw, 45,80/Pw
 ul. Św. Michała 21/3, tel. (061) 4201642
 6 - 30 Gniezno

mgr inż. Andrzej Kuroczyński Saniulicz
 Upr. do projekt. WKP/031/POOE/06
 Upr. do nadz. i kier. rob. elektrycznych
 Rob. elektr. bez ograniczeń
 ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno
 tel. 61/424 16 59

1. Strona tytułowa

- 1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:** Oświetlenie uliczne - linia kablowa nN – 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową w miejscowości Murowana Goślina ul. Gajowa gmina Murowana Goślina
- 1.2. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:**
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
- 1.3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację dotyczącą bioz, a w przypadku gdy informacja dotycząca bioz sporządzana jest przez inną osobę — również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego informację dotyczącą bioz:**
Andrzej Kuroczycki Saniutycz – upr. WKP/0131/POOE/06
KS ELEKTRO

mgr inż. Andrzej Kuroczycki Saniutycz
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04
Rob. elektr. bez ograniczeń
ul. Zielna 6A, 62-260 Gniezno
tel. 61/424 16 59

2. Część opisowa

- 2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**
- budowa linii kablowej nN
 - montaż słupów oświetleniowych
 - montaż opraw oświetleniowych
 - montaż szafki kablowej
- 2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiorce:**
- brak
- 2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**
- brak
- 2.4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:**
- wykopy pod słupy
 - wykopy rowów kablowych
- 2.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia:**
- zgodnie z projektem – teren wykonywanych robót
- 2.6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:**
- 2.6.1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:**
- zgodnie z przepisami BHP i p-poż
- 2.6.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:**
- zgodnie z przepisami BHP i p-poż
- 2.6.3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:**
- ustalone przez kierownika budowy
- 2.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:**
- bezpośrednia dostawa na miejsce montażu

2.8. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m – praca z kosza
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – stawianie słupów i montaż transformatora
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV – przy wykonywaniu prac linię należy wyłączyć spod napięcia – ustalenie z ENEA

2.9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych:

miejszem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będzie barak kierownika budowy.

2.10. Ochrona przeciwpożarowa:

Wymagania w zakresie:

- przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
- dróg pożarowych

określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138).

2.11. Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia:

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

2.12. Ogrózenie terenu budowy

Informacja dotycząca bioz przewiduje oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz zapewnienie stałego nadzoru w trakcie budowy

2.13. Miejsca postojowe na terenie budowy

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

2.14. Strefy niebezpieczne

Strefę niebezpieczną w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ograda się balustradami, składającymi się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

2.15. Lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno- sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. W szczególności na terenie budowy urządzić się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów.

Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 44 z późn. zm.).

Jadalnie urządzone na budowie powinny spełniać wymagania dla jadalni typu II, określone w 30 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w 1 ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogą być stosowane ławki jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Palenie tytoniu może być przewidziane wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania poszczególnych rodzajów robót budowlanych określają przepisy rozdziałów 5-19 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), które wchodzi w życie w dniu 20 września 2003 r.

mgr inż. Andrzej Kureczycan Samulycan
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04
Rob. elektr. bez ograniczeń
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno
tel. 61/424 15 59

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 59 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62 – 095 Murowana Goślina

z 13.10.2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 1036/7 oraz części działek o nr ewid. 1047, 1036/8 i 1010/2, obręb Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

u s t a l a m :

następujące warunki lokalizacji inwestycji

- 1) ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: **budowa oświetlenia drogowego;**
- 2) ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) linie rozgraniczające teren inwestycji określono na mapie zasadniczej w skali 1:500 stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji,
 - b) zakres inwestycji:
 - linia kablowa nn-0,4kV,
 - słupy oświetleniowe – 5 szt.,
 - szafka oświetleniowa,
 - c) przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);
- 4) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) inwestycja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.),
 - b) podczas realizacji inwestycji należy chronić drzewa i krzewy, w przypadku konieczności wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenie;
- 5) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać pracę, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych;
- 6) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów sieci;
- 7) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
- b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach,
- c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),
- d) w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań,
- e) realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich.

Uzasadnienie

Postępowanie o wydanie niniejszej decyzji było prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.), jak dla terenu dla którego jest brak planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji dla której nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu.

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana niniejsza inwestycja celu publicznego zawiadomiono na piśmie.

Strony postępowania, w tym właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do przedmiotowej inwestycji w okresie trwania postępowania. Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, a także uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono, iż zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi i nie narusza ładu przestrzennego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

Część graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej

Otrzymują:

- 1. adresat
- 2. a/a



BURMISTRZ
[Signature]
Dariusz Urbański