PRZEKRÓJ A-A
skala 1: 100

PRZEKRÓJ 1-1

Łukowa blacha trapezowa LT 70/187,5 gr. 1,0mm
Paroizolacja folia PE
Wełna mineralna gr. 25cm
Paroizolacja folia PE
Łukowa blacha trapezowa LT 70/187,5 gr. 1,0mm
Płatwie
Syfit podwieszany Ecophon
Dźwigar z drewna klejonego

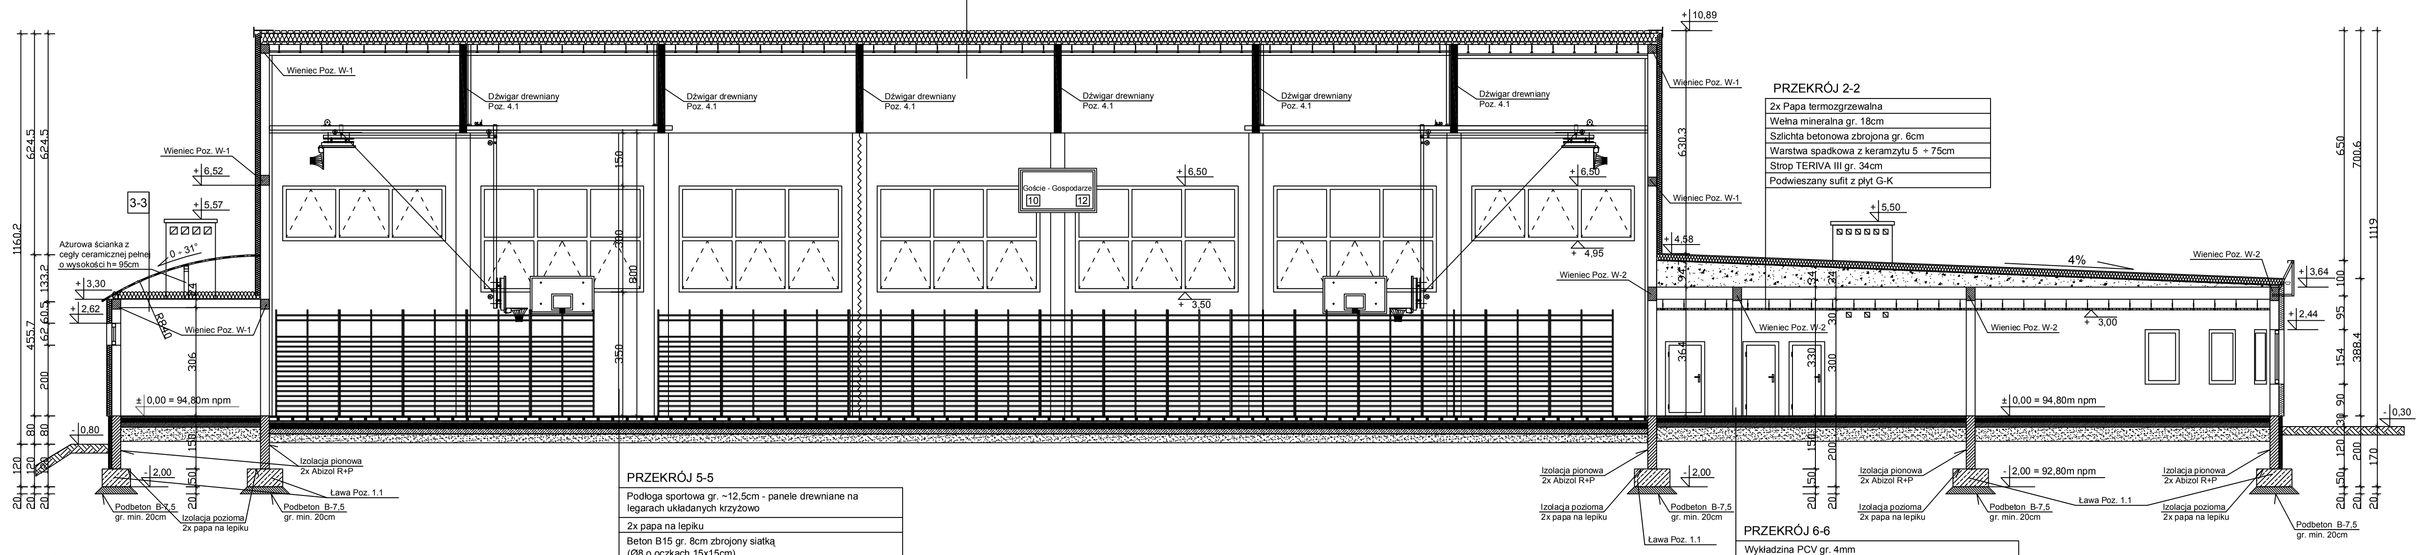

PRZEKRÓJ 2-2

2x Papa termozgrzewalna
Wełna mineralna gr. 18cm
Szlichta betonowa zbrojona gr. 6cm
Warstwa spadkowa z keramzytu 5 ÷ 75cm
Strop TERIVA III gr. 34cm
Podwieszany sufit z płyt G-K

PRZEKRÓJ 3-3

Łukowa blacha trapezowa LT 40/160 gr. 1,0mm
Pustka powietrzna
Paroizolacja folia PE
Styropian EPS 100-038 gr. 25cm
Paroizolacja folia PE
Strop TERIVA I gr. 24cm
Tynk cem-wap gr. 1,5cm

PRZEKRÓJ 5-5

Podłoga sportowa gr. ~12,5cm - panele drewniane na legarach układanych krzyżowo
2x papa na lepiku
Beton B15 gr. 8cm zbrojony siatką (Ø6 o oczkach 15x15cm)
Szyna montażowa z rurą grzewczą wg. proj. branży sanitarnej
Folia PE 0,2mm
Płyta styropianowa EPS 100-038 gr. 2x 6cm
Folia PCV 2mm spawana na zimno
Beton B15 gr. 15cm
Podsypka piaskowa z piasków średnich zagęszczonych do stopnia zagęszczenia I_s = 0,75 co odpowiada wskaźnikowi zagęszczenia I_s = 0,98.

PRZEKRÓJ 6-6

Wykładzina PCV gr. 4mm
Warstwa samopoziomująca gr. 4mm
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.6,0cm zbrojona siatką Ø4.5 o oczkach 15cm
Szyna montażowa z rurą grzewczą wg. proj. branży sanitarnej
Folia PE gr. 0,2mm
Izolacja akustyczna- styropian EPS 100-038 gr. 2x 6cm
2x papa asfaltowa bez wypełniaczy 400/1200 na lepiku
Beton B15 gr. 15cm
Podsypka piaskowa z piasków średnich zagęszczonych do stopnia zagęszczenia I_s = 0,75 co odpowiada wskaźnikowi zagęszczenia I_s = 0,98.

W.D.I. spółka z o.o.
WYKONAWSTWO - DOKUMENTACJA - INWESTYCJE
ul. Częstochowska 95a 62-800 KALISZ

Przedmiot:	Przekrój A-A	stadium	P.B.
Obiekt:	Sala sportowa z zapleczem i boiskami	skala	1 : 100
Adres:	ul. Pocztowa 7, Łekno, gm. Wągrowiec, działka o nr geod. 647		11-2006
Branża:	Konstrukcyjna	nr rys	K/4
Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr upr	Podpis
Projektant:	mgr inż. Szczepan Mikurenda	GT 8388/141/77	
Asystent proj.	mgr inż. Marcin Włodarczyk		
Sprawdzający:	mgr inż. M. Walczak	UAN 8386-105/90	
Kier projek.:	inż.Eugeniusz Dutkiewicz	26/88	