


TN-S

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15 • tel. 67 268 05 11
62-100 WĄGROWIEC

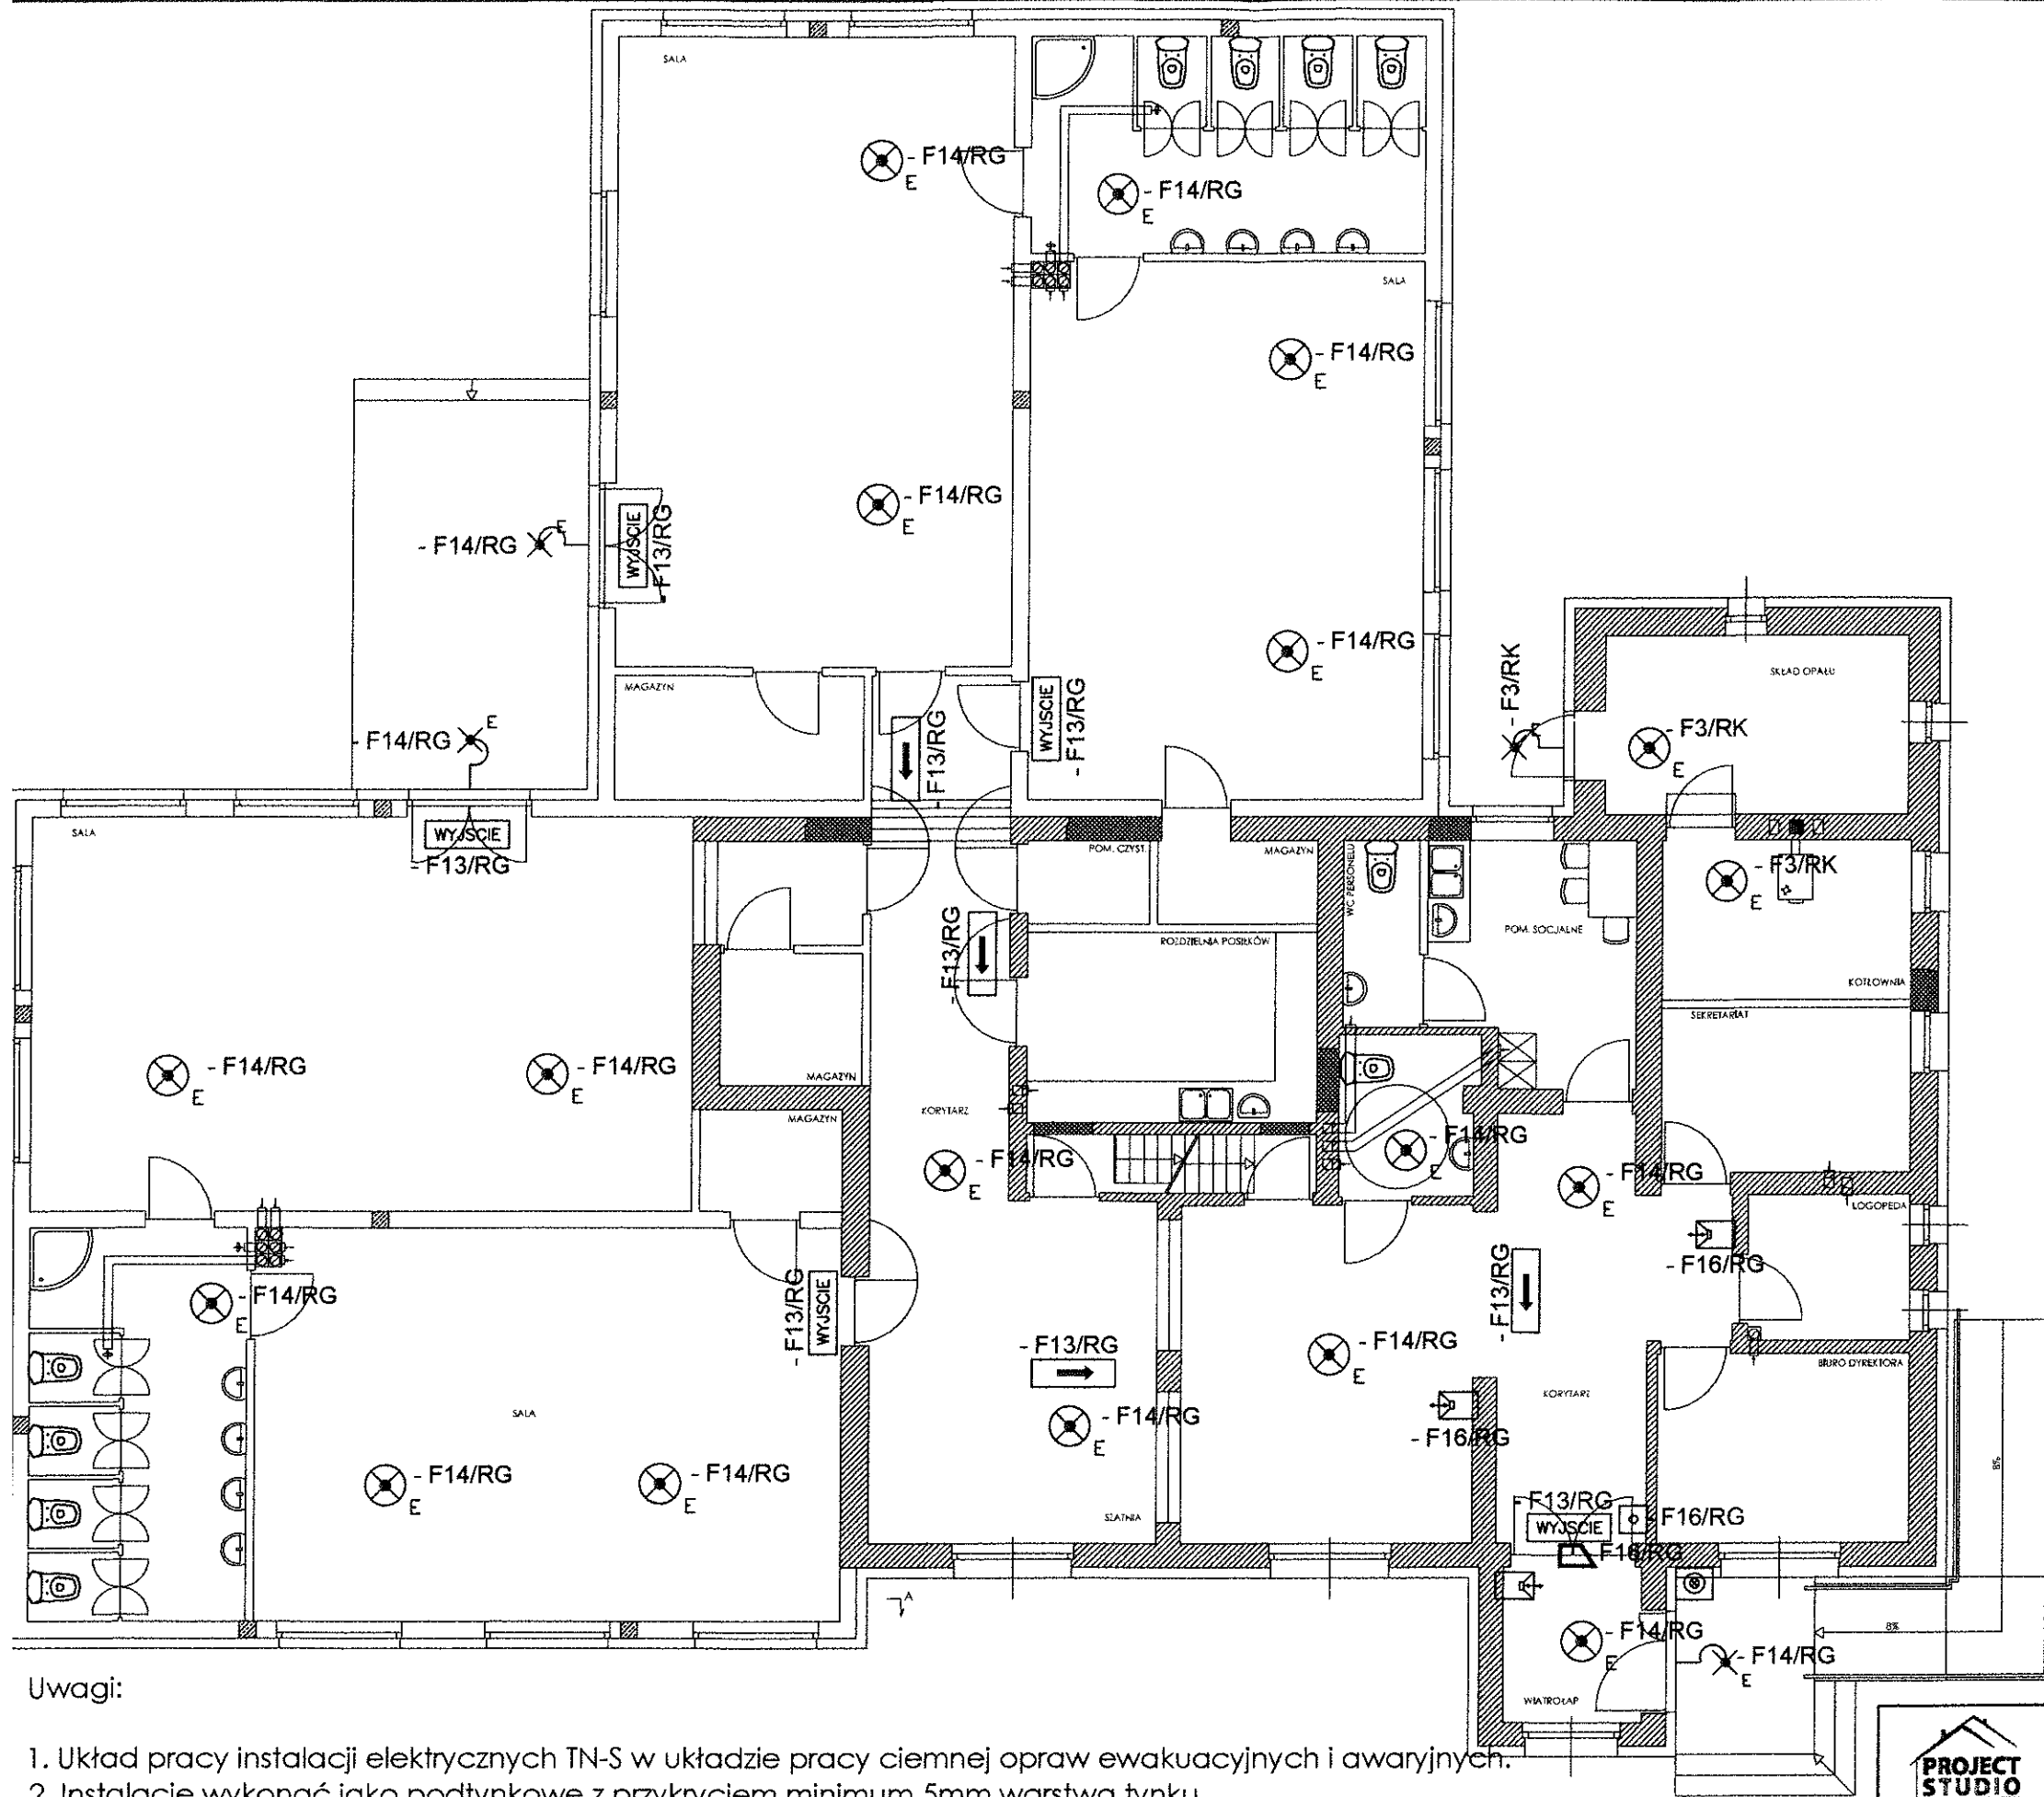

Oznaczenia:

- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem "Wyjście ewakuacyjne"
- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowa
- oprawa oświetlenia awaryjnego LED, 1W, nastropowa
- oprawa oświetlenia awaryjnego LED, 2W, naścienna, IP65
- domofon
- zwora elektromagnetyczna drzwi wejściowych
- przycisk otwierania drzwi wejściowych

Uwagi:

1. Układ pracy instalacji elektrycznych TN-S w układzie pracy ciemnej opraw ewakuacyjnych i awaryjnych.
2. Instalacje wykonać jako podtynkowe z przykryciem minimum 5mm warstwą tynku.
3. Osprzęt instalacyjny podtynkowy zgodnie z rysunkiem.
4. Oprawy w wykonaniu naściennym i nastropowym zgodnie z rysunkiem.
5. Opis techniczny stanowi integralną część niniejszego opracowania.

 "PROJECT STUDIO" PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC	GMINA WĄGROWIEC ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC		INSTALACJE OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO ORAZ TELECHNICZNE TEMAT RYSUNKU	
	INWESTOR ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA NA PRZEDSZKOLE W PAWŁOWIE ŻOŃSKIM		1:100 SKALA	MARZEC 2017 DATA
	ADRES: PAWŁOWO ŻOŃSKIE 62-104 PAWŁOWO ŻOŃSKIE DZ. NR. EWID. 256/1, 256/2, 258		mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ IPR. BUD. 14.101.48/PWOE/07	
	PROJEKT	INSTALAC.-ELEKTR.	E-3 NUMER	10 STRONA