




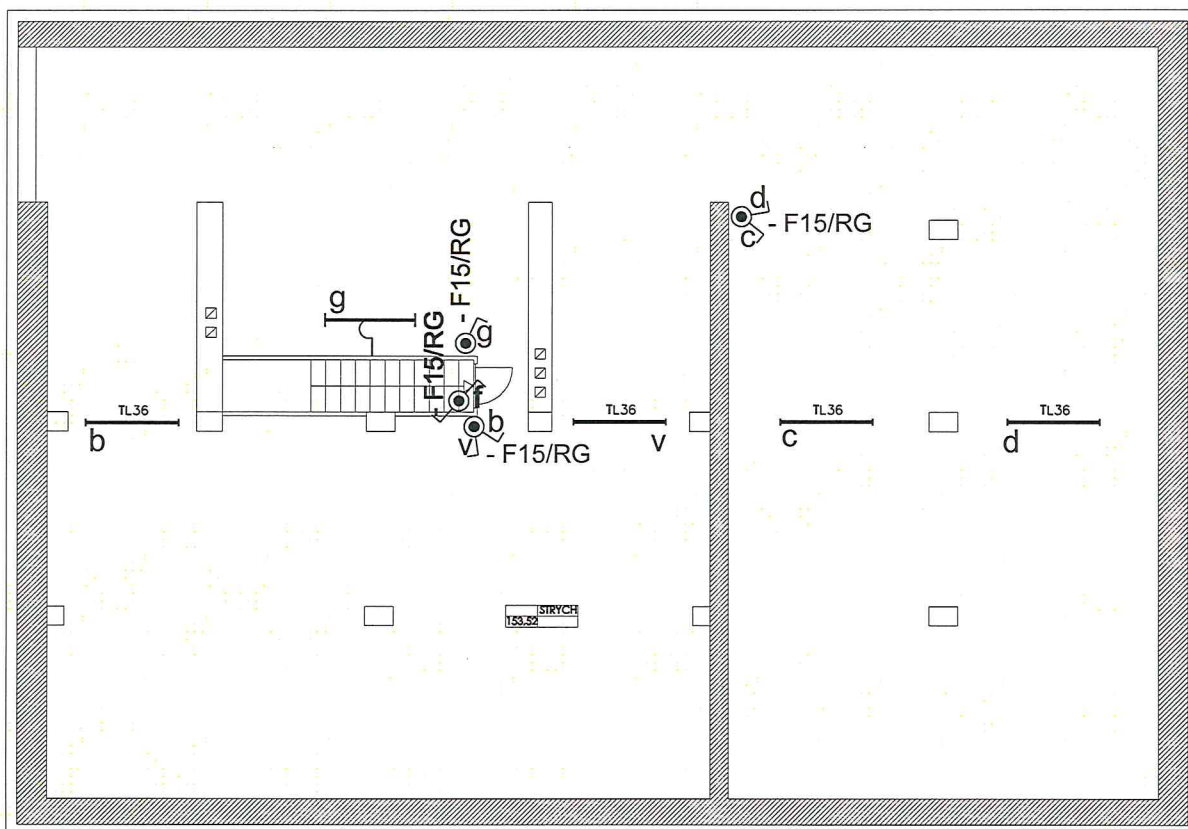


TN-S

BIURO PROJEKTOWE
Architektury i Budownictwa
ul. Cysterska 15 • tel. 67 268 05 54
62-100 WĄGROWIEC





Oznaczenia:

-  oprawa fluorescencyjna 2x36W, IP65, z kloszem do zawieszania
-  oprawa fluorescencyjna 2x36W, IP65 z kloszem . na ścienna
-  łącznik instalacyjny natynkowy, jednobiegunowy, IP44
-  łącznik instalacyjny natynkowy, świecznikowy, IP44
-  łącznik instalacyjny natynkowy, schodowy, IP44

Uwagi:

1. Instalacja w systemie pracy TN-S.
2. Instalacje wykonać jako natynkową w rurach instalacyjnych ochronnych typu RL.
3. Mocowanie rur instalacyjnych na uchwytych systemowych w odstępach nie mniej niż 0,60m.
4. Wysokość montażu łączników instalacyjnych wynosi 1,30m od poziomu posadzki.
5. Opis techniczny stanowi integralną część niniejszego opracowania.

<div></div> <div>"PROJECT STUDIO"</div> <div>PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI</div> <div>UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC</div>	<div>GMINA WĄGROWIEC</div> <div>ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC</div>	<div>INSTALACJE OŚWIETLENIOWE PODDASZA</div> <div>TEMAT RYSUNKU</div>		
	INWESTOR	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA NA PRZEDSZKOLE W PAWŁOWIE ŻOŃSKIM	1:100 SKALA	MARZEC 2017 DATA
	ADRES:	PAWŁOWO ŻOŃSKIE 62-104 PAWŁOWO ŻOŃSKIE DZ. NR. EWID. 256/1, 256/2, 258	mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ I IPR. BUD. WKP/0148/PWOF/07	
	PROJEKT	INSTALAC.-ELEKTR.	E-5 NUMER	 STRONA