


TN-S

BIURO PROJEKTOWE
Dział Architektury i Budownictwa
Kościuszki 15 • tel. 67 268 05 54
62-100 WĄGROWIEC

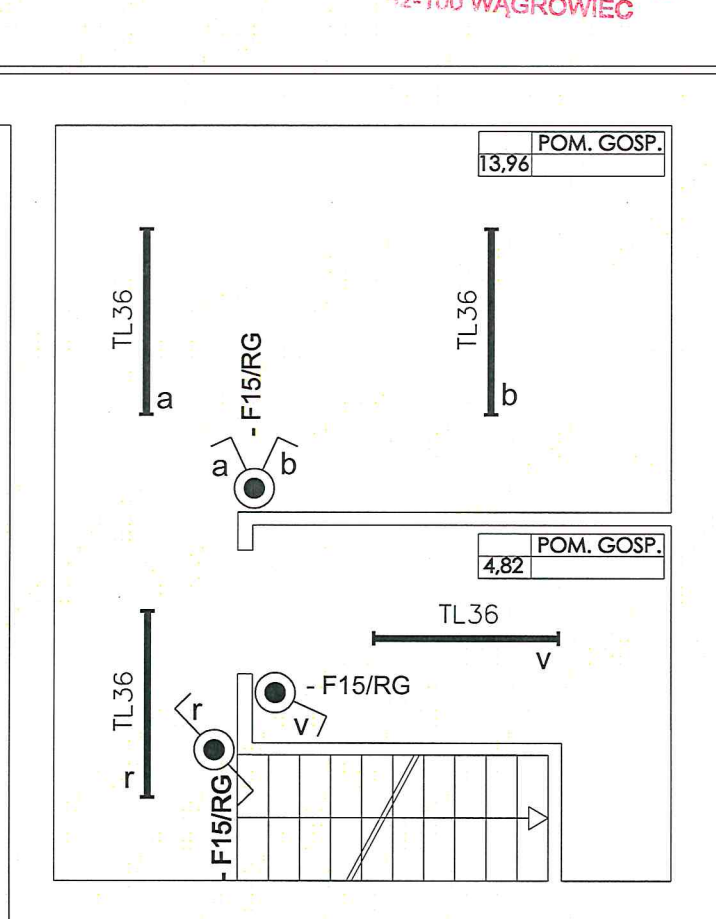

Oznaczenia:

TL36

oprawa fluorescencyjna 2x36W, IP65, z kloszem do zawieszania



łącznik instalacyjny natynkowy, jednobiegunowy, IP44




łącznik instalacyjny natynkowy, świecznikowy, IP44



łącznik instalacyjny natynkowy, schodowy, IP44

Uwagi:

1. Instalacja w systemie pracy TN-S.
2. Instalacje wykonać jako natynkową w rurach instalacyjnych ochronnych typu RL.
3. Mocowanie rur instalacyjnych na uchwytych systemowych w odstępach nie mniej niż 0,60m.
4. Wysokość montażu łączników instalacyjnych wynosi 1,30m od poziomu posadzki.
5. Opis techniczny stanowi integralną część niniejszego opracowania.

<div></div> <div>"PROJECT STUDIO"</div> <div>PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI</div> <div>UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC</div>	<div>GMINA WĄGROWIEC</div> <div>ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC</div>	<div>INSTALACJE OŚWIETLENIOWE PIWNIC</div> <div>TEMAT RYSUNKU</div>		
	INWESTOR	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA NA PRZEDSZKOLE W PAWŁOWIE ŻOŃSKIM	1:100	MARZEC 2017
	PROJEKT	ADRES: PAWŁOWO ŻOŃSKIE 62-104 PAWŁOWO ŻOŃSKIE DZ. NR. EWID. 256/1, 256/2, 258	SKALA	DATA
			mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI	PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ I IPR. BUD. WSKAŹNIA 148/PWOE/07
		INSTALAC.-ELEKTR.	E-6	BRANŻA
				NUMER
				STRONA

E-6

STRONA