



PRZEKRÓJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODÓW PVC skala 1:25


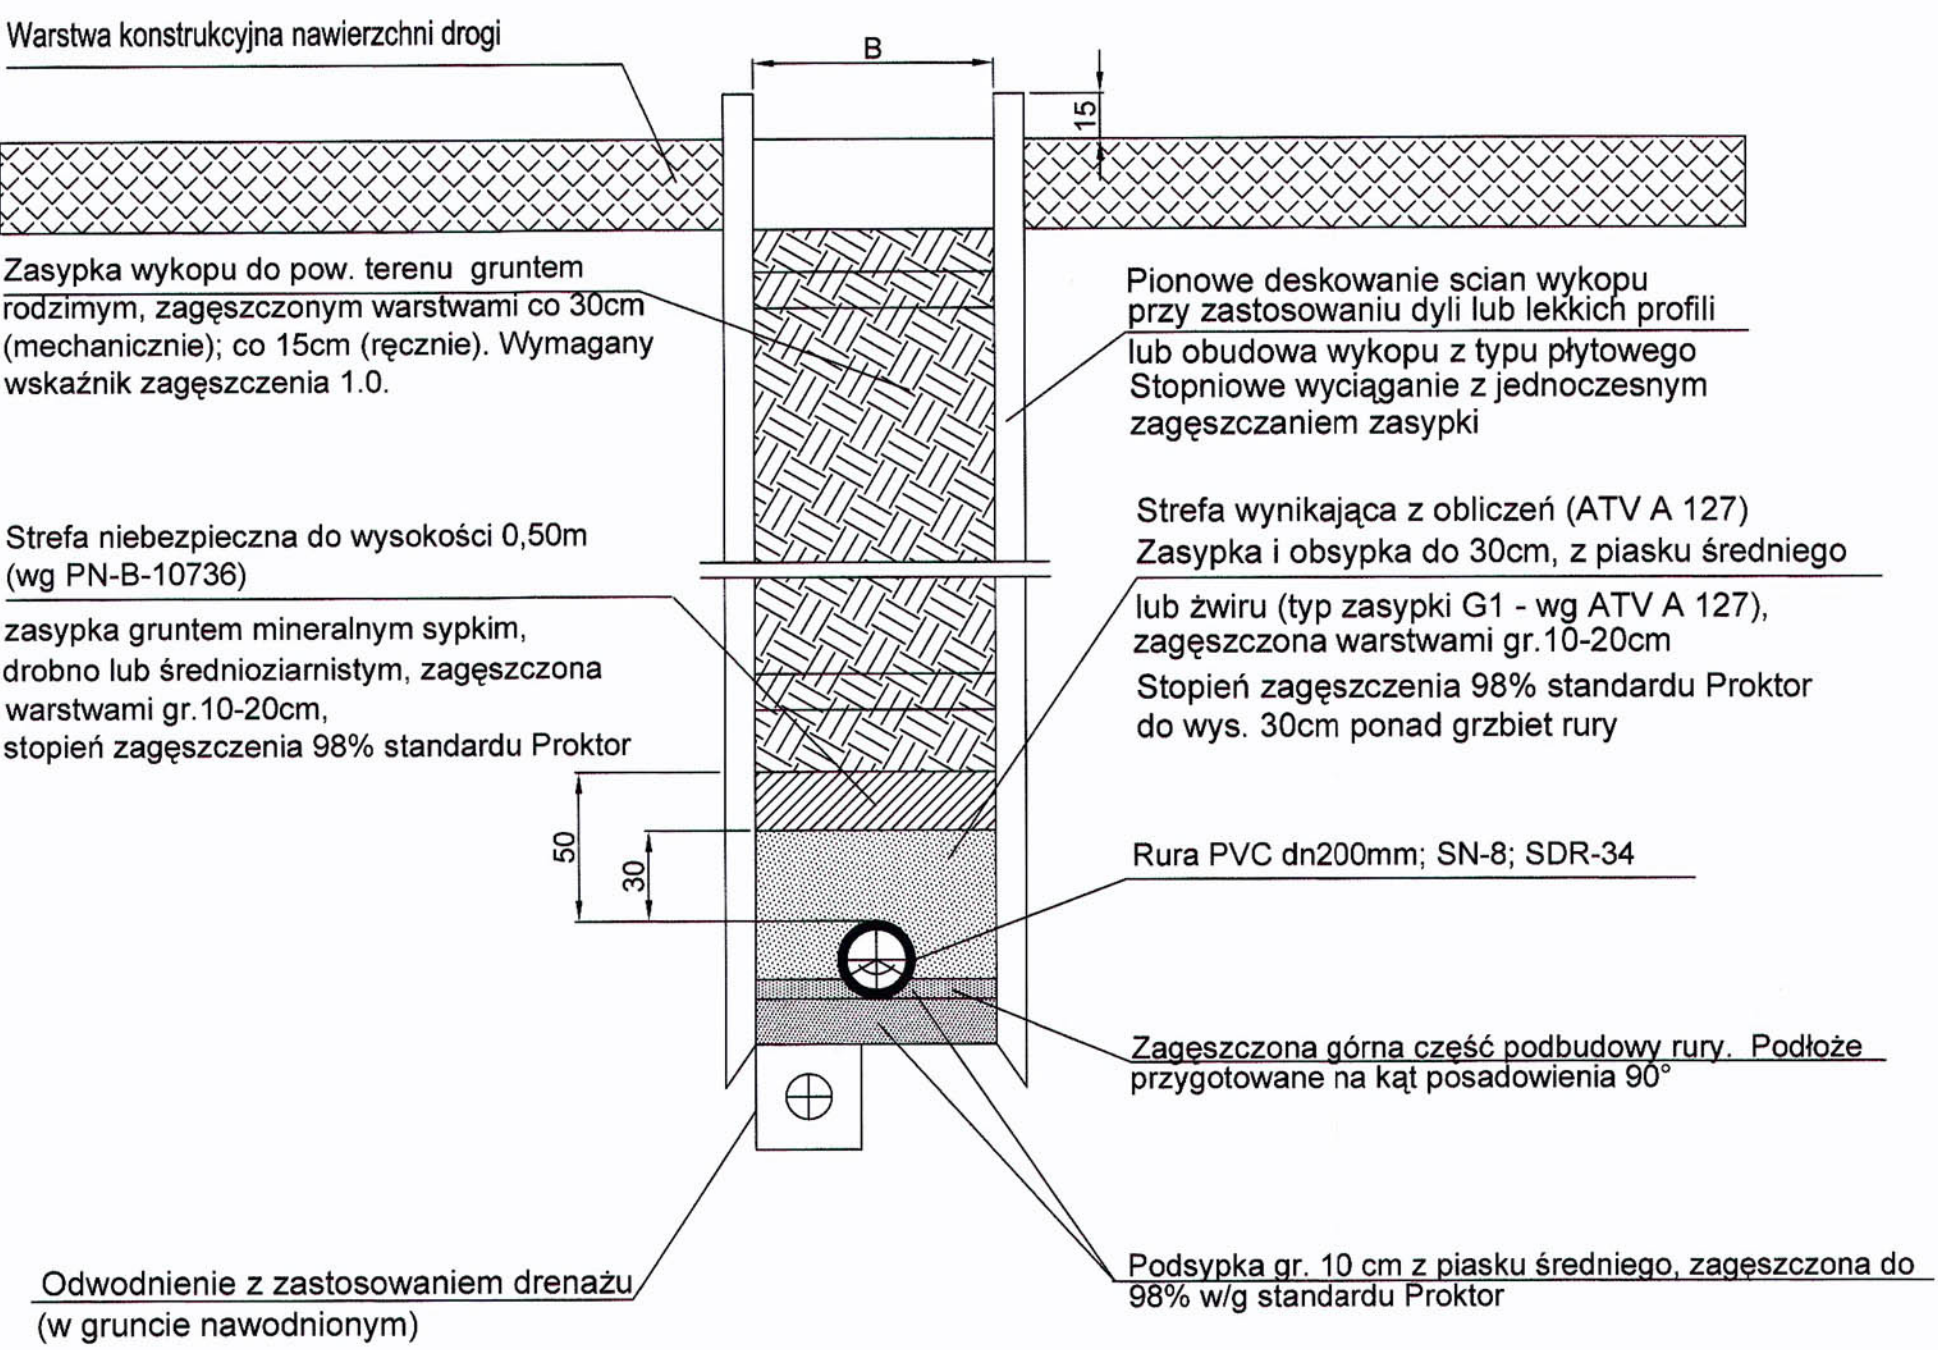



- Uwagi:
1. Przy realizacji robót ziemnych, należy stosować wymagania normy PN-B-10736
 2. Zastosowano wymagania wynikające z obliczeń statycznych, zgodnych z ATV A 127
 3. Szerokość wykopu B=1,00m dla rur dn<=200mm
 4. Wymiary podano w [cm]

PRZEKRÓJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODÓW Z PE skala 1:25

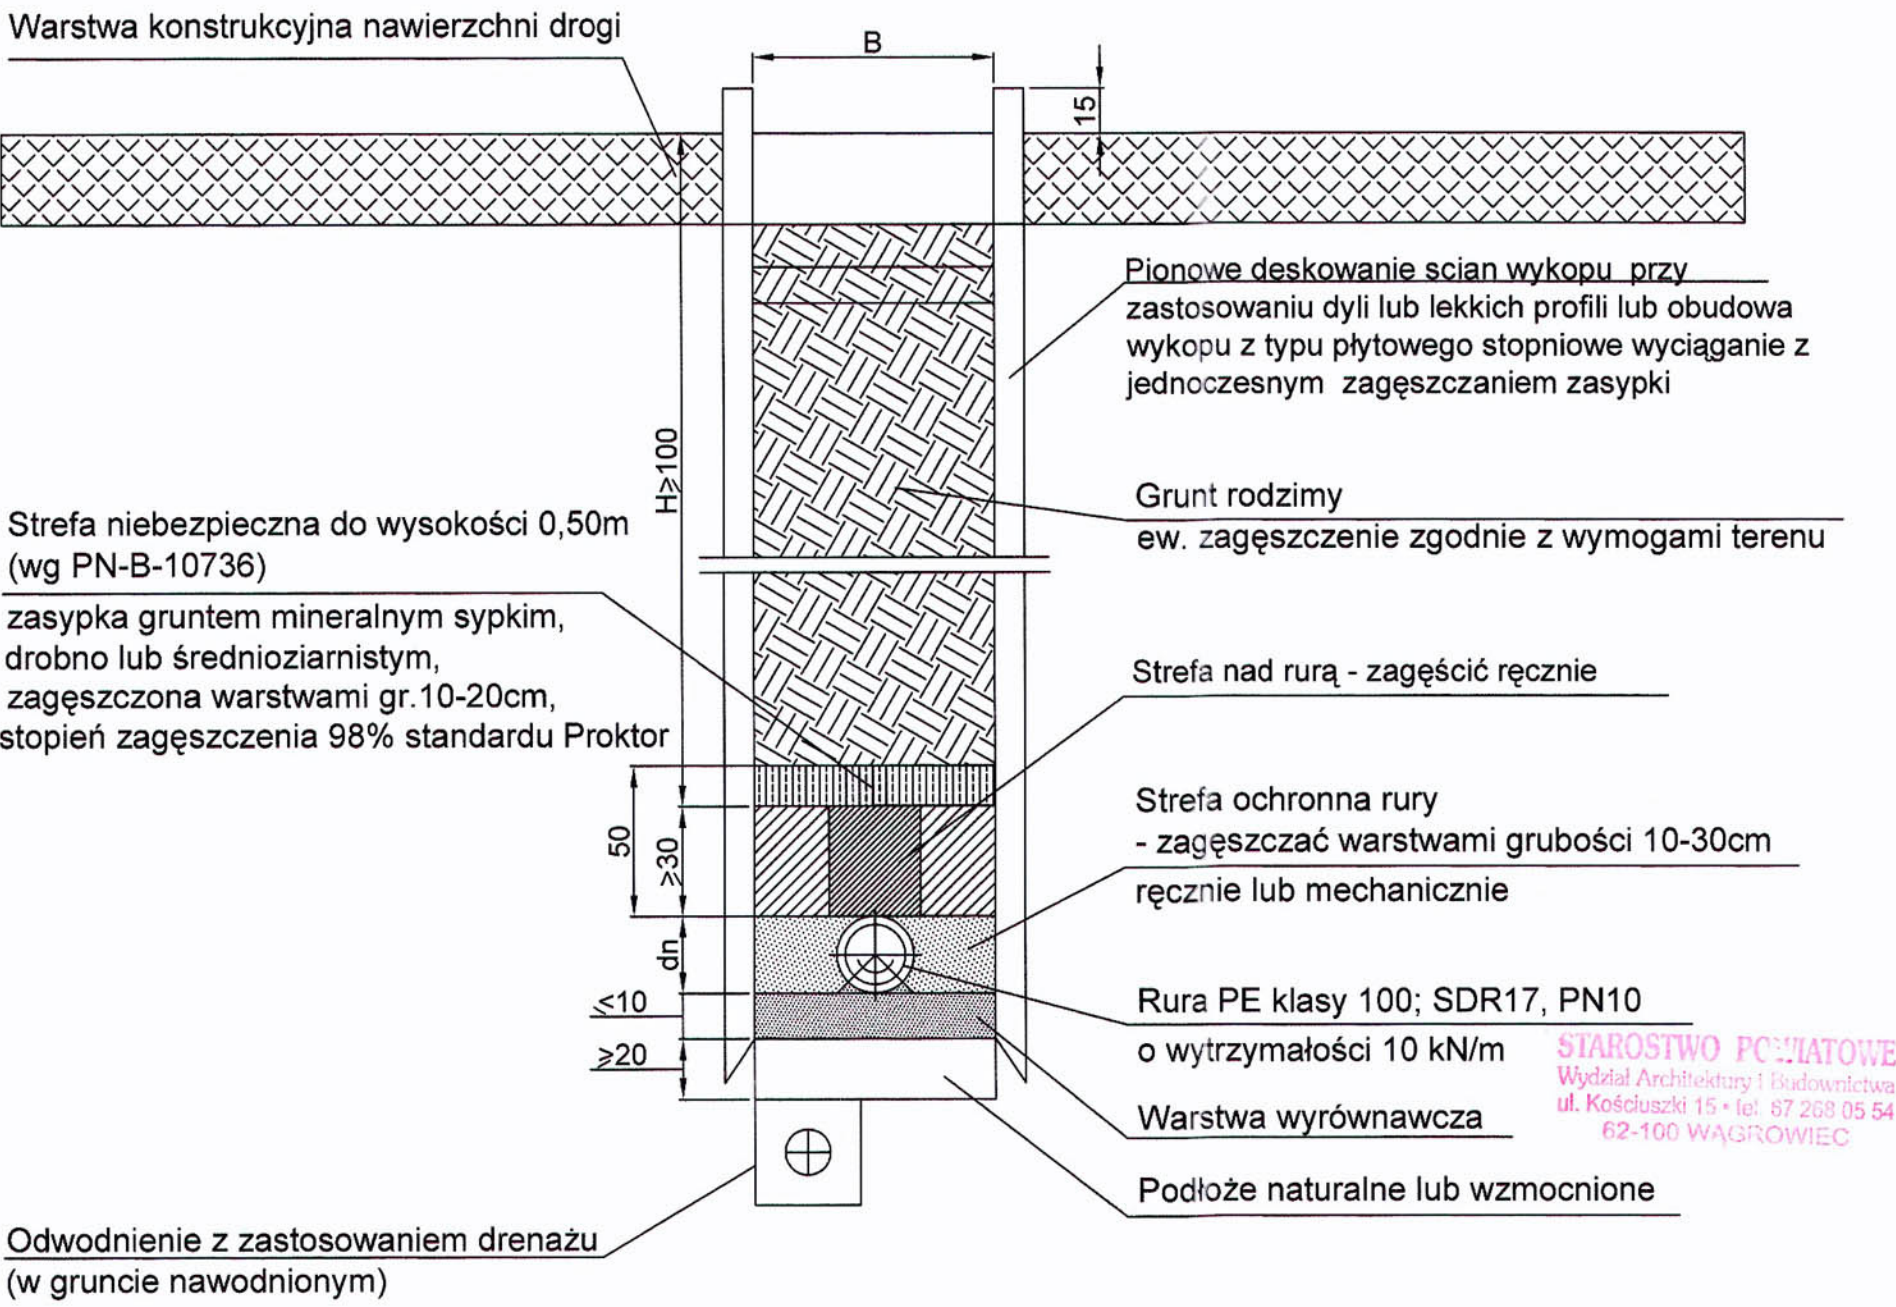

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Kościuszki 15 • tel. 87 268 05 54
62-100 WĄGROWIEC

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
|  "APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ 64-920 PIŁA, ul. Kondratowicza 6; tel 882 904 095, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl | | | |
| Zamawiający: Gmina Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec | | | |
| Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza - Etap II - teren wzdłuż ulicy Topolowej | | | |
| Branża: | Sanitarna | Stadium: | Projekt budowlany |
| Stanowisko: | Imię i nazwisko | Numer i zakres uprawnień budowlanych | Podpis |
| Projektował: | mgr inż. Grzegorz Rodziewicz | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0143/POOS/12 |  |
| Sprawdziła: | mgr inż. Helena Rodziewicz | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0114/POOS/06 |  |
| Treść rysunku | | Skala | 1:25 |
| Przekrój wykopu dla rur PE i PVC | | Nr rys. | 07 |
| | | Data | wrzesień 2015 |
| | | Rev: | A |