


Załącznik do decyzji AB-6740.110.2015
z dnia 23.03.2015

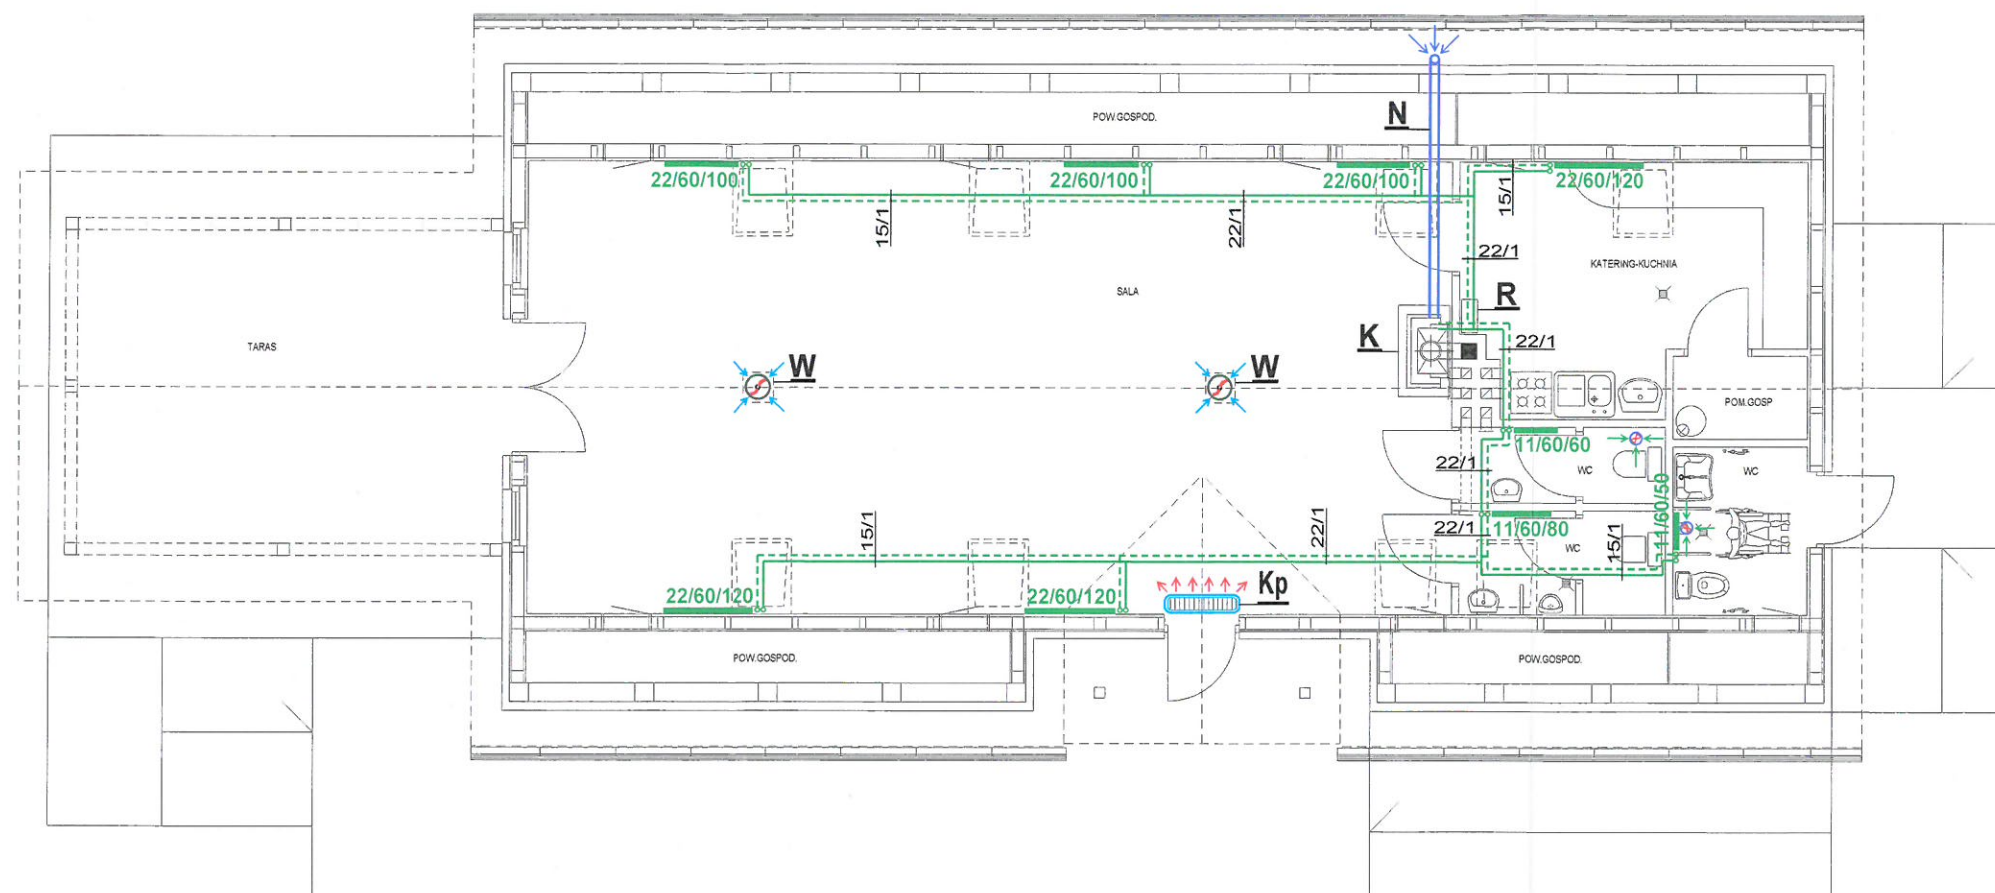

OZNACZENIA :

K KOMINEK Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA
Z PŁASZCZEM WODNYM, O MOCY 17,0 kW
I NACZYNIEM WZBIORCZYM OTWARTYM
MONTAŻ WG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU

N NAWIEW DO KOMINKA Dn 110 mm
PROWADZONY POD POSADZKĄ

Kp KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA
DŁUGOŚĆ 1,0 m - MOC 6,9 kW

W WENTYLATOR OSIOWY ŚCIENNY Dn 315 mm
110 W - 1.300 obr./min. - 1.700 m³/h
Z REGULATOREM OBROTÓW RS-1-300

R NACZYNIE WZBIORCZE, ROZDZIELACZ,
POMPA CYRKULACYJNA - WEDŁUG SCHEMATU

 WENTYLATOR - 13 W - 95,0 m³/h
WŁĄCZANY WYŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA

 **22/60/120** GRZEJNIKI PŁYTOWE

————— INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ZASILANIE - RURY Cu

- - - - - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POWRÓT - RURY Cu

		PRACOWNIA USŁUGOWO - PROJEKTOWA TADEUSZ PRZYBYŁ 62-100 Wągrowiec, ul. Reja 24	
Inwestor	Gmina Wągrowiec 62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22		
Obiekt	BUDYNEK SOCJALNY-ZAPLECZE SOCJALNO SANITARNE DLA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ BRACHOLIŃSKA OSTOJA - dz. nr 85		
Treść rysunku	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
Projektant	Tadeusz Przybył	nr upr. bud. 1/68 z par. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 w specj. instal. i urz. sanitarne	
Data:	listopad 2014	Skala: 1 : 100	Nr rys. 1